


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 1998.9.9

被測定物 **BFS-150SSU (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
Hi:	137 (Pa)	41.0 (dB-A)
Lo:	106 (Pa)	38.5 (dB-A)

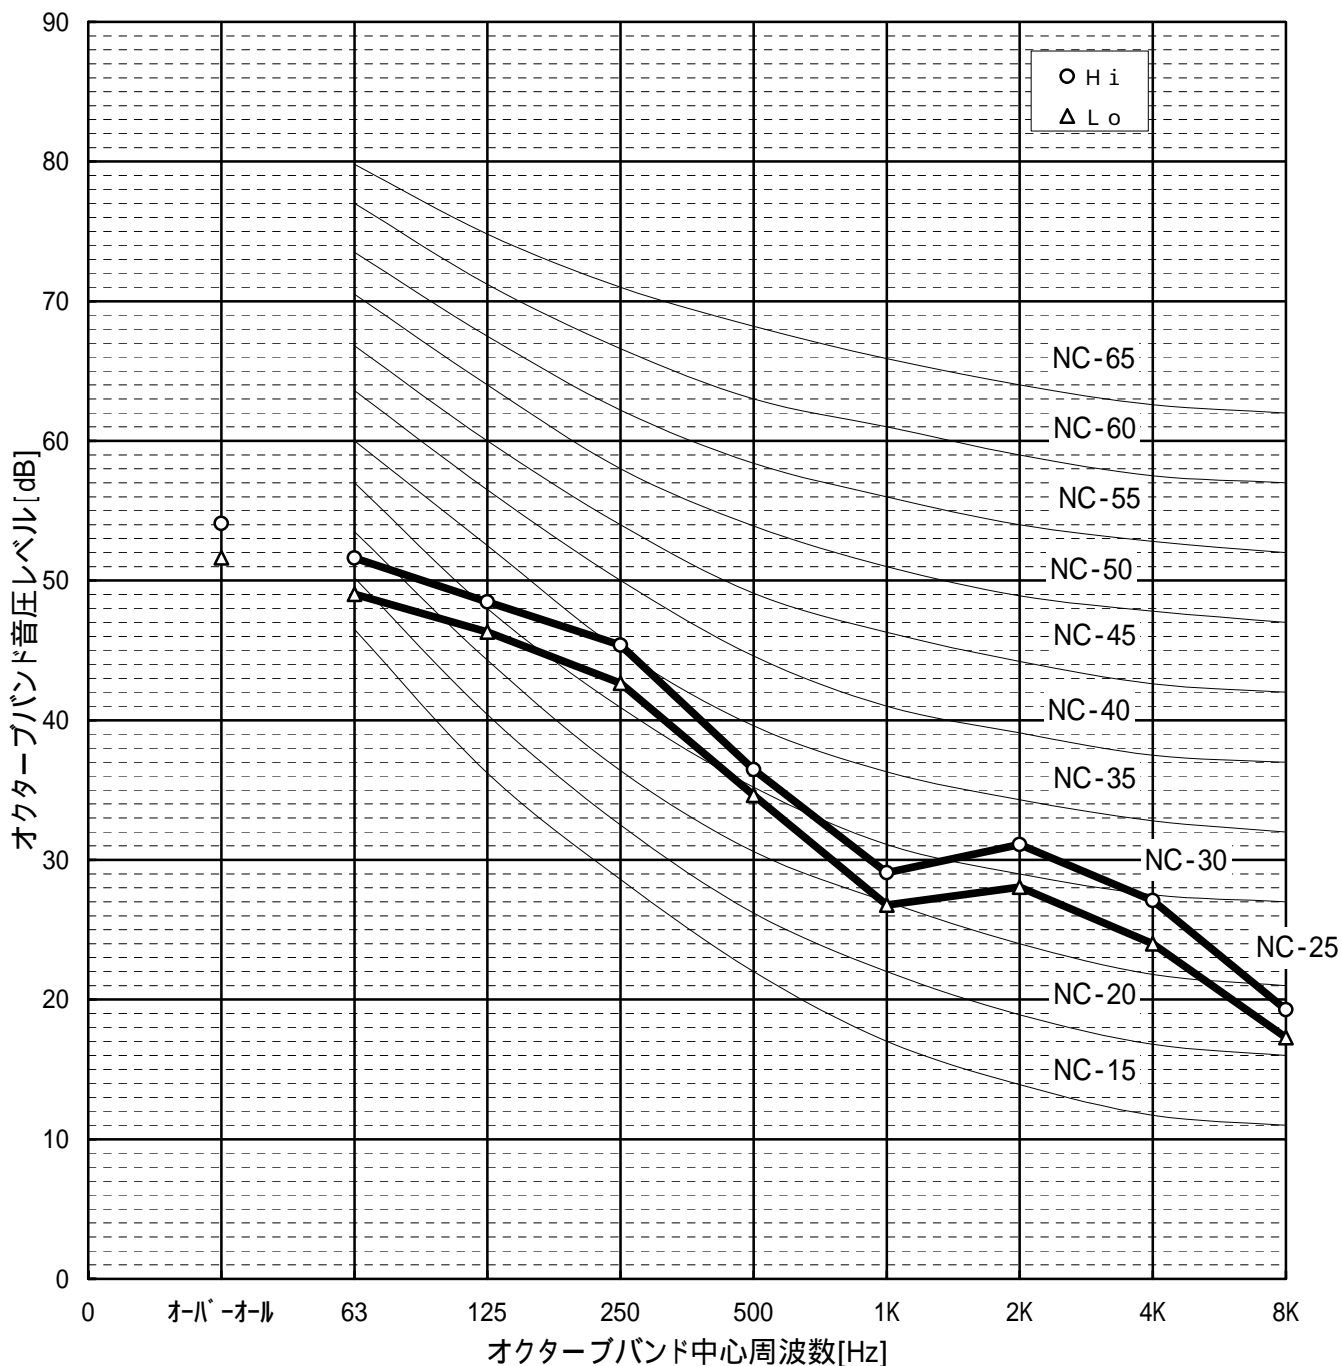

騒音分析成績書

ES No _____
 騒音計 NA-20
 周囲温度 _____
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 1998.9.9

被測定物 **BFS-150SSU (50Hz)**

備考 吹出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	137 (Pa)	55.0 (dB-A)
Lo:	106 (Pa)	53.0 (dB-A)

