


騒音分析成績書

騒音計音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2018/1/8

被測定物 BFS-150SUG (50Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	200 (Pa)	32.5 (dB-A)
弱:	150 (Pa)	31.5 (dB-A)

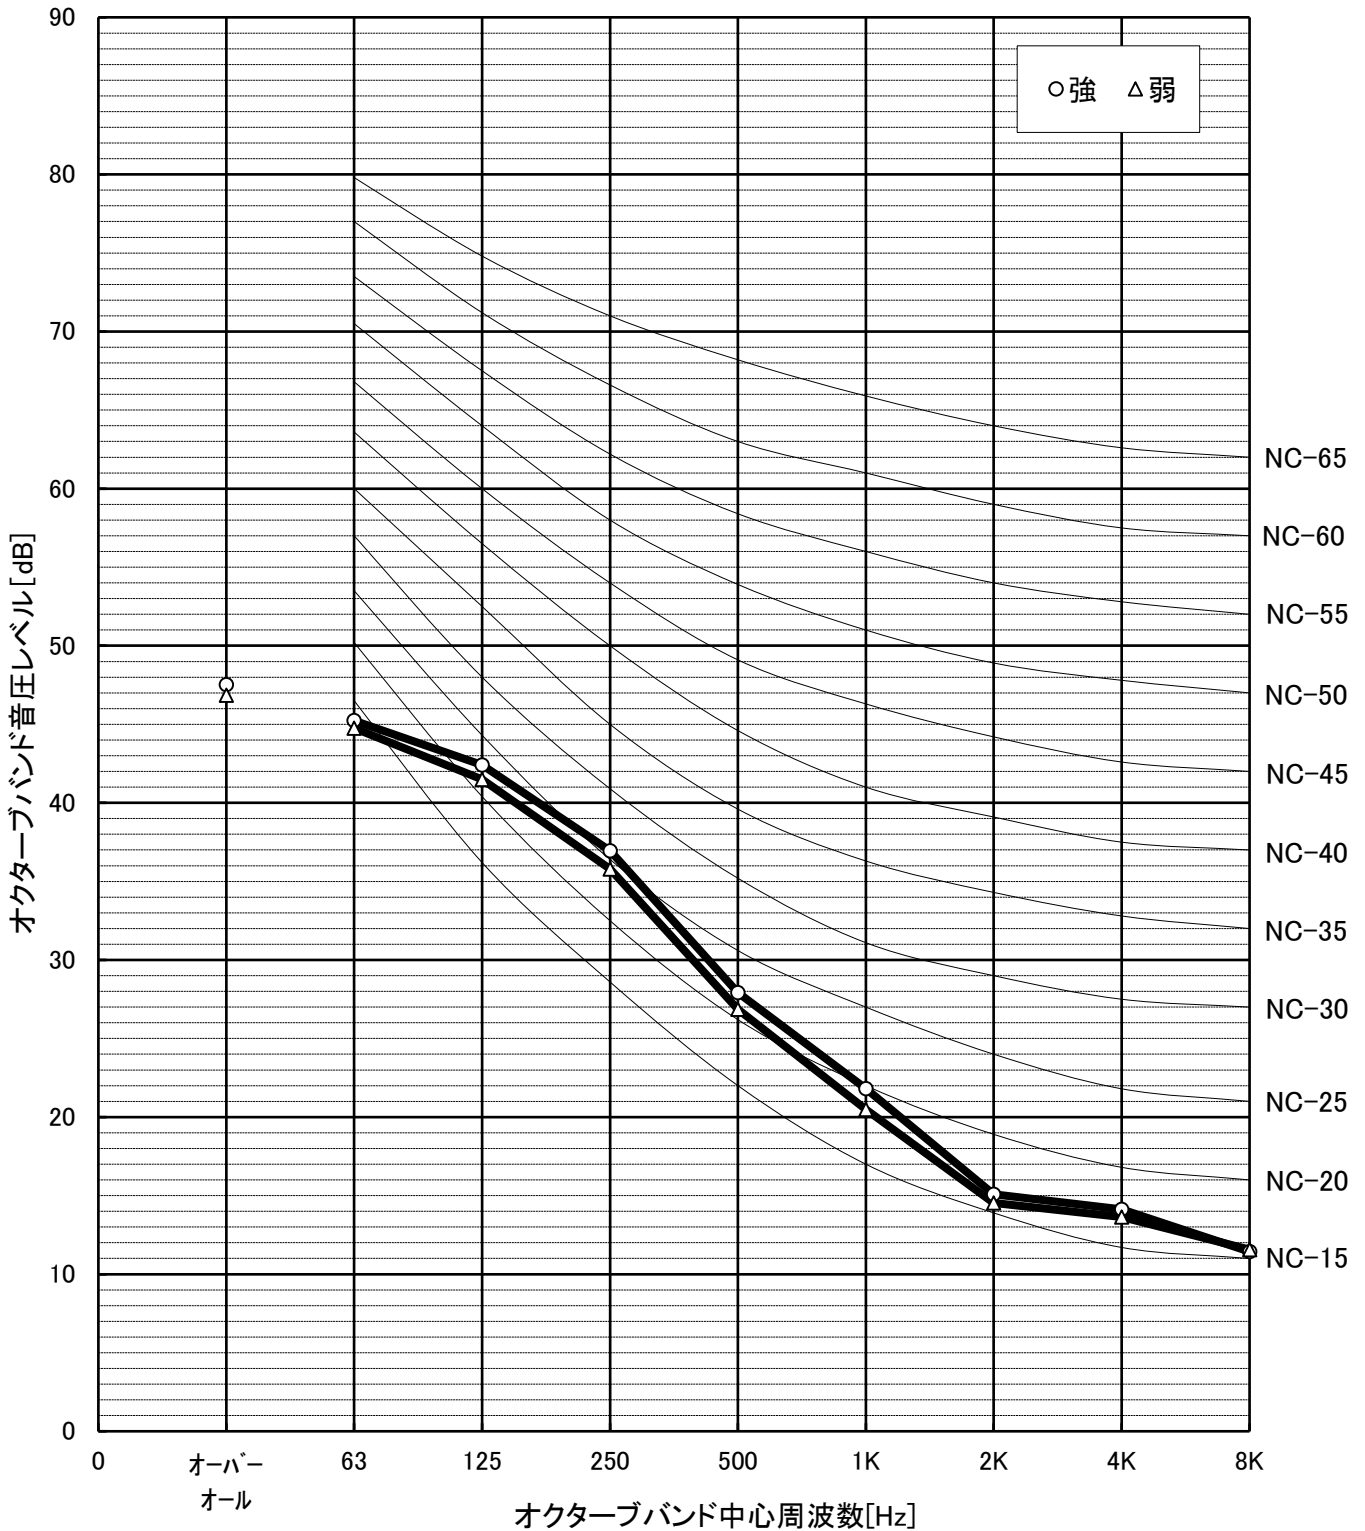


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 音騒定場
 計音所
 騒音値
 25dB以下
 UR無響室
 2018/1/8

被測定物
 BFS-150SUG (50Hz)
 備考
 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	200 (Pa)	41.5 (dB-A)
弱:	150 (Pa)	39.0 (dB-A)

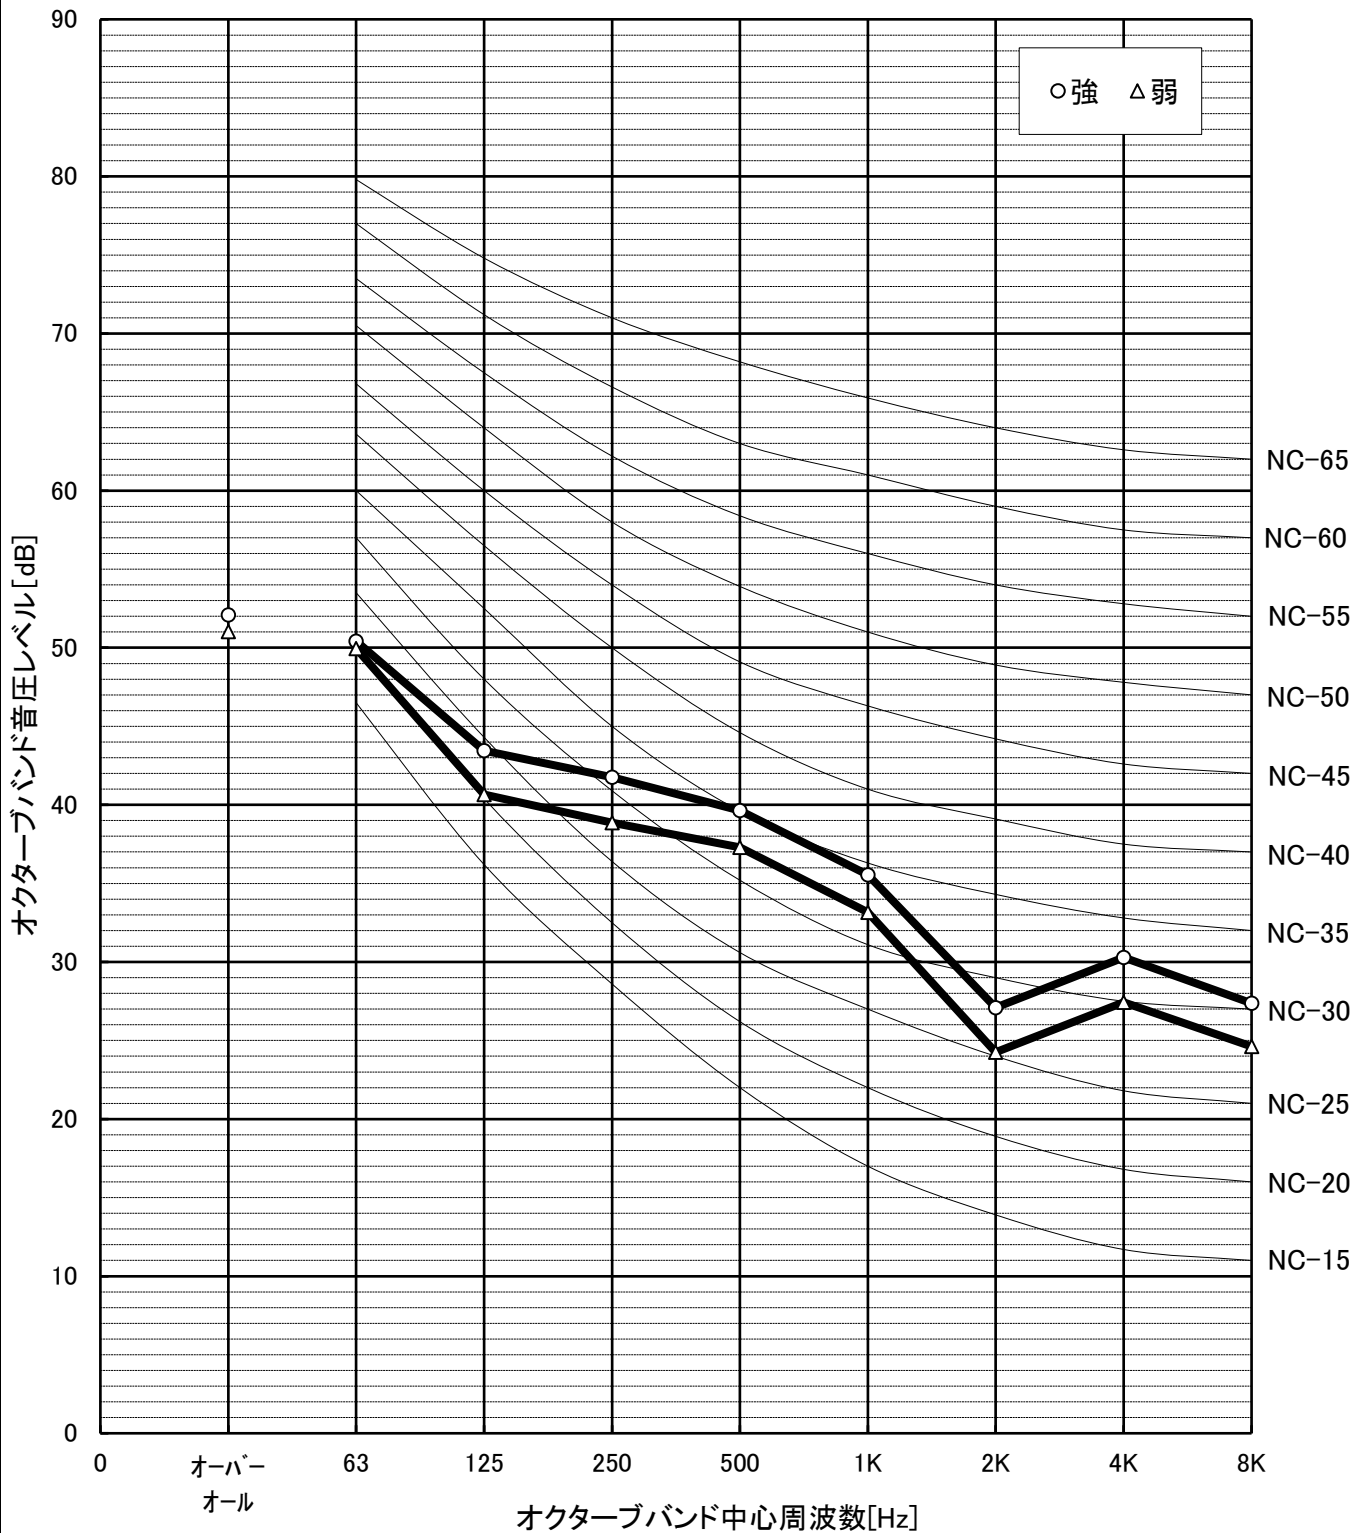

騒音分析成績書

騒音計音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2018/1/8

被測定物 BFS-150SUG (50Hz)
 備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	200 (Pa)	61.5 (dB-A)
弱:	150 (Pa)	59.0 (dB-A)

