


騒音分析成績書

E S No _____
 騒音計 NA - 20 _____
 周囲温度 _____
 暗騒音 25dB以下 _____
 測定場所 大型無響室 _____
 試験日 2002.3.25 _____
 測定者 本田 _____

被測定物 BFS-150SX (50Hz) _____
 備考 側面騒音 (1.5m) _____
 定格静圧 _____ 騒音値 _____
 137 (Pa) _____ 42 (dB) _____

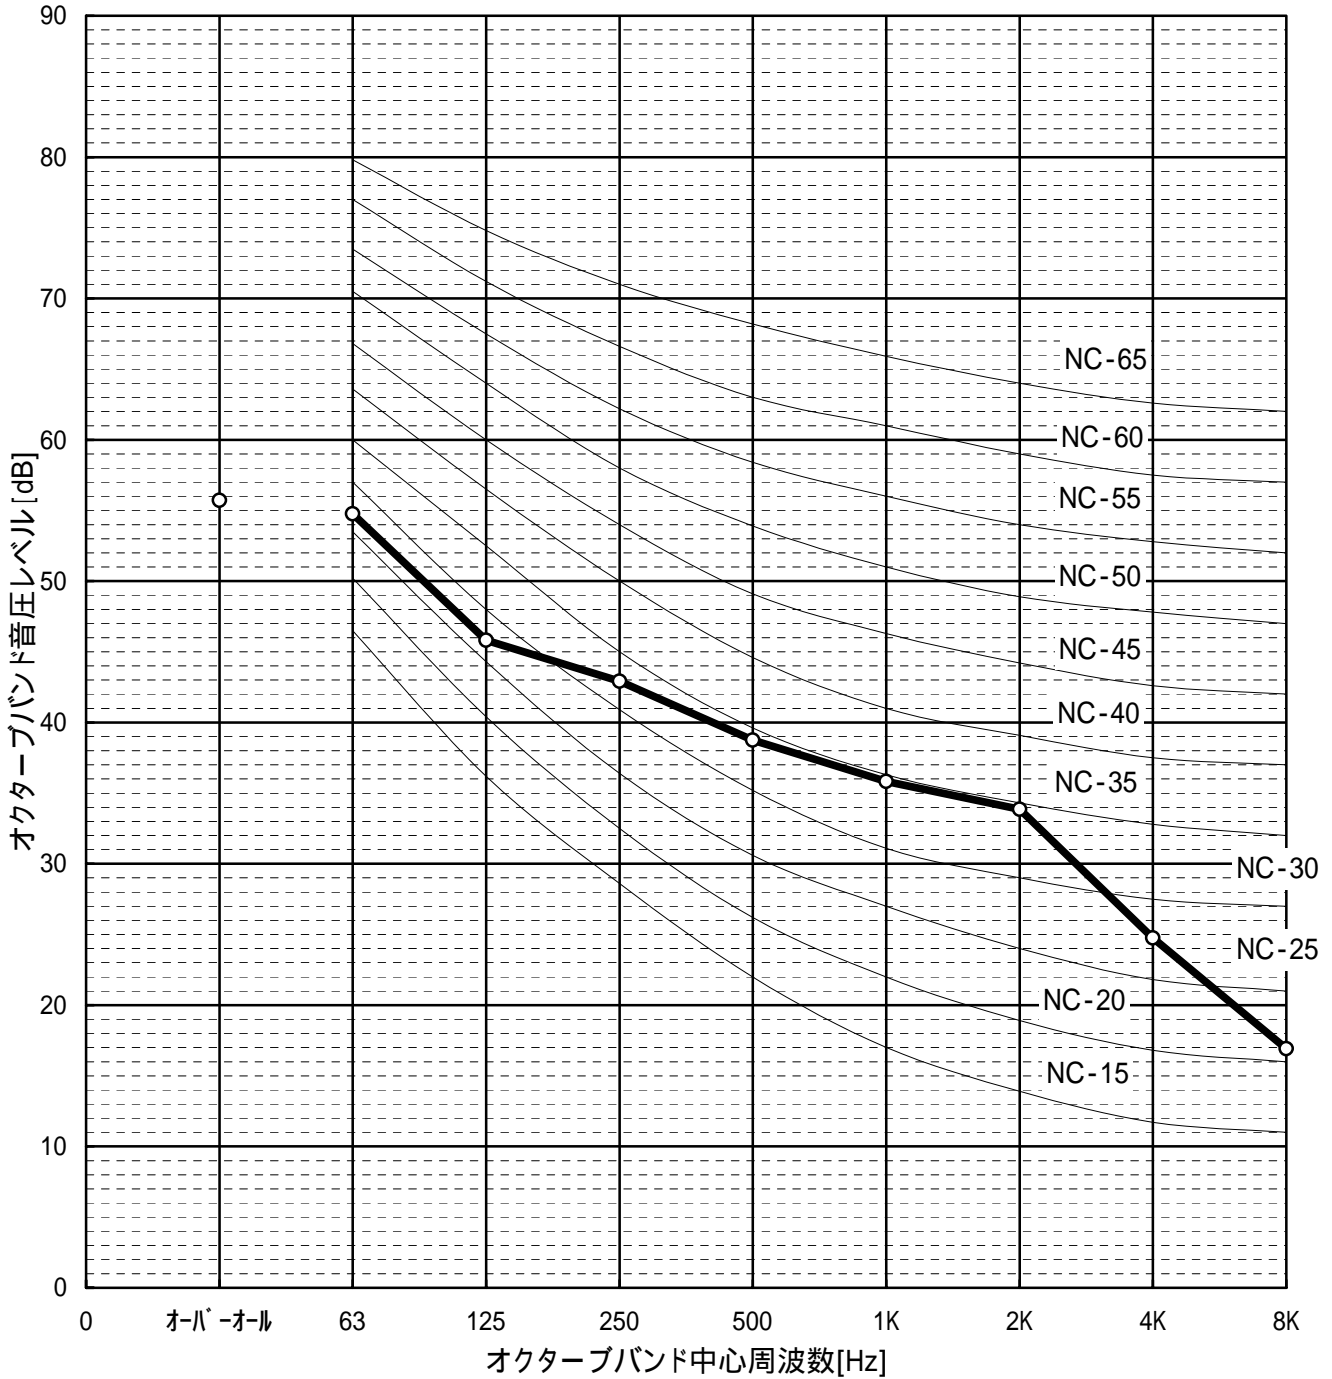

騒音分析成績書

E S No _____
 騒音計 NA - 20
 周囲温度 _____
 暗騒音 2.5 dB以下
 測定場所 大型無響室
 試験日 2002.3.25
 測定者 本田

被測定物 BFS-150SX (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)
 定格静圧 _____ 騒音値 _____
 137 (Pa) 57.5 (dB)

