

# 騒音分析成績書


騒音計測場所日  
 計音所日  
 暗騒音  
 試験日

NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/2/8

被測定物 **BFS-150SXA (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

定格静圧 騒音値  
 190 (Pa) 40.5 (dB-A)

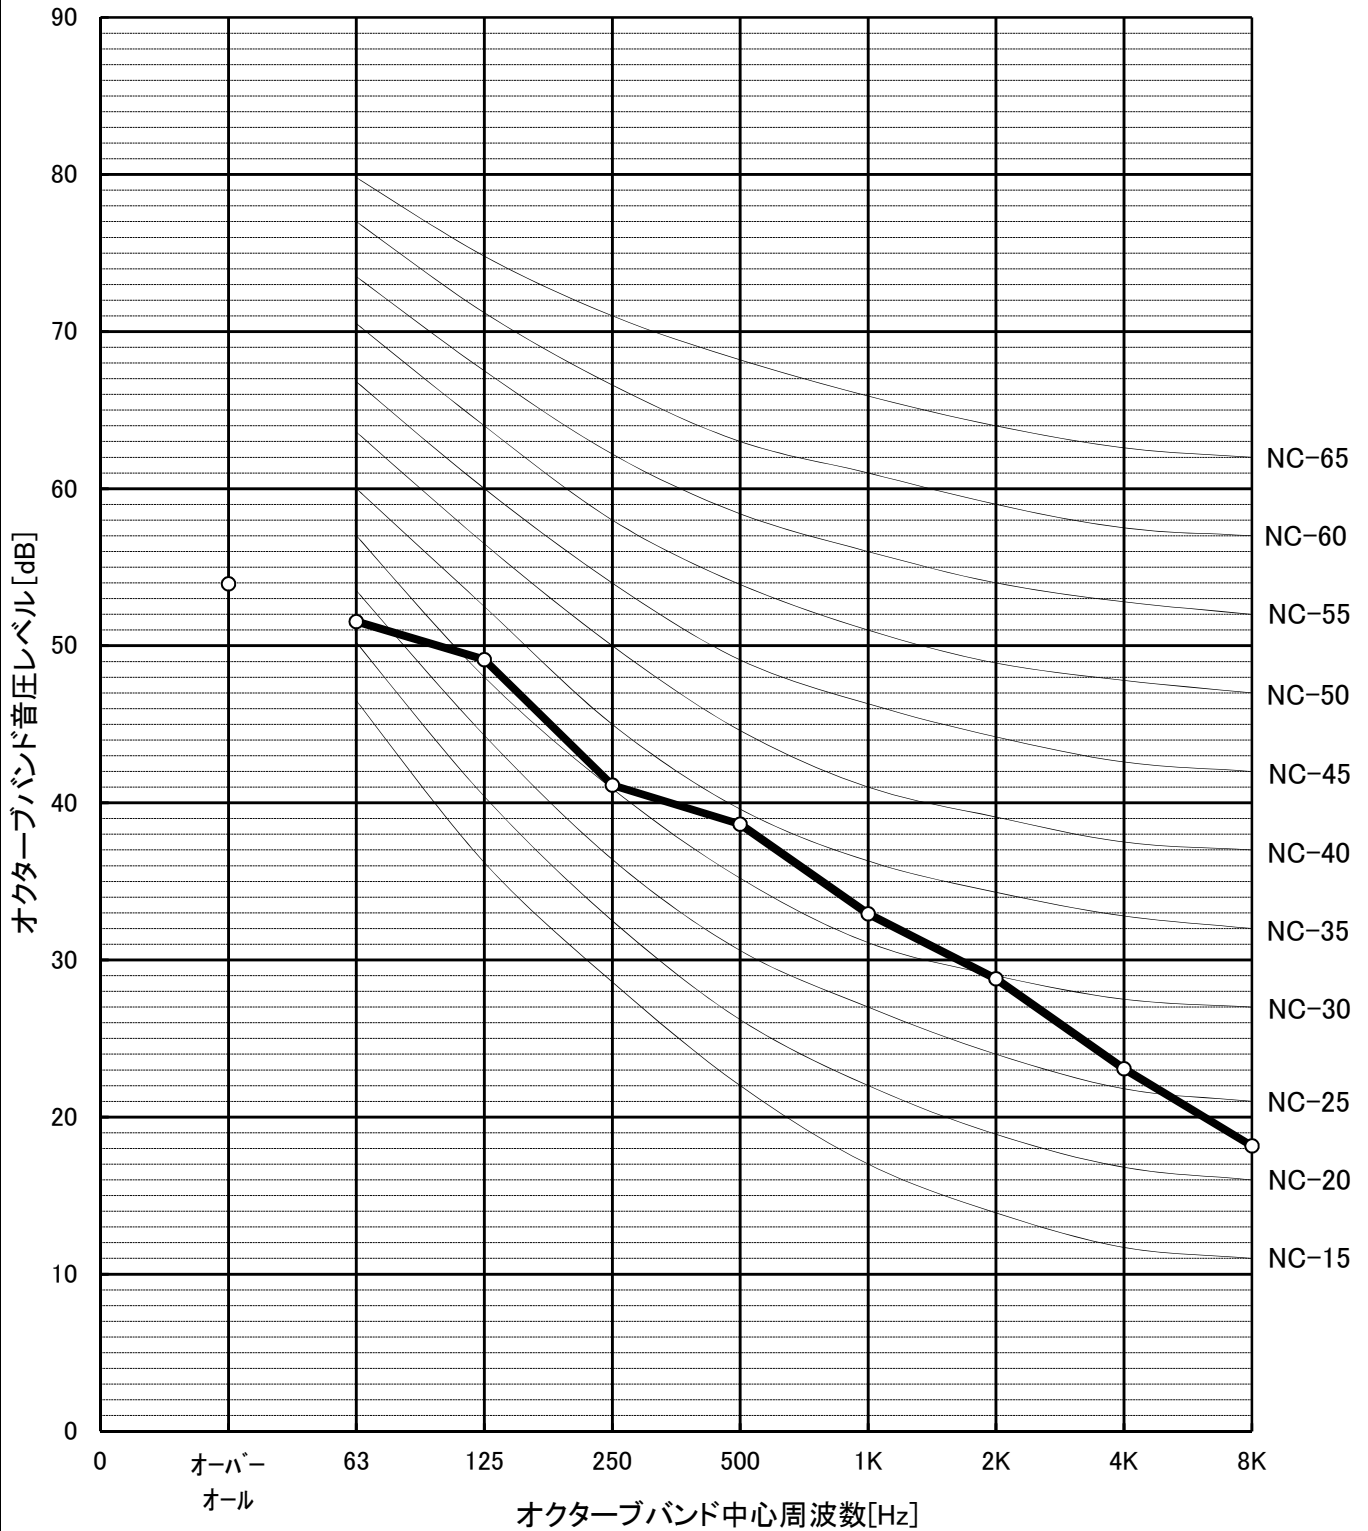


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/2/8

被測定物  
 BFS-150SXA (50Hz)  
 備考  
 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧  
 190 (Pa)  
 騒音値  
 61.5 (dB-A)

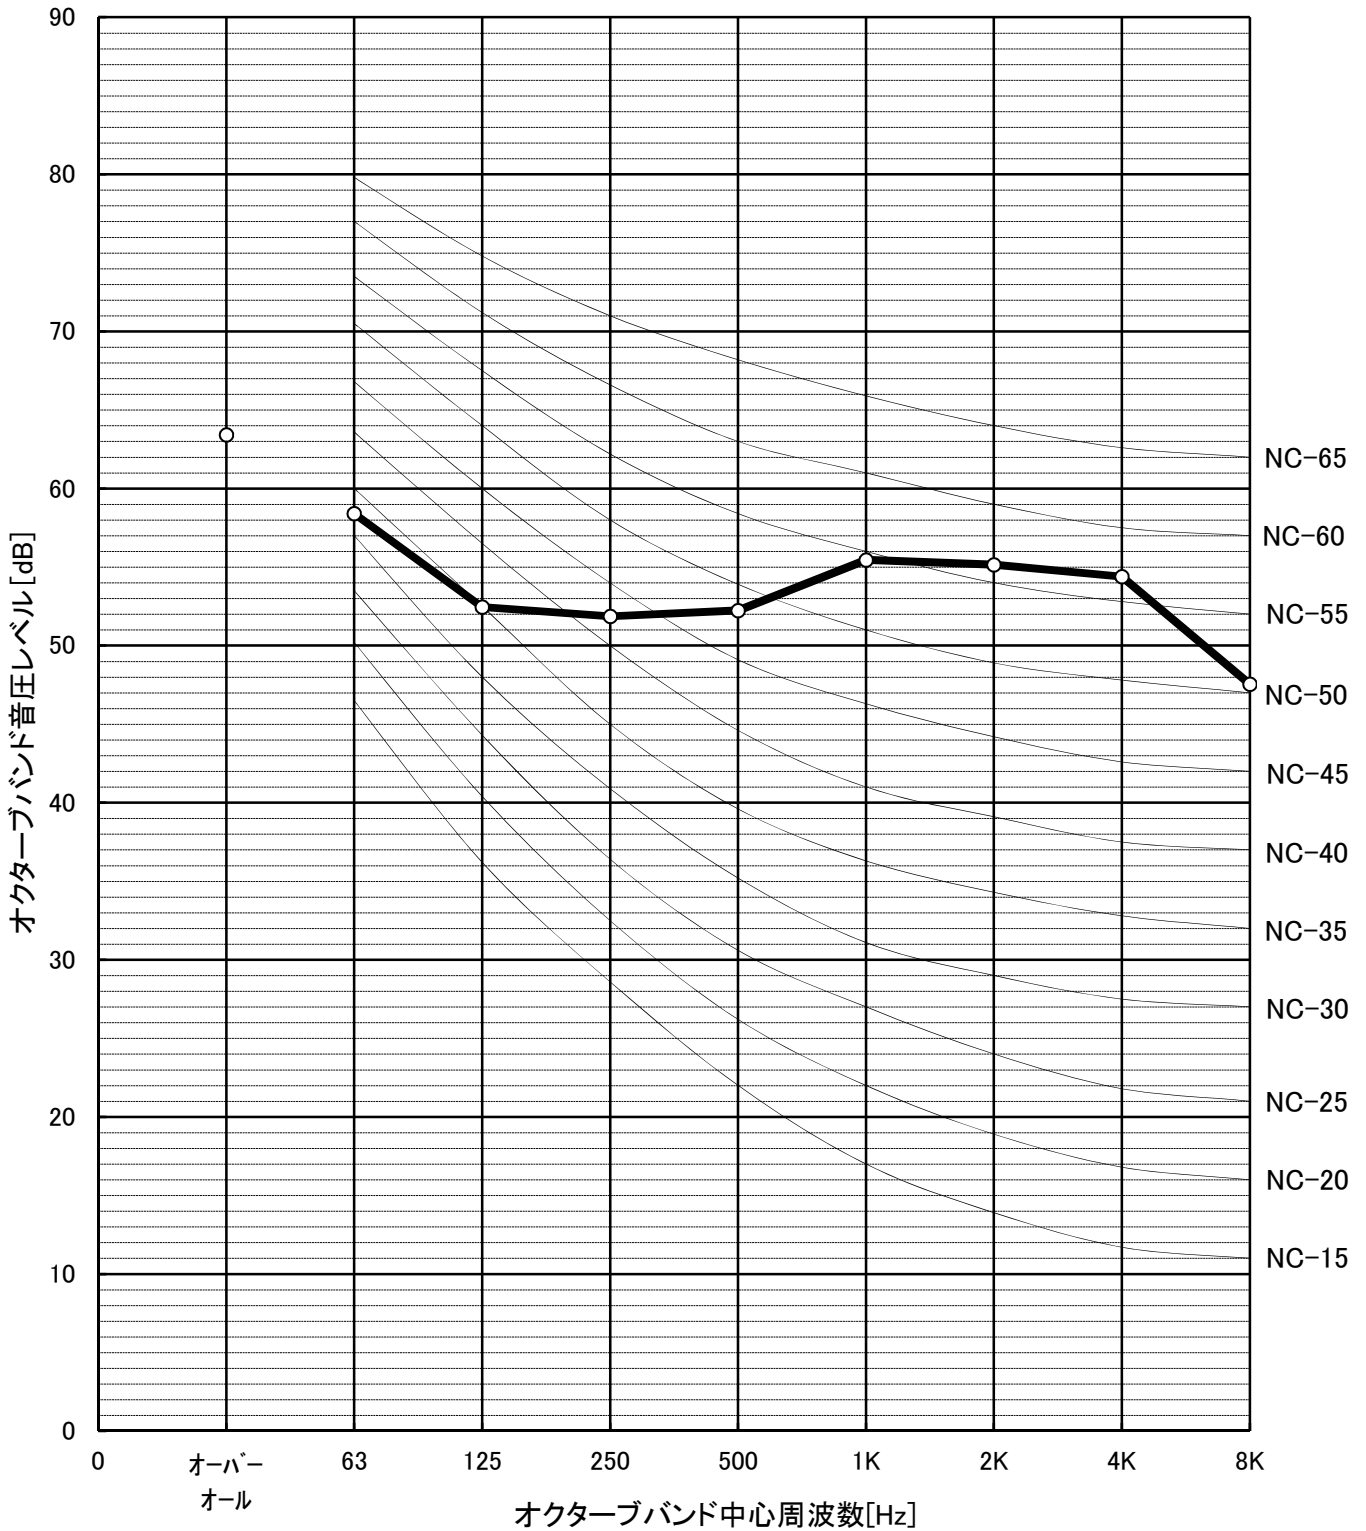

# 騒音分析成績書

騒音計音計  
暗騒音騒音  
測定場所25dB以下  
試験日UR無響室  
2019/2/8

被測定物 BFS-150SXA (50Hz)

備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

定格静圧 騒音値  
190 (Pa) 65 (dB-A)

