


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/2/8

被測定物  
 BFS-150SXA (60Hz)  
 備考  
 側面騒音 (1.5m)

定格静圧  
 335 (Pa)  
 騒音値  
 41.5 (dB-A)

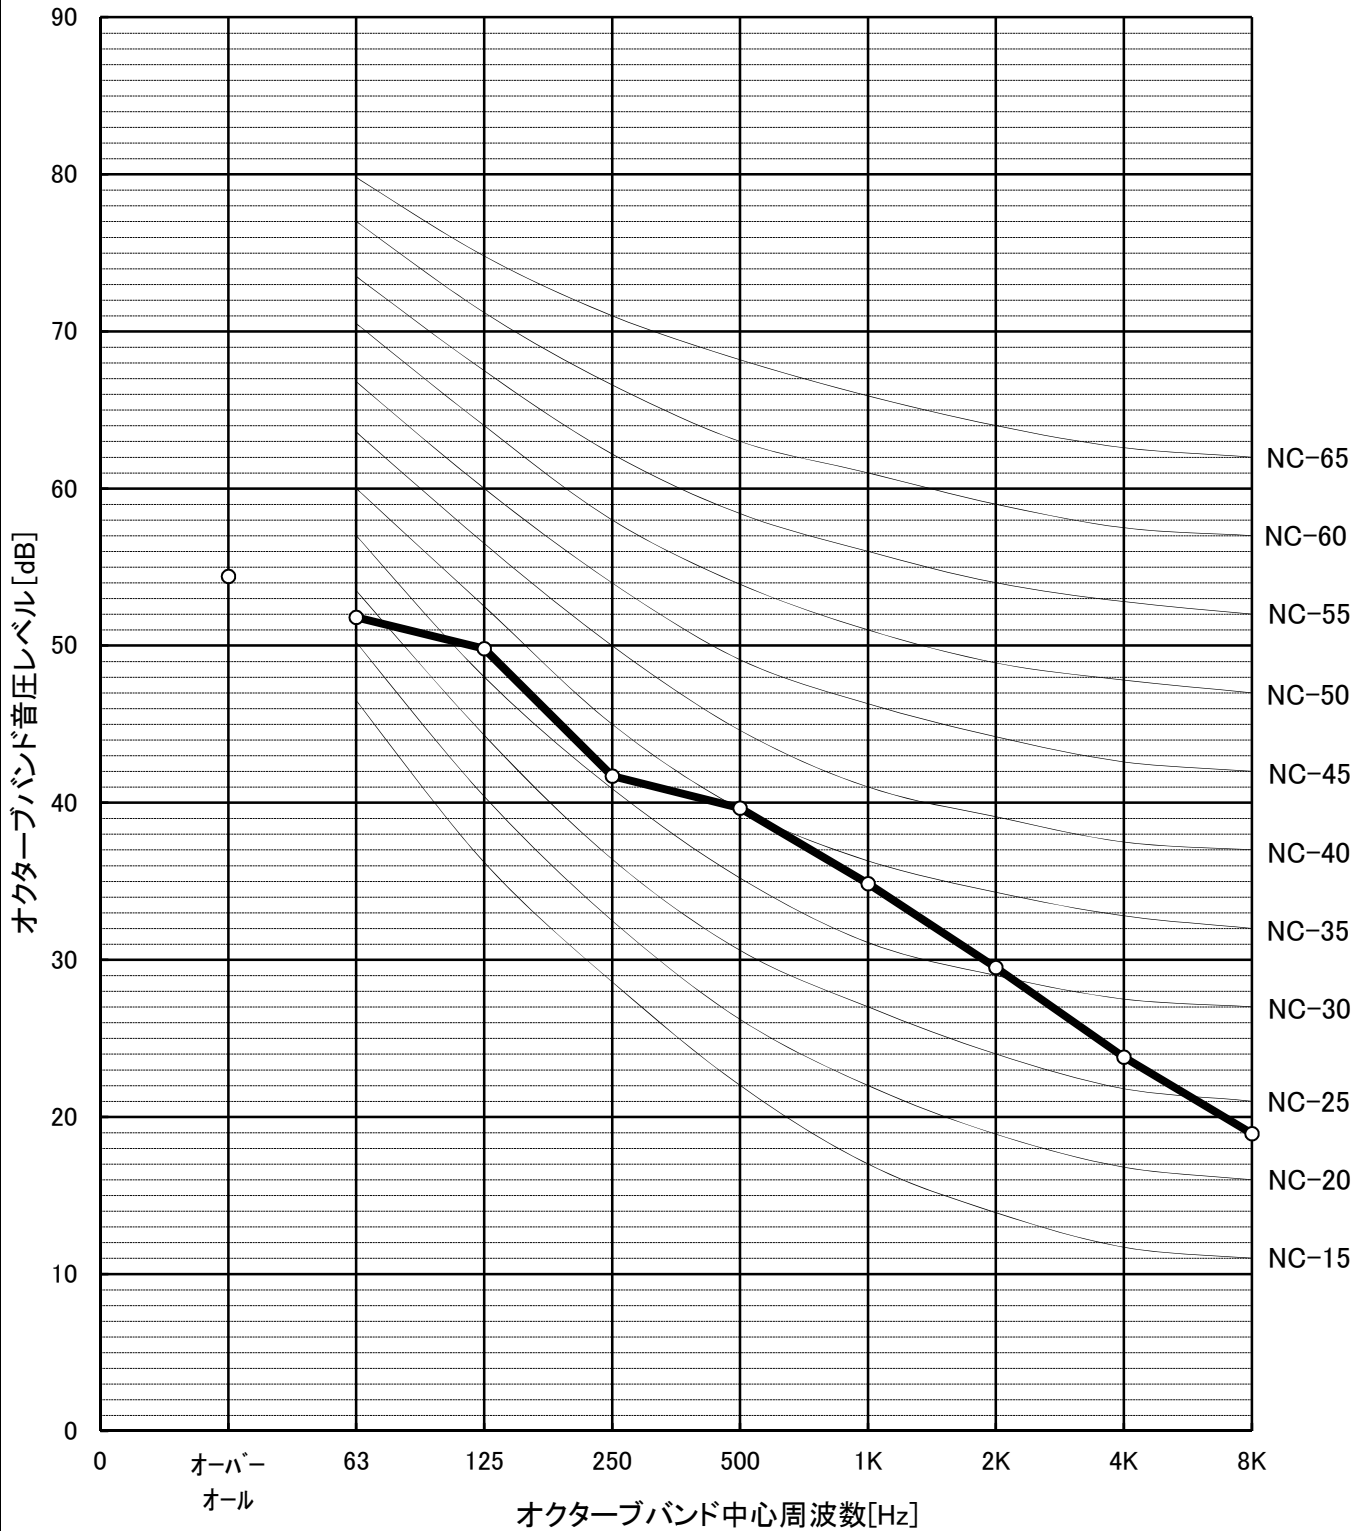


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/2/8

被測定物  
 BFS-150SXA (60Hz)  
 備考  
 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧  
 335 (Pa)  
 騒音値  
 61.5 (dB-A)

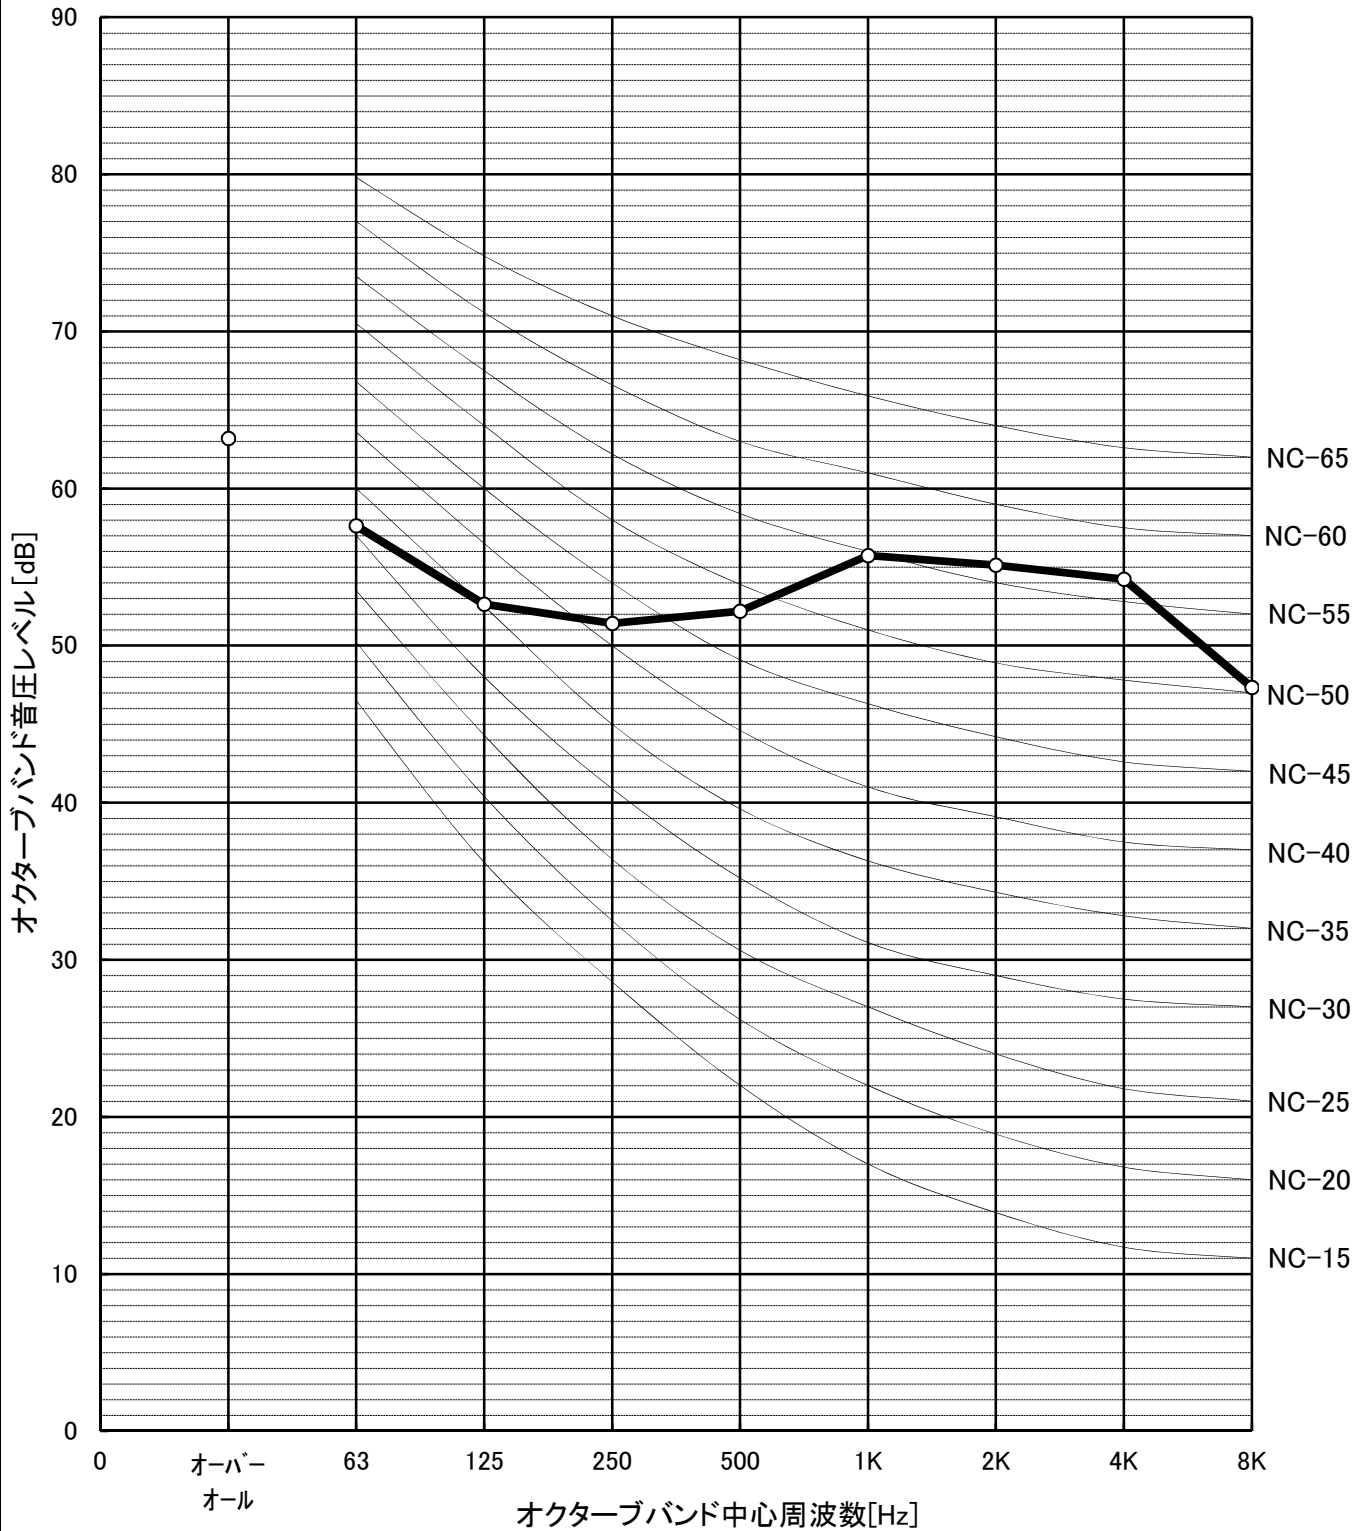

# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/2/8

被測定物  
 BFS-150SXA (60Hz)  
 備考  
 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 335 (Pa) 66.5 (dB-A)

