


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-150SYA₂ (50Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

| 定格静圧 | 騒音値 |
|----------|-----------|
| 180 (Pa) | 37 (dB-A) |

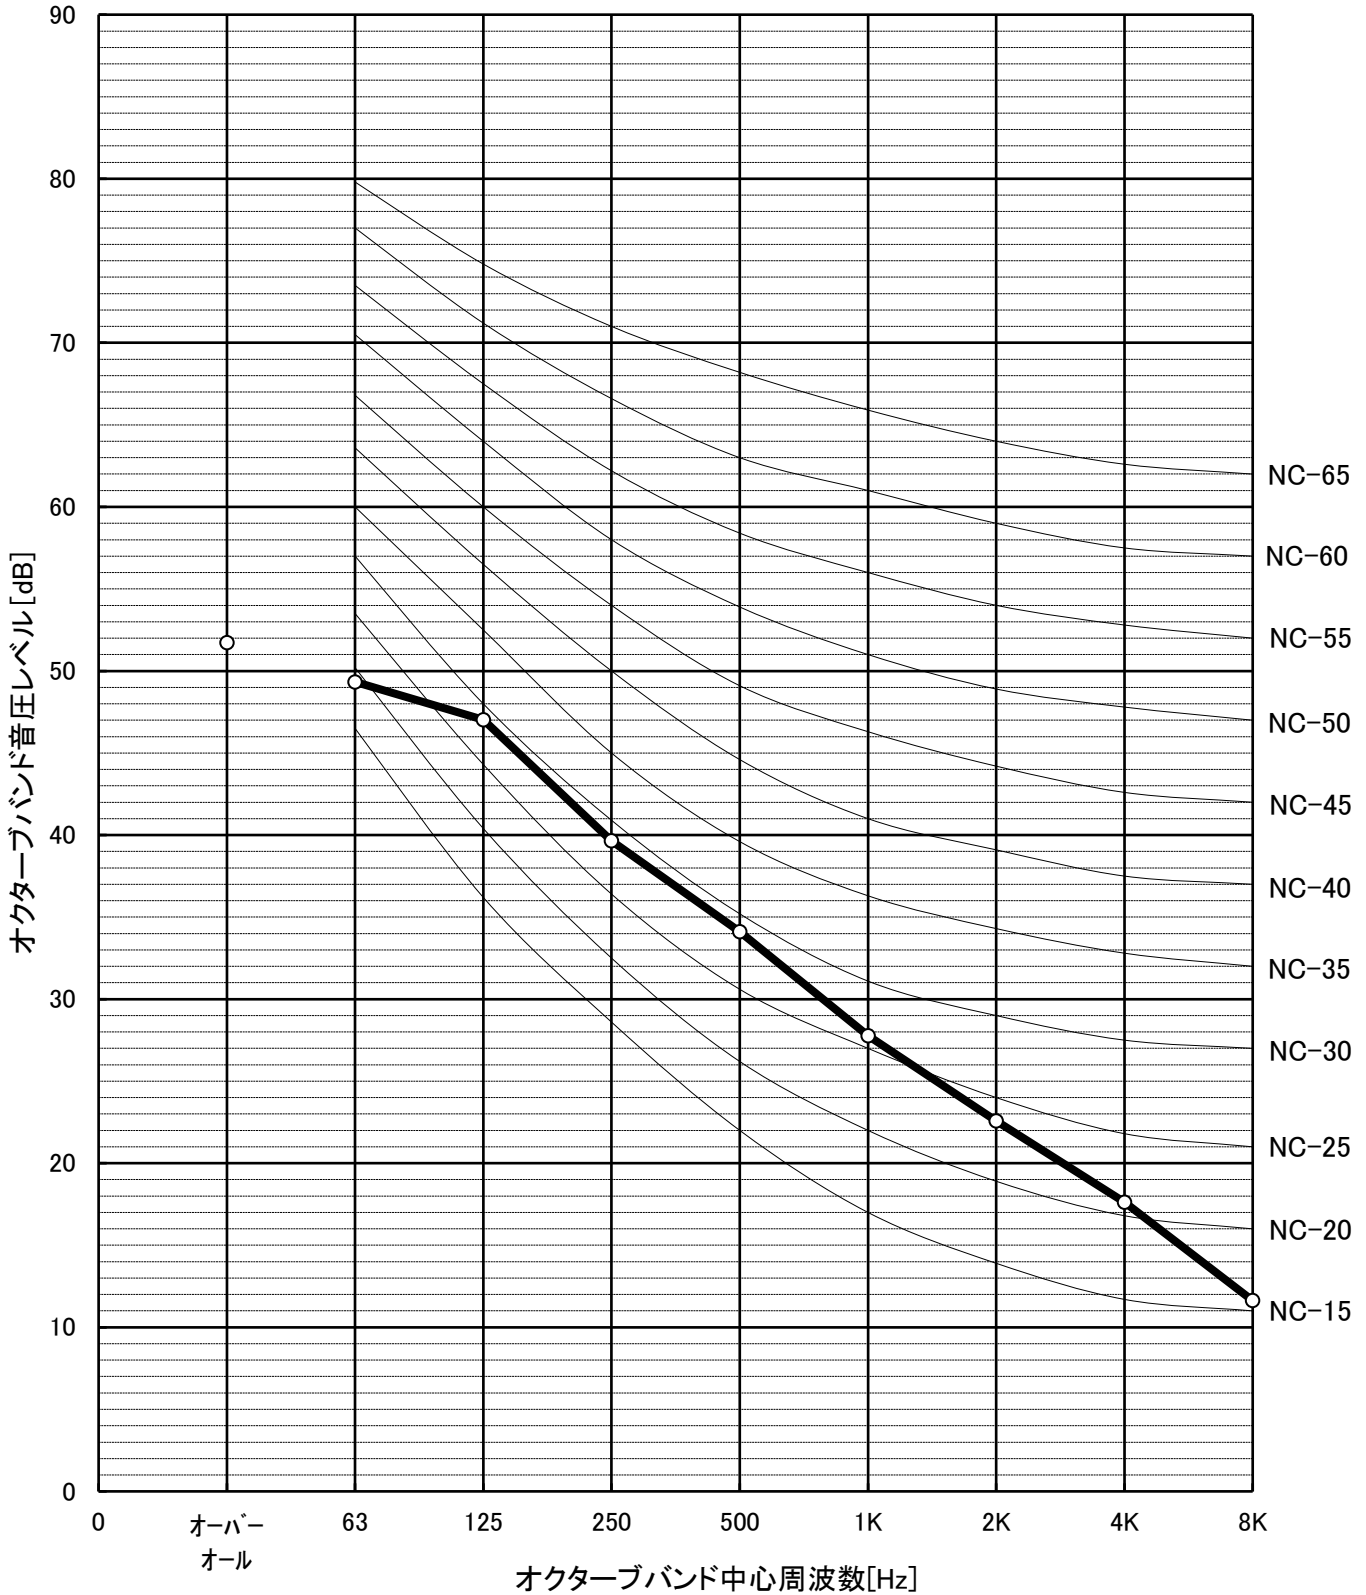


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-150SYA₂ (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

| 定格静圧 | 騒音値 |
|----------|-------------|
| 180 (Pa) | 49.5 (dB-A) |

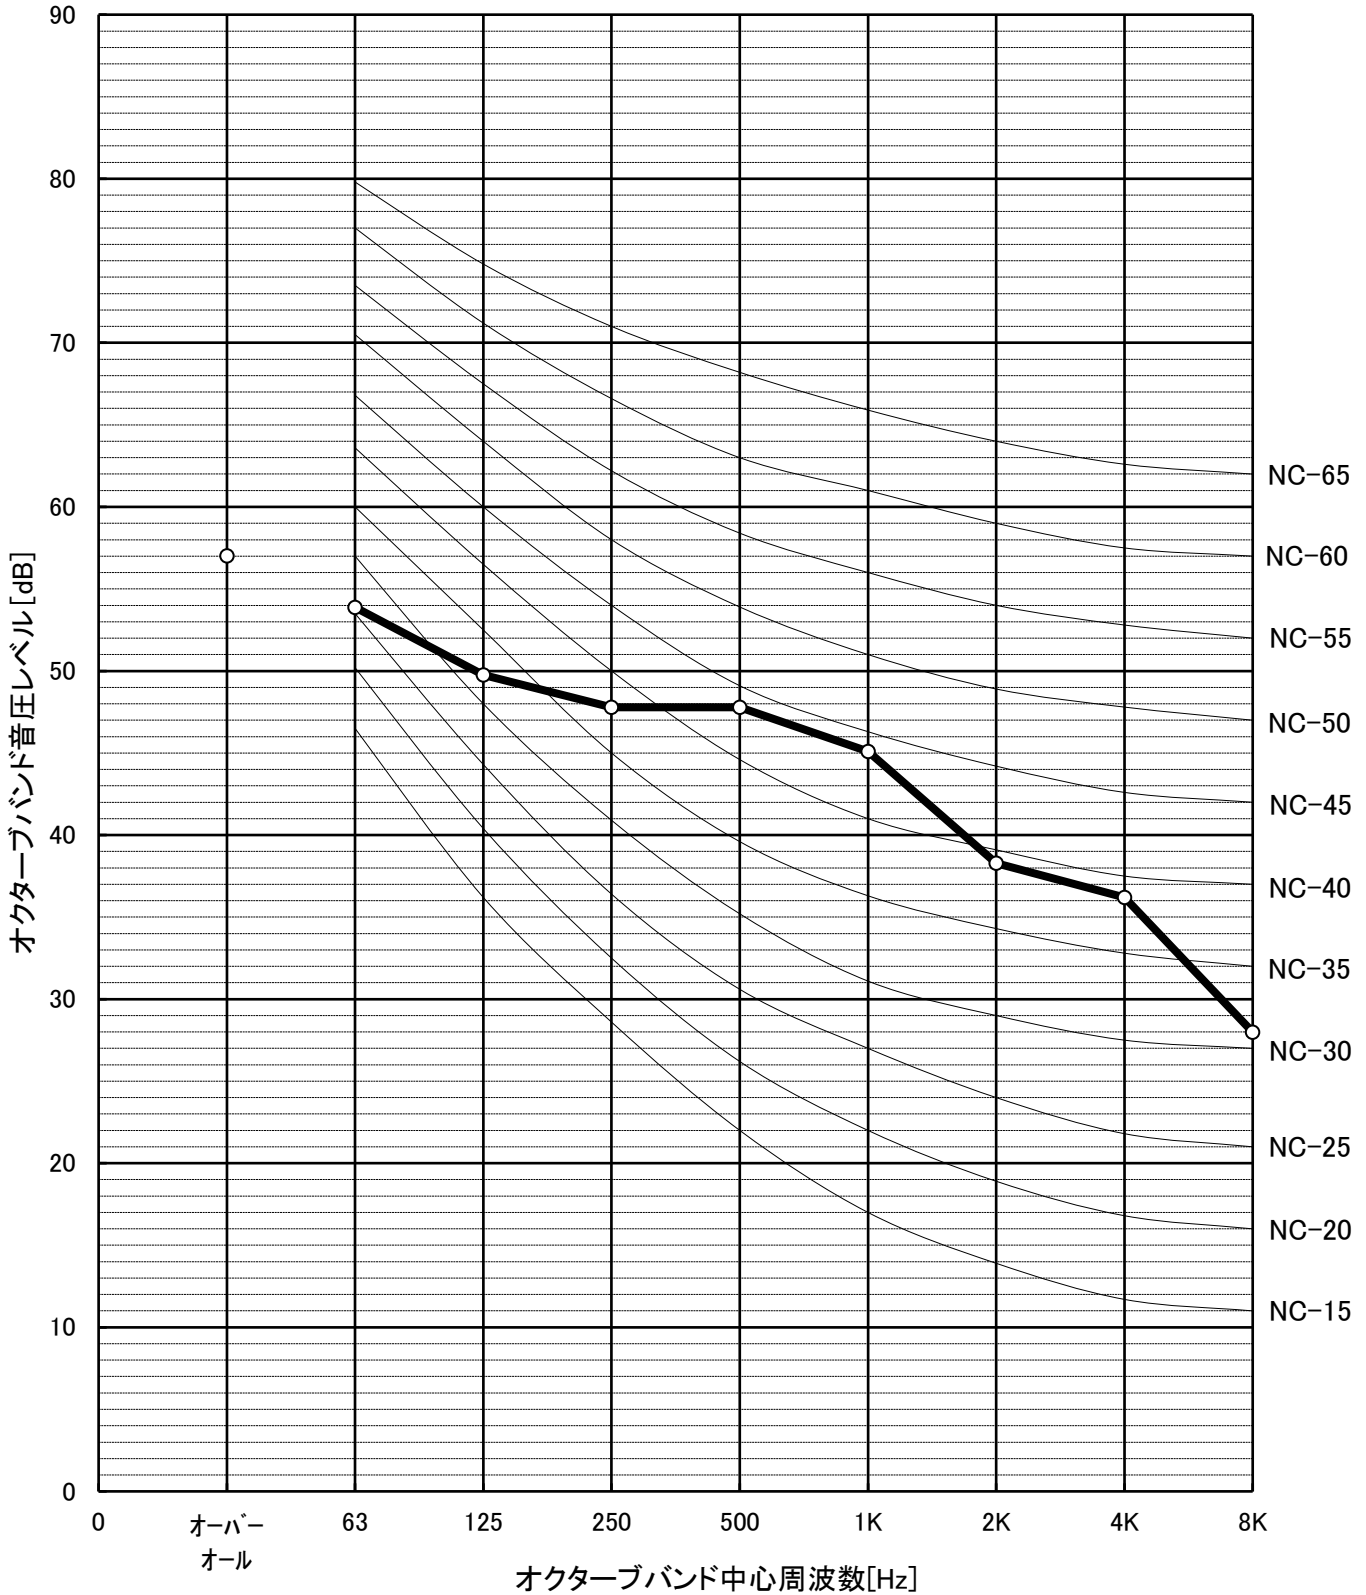

騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-150SYA₂ (50Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

| 定格静圧 | 騒音値 |
|----------|-------------|
| 180 (Pa) | 61.5 (dB-A) |

