


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-150SYA (50Hz)
 備考
 側面騒音 (1.5m)

定格静圧
 180 (Pa)
 騒音値
 37 (dB-A)

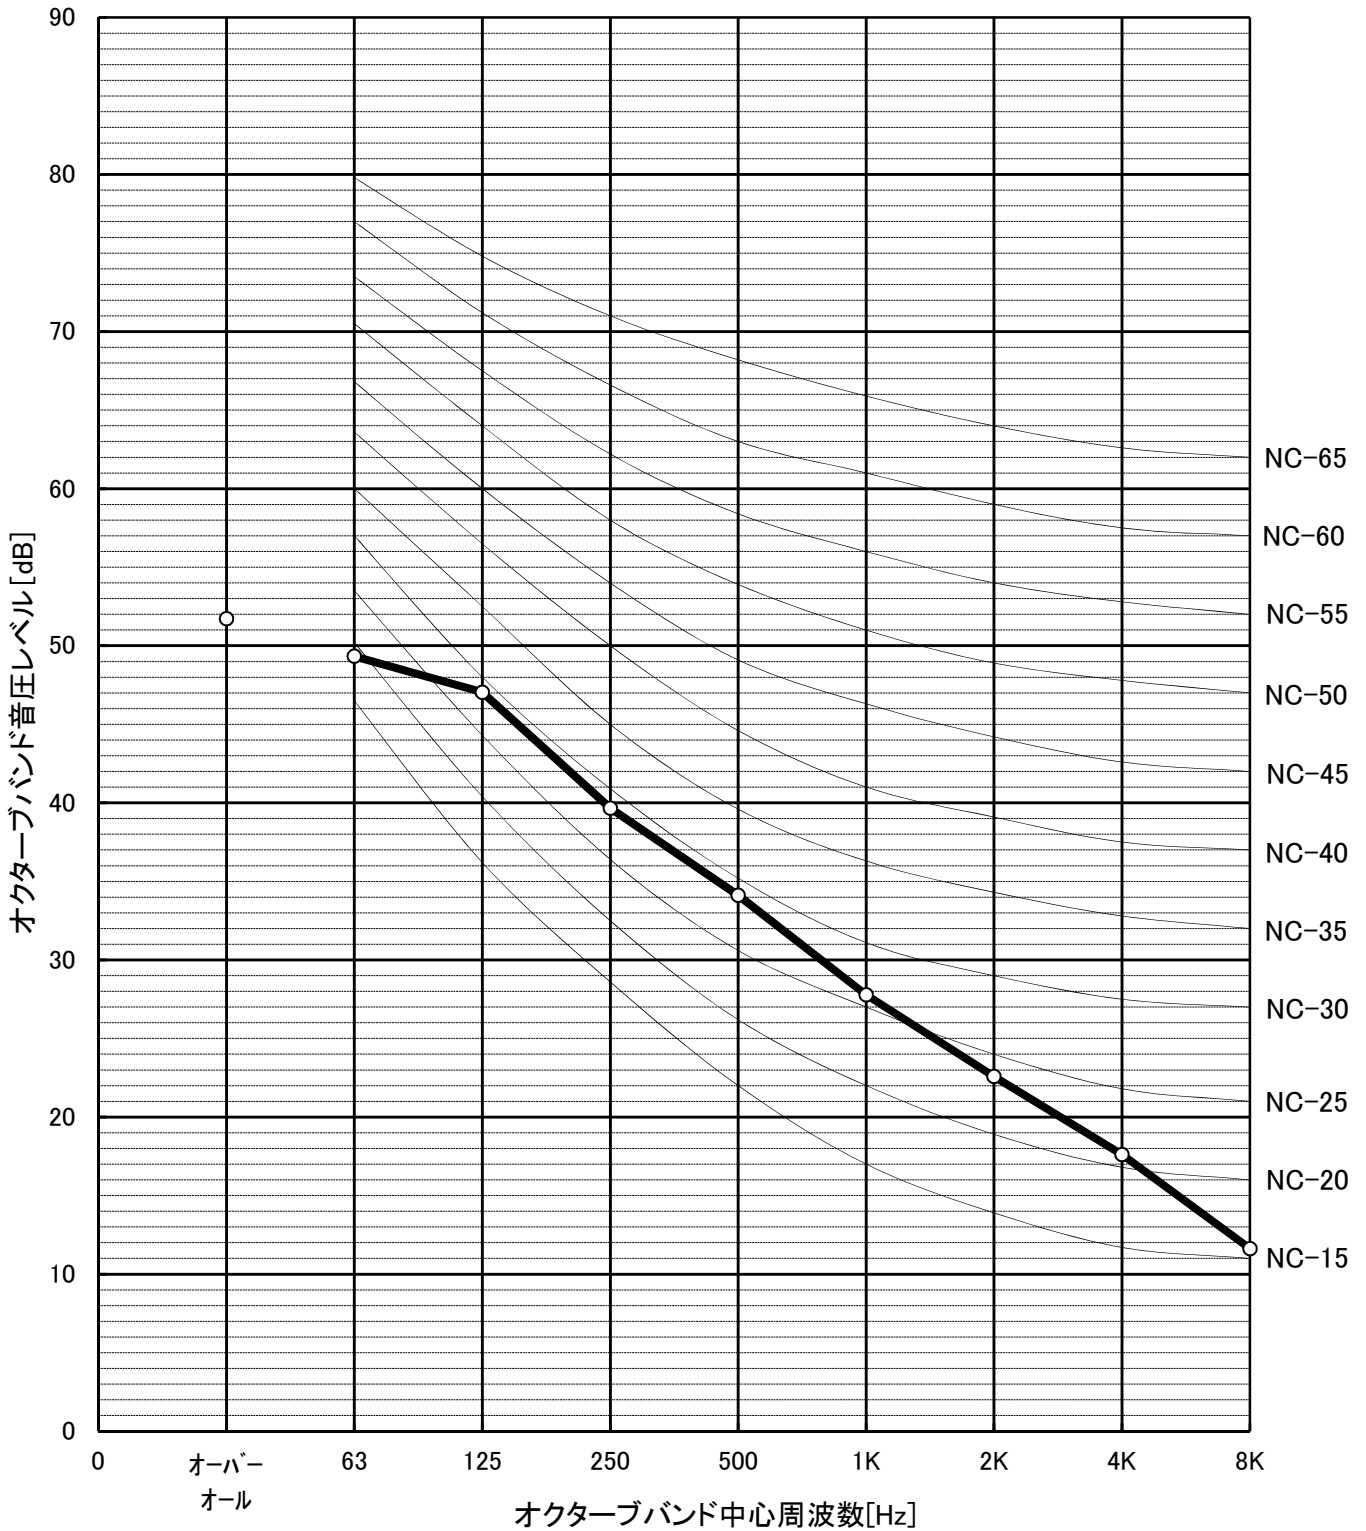

騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2019/2/8

被測定物 BFS-150SYA (50Hz)

備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

定格静圧 騒音値
180 (Pa) 61.5 (dB-A)

