


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-150SYA (60Hz)
 備考
 側面騒音 (1.5m)

定格静圧
 265 (Pa)
 騒音値
 38 (dB-A)

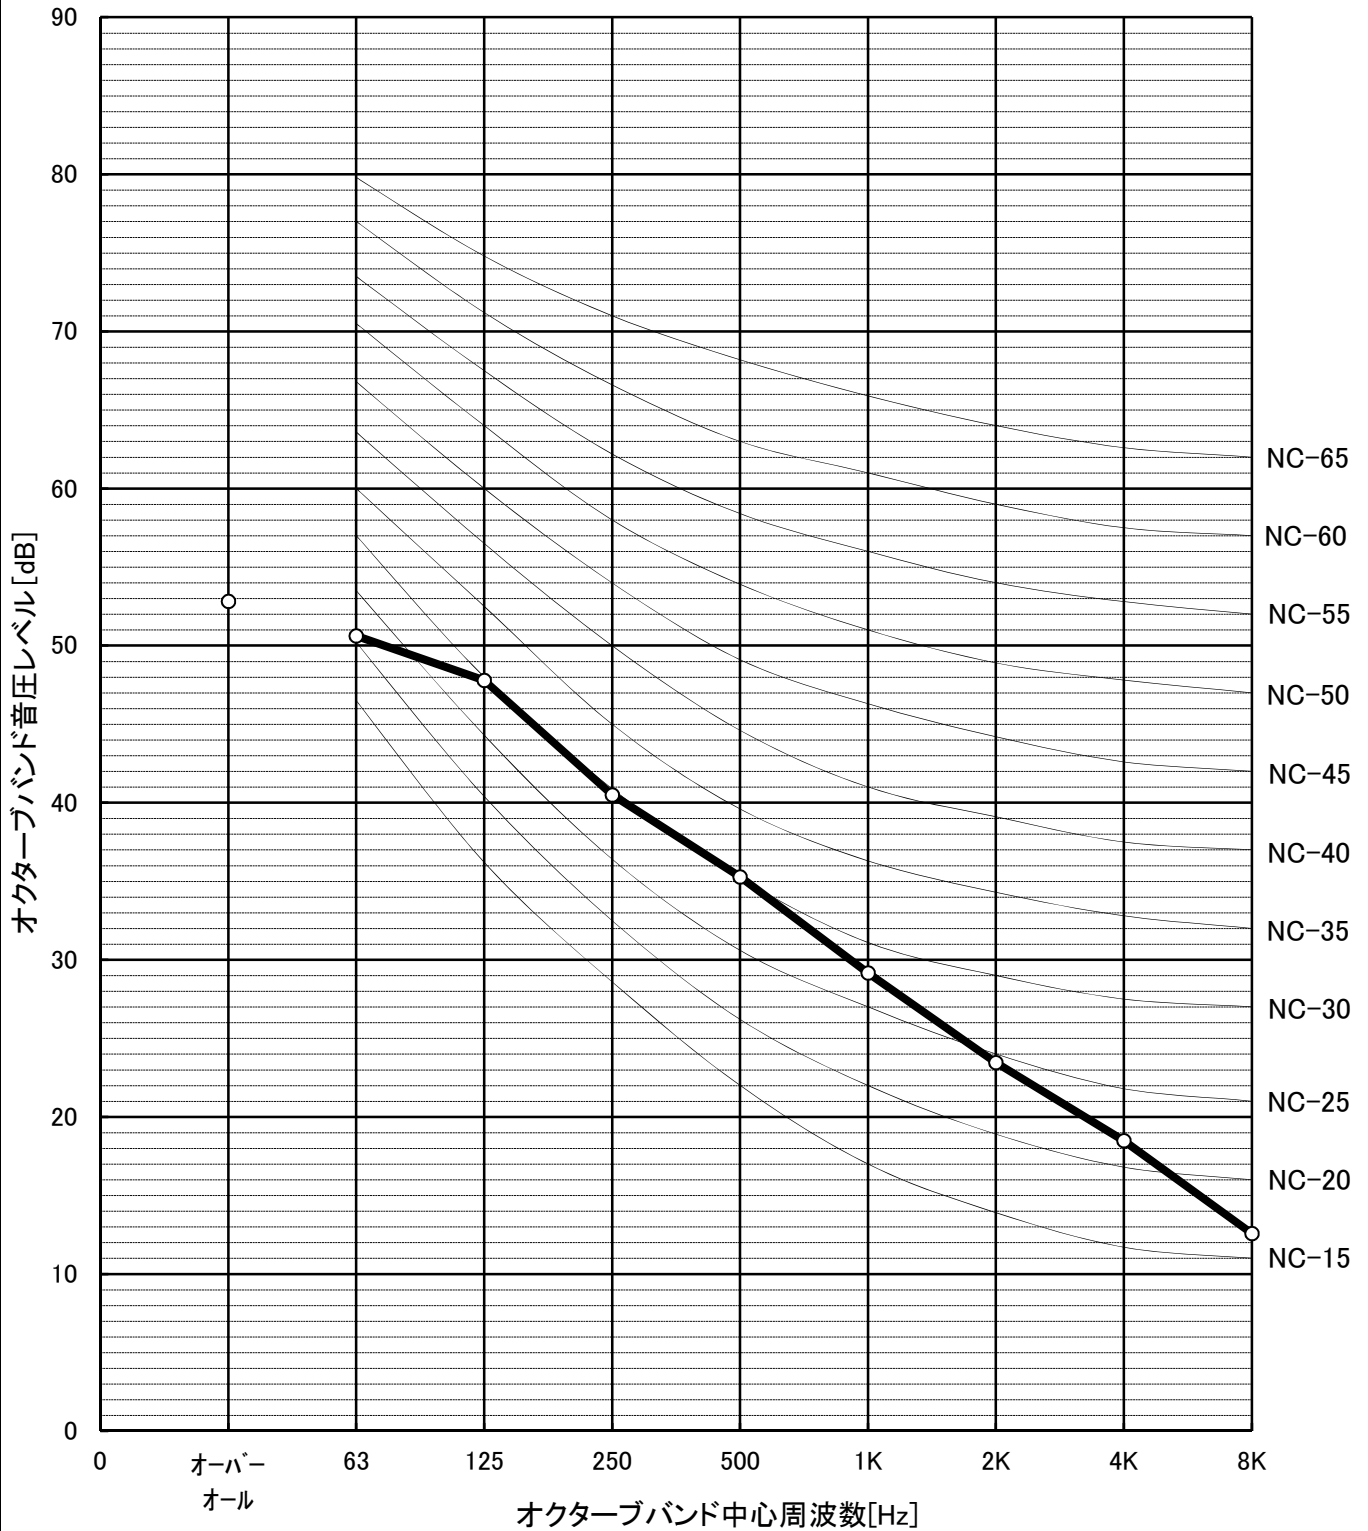


騒音分析成績書

騒音計音計
 暗騒音騒音
 測定場所 25dB以下
 試験 日 UR無響室
 2019/2/8

被測定物 BFS-150SYA (60Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧 騒音値
 265 (Pa) 50.5 (dB-A)

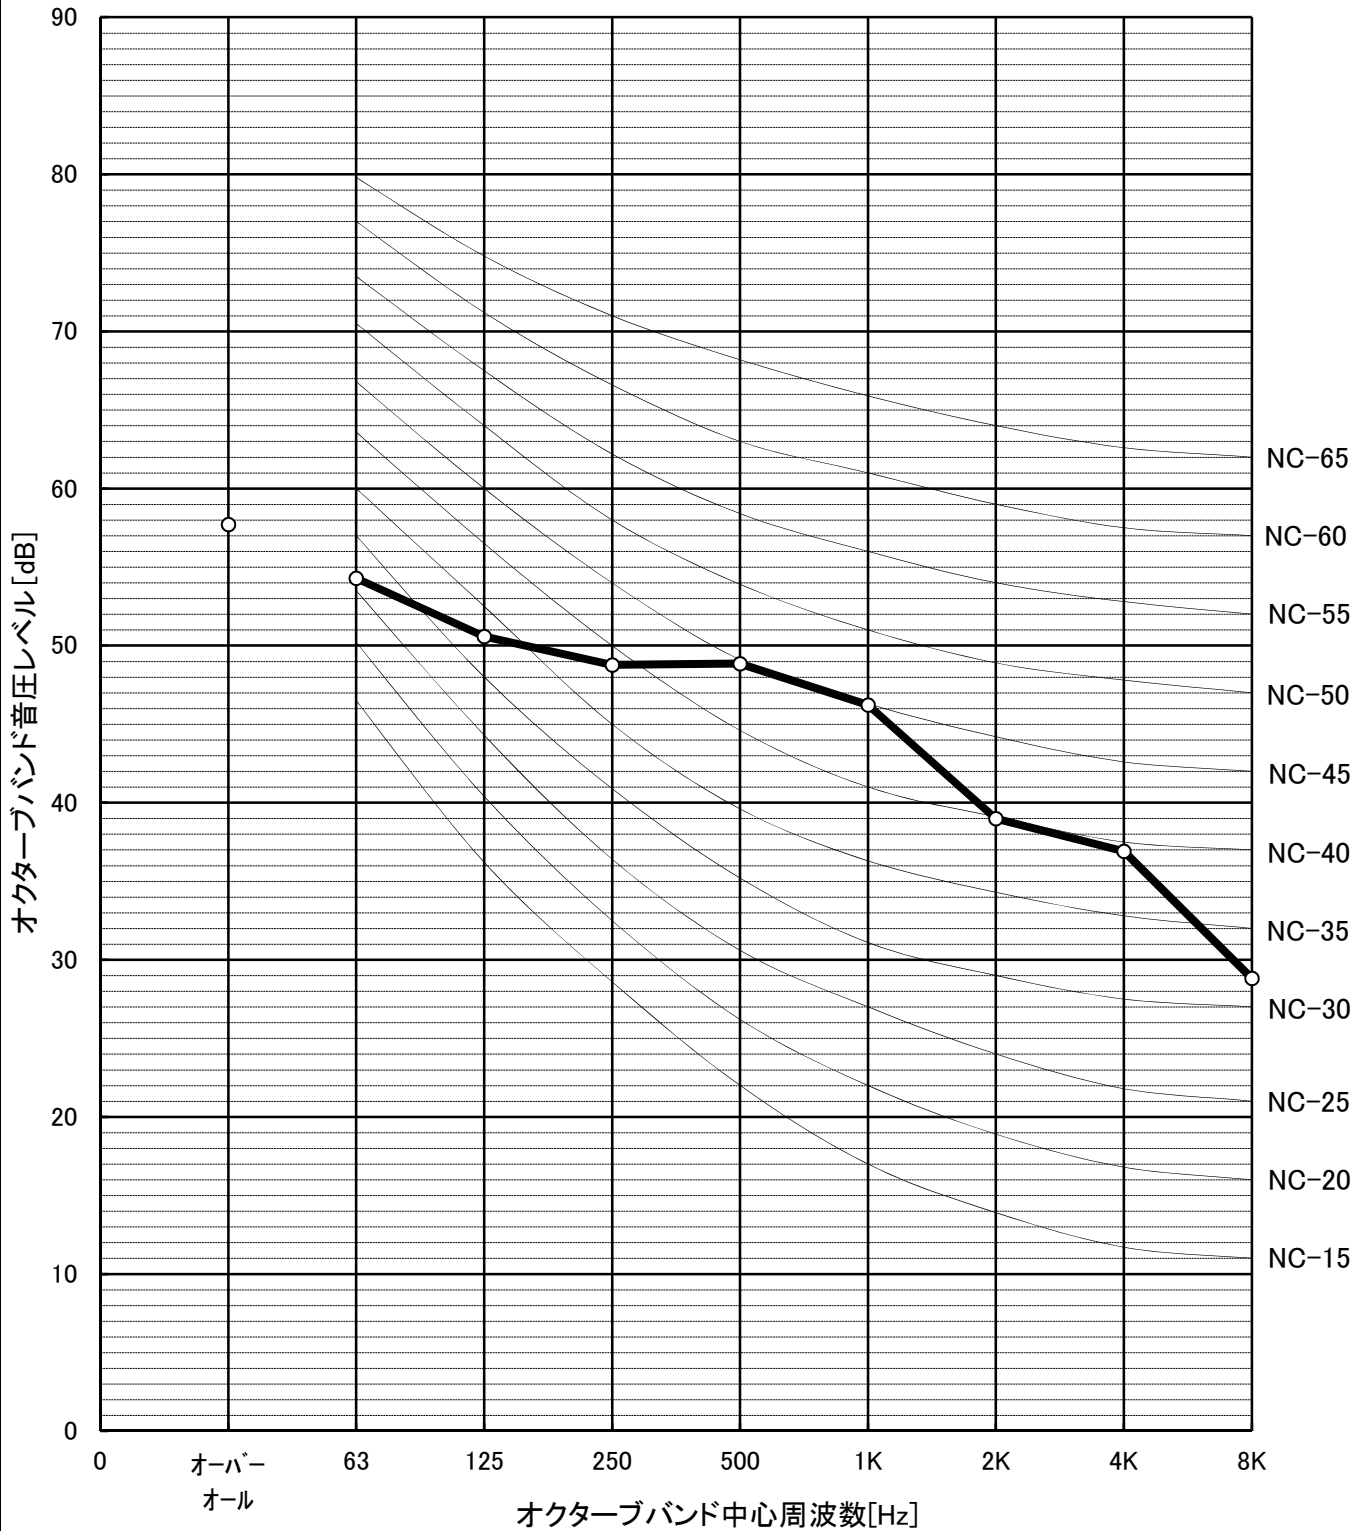

騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-150SYA (60Hz)
 備考
 吐出騒音(斜め45° 1.5m)
 定格静圧 騒音値
 265 (Pa) 63 (dB-A)

