


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-11

被測定物 **BFS-150TC (50Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	180 (Pa)	37.0 (dB-A)
Lo:	108 (Pa)	32.5 (dB-A)

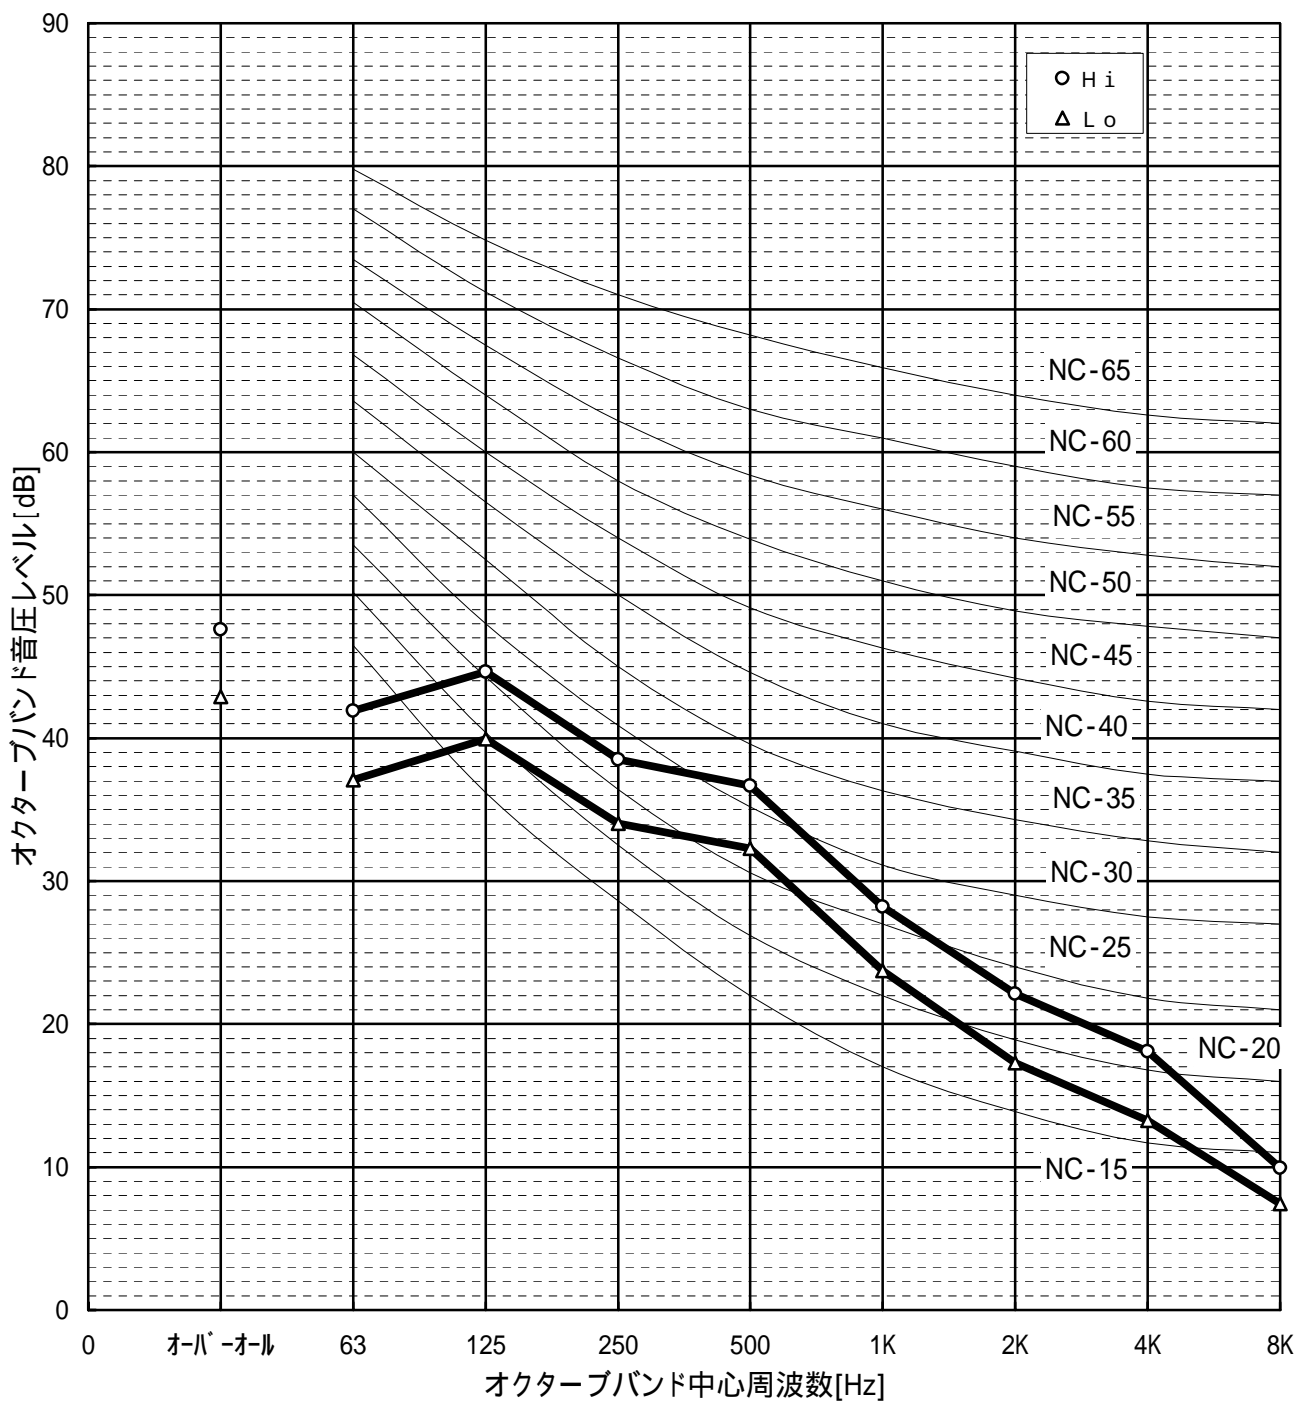


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-11

被測定物 **BFS-150TC (50Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	180 (Pa)	48.5 (dB-A)
Lo:	108 (Pa)	44.0 (dB-A)

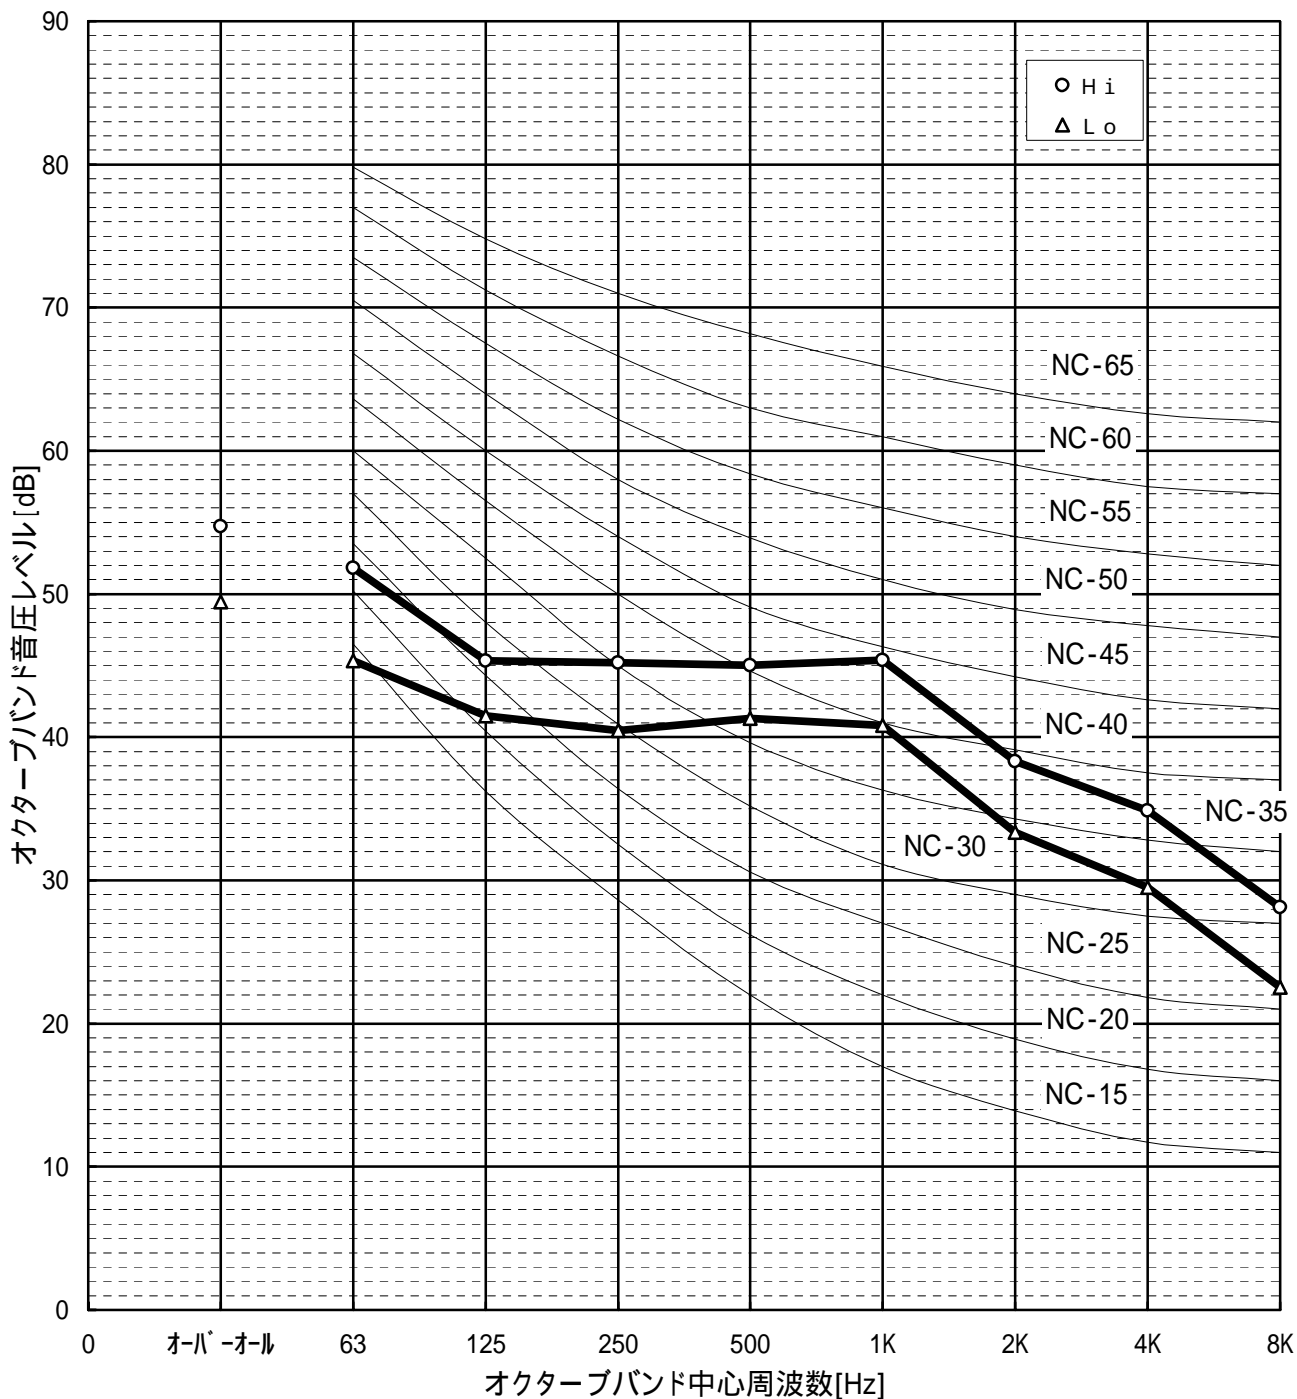

騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-150TC** (50Hz)

備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	180 (Pa)	61.5 (dB-A)
Lo:	108 (Pa)	55.5 (dB-A)

