


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-150TXA (50Hz)
 備考
 側面騒音 (1.5m)

定格静圧
 222 (Pa)
 騒音値
 39.5 (dB-A)

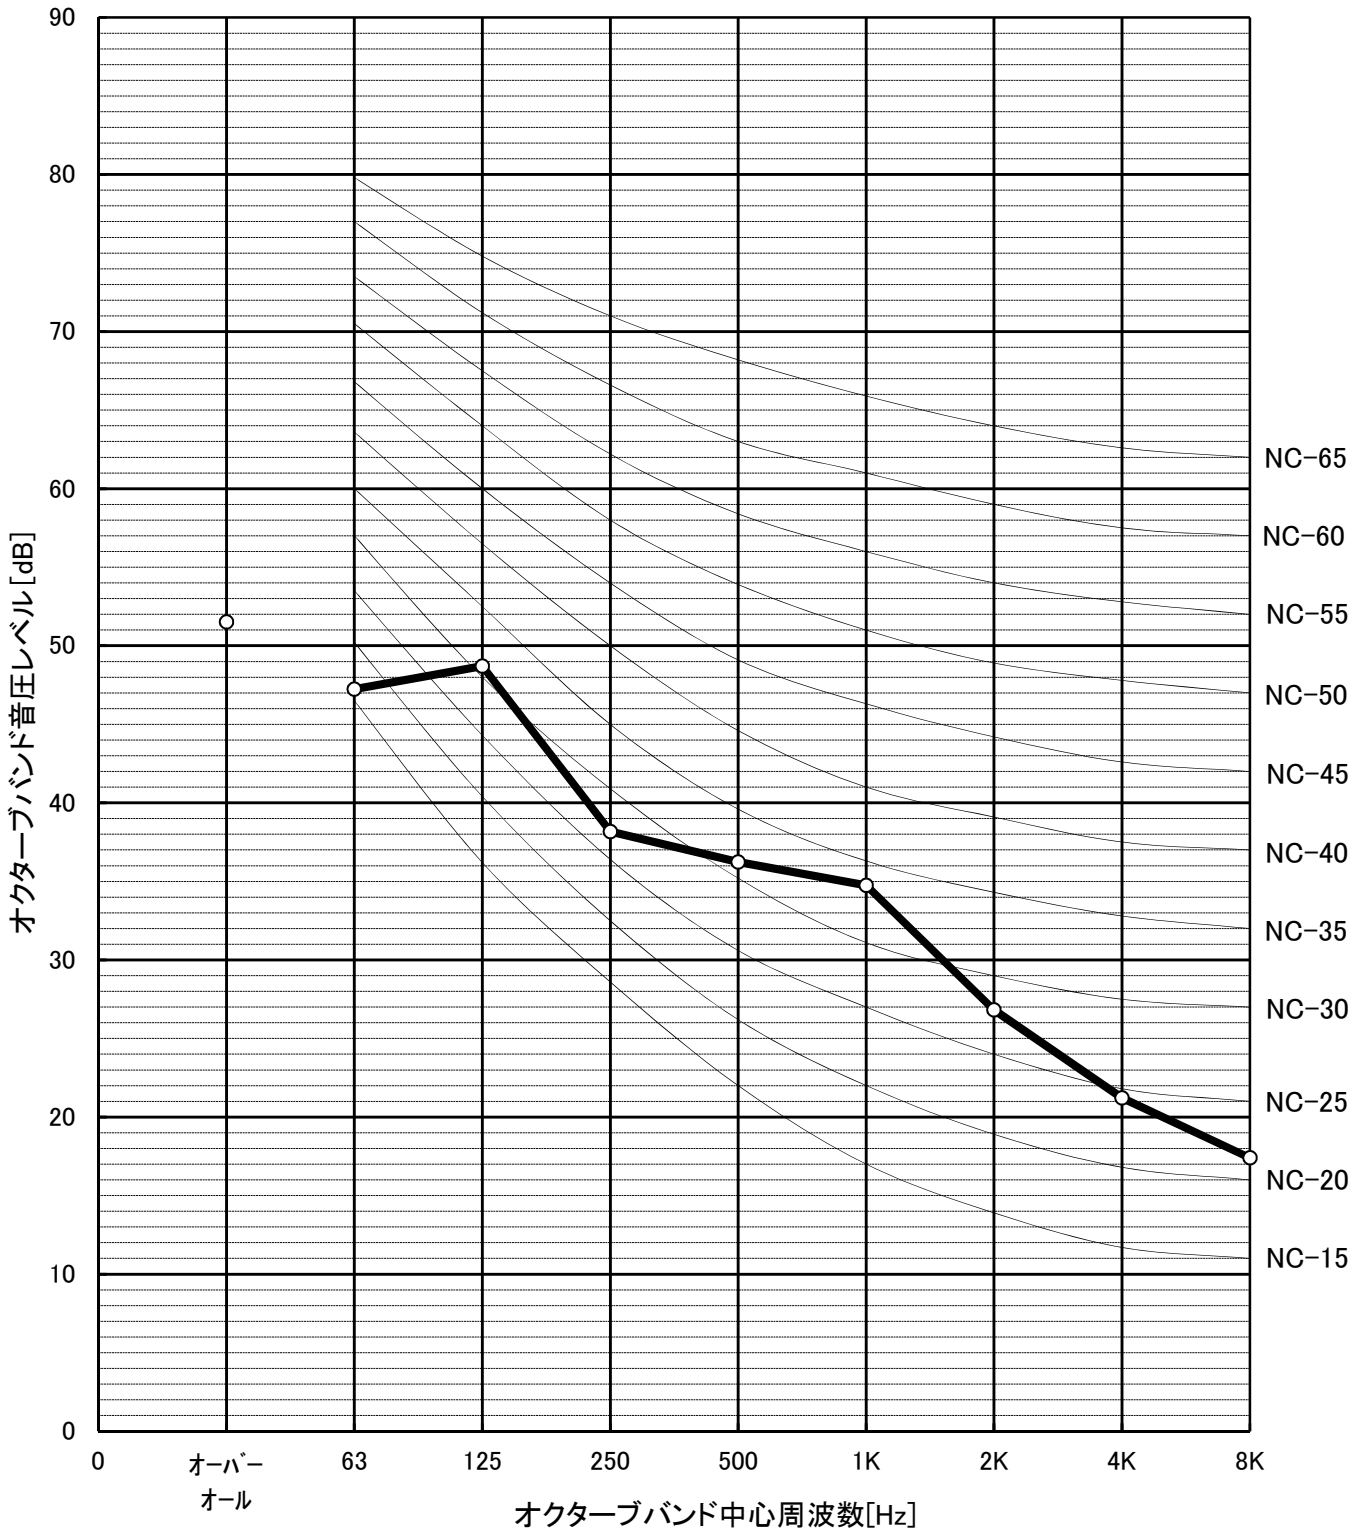


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-150TXA (50Hz)
 備考
 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧
 222 (Pa)
 騒音値
 61 (dB-A)

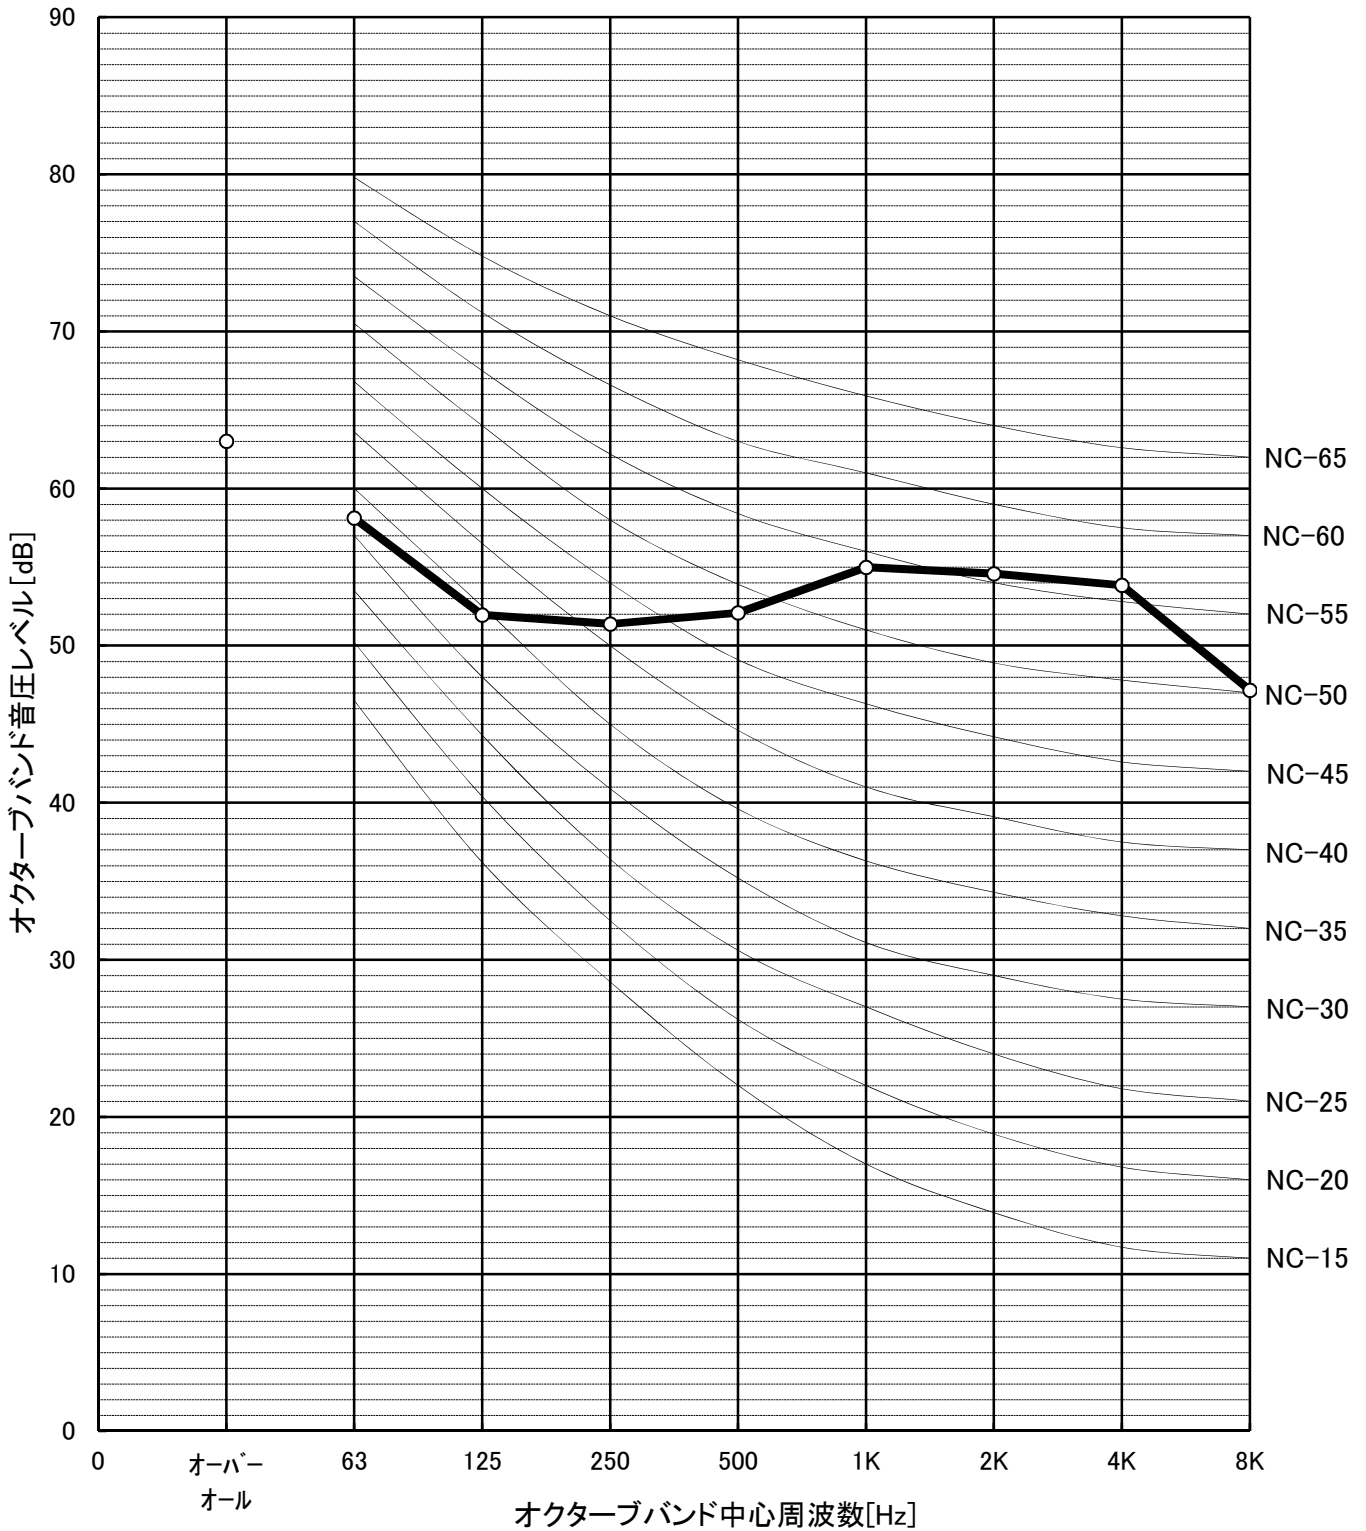

騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-150TXA (50Hz)
 備考
 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧
 222 (Pa)
 騒音値
 65 (dB-A)

