

騒音分析成績書

騒音計
暗騒音
測定場所
試験日

NL-52
25dB以下
UR無響室
2019/2/8

被測定物

BFS-150TXA (60Hz)

備考


側面騒音 (1.5m)

定格静圧

365 (Pa)

騒音値

40 (dB-A)

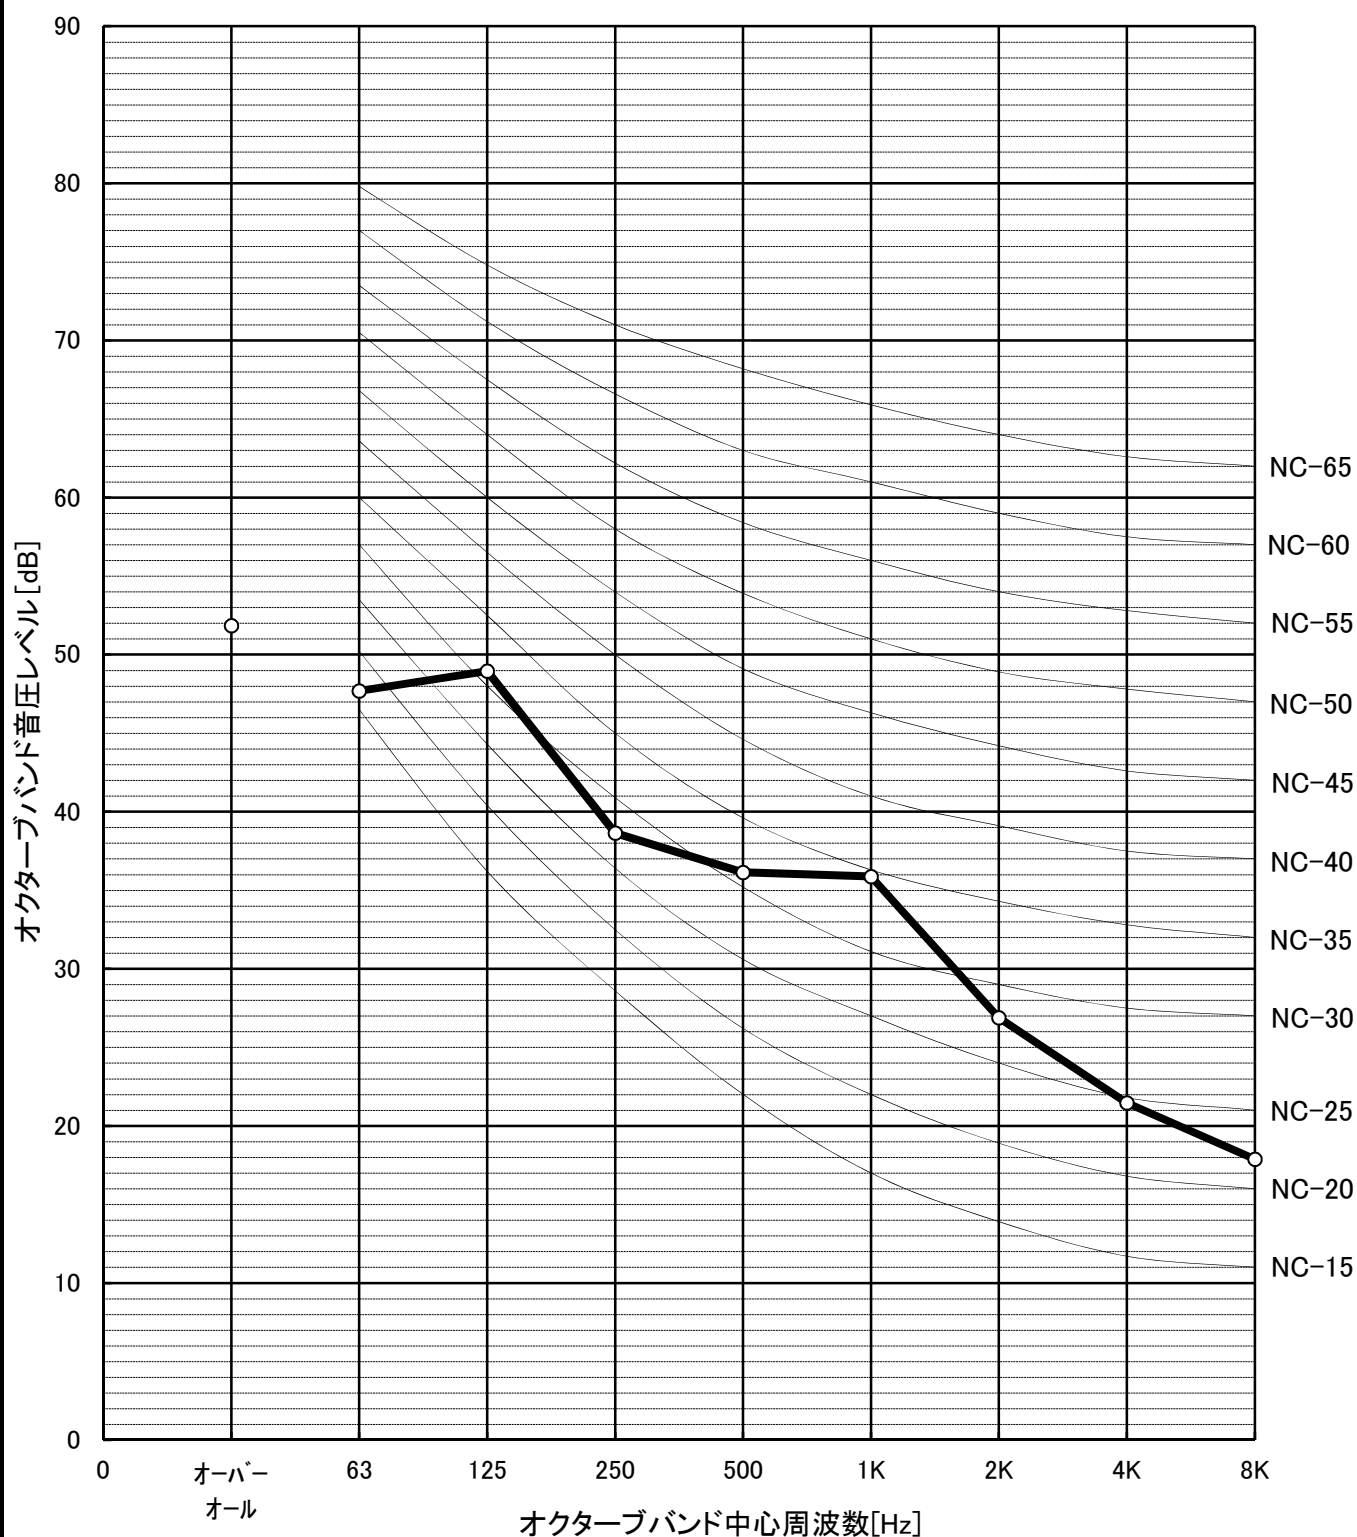

騒音分析成績書

騒音計
暗騒音
測定場所
試験日

NL-52
25dB以下
UR無響室
2019/2/8

被測定物

BFS-150TXA (60Hz)

備考


吸込騒音 (1.5m)

定格静圧

365 (Pa)

騒音値

62 (dB-A)

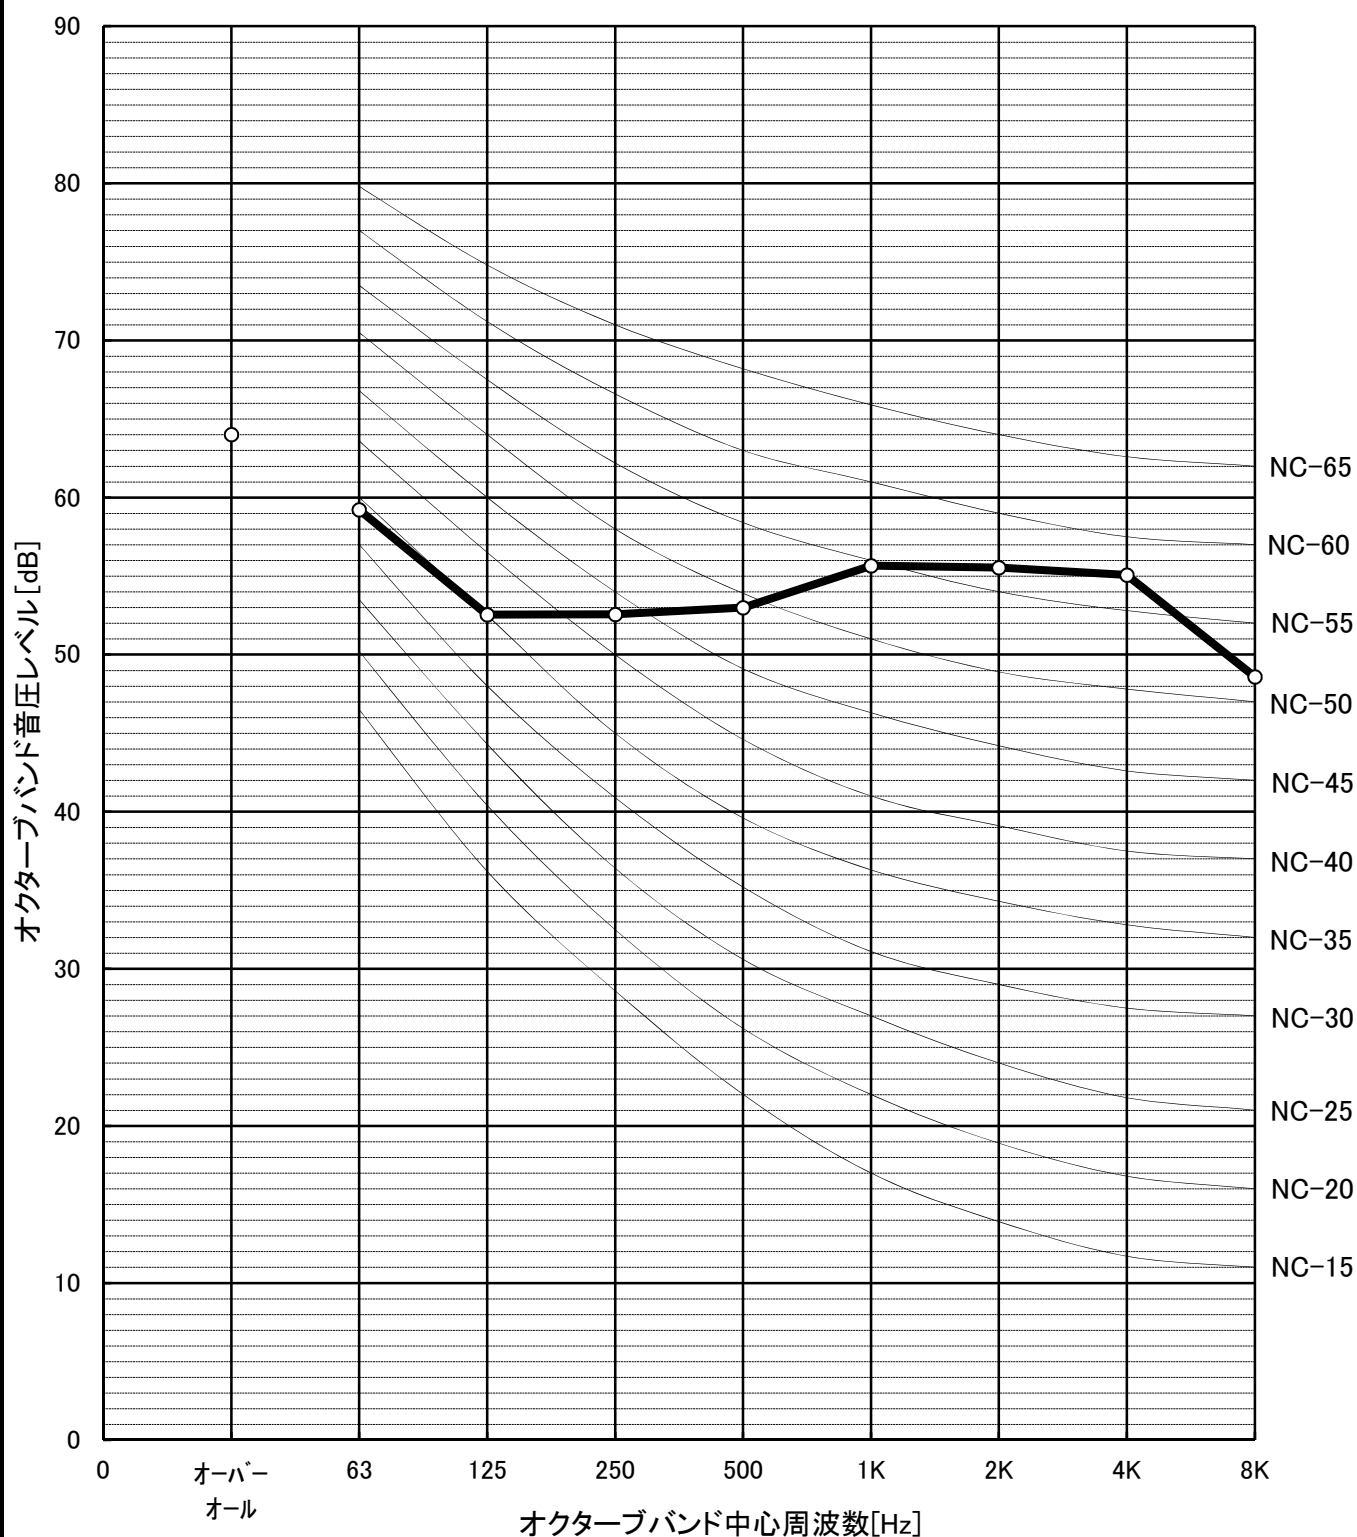

騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2019/2/8

被測定物 BFS-150TXA (60Hz)

備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧	騒音値
365 (Pa)	66.5 (dB-A)

