

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計  
周囲温度  
暗騒音  
測定場所  
試験日


NL-52  
25dB以下  
UR無響室  
2013-12-23

被測定物  
備考

BFS-15SKA (50Hz)

側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	55 (Pa)	22.0 (dB-A)
弱:	35 (Pa)	18.5 (dB-A)

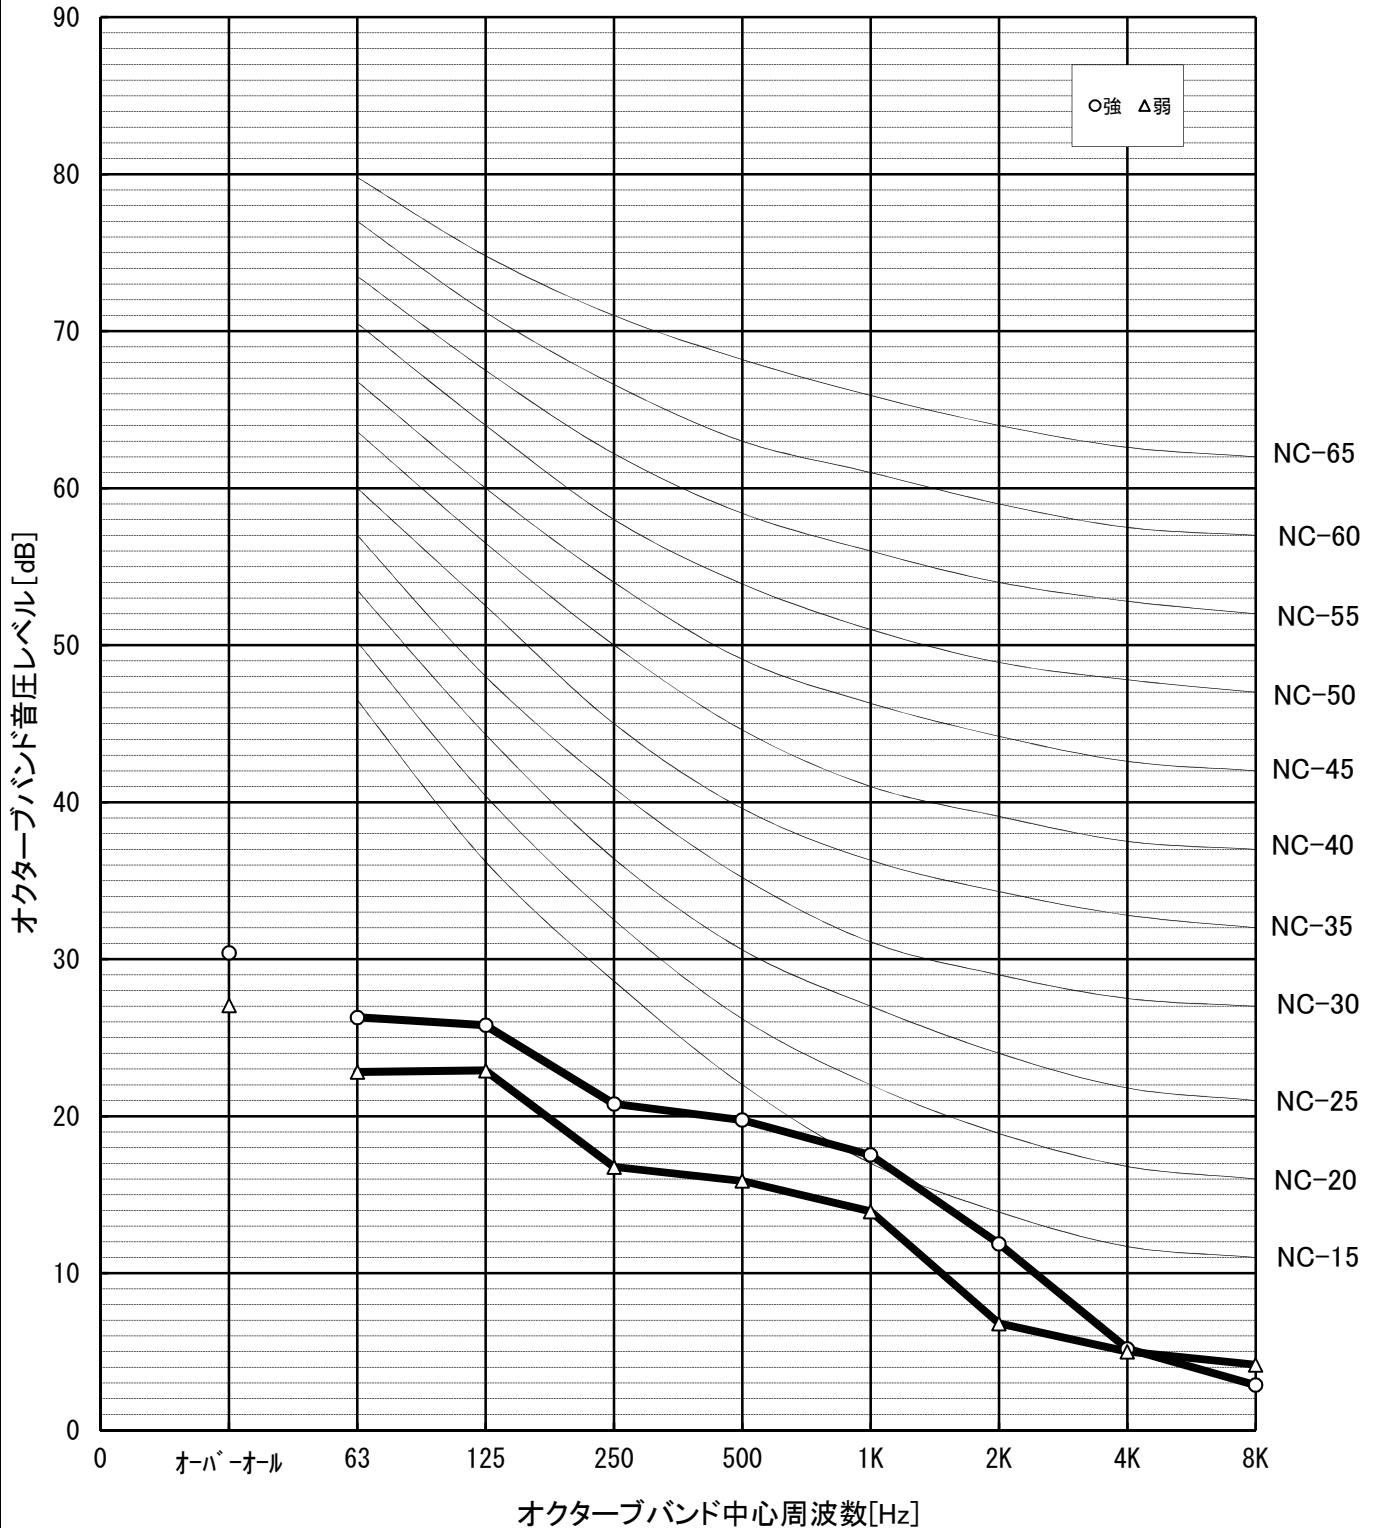

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計  
周囲温度  
暗騒音  
測定場所  
試験日


NL-52  
25dB以下  
UR無響室  
2013-12-23

被測定物  
備考

BFS-15SKA (50Hz)

吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	55 (Pa)	31.0 (dB-A)
弱:	35 (Pa)	24.5 (dB-A)

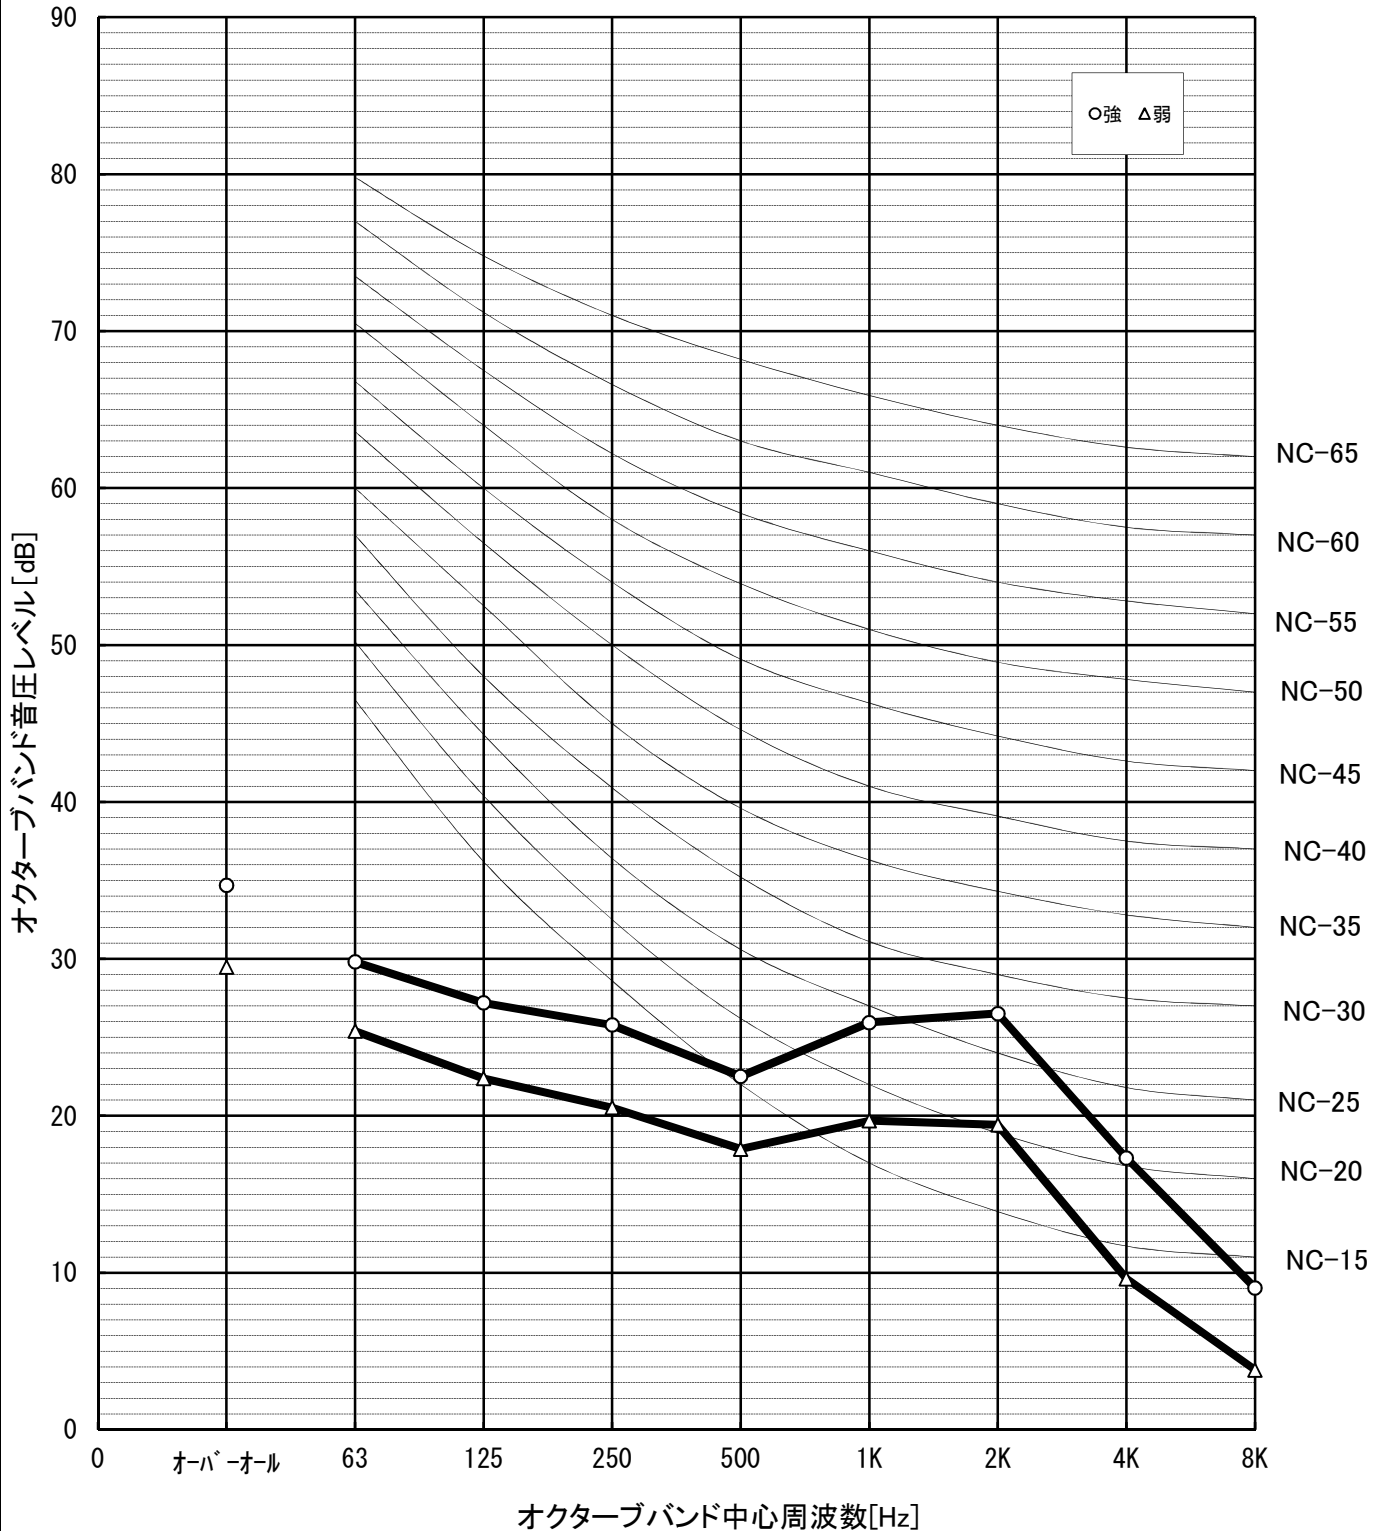

# 騒音分析成績書

E 騒音計 No  
 S 周囲温度  
 No 騒音計 No  
 測定場所  
 試験日

NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2013-12-23

被測定物  
 備考

BFS-15SKA (50Hz)

吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	55 (Pa)	37.0 (dB-A)
弱:	35 (Pa)	30.0 (dB-A)

