

騒音分析成績書


E S No
騒音計
周囲温度
暗騒音
測定場所
試験日

NL-52
25dB以下
UR無響室
2013-12-23

被測定物 **BFS-15SKA (60Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	80 (Pa)	24.5 (dB-A)
弱:	40 (Pa)	18.5 (dB-A)

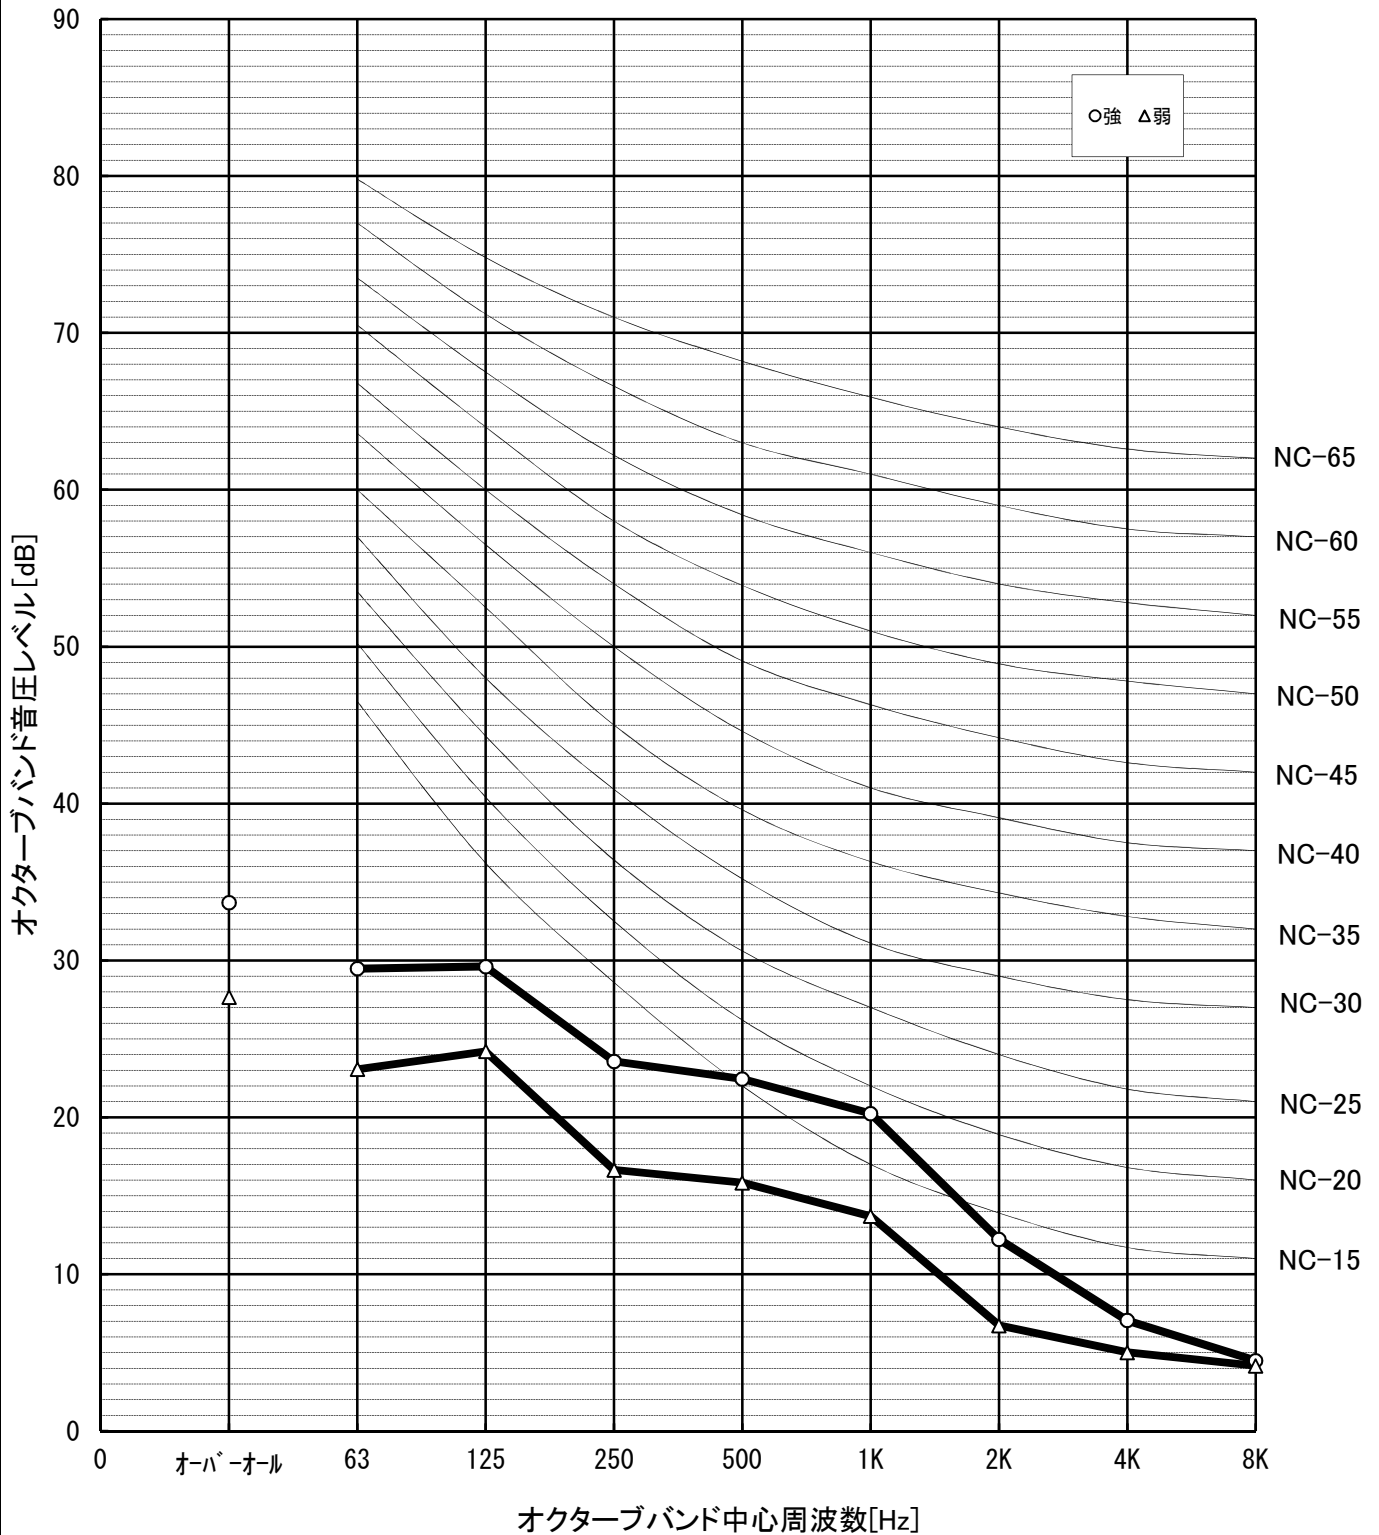

騒音分析成績書


E S No
騒音計
周囲温度
暗騒音
測定場所
試験日

NL-52
25dB以下
UR無響室
2013-12-23

被測定物 **BFS-15SKA (60Hz)**

備考 **吸込騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	80 (Pa)	33.0 (dB-A)
弱:	40 (Pa)	24.0 (dB-A)

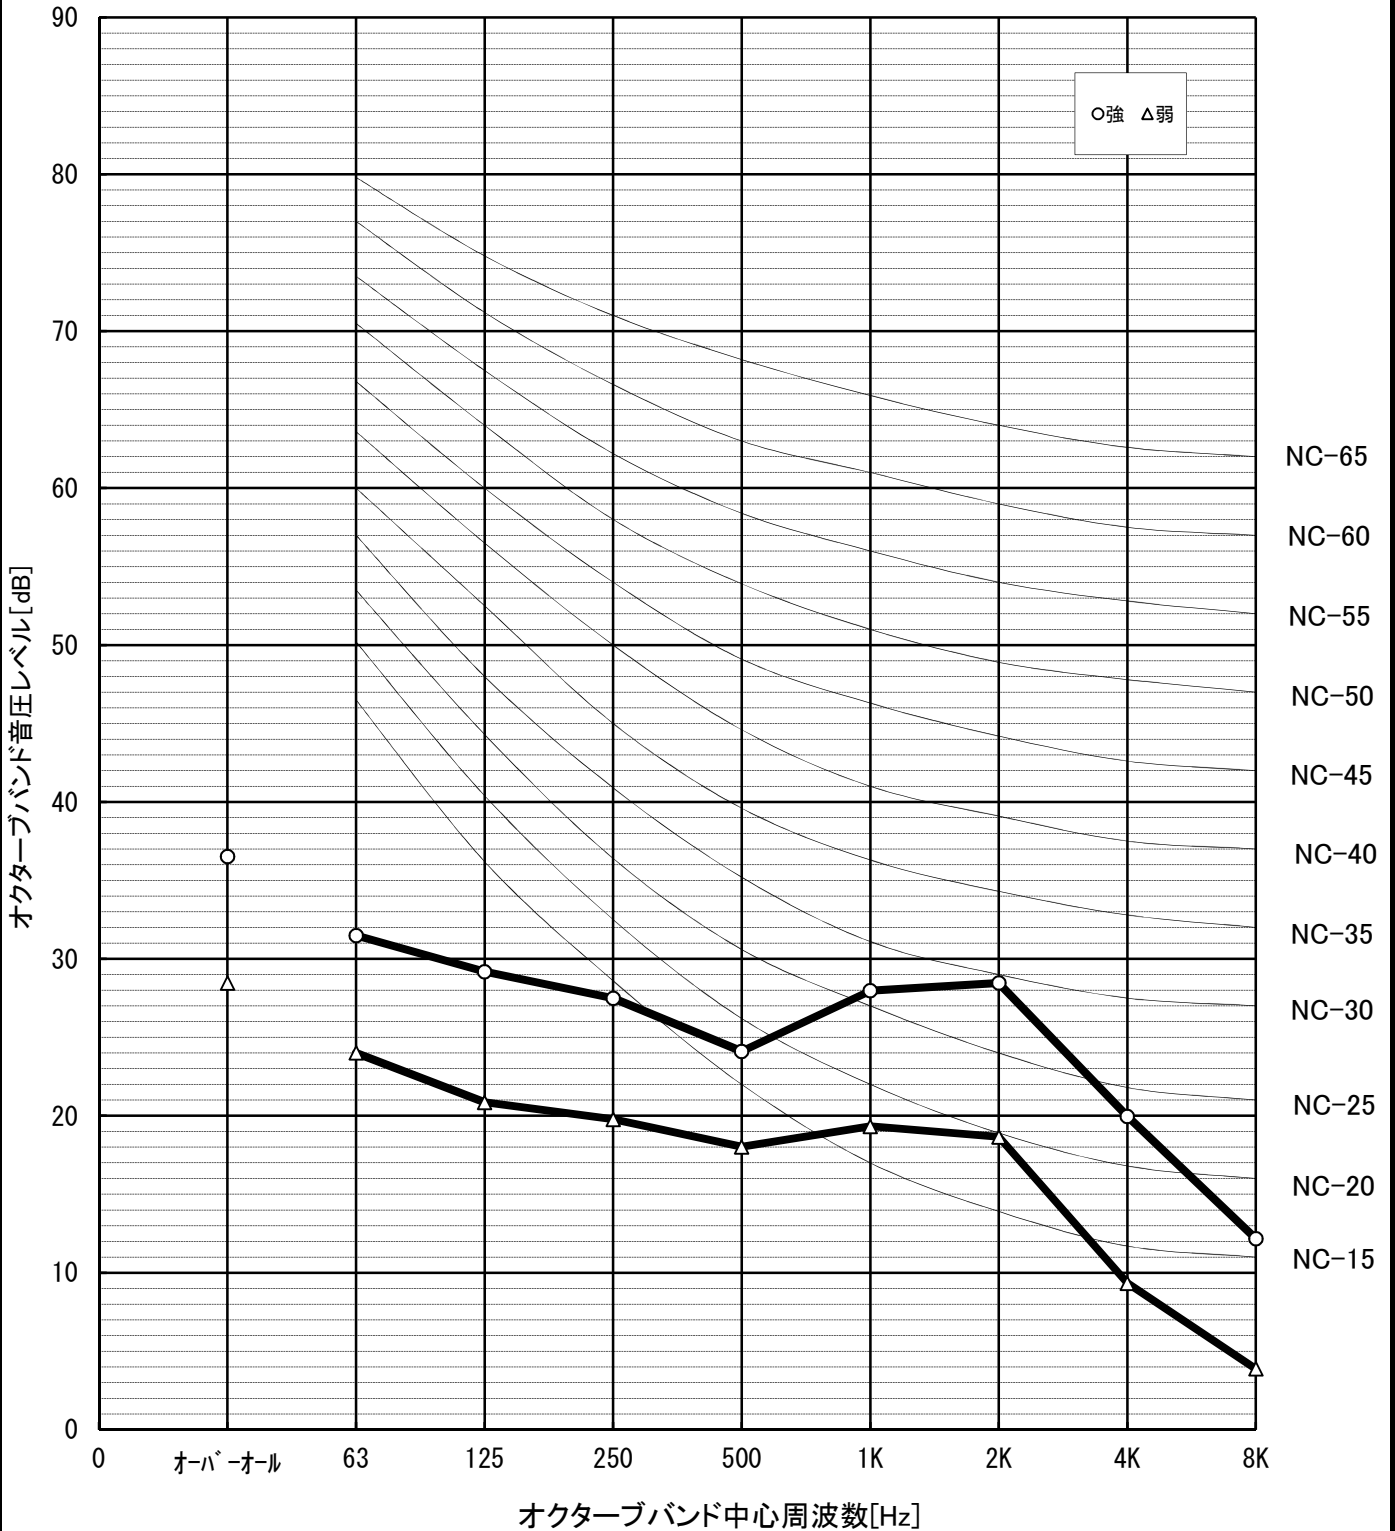

騒音分析成績書

E 騒音計 No
 S 周囲温度
 No 騒音計 No
 測定場所
 試験日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2013-12-23

被測定物
 備考

BFS-15SKA (60Hz)

吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	80 (Pa)	38.0 (dB-A)
弱:	40 (Pa)	31.0 (dB-A)

