


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-13


被測定物 **BFS-180TC (60Hz)**
備考 側面騒音 (1.5m)
定格静圧 騒音値
343 (Pa) 38.5 (dB-A)

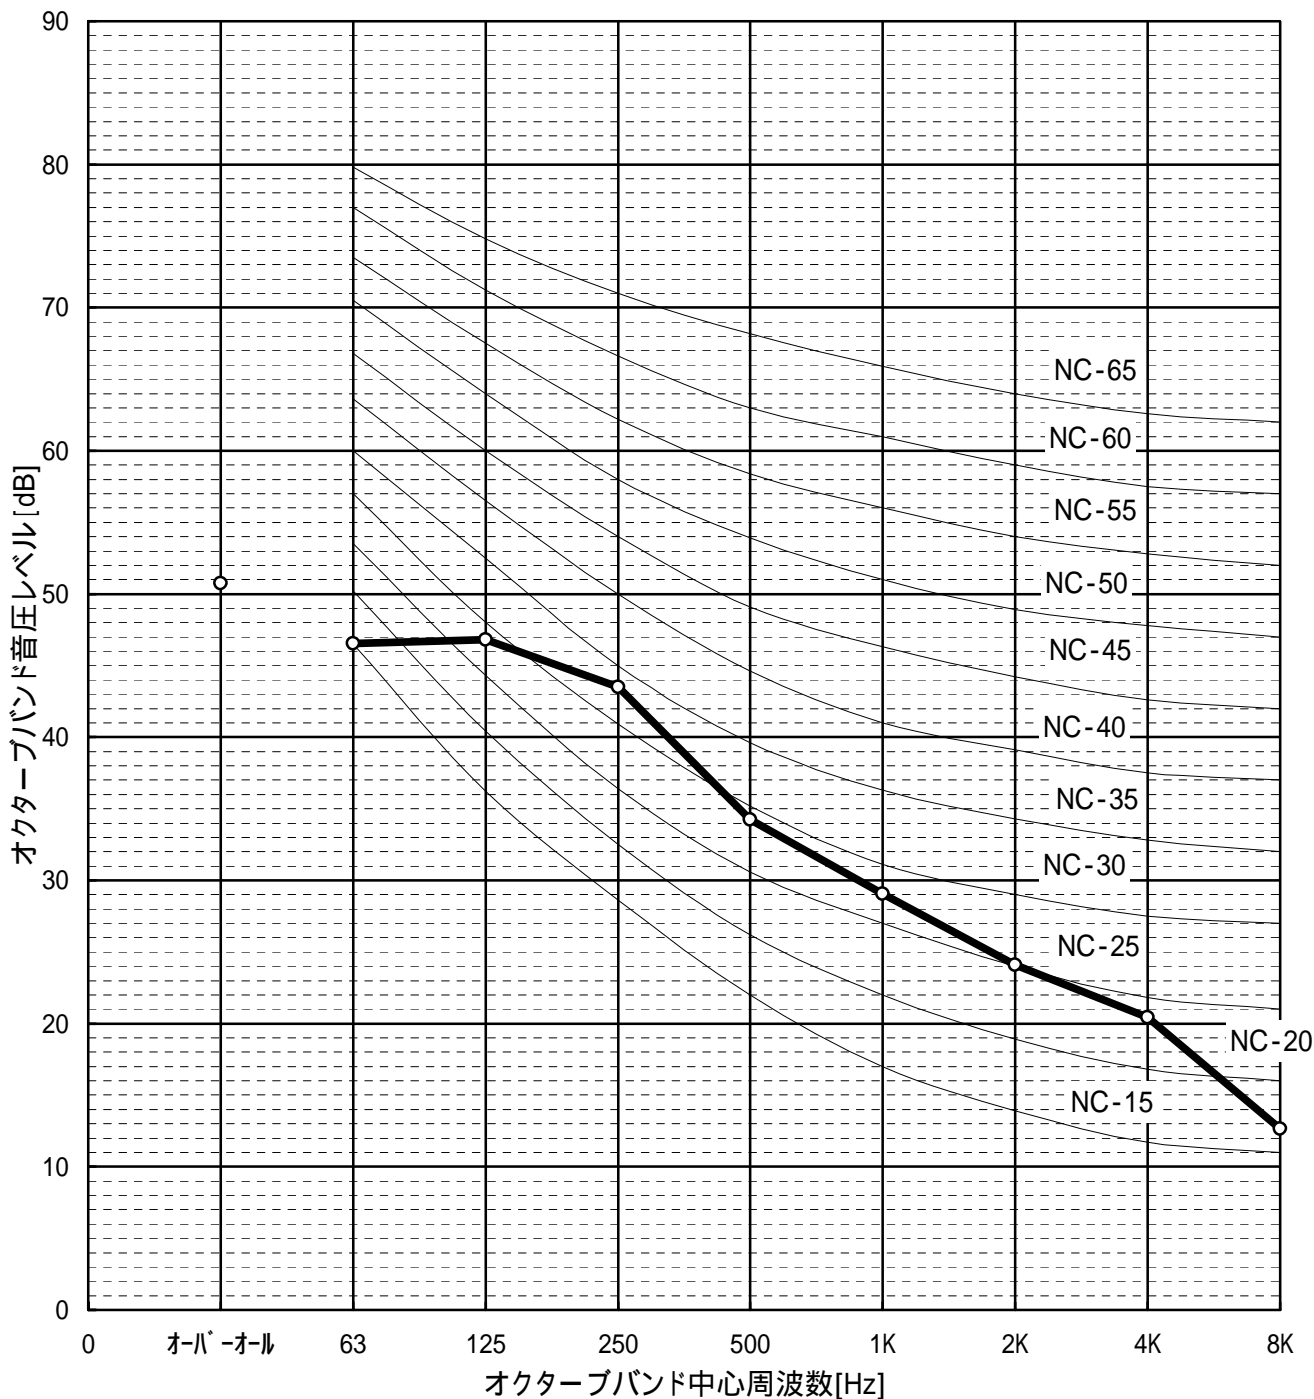

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2006-04-13

被測定物 **BFS-180TC** (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 343 (Pa) 50.0 (dB-A)

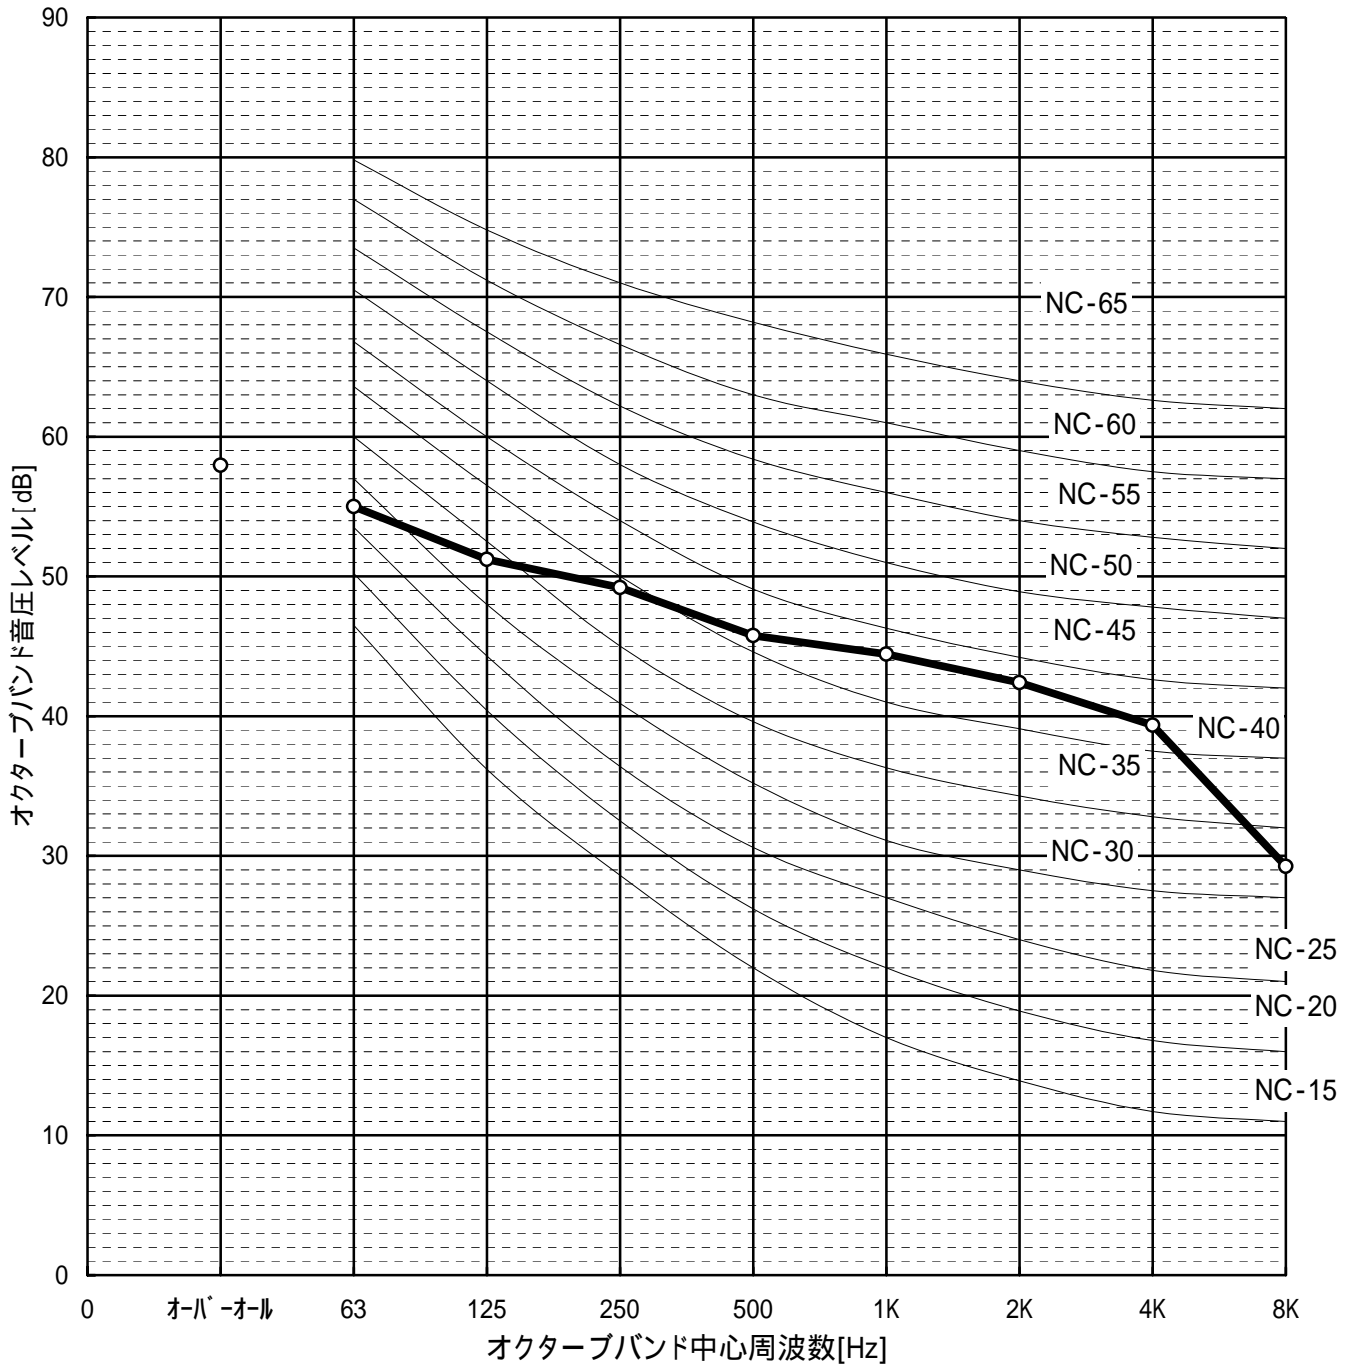

騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-180TC (60Hz)**
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)
定格静圧 騒音値
343 (Pa) 64.0 (dB-A)

