


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/1/11

被測定物
 BFS-180TG (50Hz)
 備考
 側面騒音 (1.5m)

定格静圧
 167 (Pa)
 騒音値
 38.0 (dB-A)

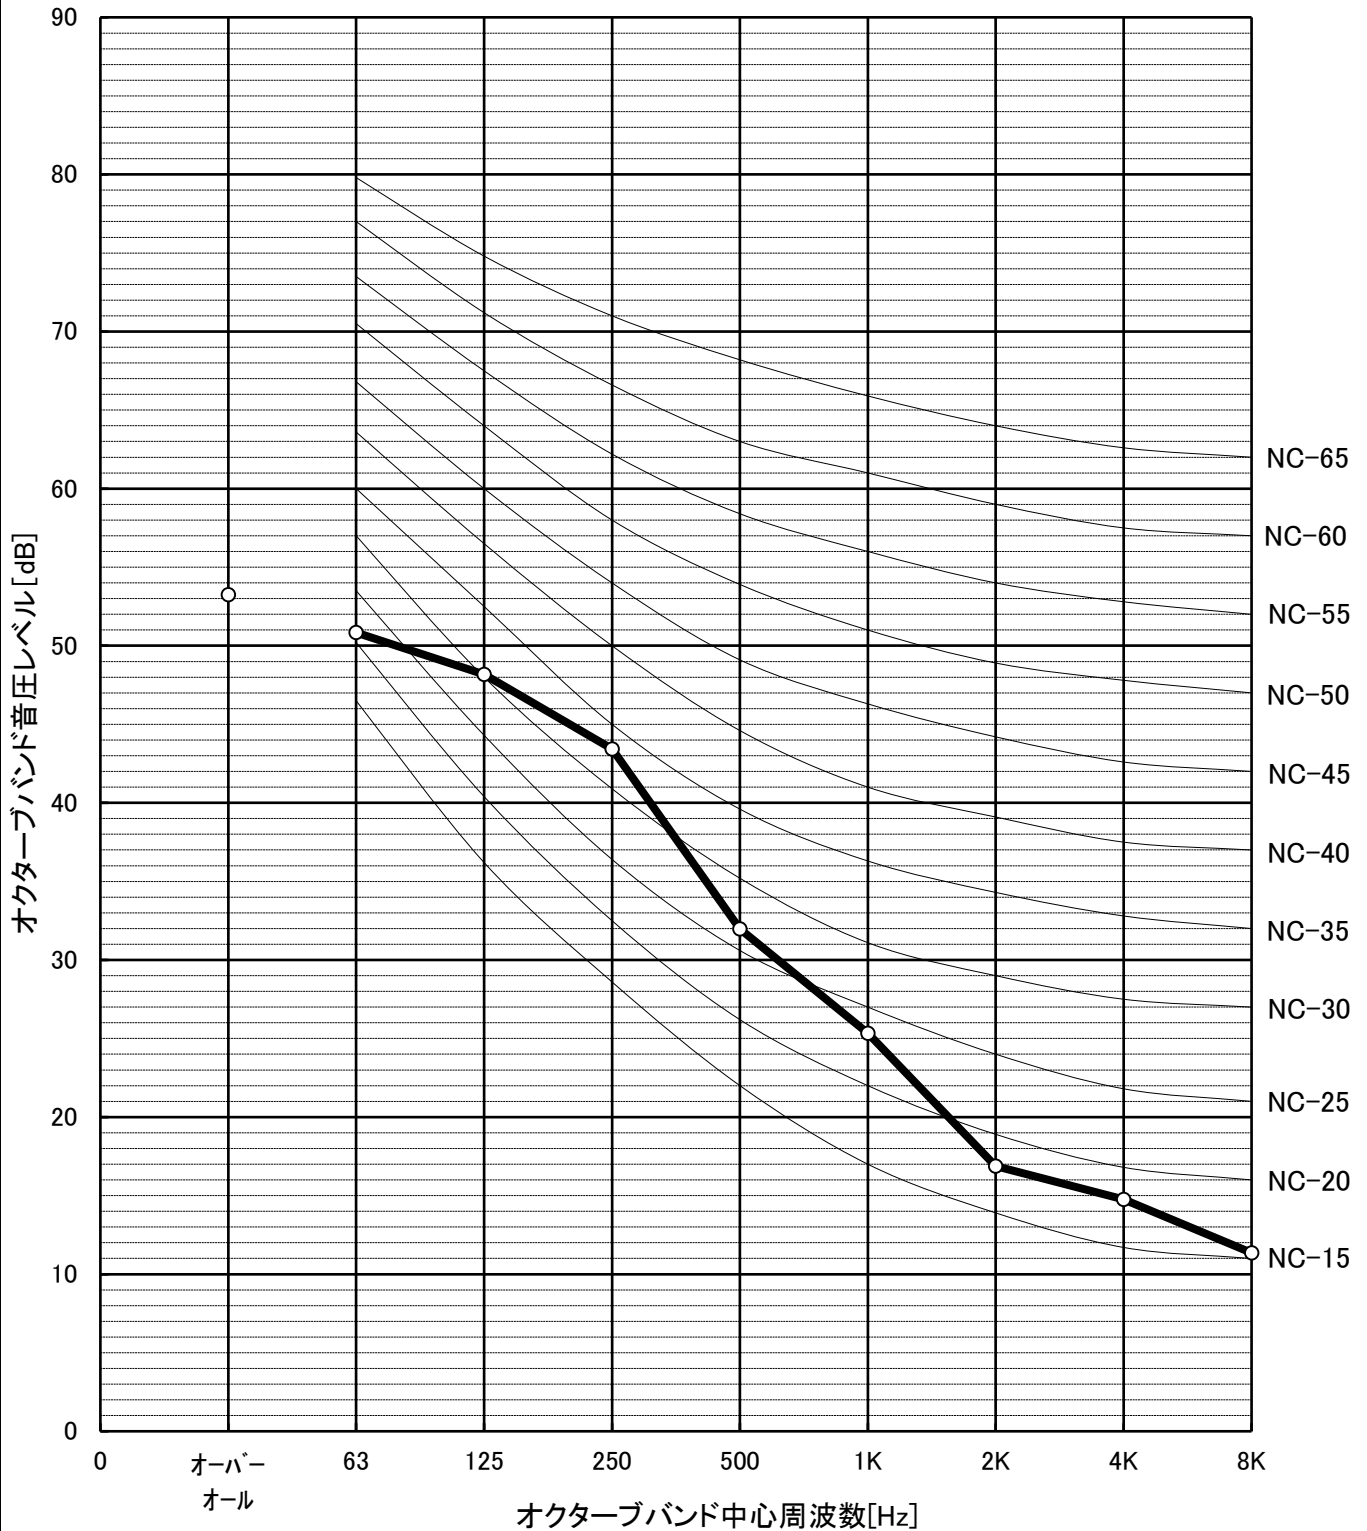

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 騒音計測場所日
 計測場所日
 計測場所日
 計測場所日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/1/11

被測定物 BFS-180TG (50Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧 騒音値
 167 (Pa) 49.0 (dB-A)

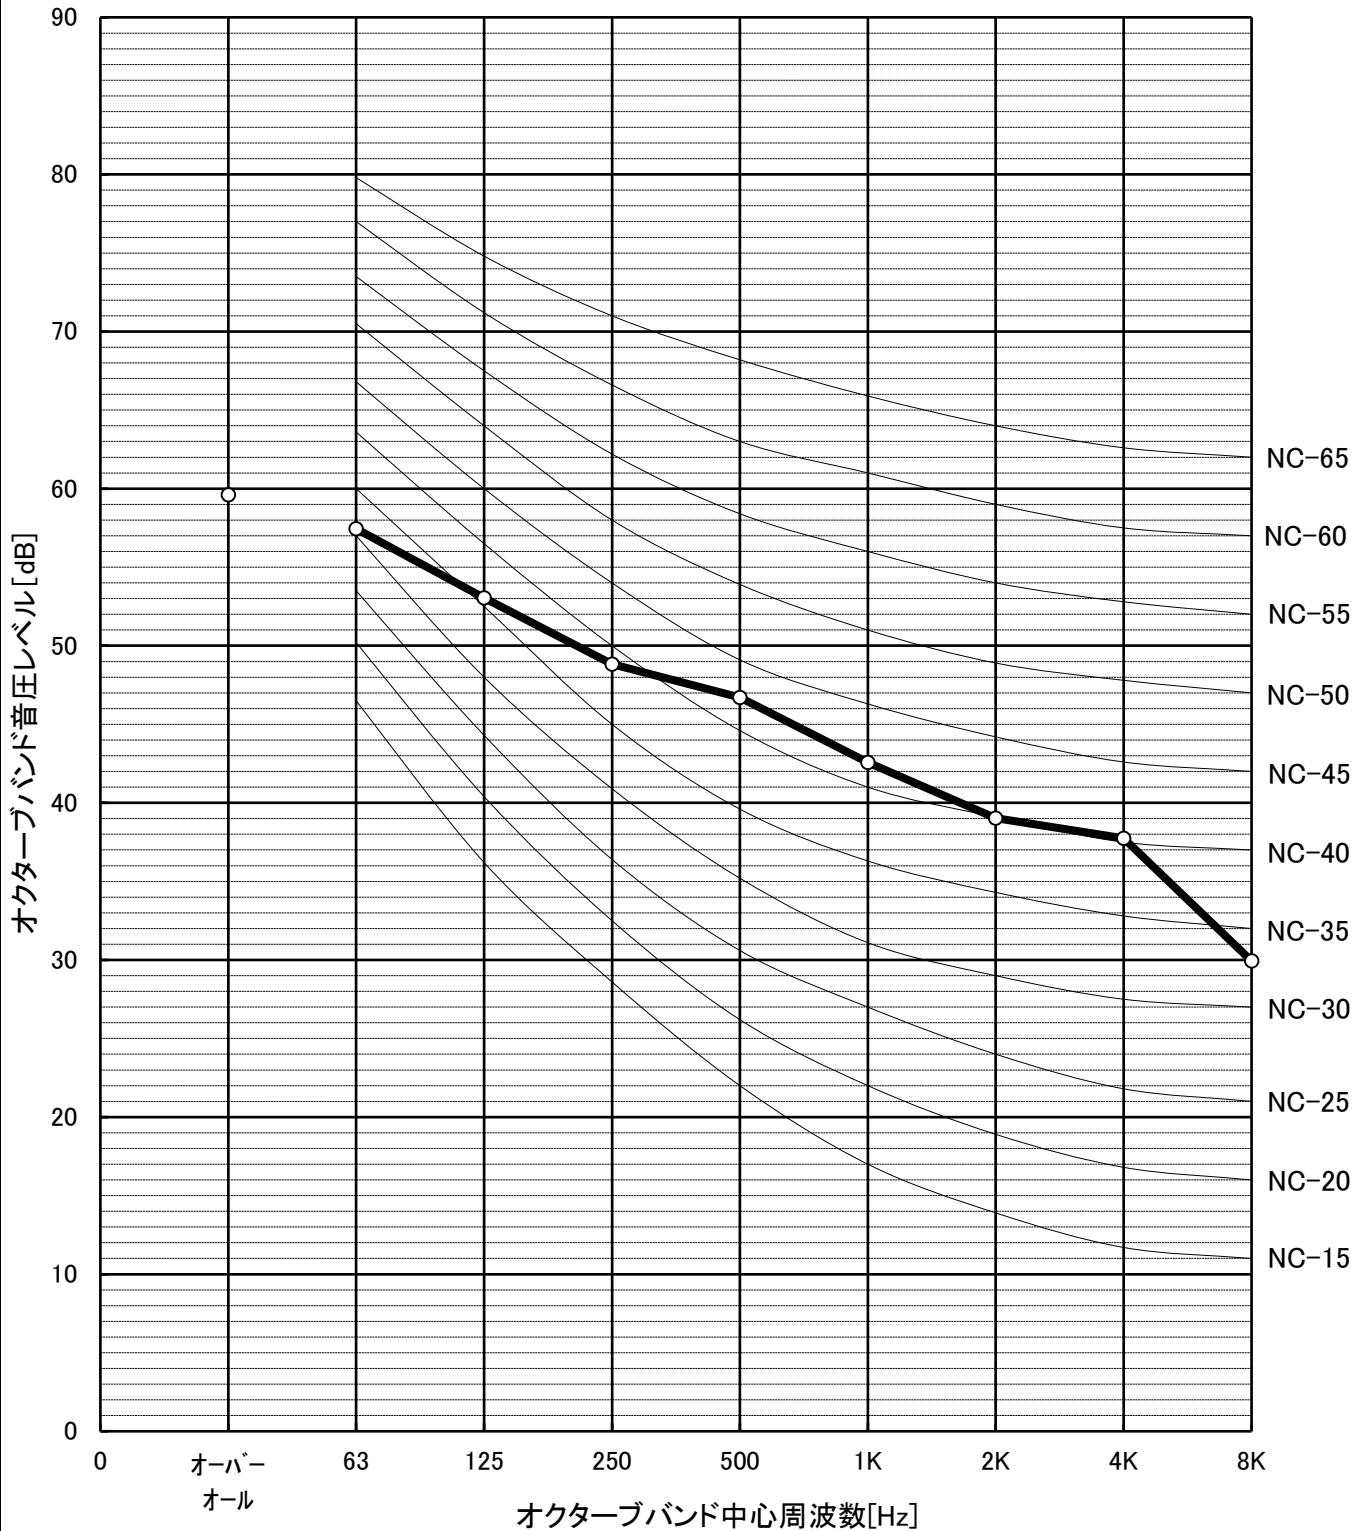

騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2018/1/11

被測定物 BFS-180TG (50Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧 騒音値
 167 (Pa) 63.5 (dB-A)

