

騒音分析成績書

騒音計
暗騒音
測定場所
試験日


NL-52
25dB以下
UR無響室
2018/1/11

被測定物
備考

BFS-180TG (60Hz)
側面騒音 (1.5m)

定格静圧
騒音値

314 (Pa) 38.5 (dB-A)

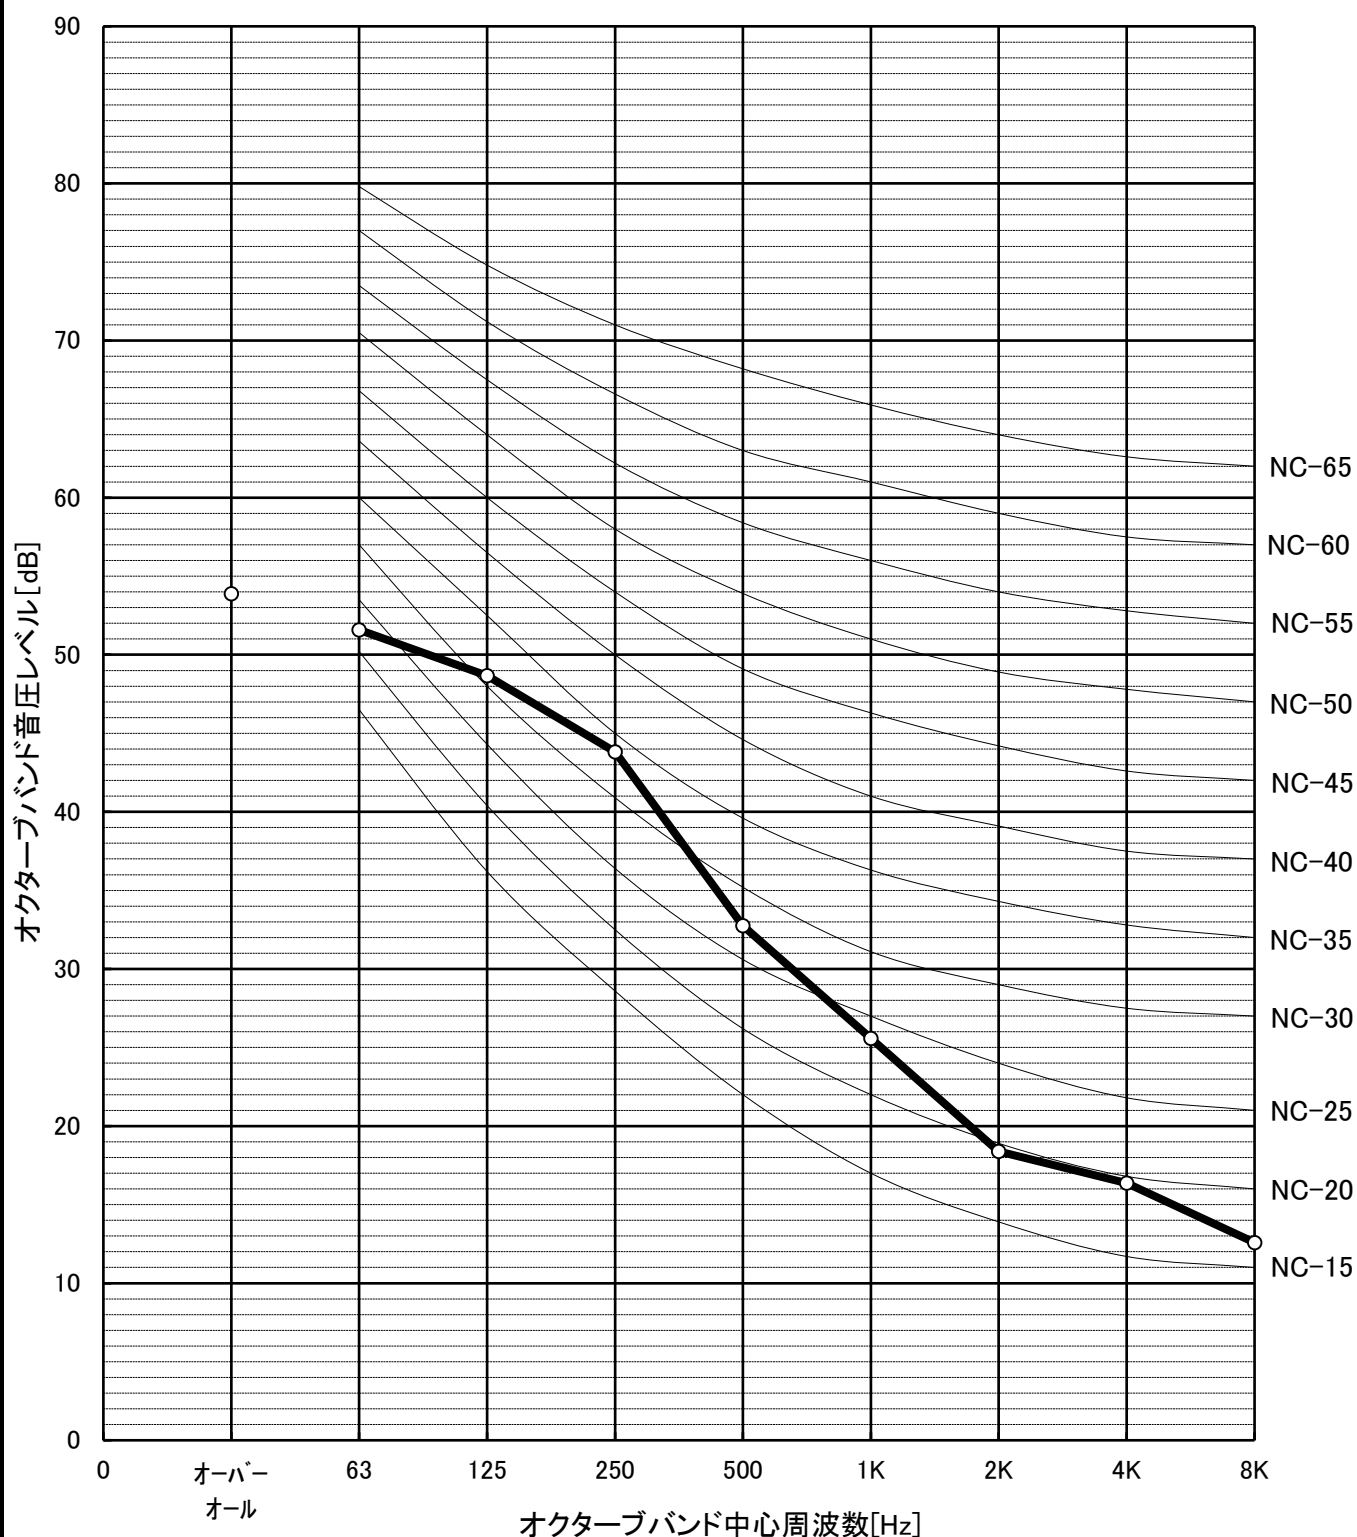

騒音分析成績書

騒音計
暗騒音
測定場所
試験日


NL-52
25dB以下
UR無響室
2018/1/11

被測定物
備考

BFS-180TG (60Hz)
吸込騒音 (1.5m)

定格静圧
騒音値

314 (Pa) 50.0 (dB-A)

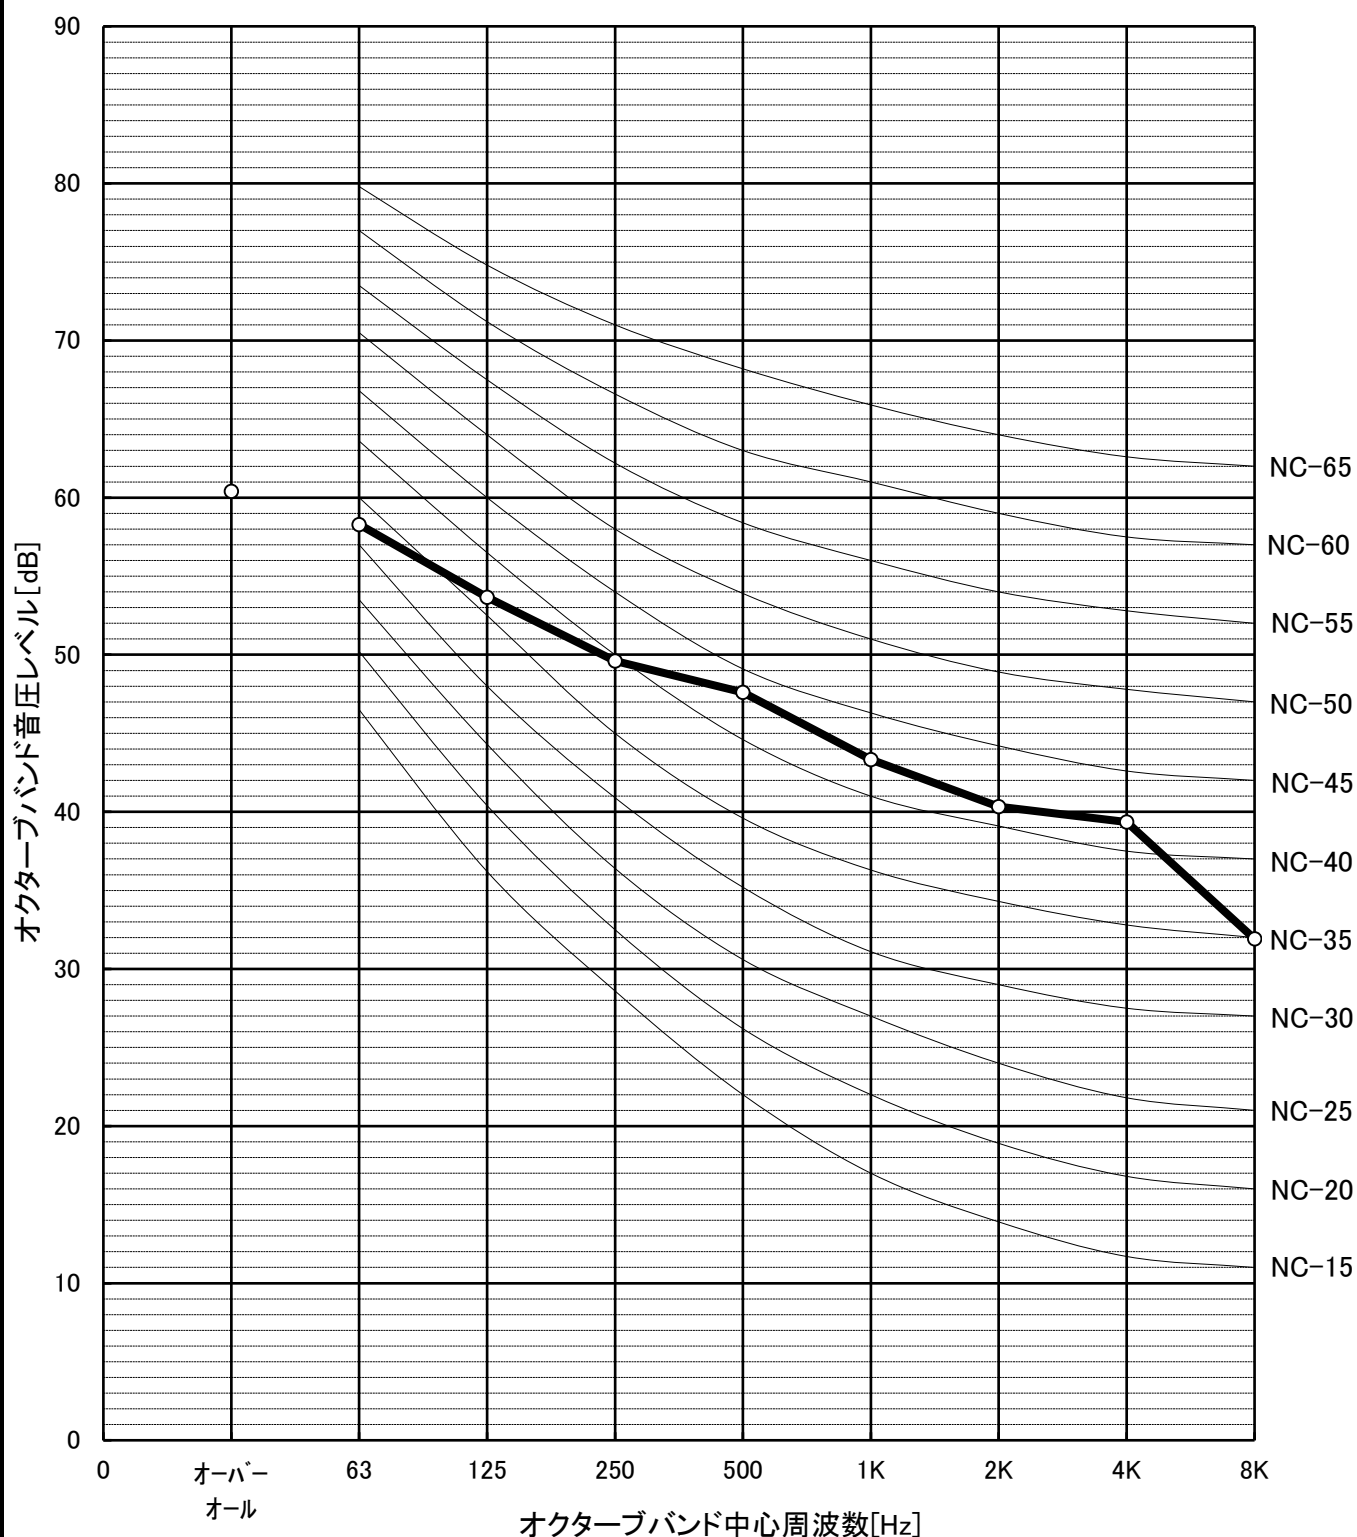

騒音分析成績書

騒音計
暗騒音
測定場所
試験日

NL-52
25dB以下
UR無響室
2018/1/11

被測定物

BFS-180TG (60Hz)

備考

吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧 騒音値

314 (Pa) 64.0 (dB-A)

