


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2008-9-16


被測定物 **BFS-180THU (50Hz)**
 備考 側面騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 167 (Pa) 37.0 (dB-A)

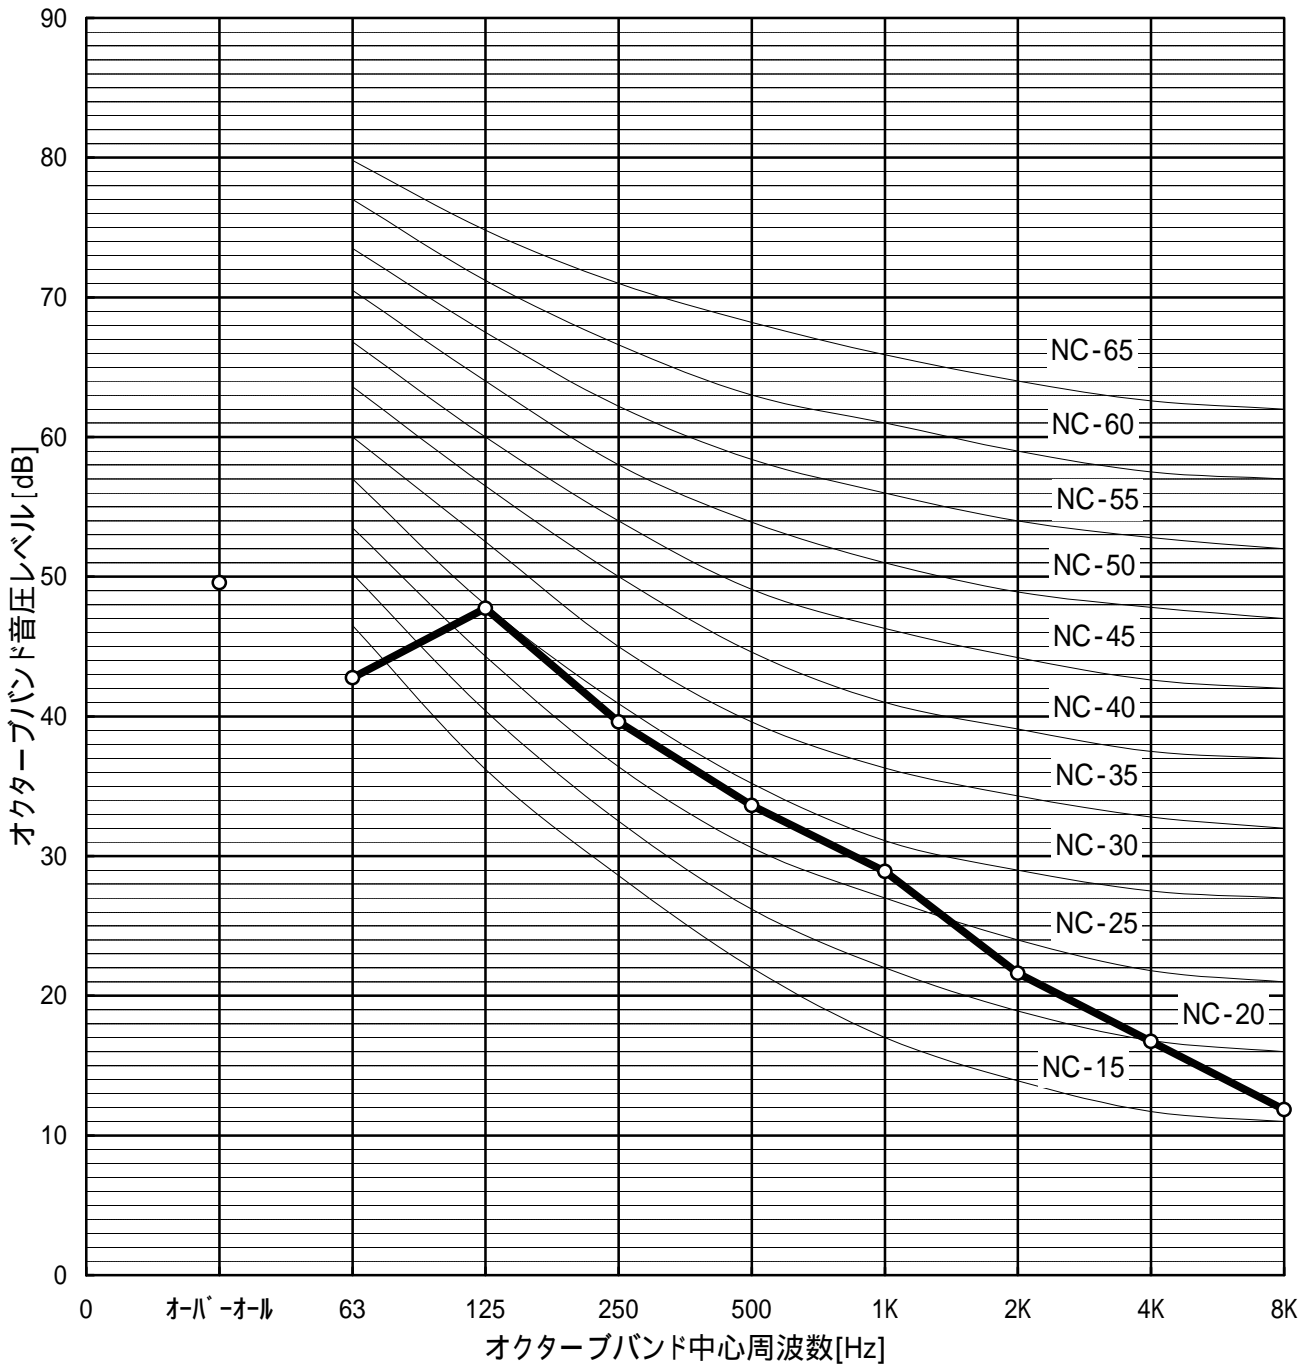

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 騒音 25 dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2008-9-16

被測定物 **BFS-180THU** (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 167 (Pa) 42.5 (dB-A)

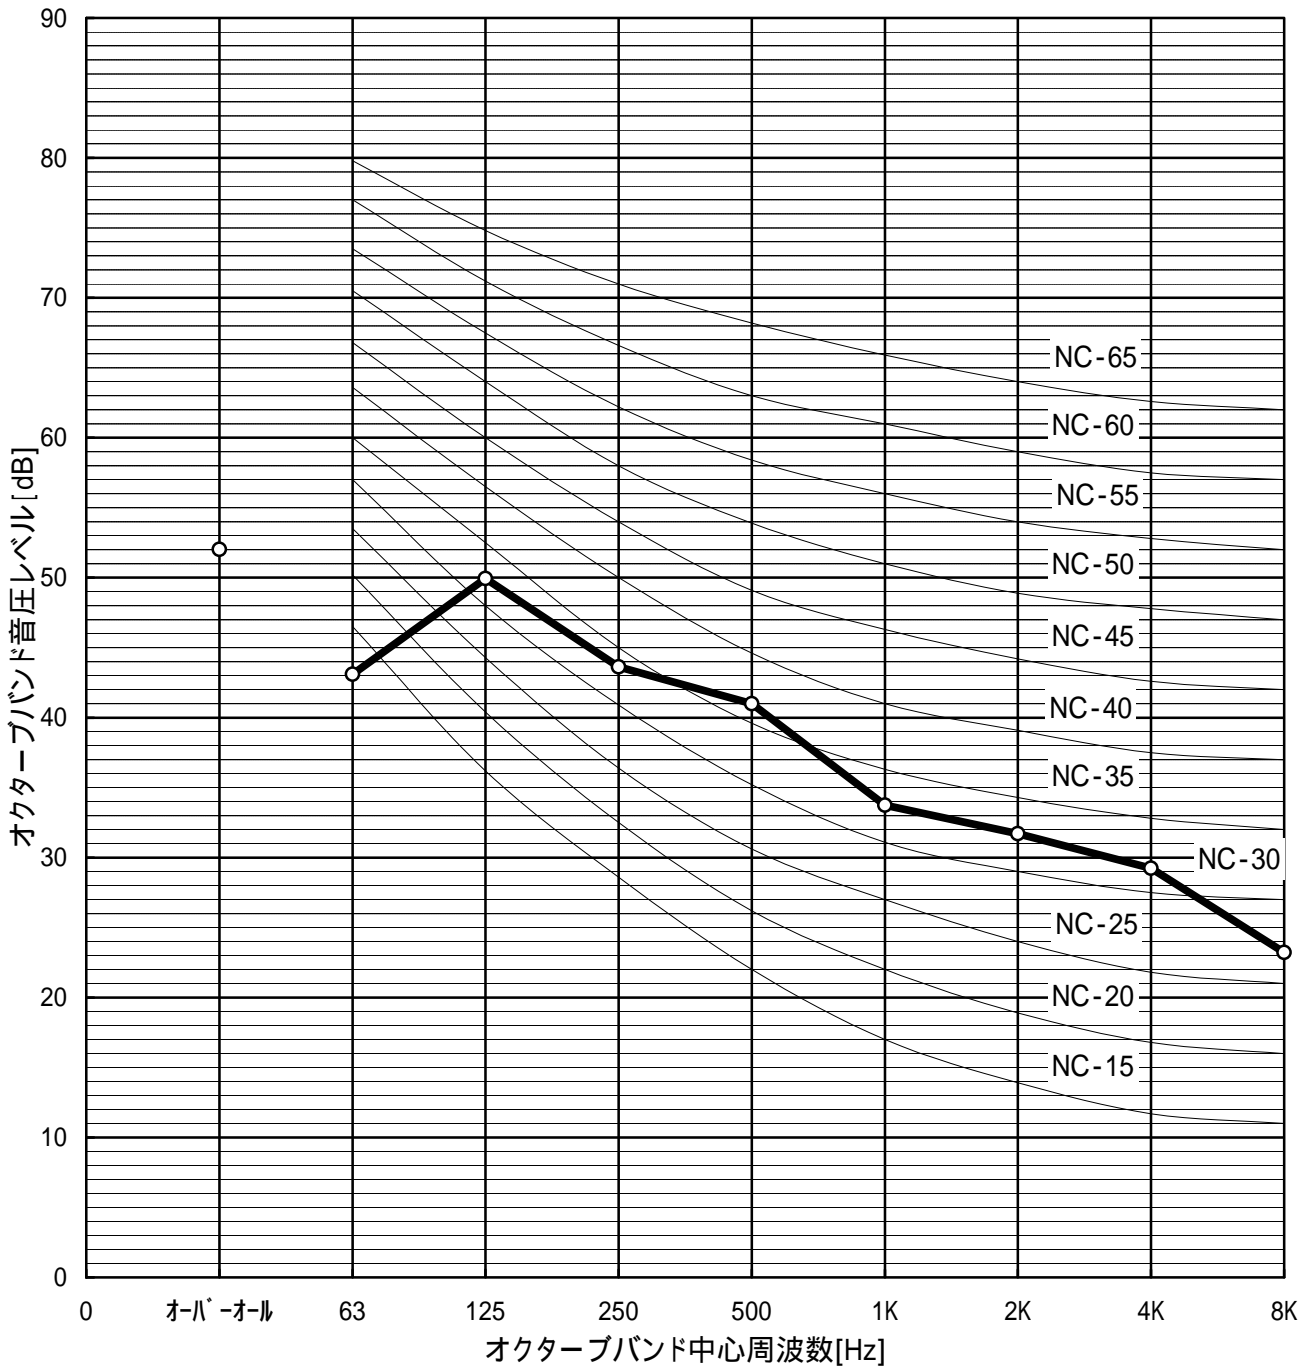

騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2008-9-16

被測定物 **BFS-180THU (50Hz)**
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)
定格静圧 騒音値
167 (Pa) 50.5 (dB-A)

