


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2006-04-11


被測定物 **BFS-180TUC (50Hz)**  
備考 側面騒音 (1.5m)  
定格静圧 騒音値  
167 (Pa) 37.0 (dB-A)

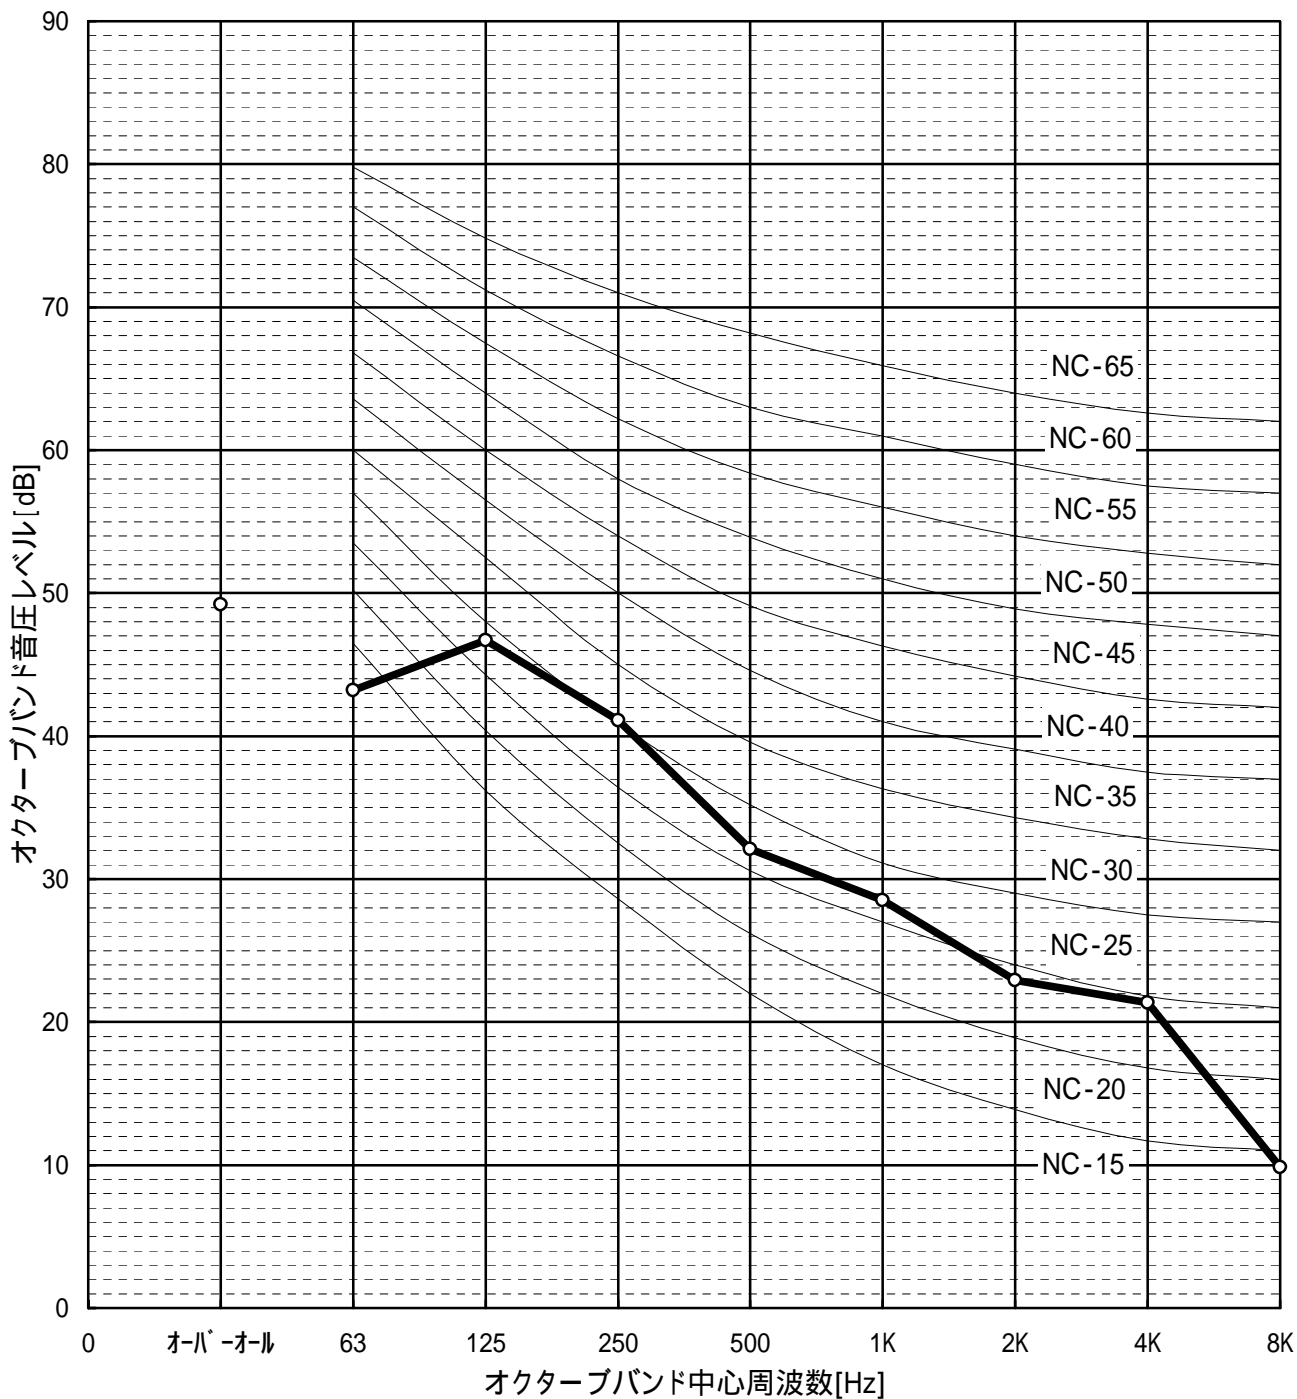

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2006-04-11

被測定物 **BFS-180TUC (50Hz)**  
備考 吸込騒音 (1.5m)  
定格静圧 騒音値  
167 (Pa) 42.5 (dB-A)

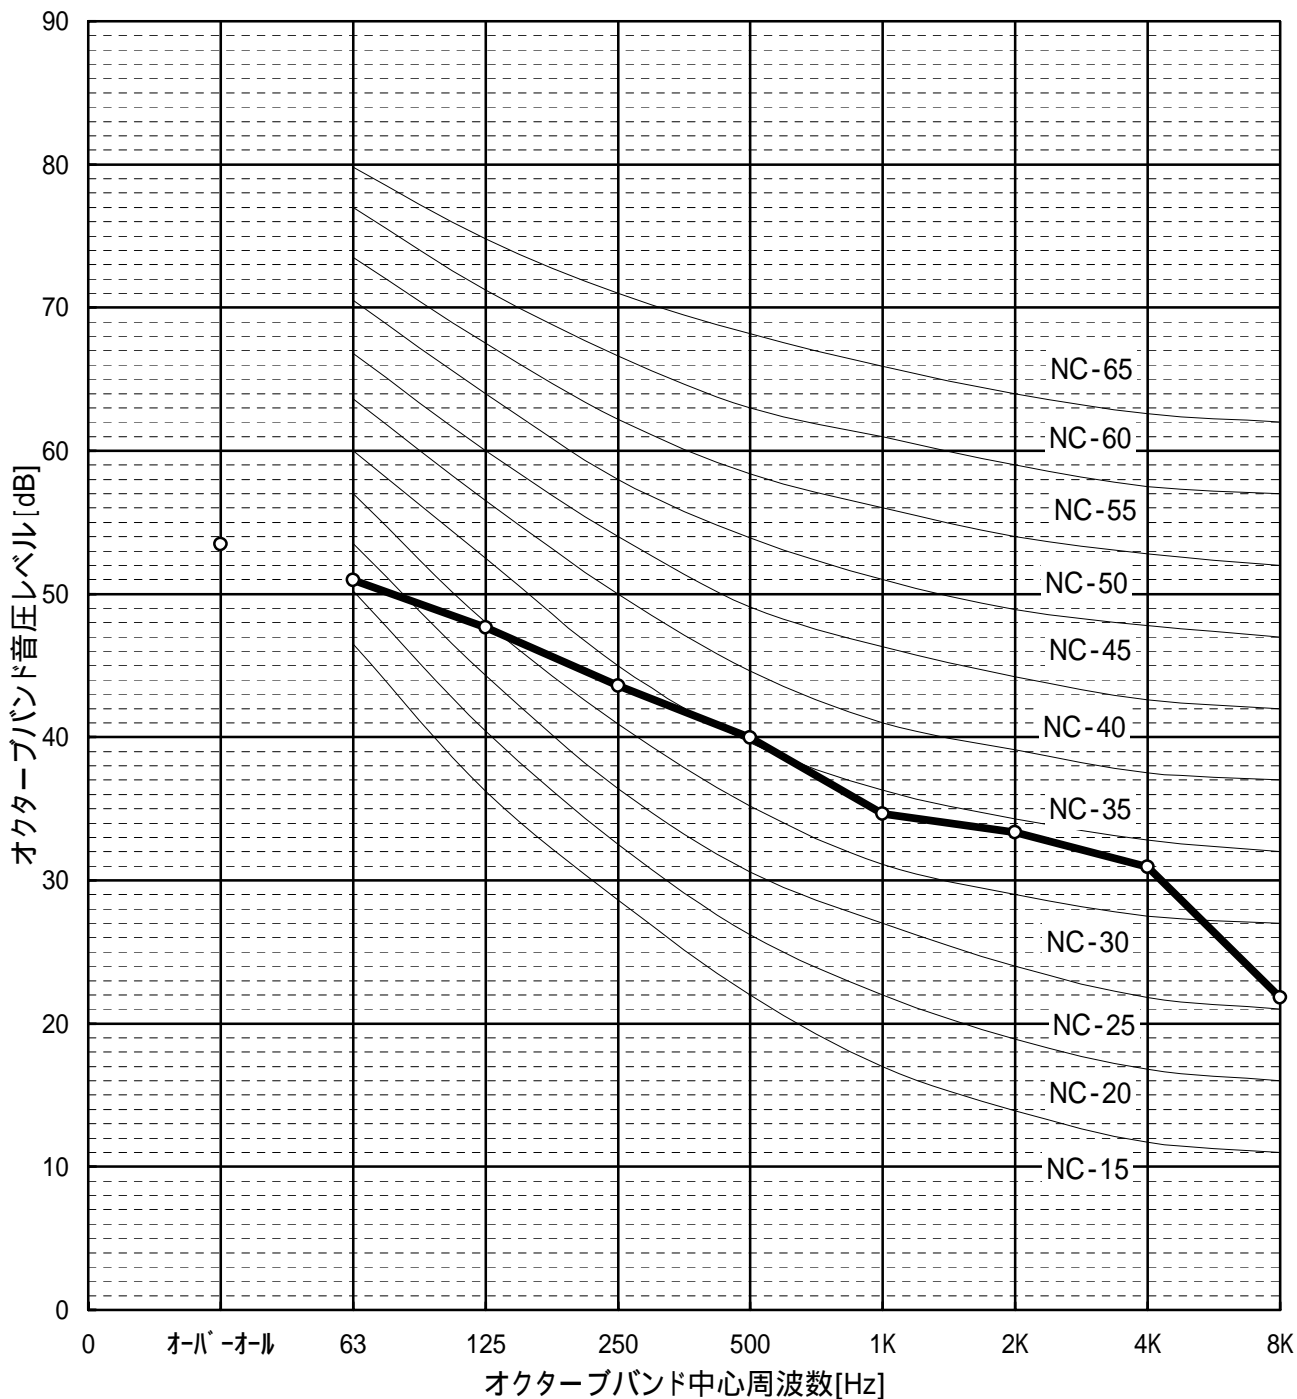

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-180TUC (50Hz)**  
 備考 吐出騒音 (斜め 45° 1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 167 (Pa) 63.5 (dB-A)

