


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2006-04-11


被測定物 **BFS-180TUC (60Hz)**  
 備考 側面騒音 (1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 314 (Pa) 38.0 (dB-A)

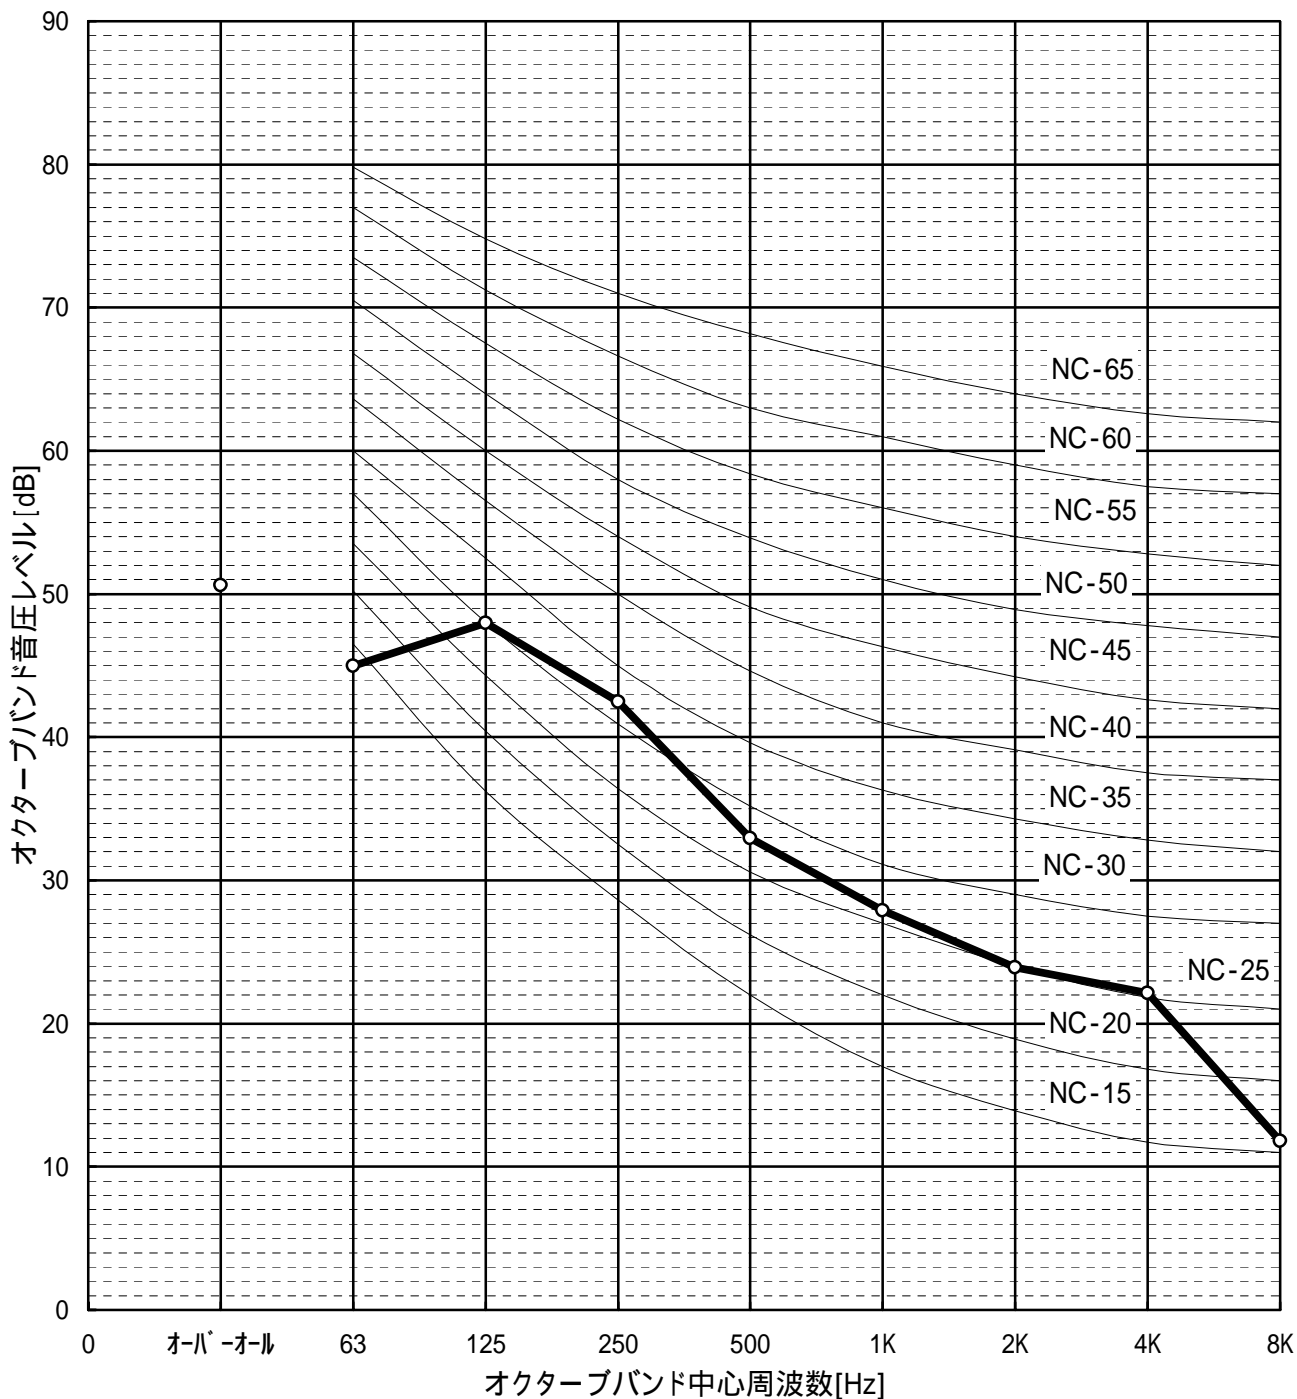

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2006-04-11

被測定物 **BFS-180TUC (60Hz)**  
 備考 吸込騒音 (1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 314 (Pa) 43.5 (dB-A)

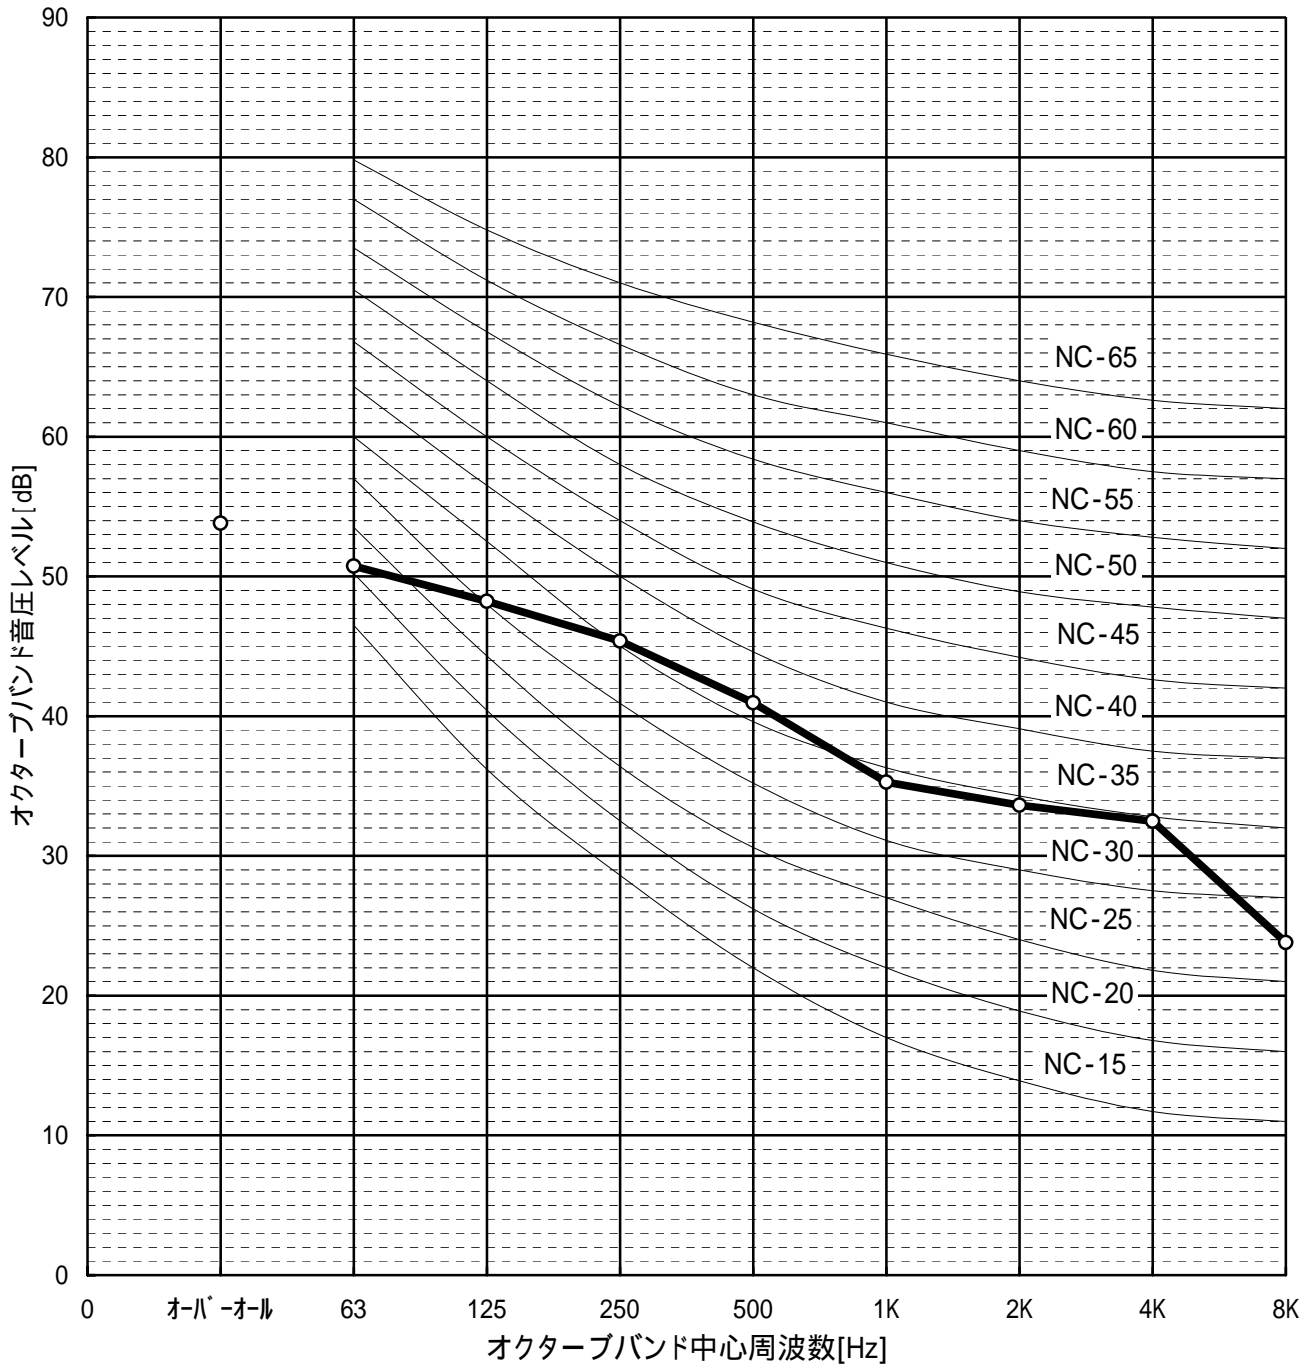

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度 -  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-180TUC (60Hz)**  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 314 (Pa) 64.0 (dB-A)

