


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15


被測定物 **BFS-20SL (60Hz)**
 備考 側面騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 Hi: 40 (Pa) 25 (dB-A)
 Lo: 12.5 (Pa) 13.5 (dB-A)

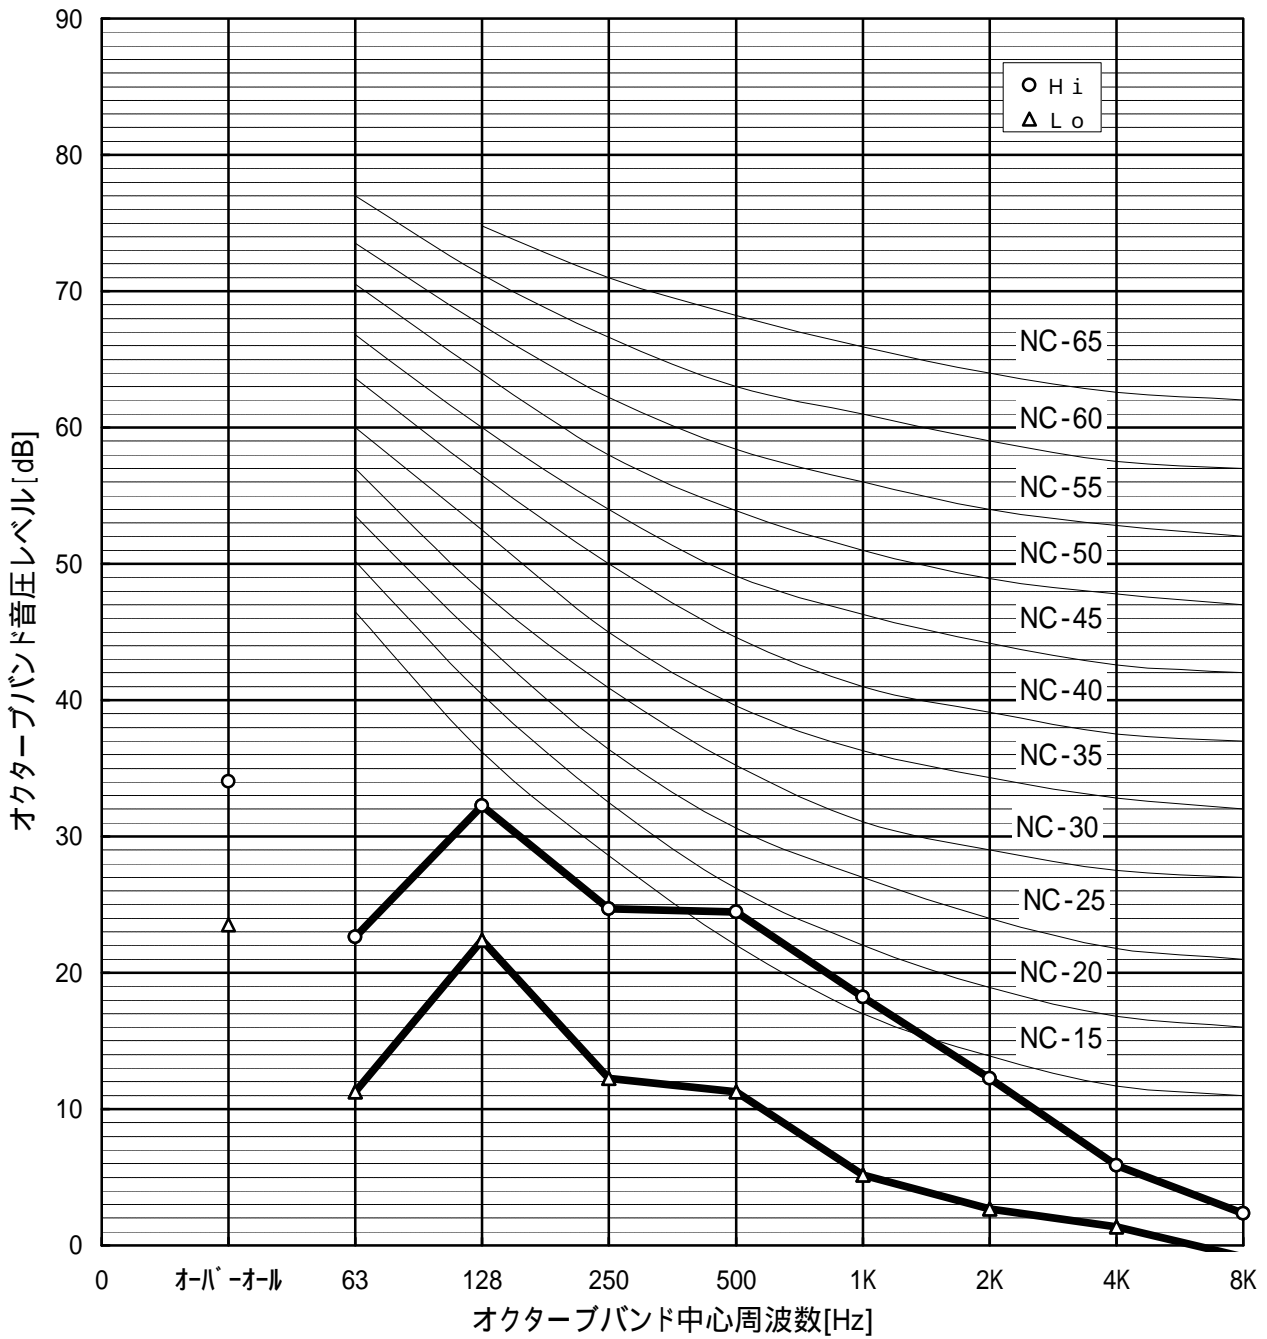

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-20SL (60Hz)**
 備考 吸込騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 Hi: 50 (Pa) 30.5 (dB-A)
 Lo: 12.5 (Pa) 16 (dB-A)

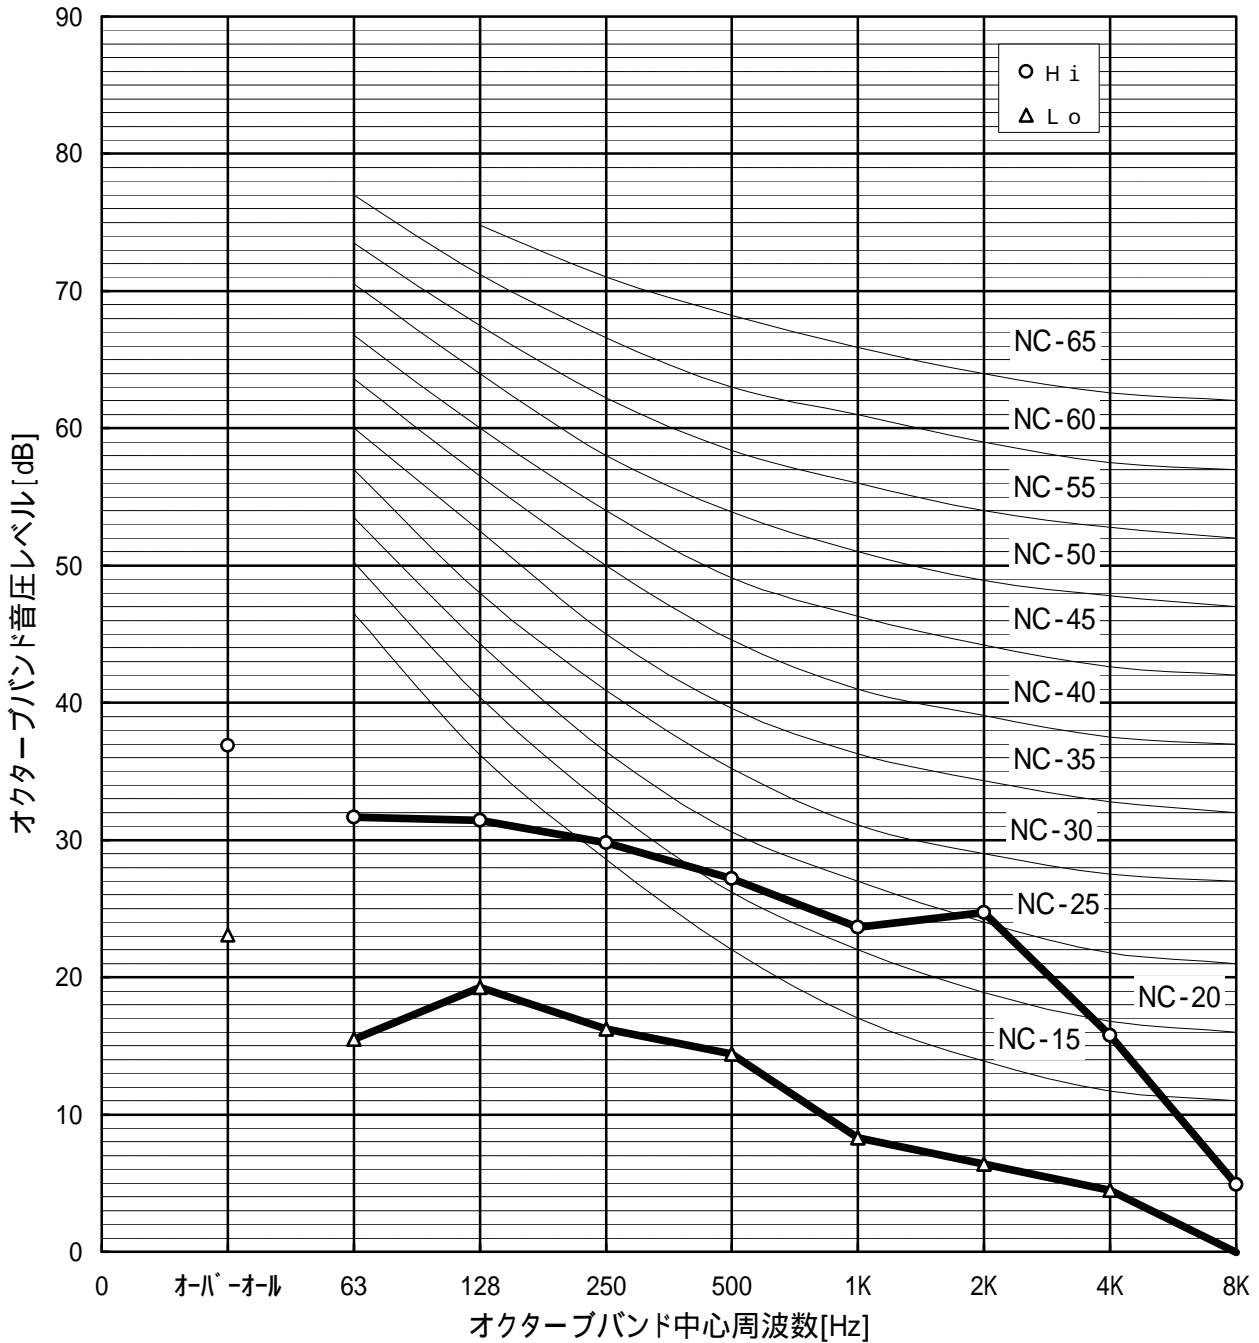

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-20SL (60Hz)**
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)
 定格静圧 騒音値
 Hi: 50 (Pa) 38 (dB-A)
 Lo: 12.5 (Pa) 19 (dB-A)

