


# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-20SLDC<sub>2</sub> (50/60Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	50 (Pa)	22 (dB-A)
弱:	12.5 (Pa)	9 (dB-A)

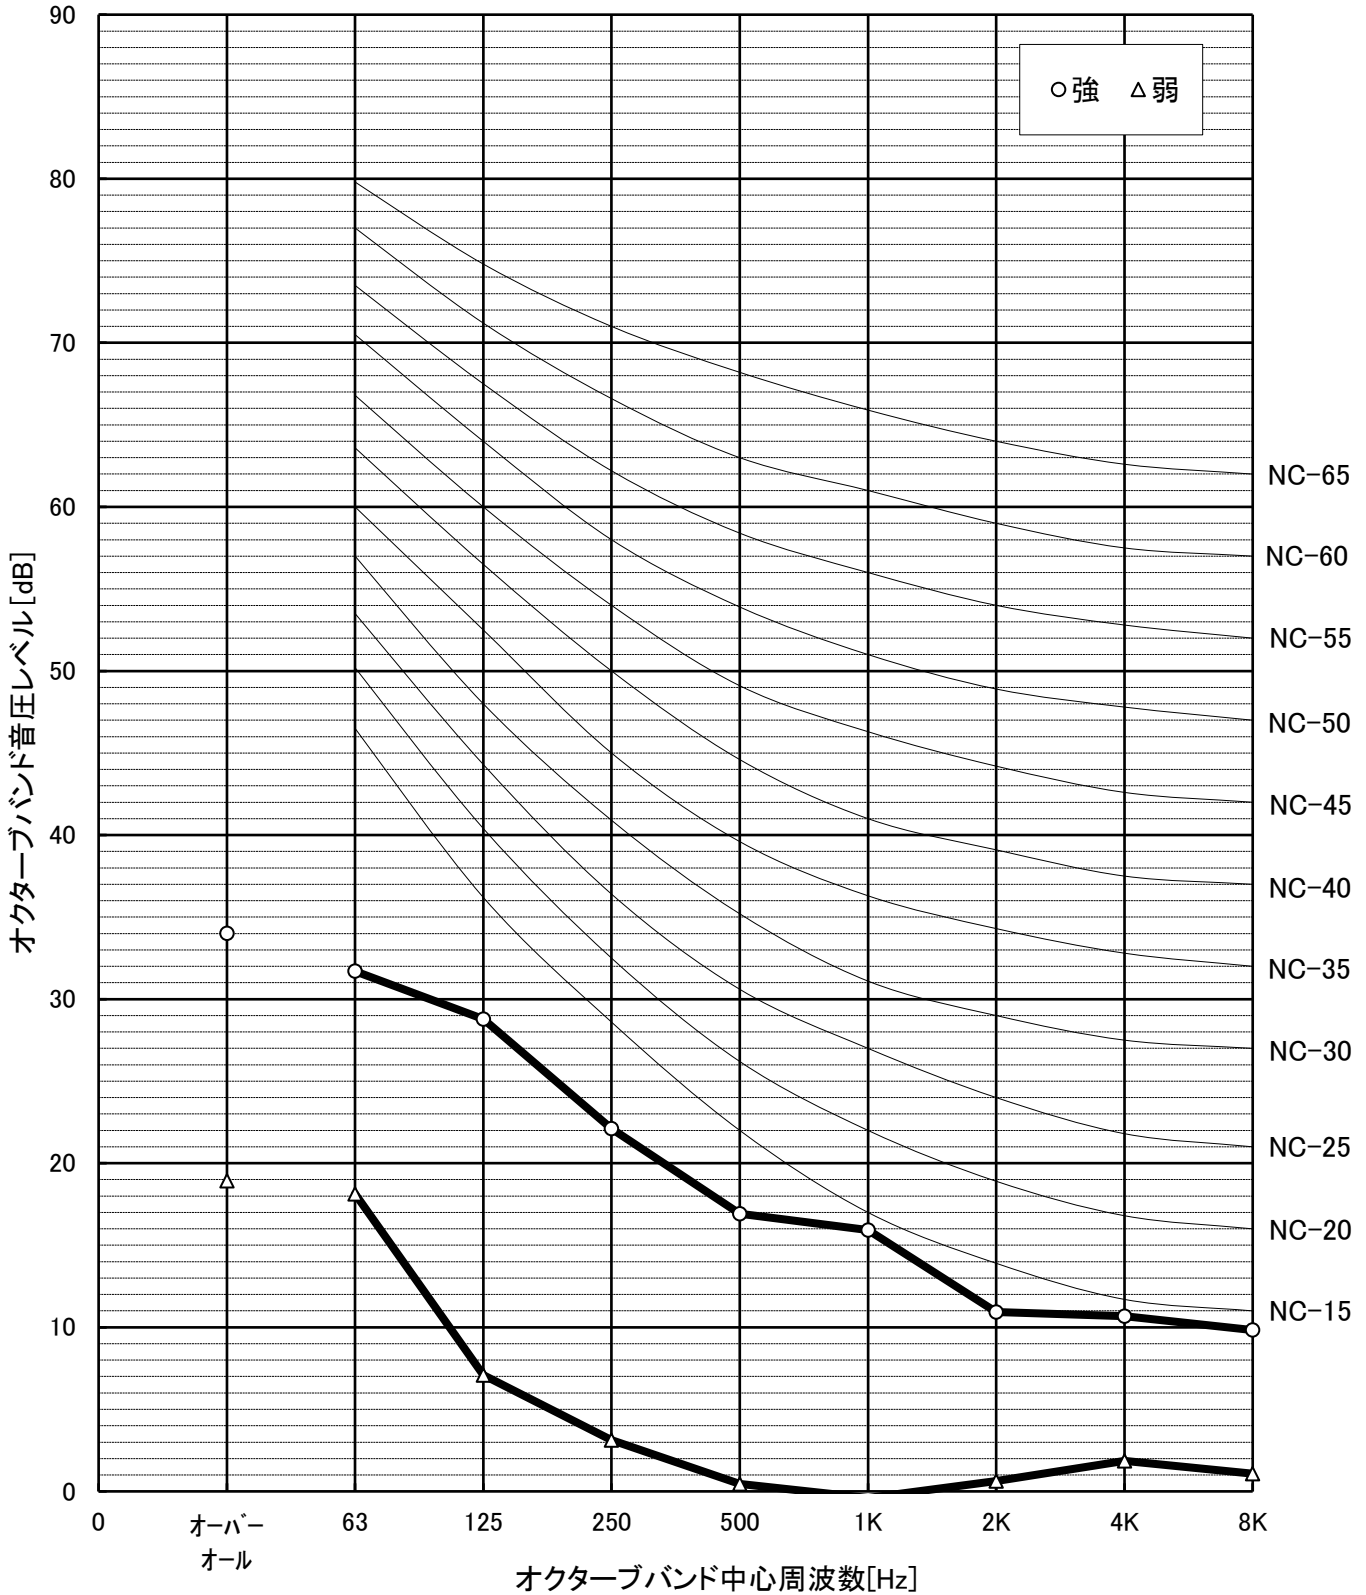


# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-20SLDC<sub>2</sub> (50/60Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	50 (Pa)	30.5 (dB-A)
弱:	12.5 (Pa)	15 (dB-A)

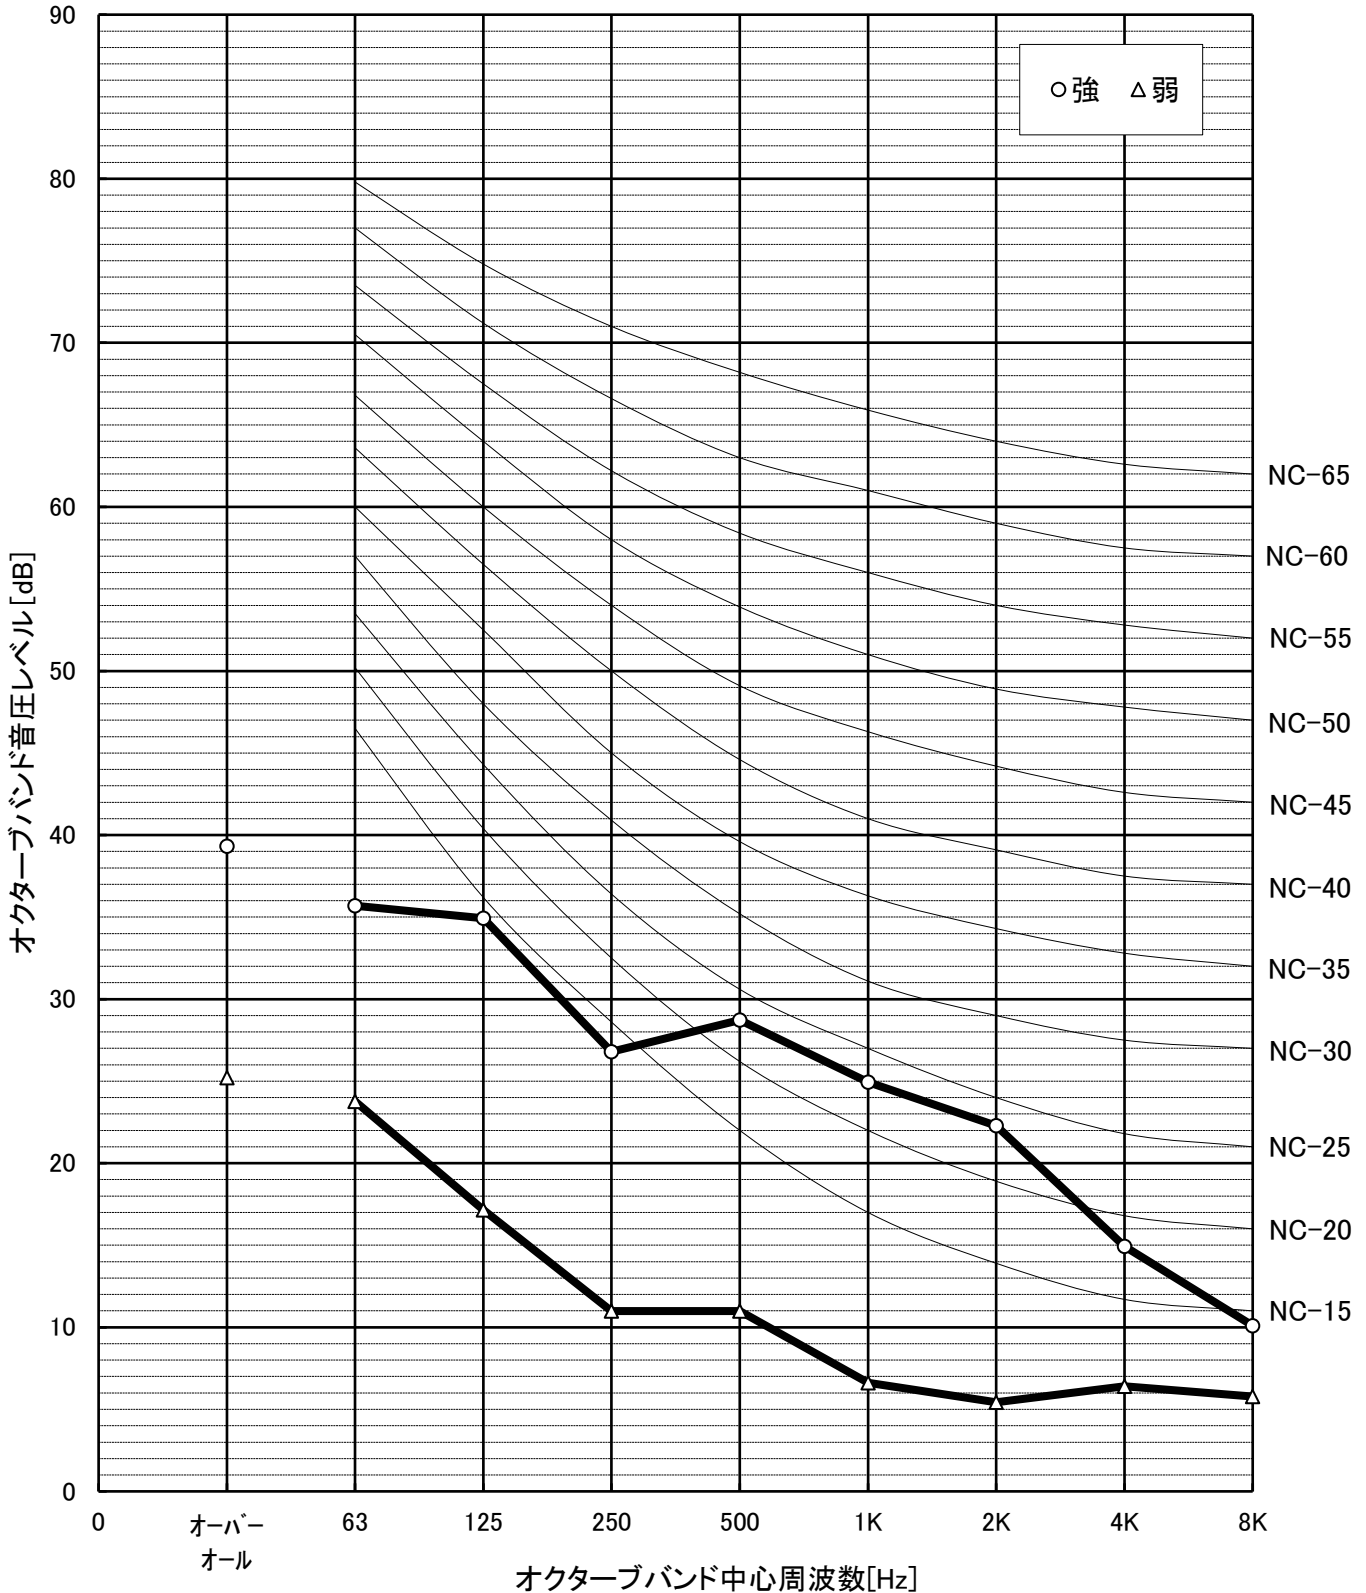

# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-20SLDC<sub>2</sub> (50/60Hz)  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	50 (Pa)	38 (dB-A)
弱:	12.5 (Pa)	19 (dB-A)

