

騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 音騒定場
 暗騒定場
 試験日


NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/1/29

被測定物
 備考

BFS-20SLDC (50/60Hz)

側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	50 (Pa)	22 (dB-A)
弱:	12.5 (Pa)	9 (dB-A)

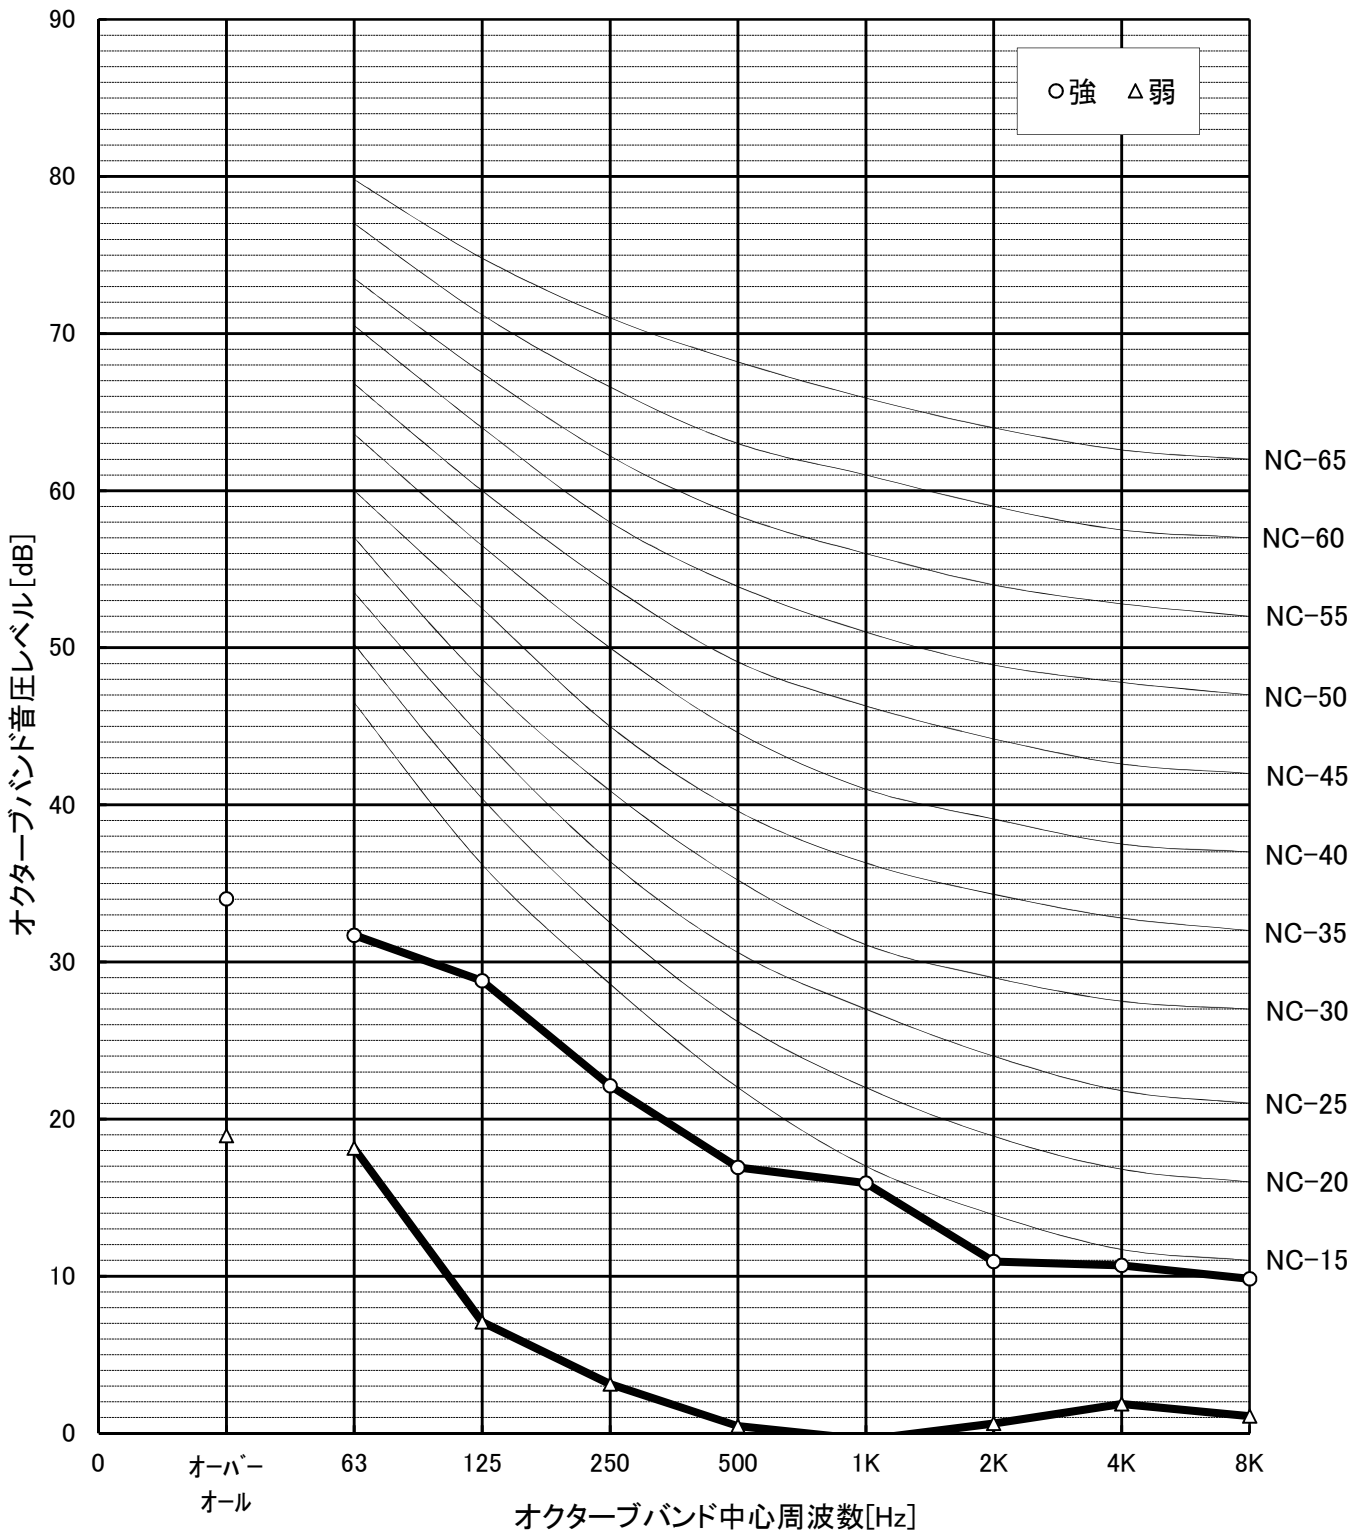

騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 音騒定場
 暗騒定場
 試験日


NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/1/29

被測定物
 備考

BFS-20SLDC (50/60Hz)

吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	50 (Pa)	30.5 (dB-A)
弱:	12.5 (Pa)	15 (dB-A)

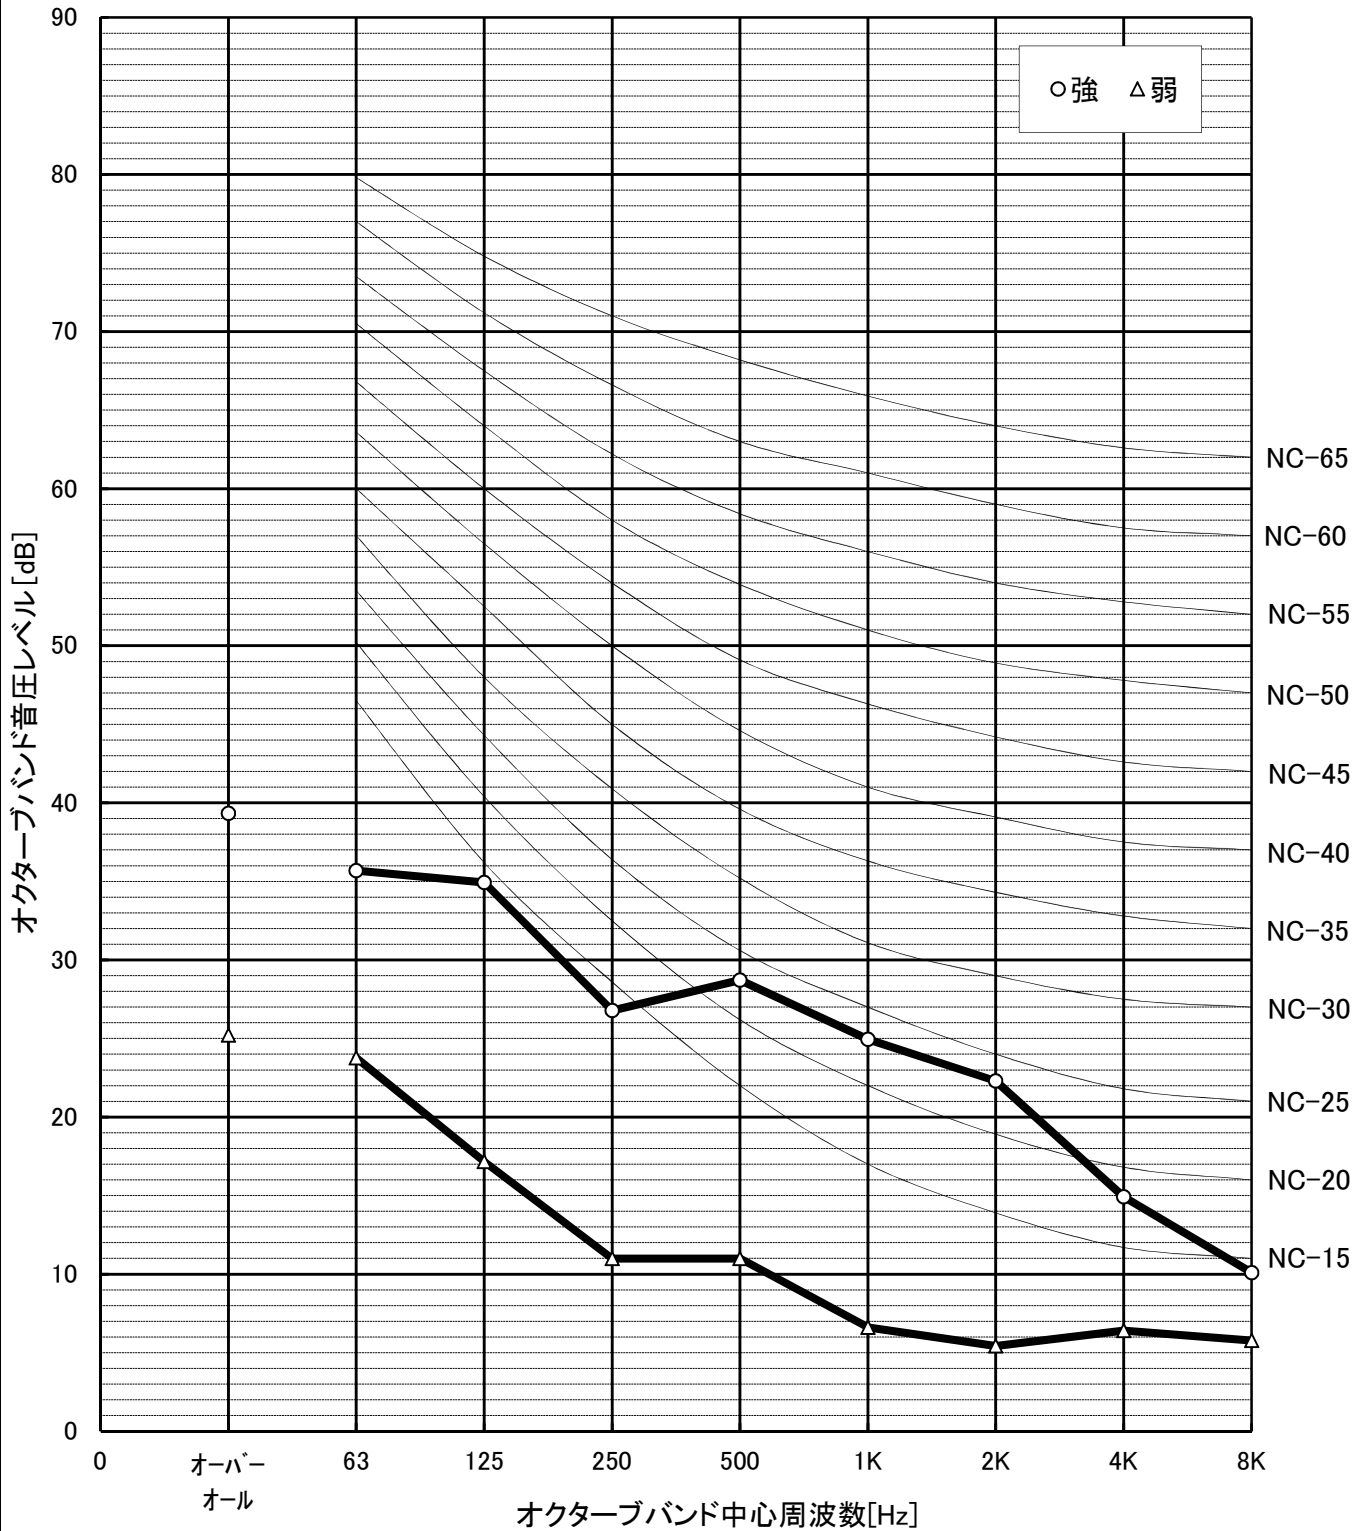

騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2019/1/29

被測定物 BFS-20SLDC (50/60Hz)
 備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	50 (Pa)	38 (dB-A)
弱:	12.5 (Pa)	19 (dB-A)

