


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 大型無響室  
 試験日 2003.4.3  
 測定者 小林・鈴木


被測定物 BFS-240TA (50Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 220 (Pa) 42 (dB)

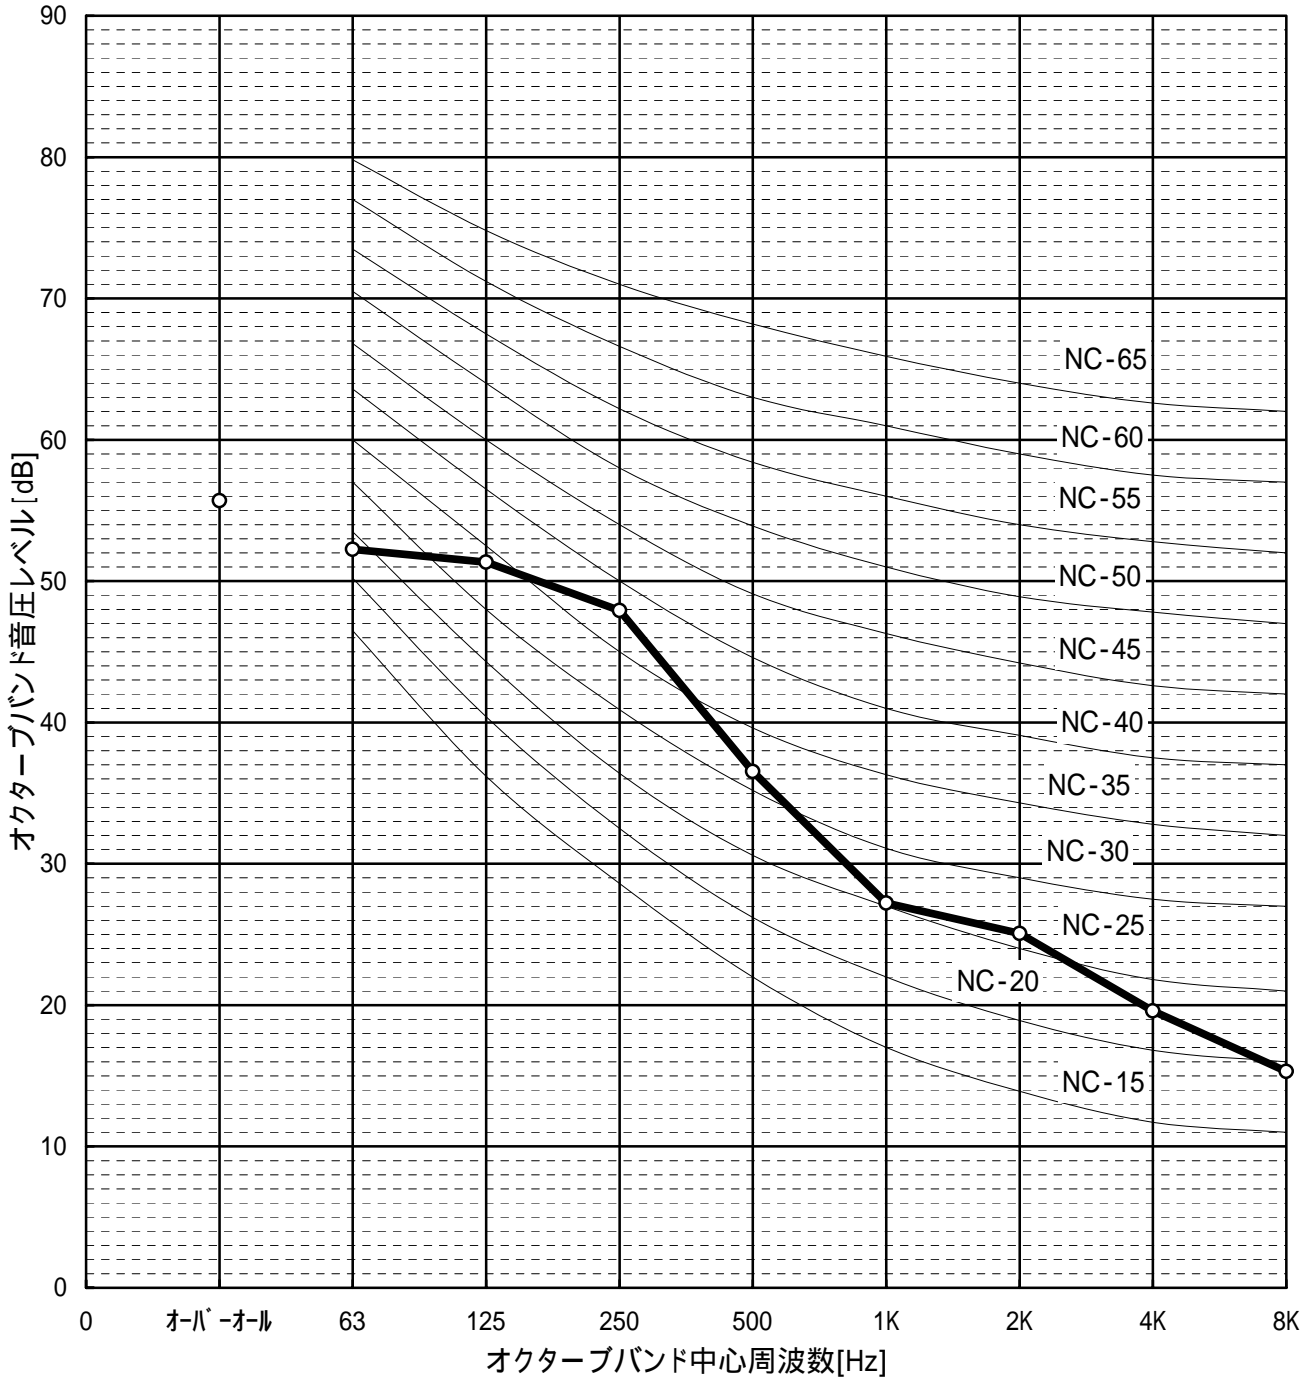

# 騒音分析成績書

E S No \_\_\_\_\_  
 騒音計 NA - 20 \_\_\_\_\_  
 周囲温度 \_\_\_\_\_  
 暗騒音 25dB以下 \_\_\_\_\_  
 測定場所 大型無響室 \_\_\_\_\_  
 試験日 2003.4.3 \_\_\_\_\_  
 測定者 小林・鈴木 \_\_\_\_\_

被測定物 BFS-240TA (50Hz) \_\_\_\_\_  
 備考 吸込騒音 (1.5m) \_\_\_\_\_  
 定格静圧 \_\_\_\_\_ 騒音値 \_\_\_\_\_  
 220 (Pa) 51.5 (dB) \_\_\_\_\_

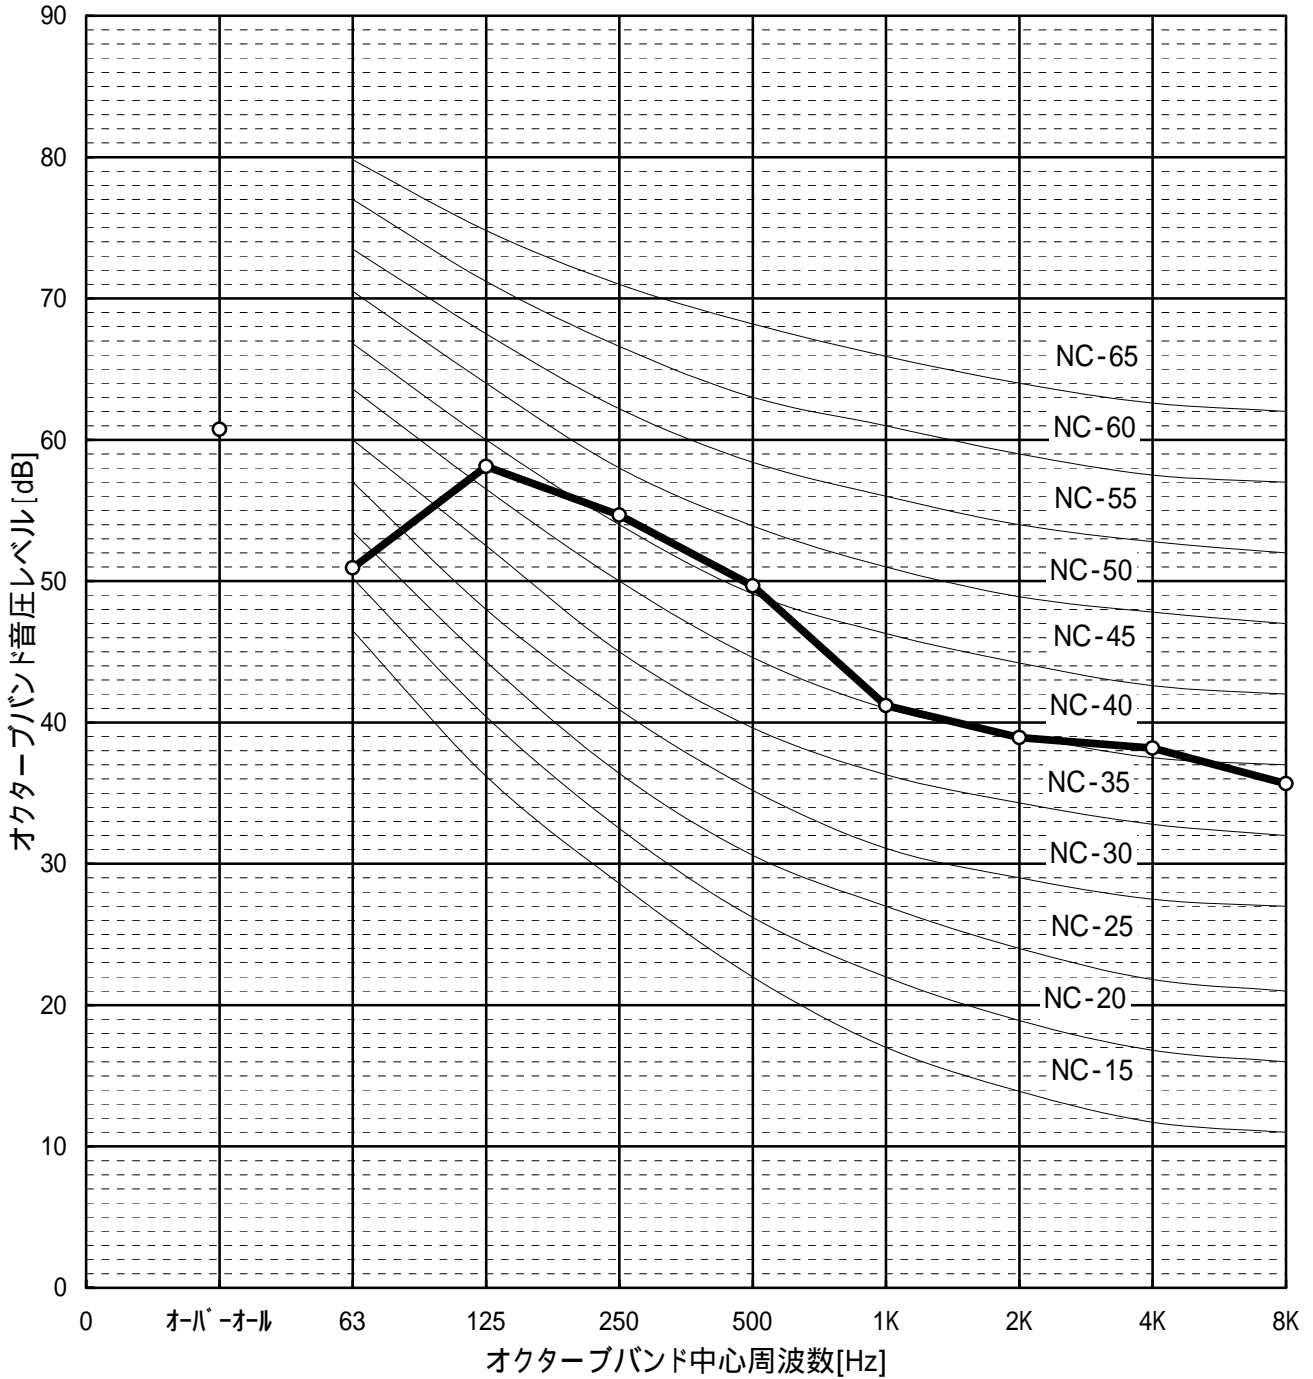

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2009-4-15

被測定物 BFS-240TA (50Hz)  
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)  
定格静圧 騒音値  
220 (Pa) 69.0 (dB-A)

