


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 大型無響室

被測定物 BFS-300TUA1-50 (50Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

定格静圧 騒音値
220 (Pa) 44 (dB)

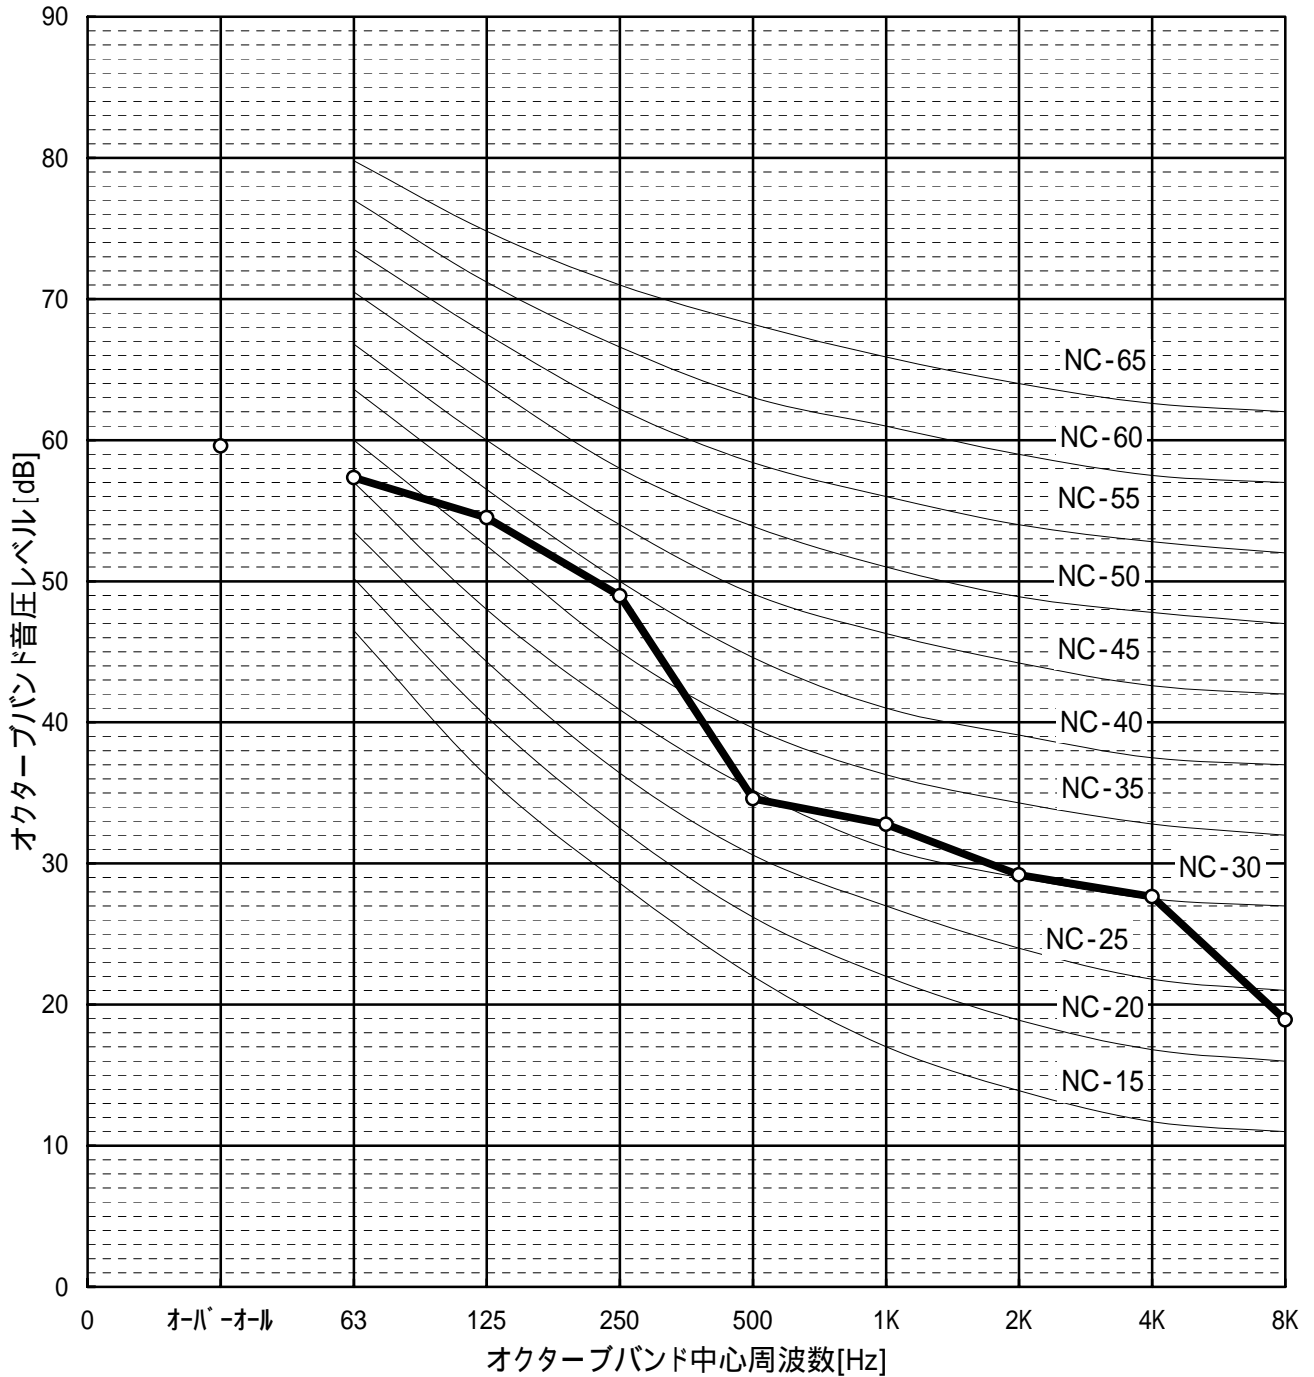


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 大型無響室

被測定物 BFS-300TUA1-50 (50 Hz)

備考 吸込騒音 (1.5 m)

定格静圧 騒音値
220 (Pa) 49 (dB)

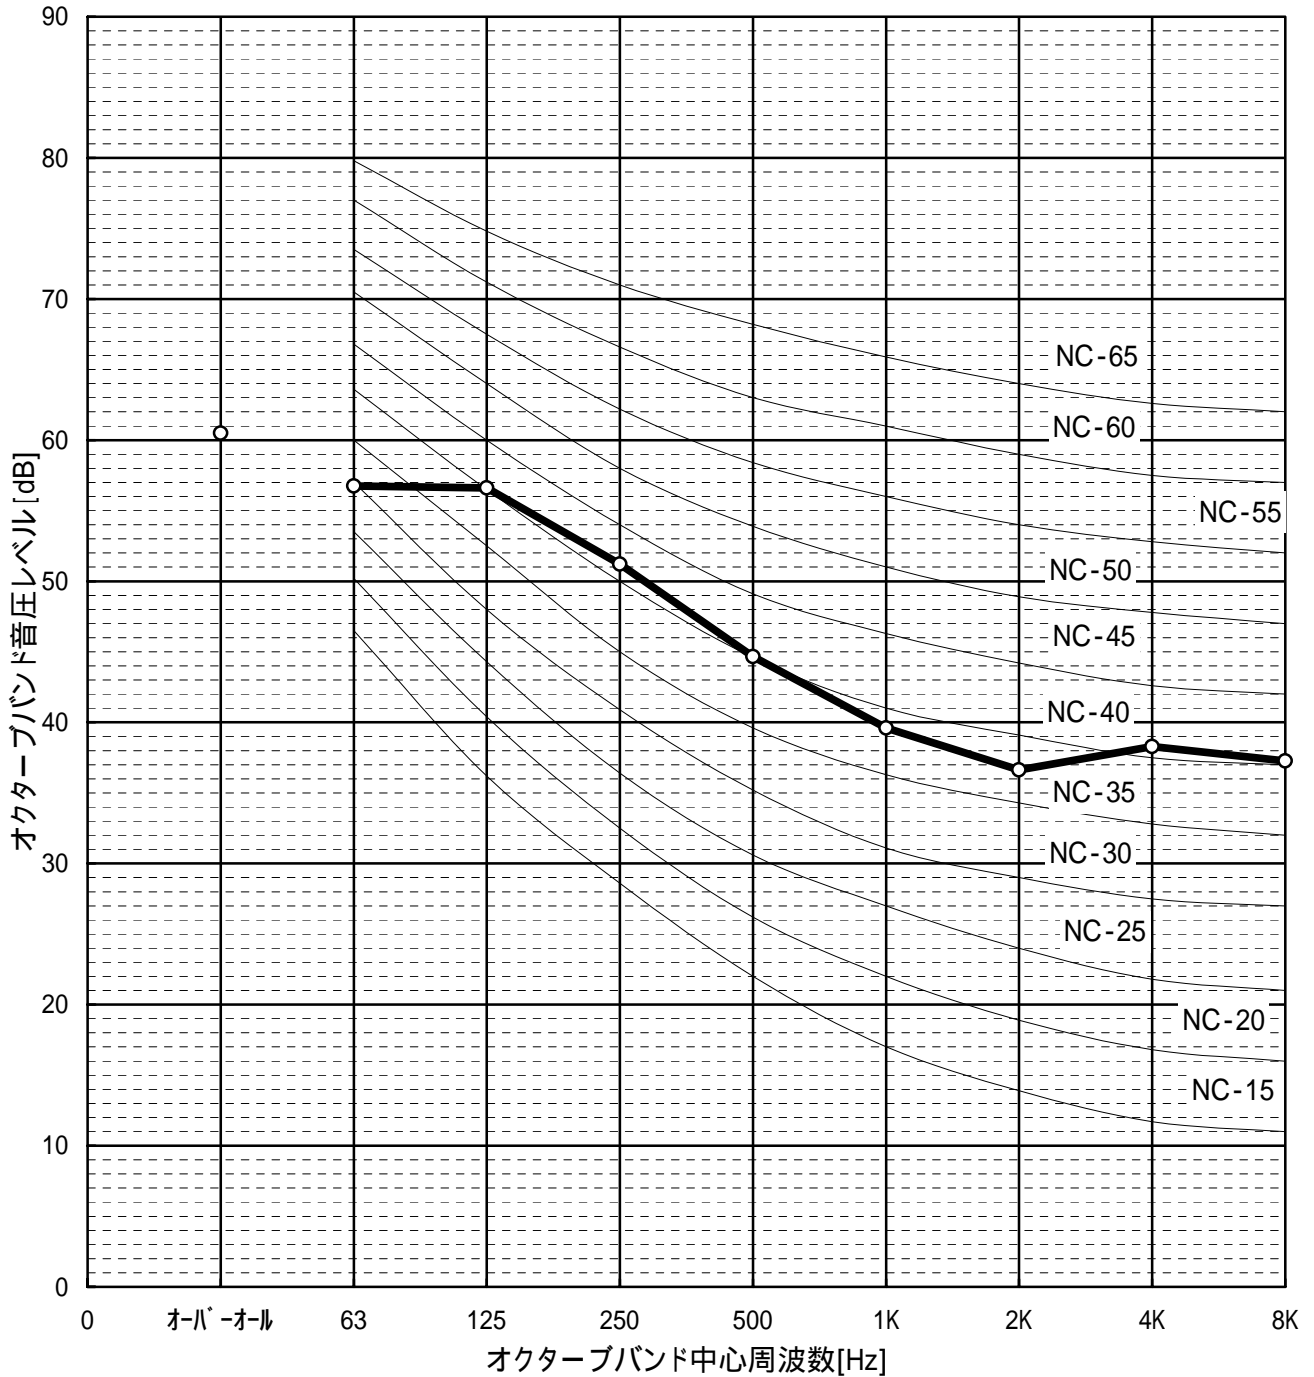

騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-300TUA1-50 (50Hz)**
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)
定格静圧 騒音値
220 (Pa) 73.0 (dB-A)

