


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2006-11-23

被測定物 **BFS-300TX<sub>1</sub>** (60Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 460 (Pa) 50.5 (dB-A)

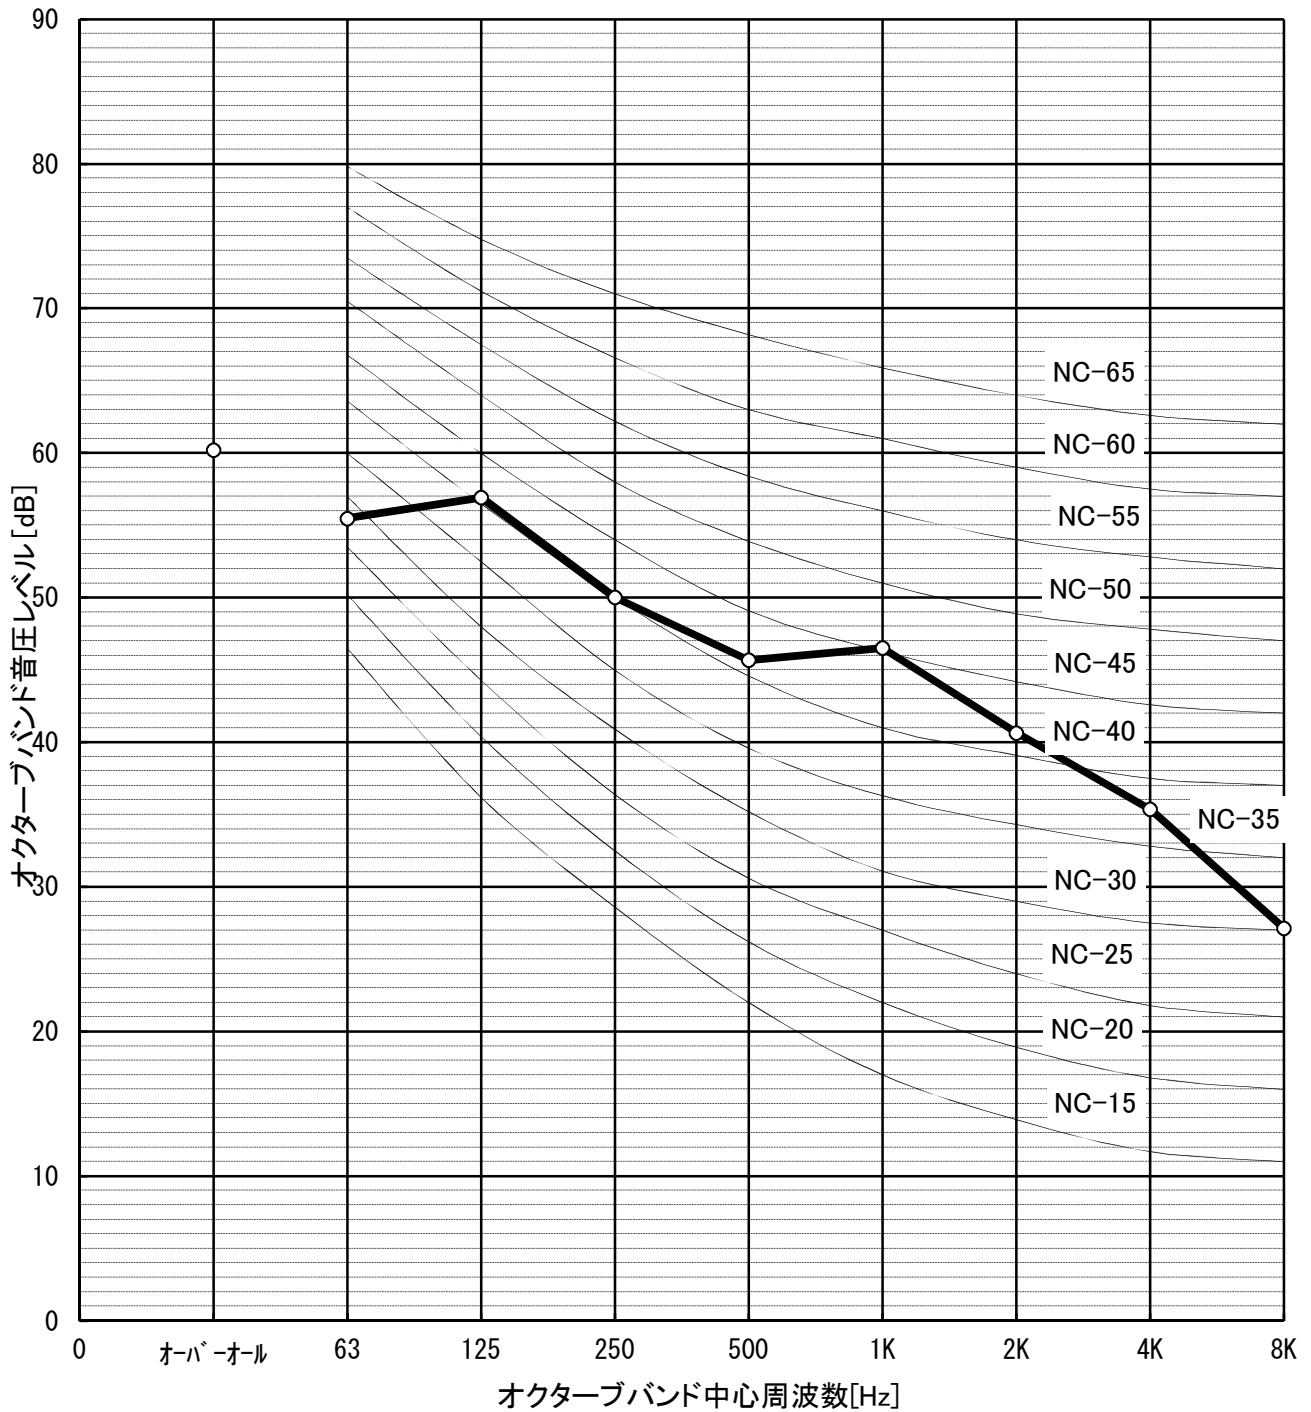

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2006-11-23

被測定物 **BFS-300TX<sub>1</sub>** (60Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 460 (Pa) 70.0 (dB-A)

