


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2017/12/8

被測定物 BFS-30SG (50Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	39 (Pa)	22.0 (dB-A)
弱:	18 (Pa)	18.0 (dB-A)

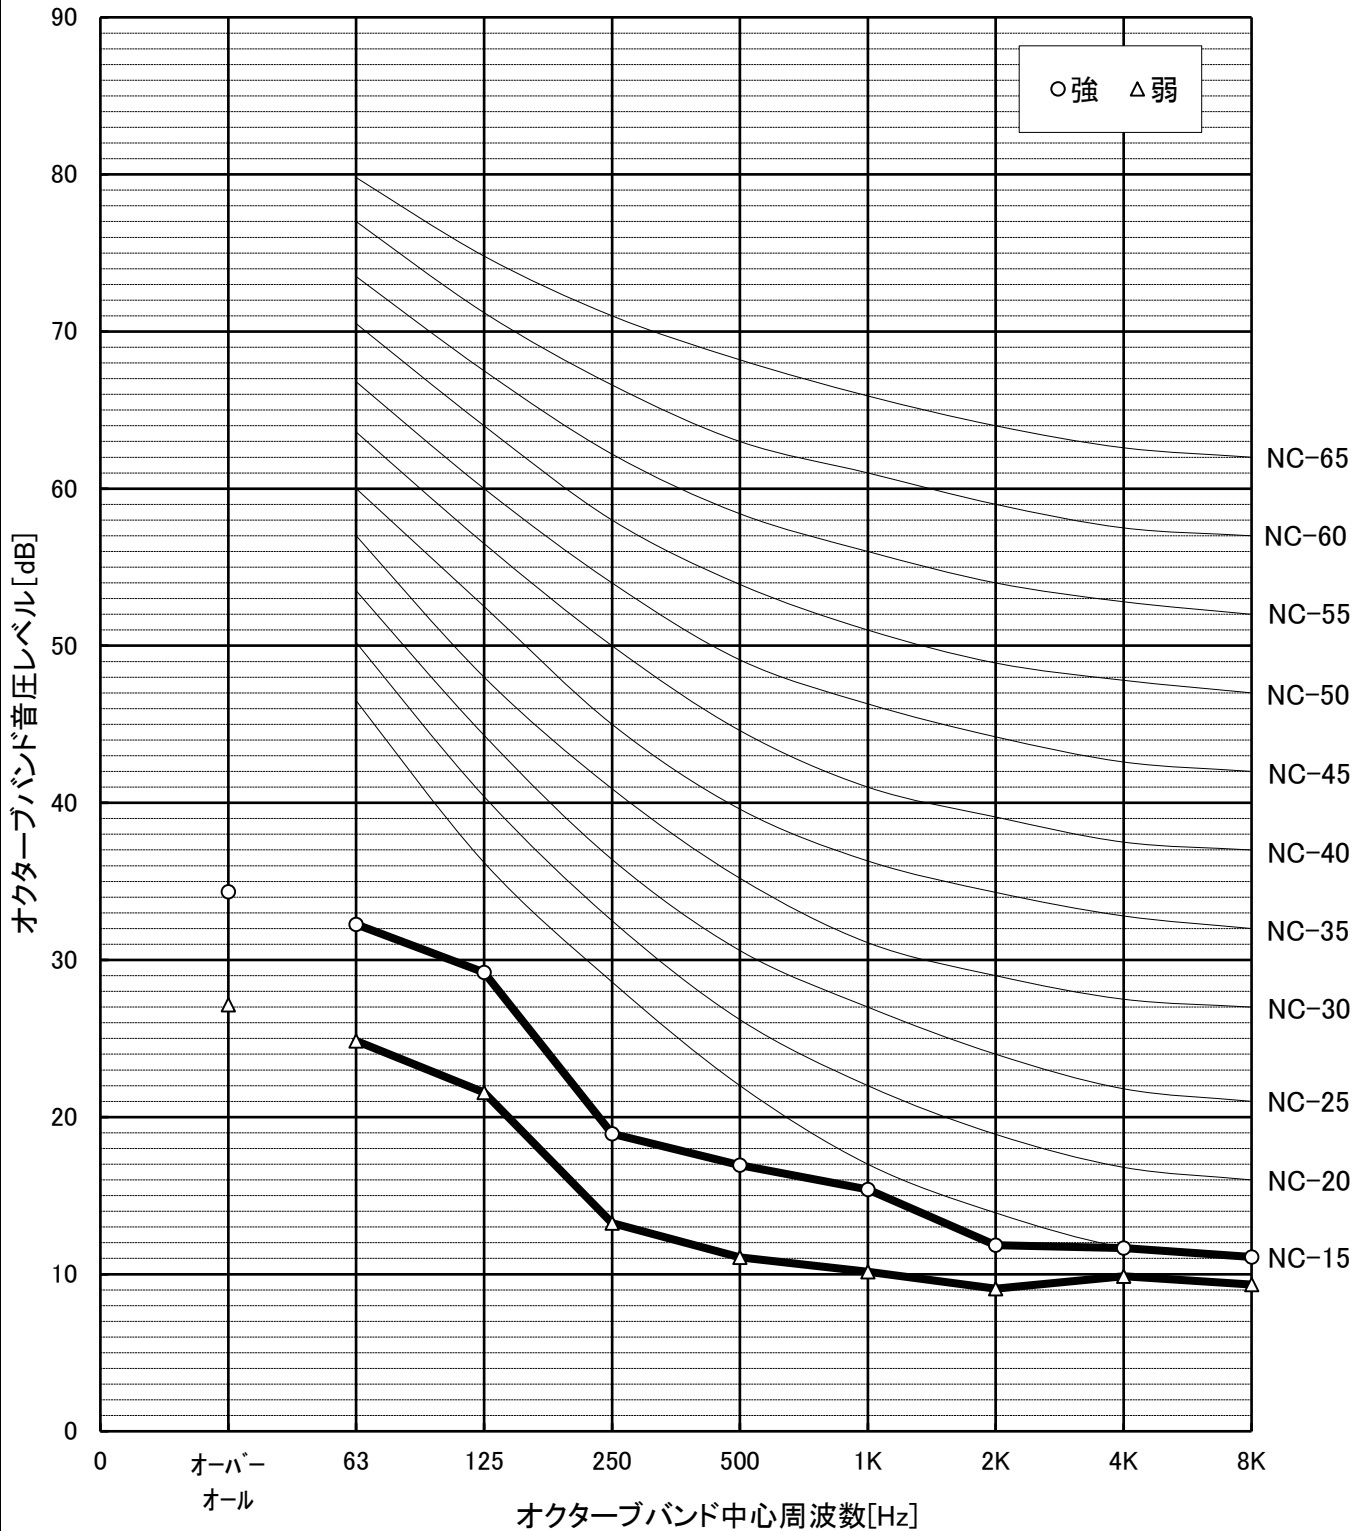

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 音騒定場日
 暗騒定場日
 試験日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2017/12/8

被測定物 **BFS-30SG (50Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	39 (Pa)	36.0 (dB-A)
弱:	18 (Pa)	26.0 (dB-A)

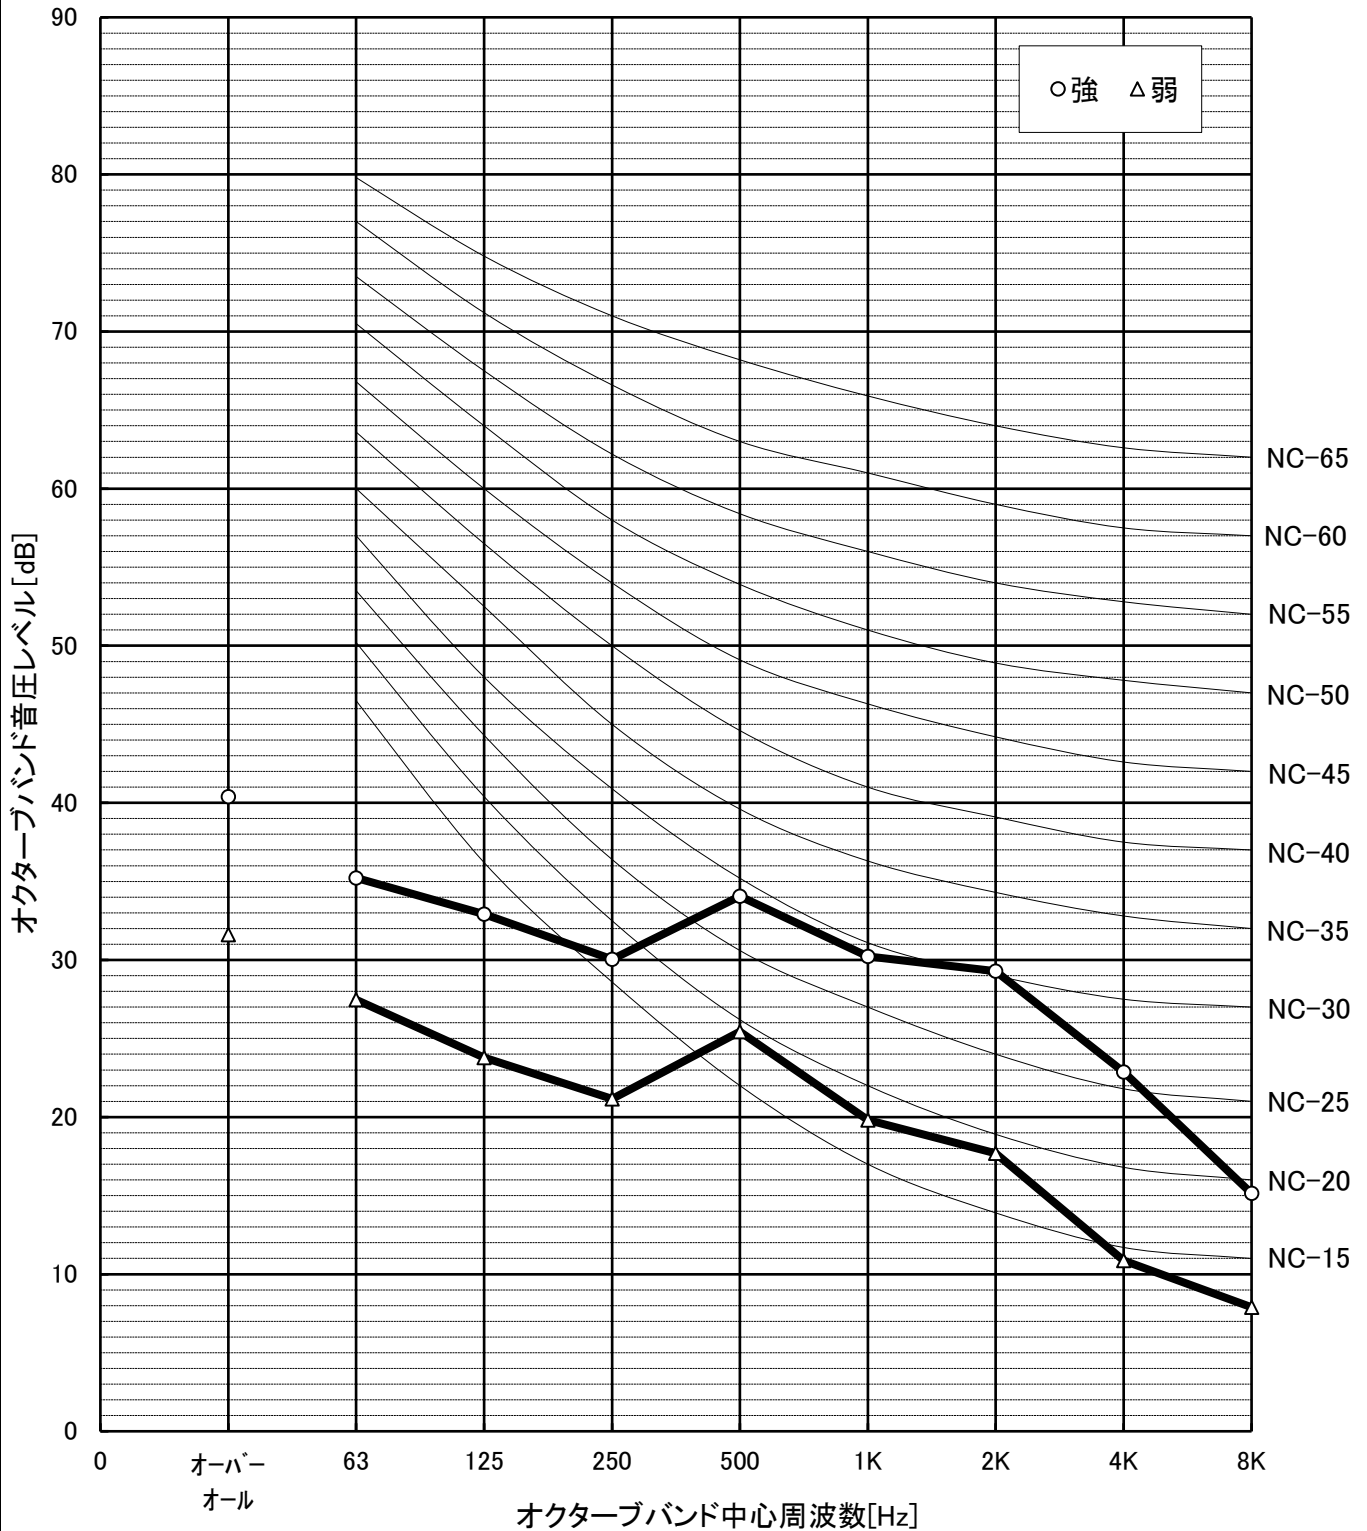

騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2017/12/8

被測定物 BFS-30SG (50Hz)
 備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	39 (Pa)	40.0 (dB-A)
弱:	18 (Pa)	31.0 (dB-A)

