


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 音騒音計測場所日
 暗騒音計測場所日
 定場音計測場所日
 試験音計測場所日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2017/12/8

被測定物 BFS-30SG (60Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	39 (Pa)	23.5 (dB-A)
弱:	15 (Pa)	16.0 (dB-A)

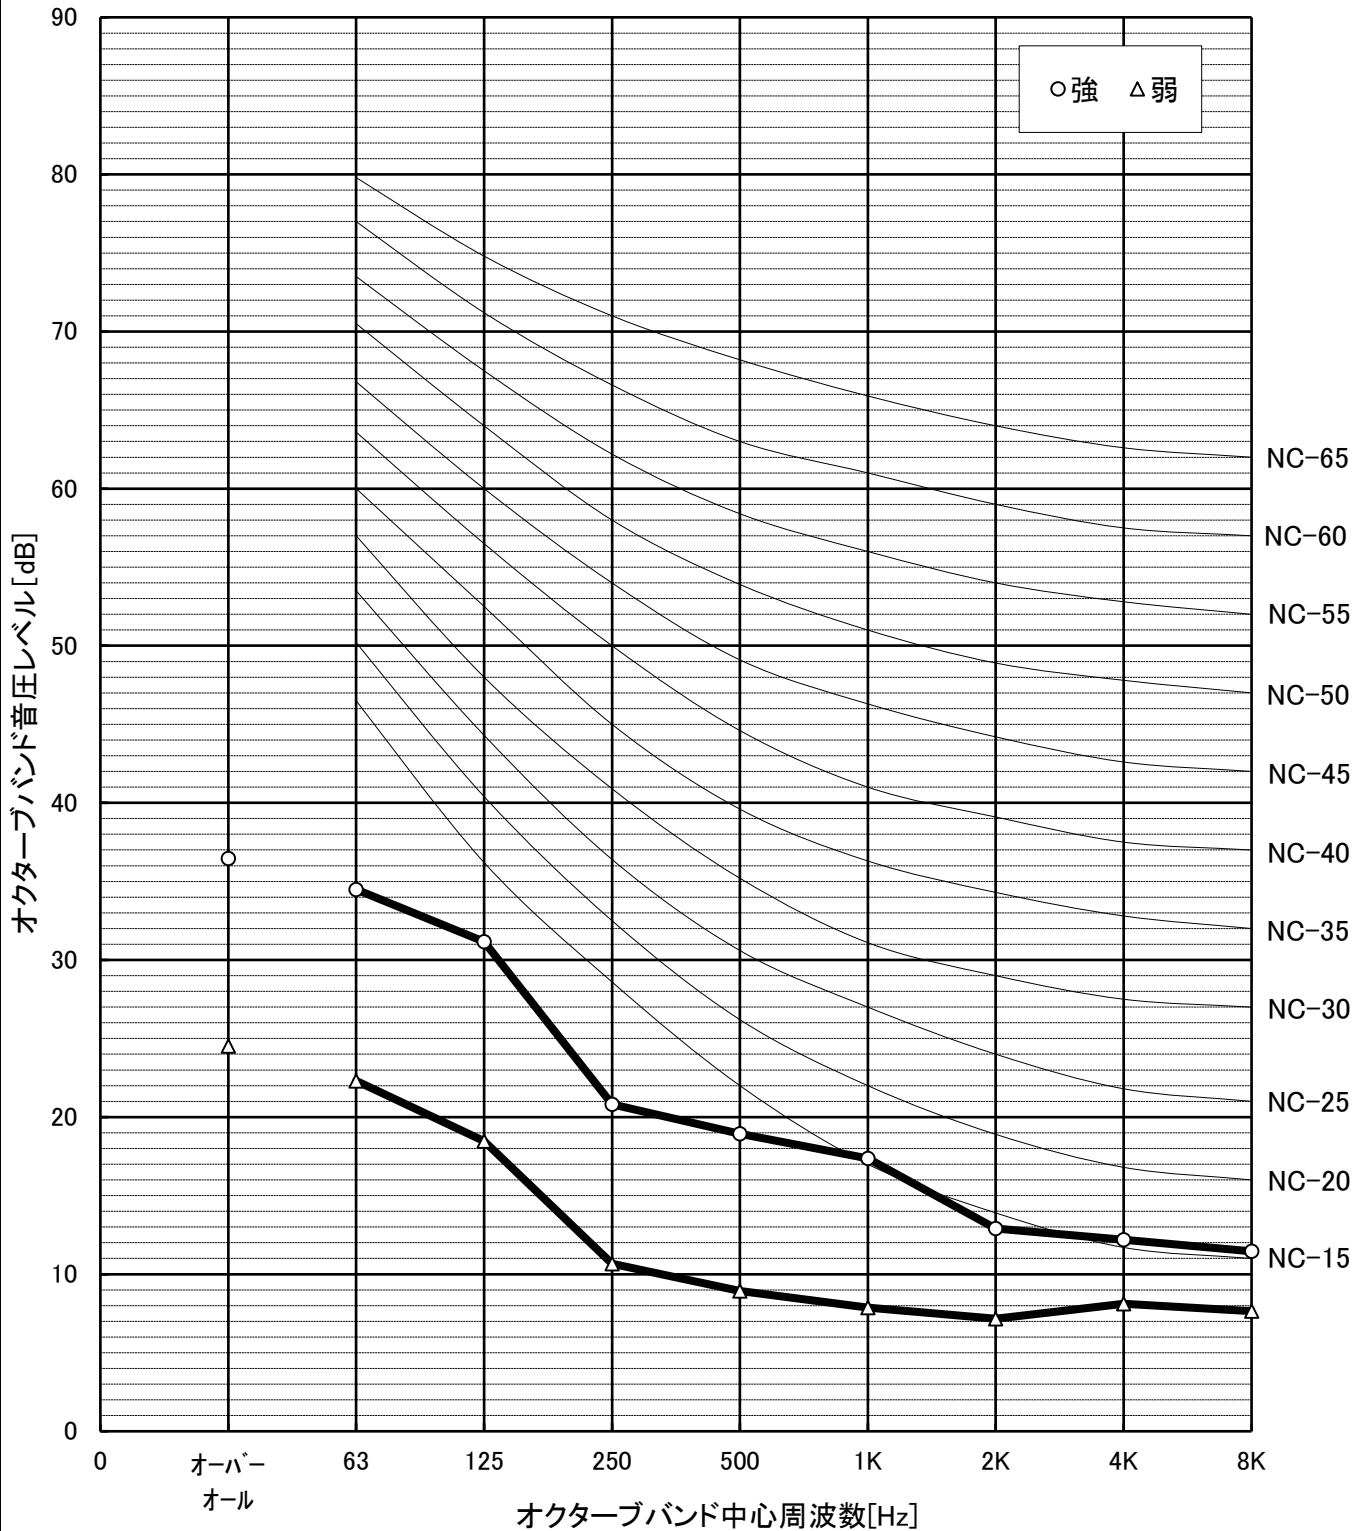


騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2017/12/8

被測定物 BFS-30SG (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	39 (Pa)	36.0 (dB-A)
弱:	15 (Pa)	25.0 (dB-A)

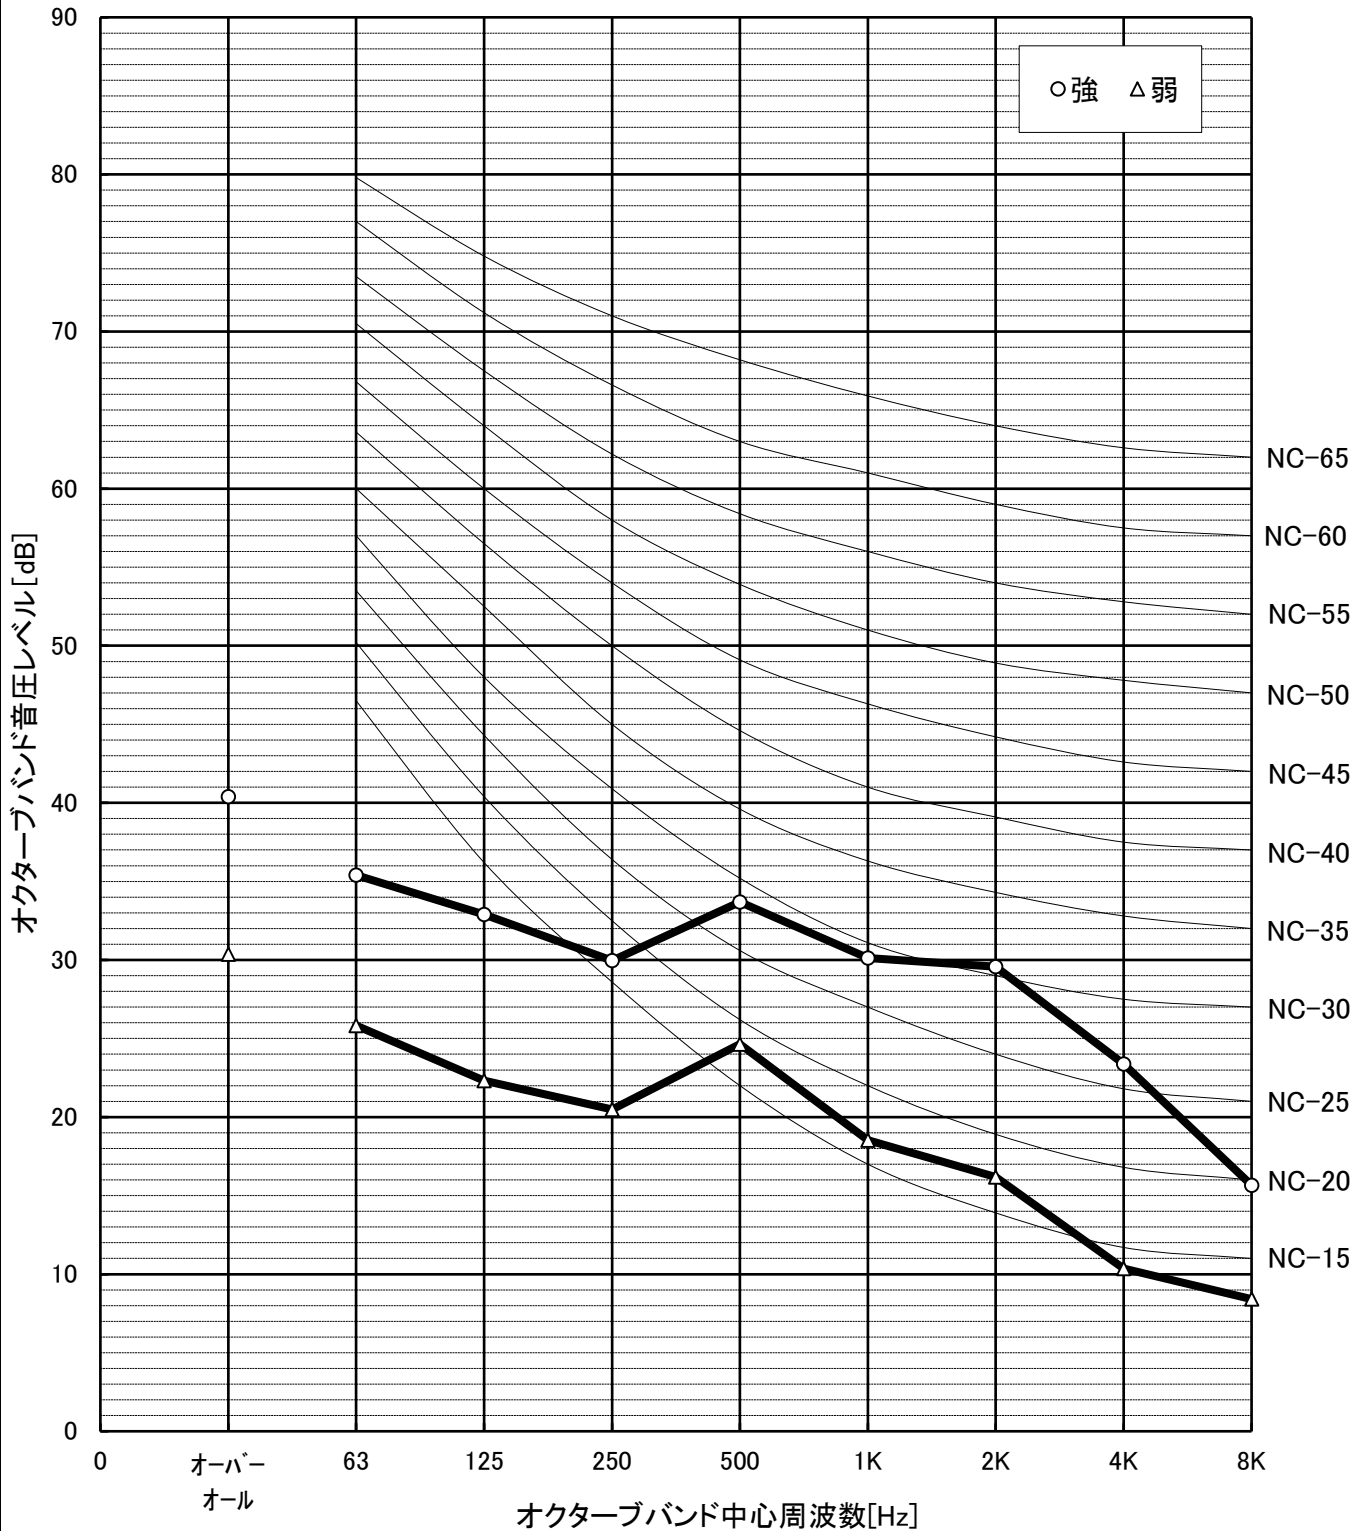

騒音分析成績書

騒音計音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2017/12/8

被測定物 BFS-30SG (60Hz)
 備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	39 (Pa)	40.0 (dB-A)
弱:	15 (Pa)	29.0 (dB-A)

