


# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-30SKA<sub>2</sub> (50Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	60 (Pa)	28.5 (dB-A)
弱:	35 (Pa)	24.0 (dB-A)

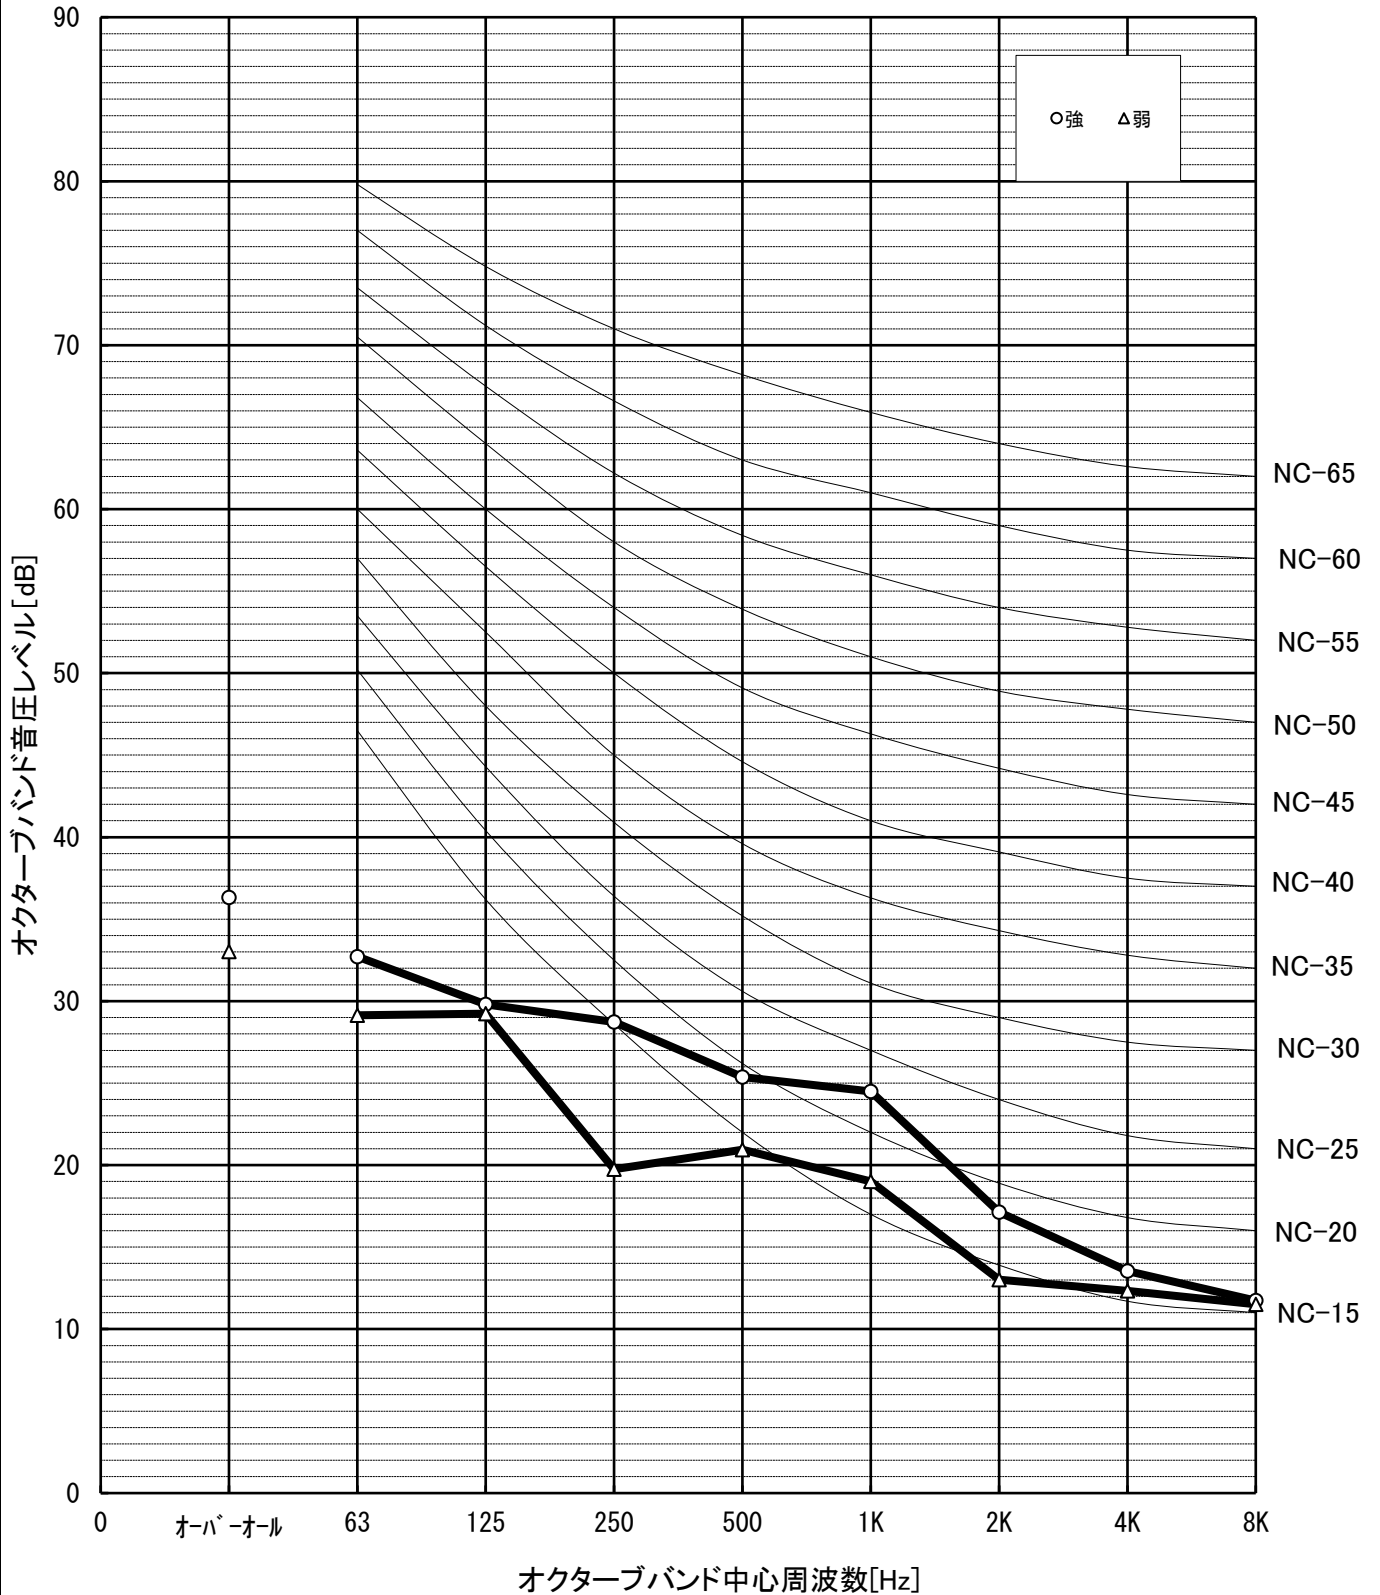


# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-30SKA<sub>2</sub> (50Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	60 (Pa)	41.5 (dB-A)
弱:	35 (Pa)	35.0 (dB-A)

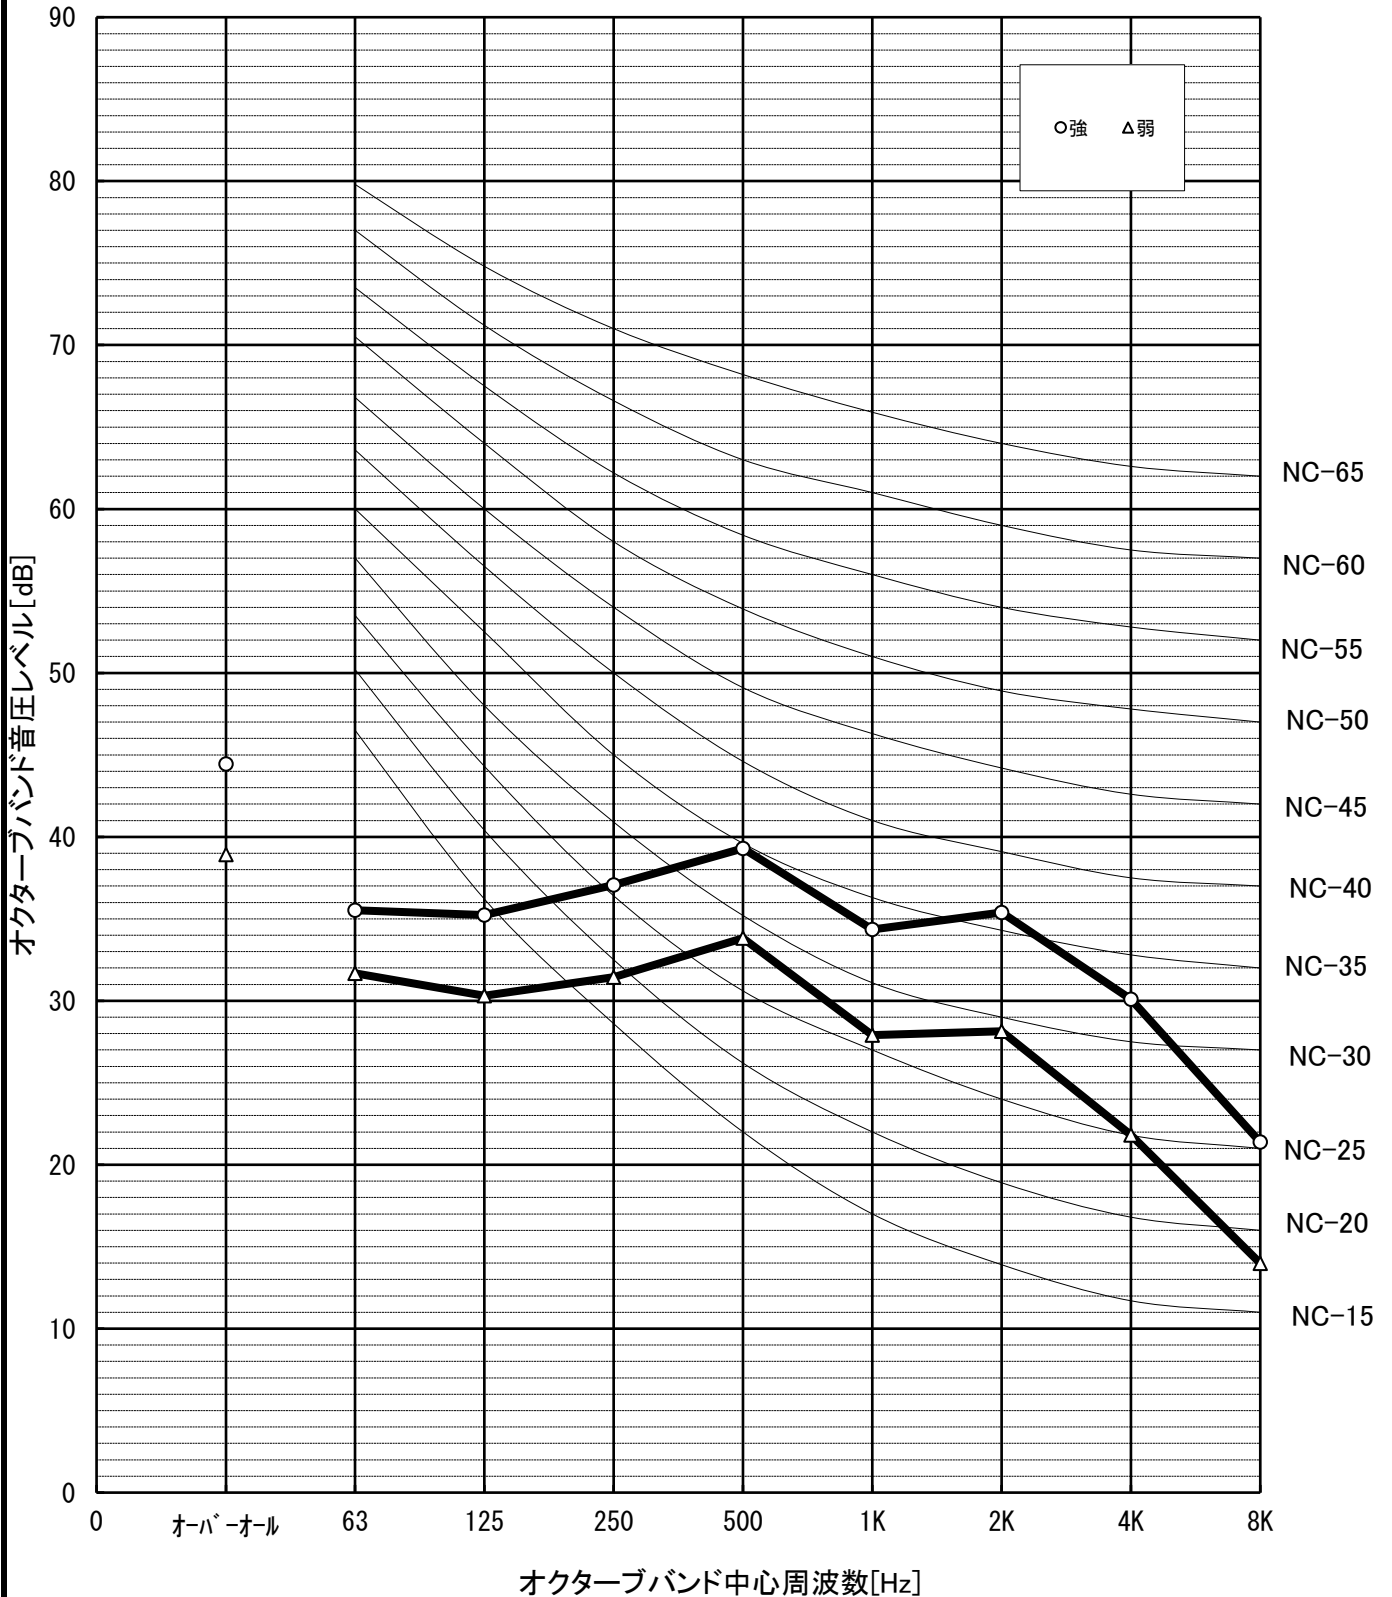

# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 **BFS-30SKA<sub>2</sub>** (50Hz)  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	60 (Pa)	44.5 (dB-A)
弱:	35 (Pa)	38.0 (dB-A)

