


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2006-03-30

被測定物 **BFS-30SUC (60Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	39 (Pa)	20.5 (dB-A)
Lo:	15 (Pa)	14.0 (dB-A)

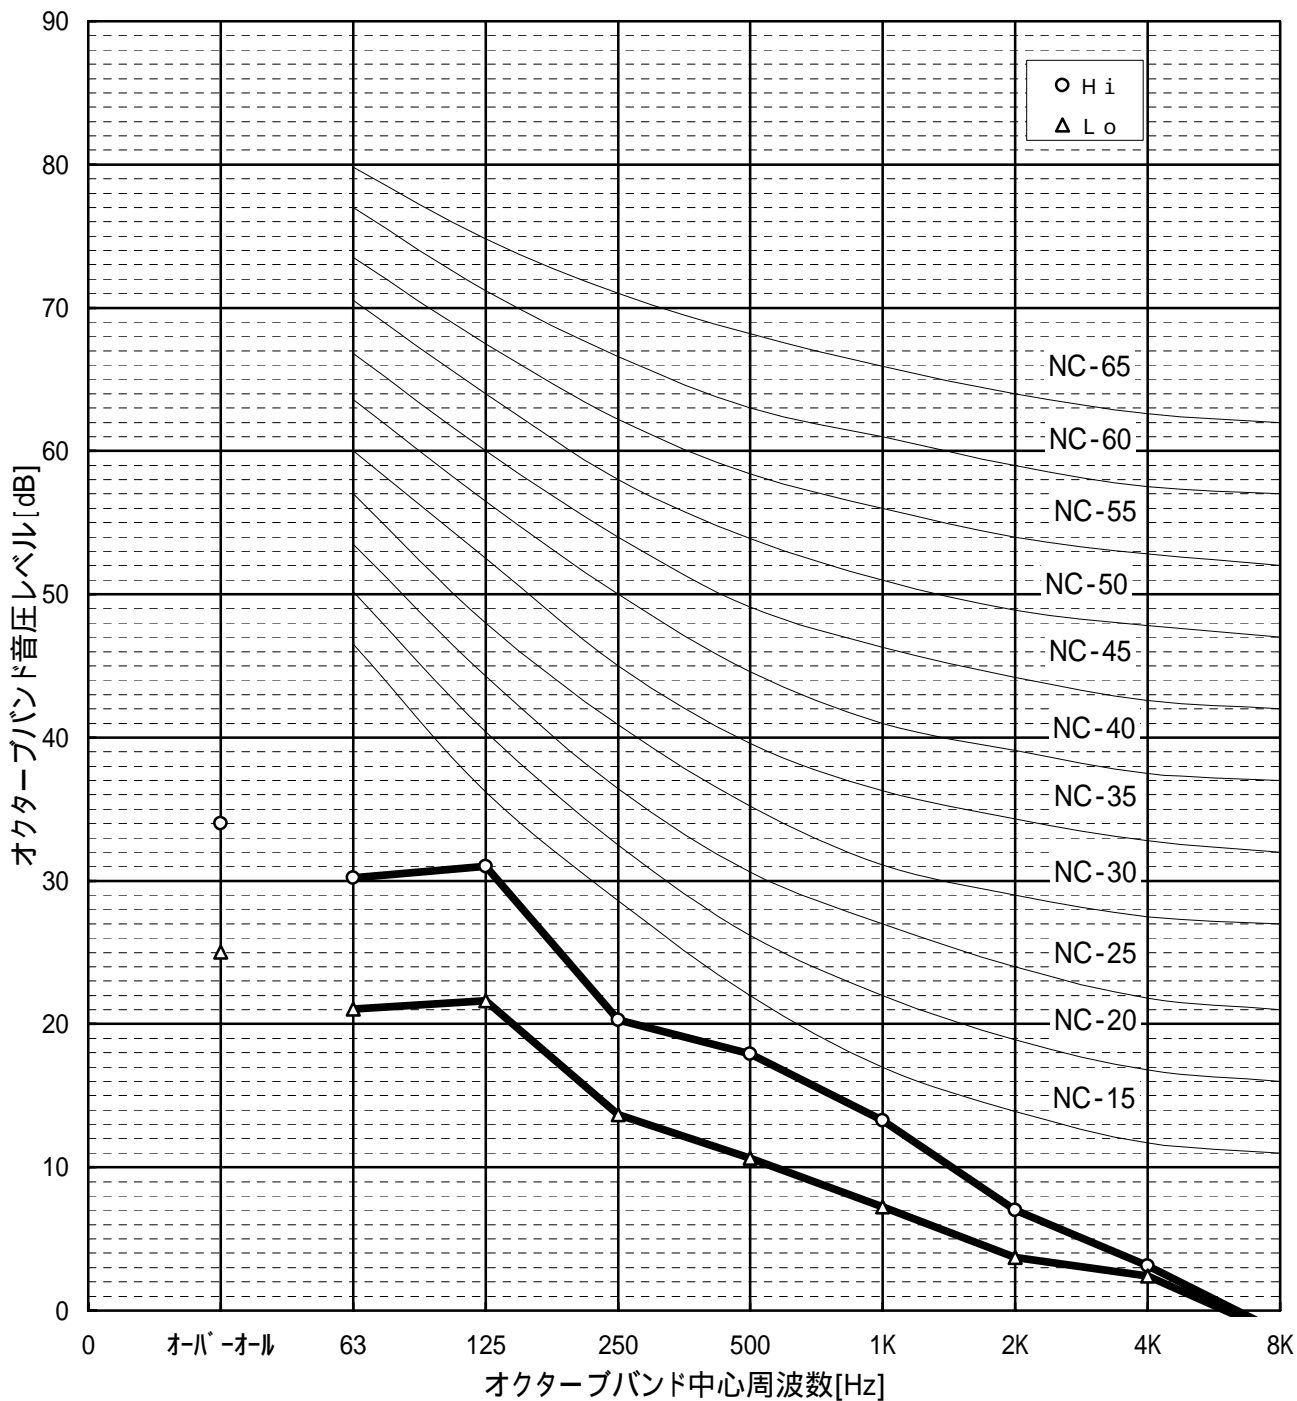


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-03-30

被測定物 **BFS-30SUC (60Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	39 (Pa)	26.5 (dB-A)
Lo:	15 (Pa)	17.5 (dB-A)

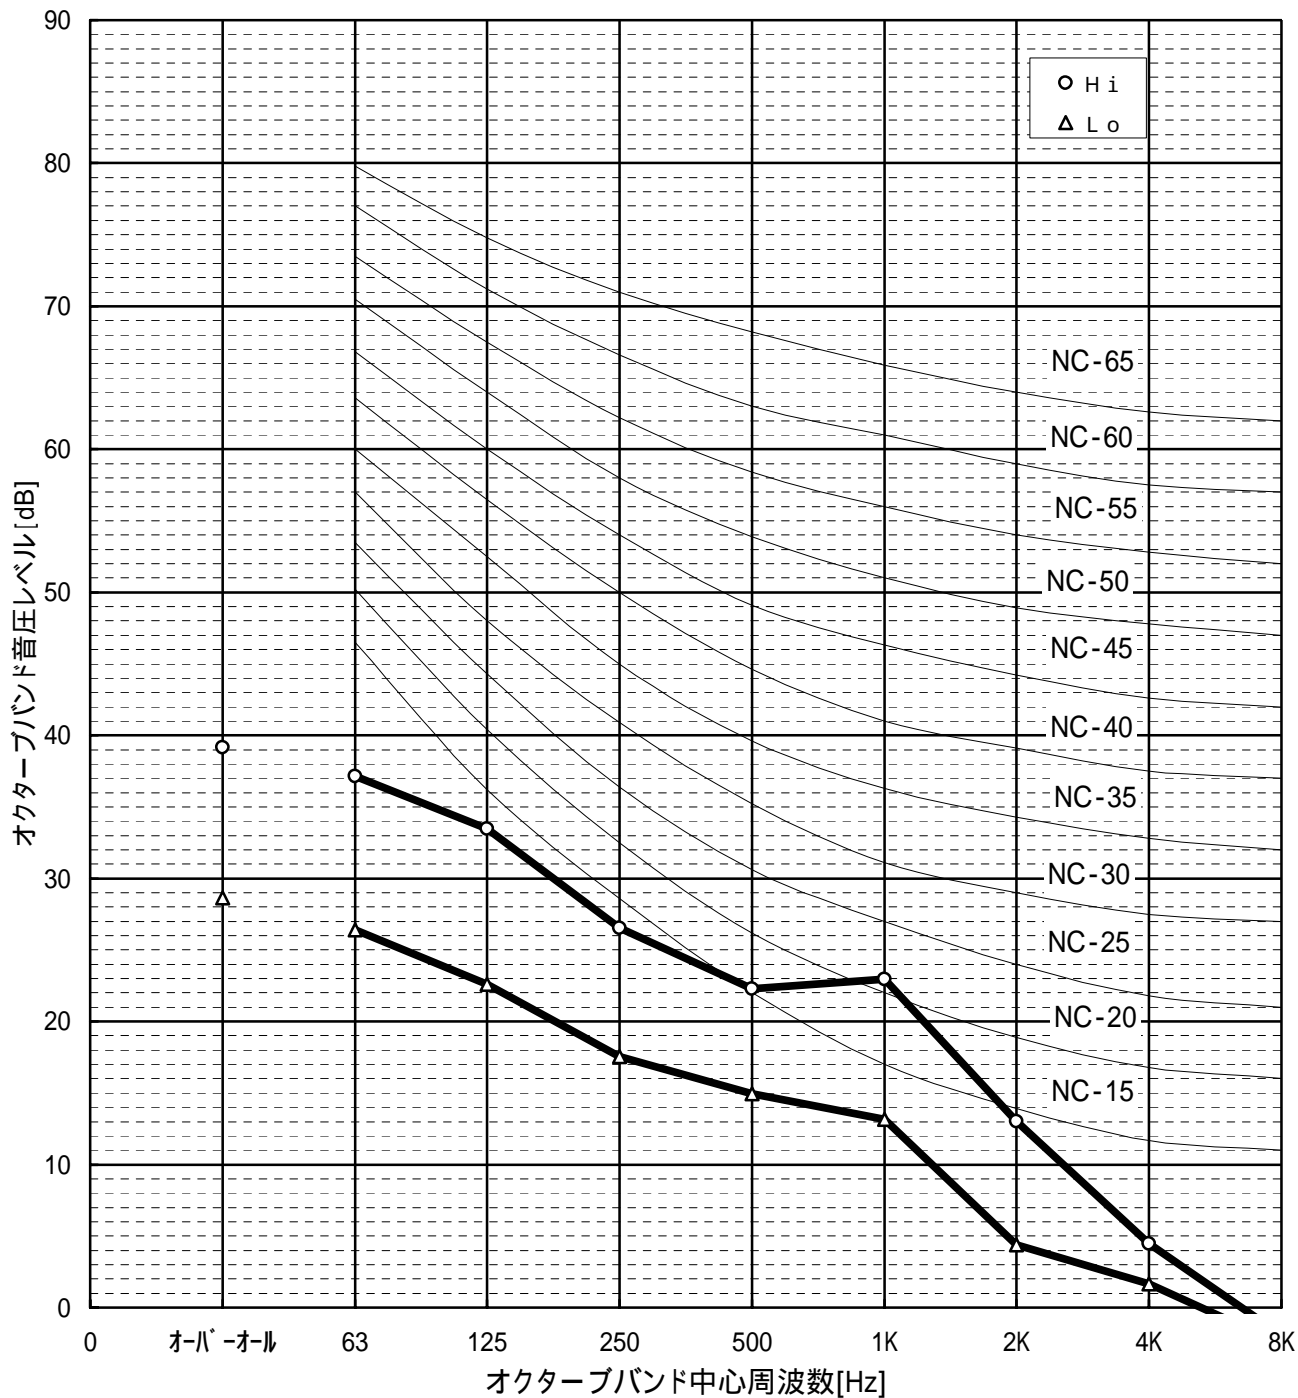

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度 -
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-30SUC (60Hz)**
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	39 (Pa)	40.0 (dB-A)
Lo:	15 (Pa)	29.0 (dB-A)

