


# 騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-30WSU <sub>2</sub> (50Hz)
暗騒音	25dB以下	備考	側面騒音 (1.5m)
測定場所	無響室		


定格静圧	騒音値
Hi: 39.0 Pa	29.0 dB(A)
Lo: 18.0 Pa	23.0 dB(A)

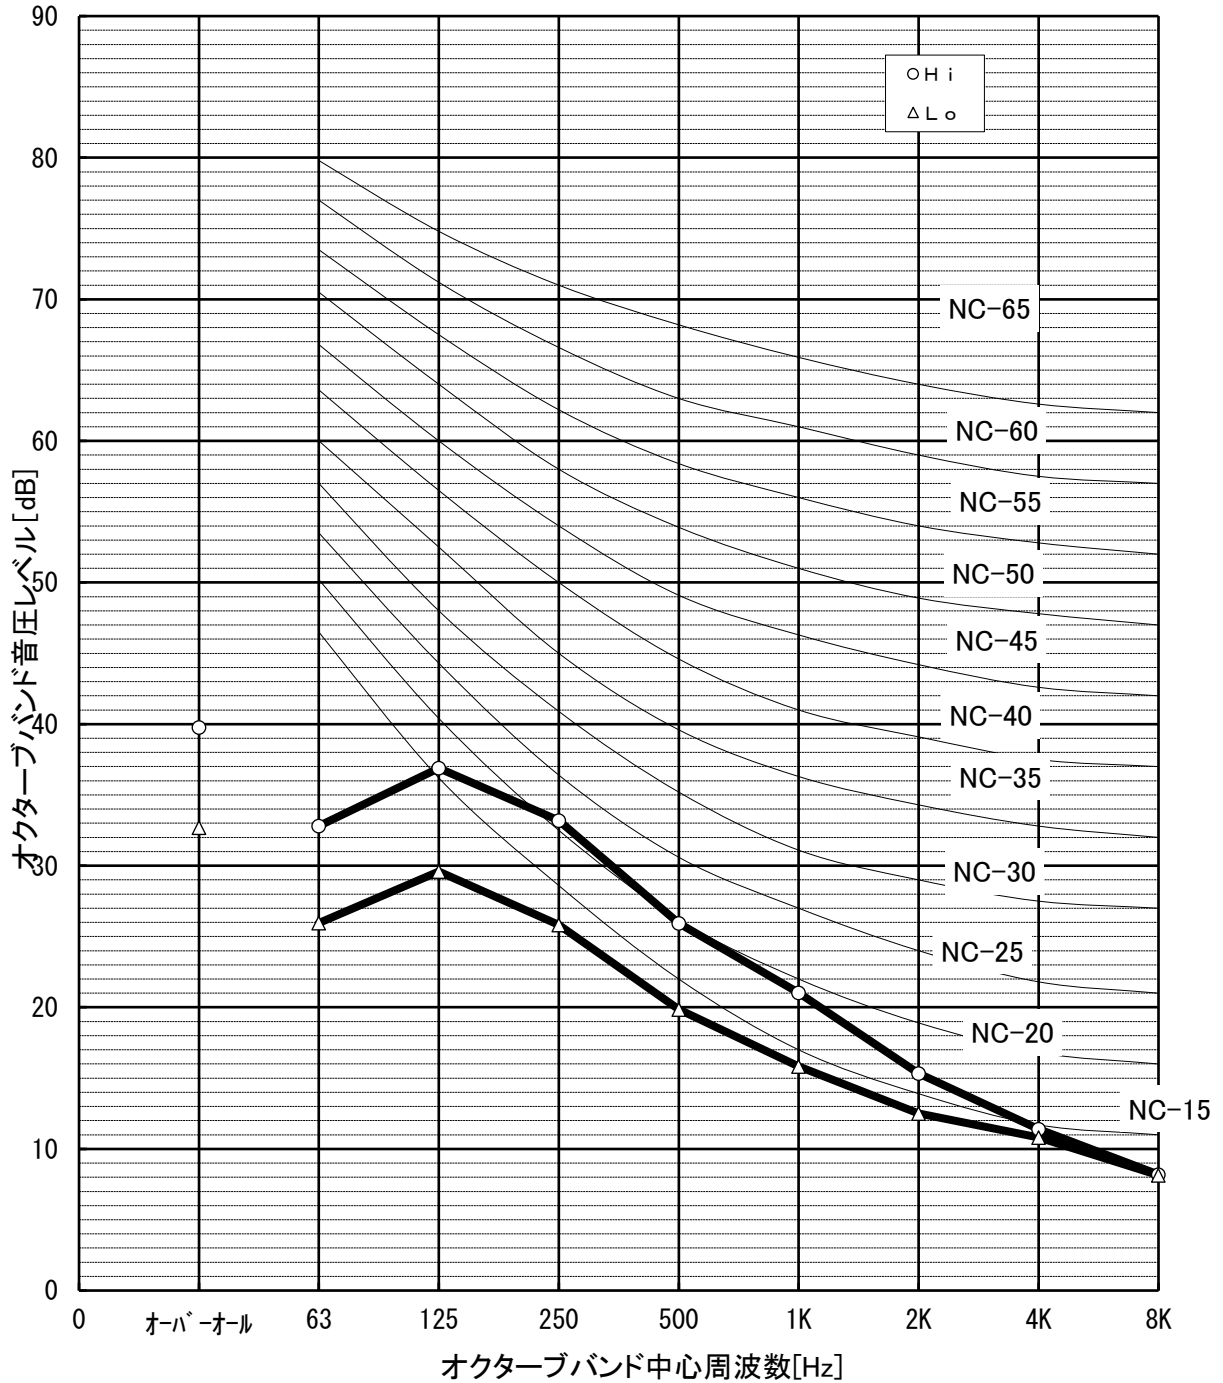

# 騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-30WSU <sub>2</sub> (50Hz)
暗騒音	25dB以下	備考	吸込騒音 (1.5m)
測定場所	無響室		

定格静圧	騒音値
Hi: 39.0 Pa	32.5 dB(A)
Lo: 18.0 Pa	24.5 dB(A)

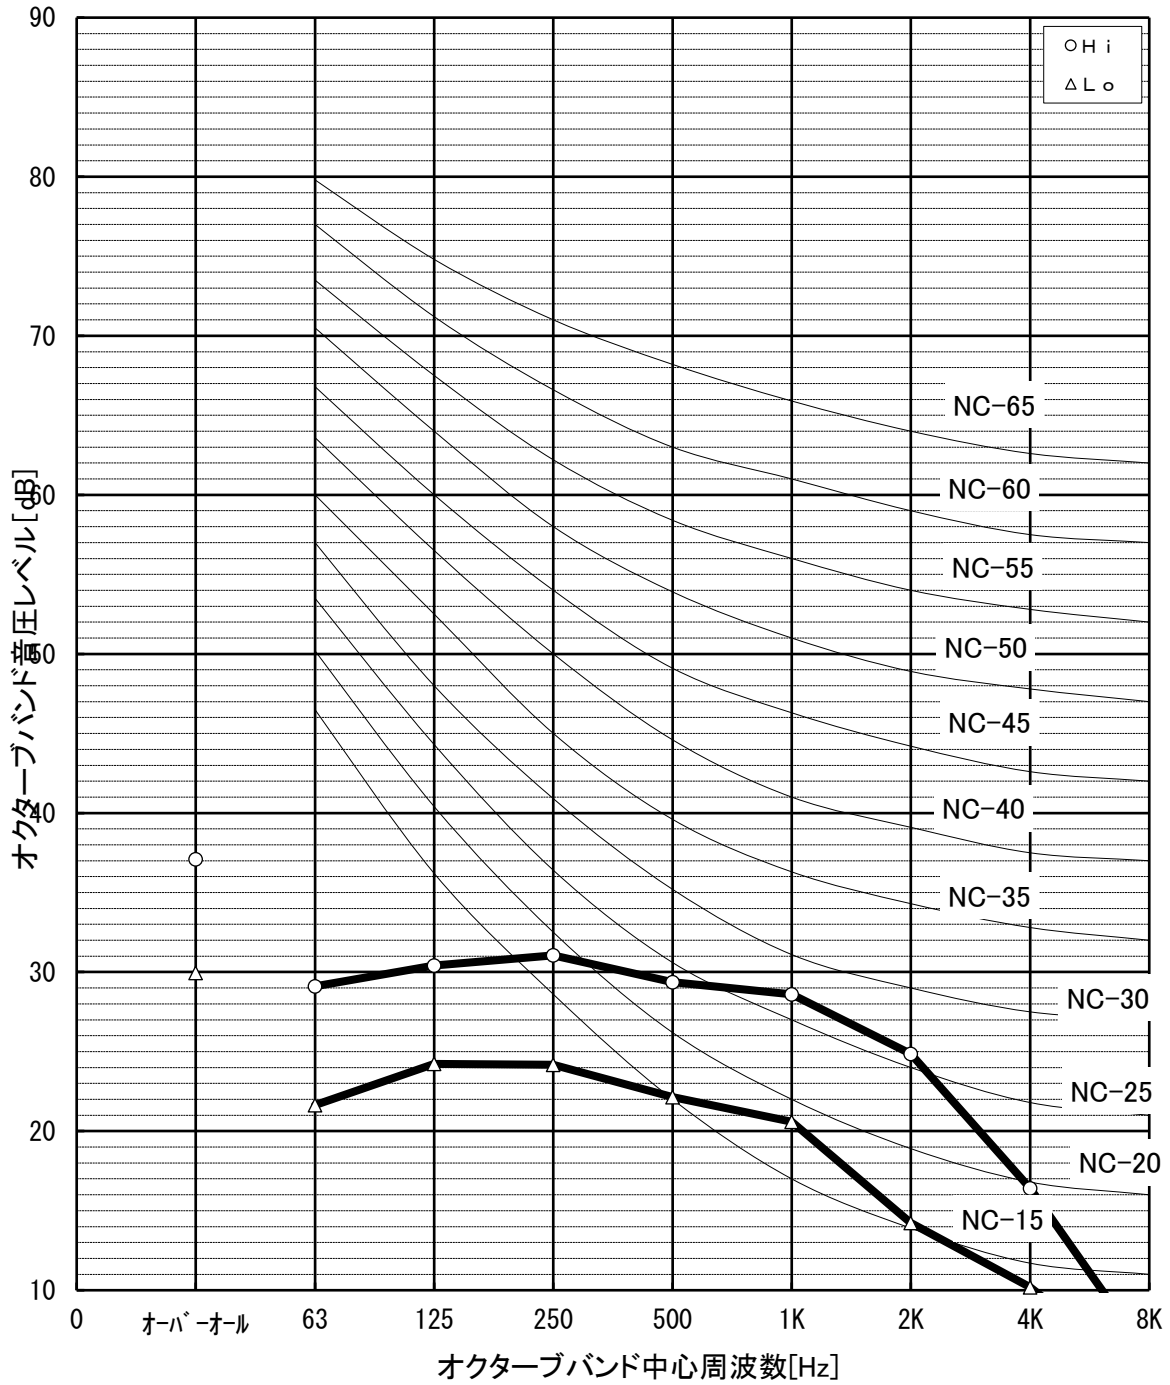

# 騒音分析計算書

騒音計	<u>NA-20</u>	被測定物	<u>BFS-30WSU<sub>2</sub> (50Hz)</u>
暗騒音	<u>25dB以下</u>		
測定場所	<u>無響室</u>	備考	<u>吹出騒音 (45° 1.5m)</u>

定格静圧	騒音値
Hi: 39.0 Pa	34.0 dB(A)
Lo: 18.0 Pa	26.0 dB(A)

