


騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-30WSU ₂ (60Hz)
暗騒音	25dB以下		
測定場所	無響室	備考	側面騒音 (1.5m)


	定格静圧	騒音値
Hi:	39 Pa	28 dB(A)
Lo:	15 Pa	22 dB(A)

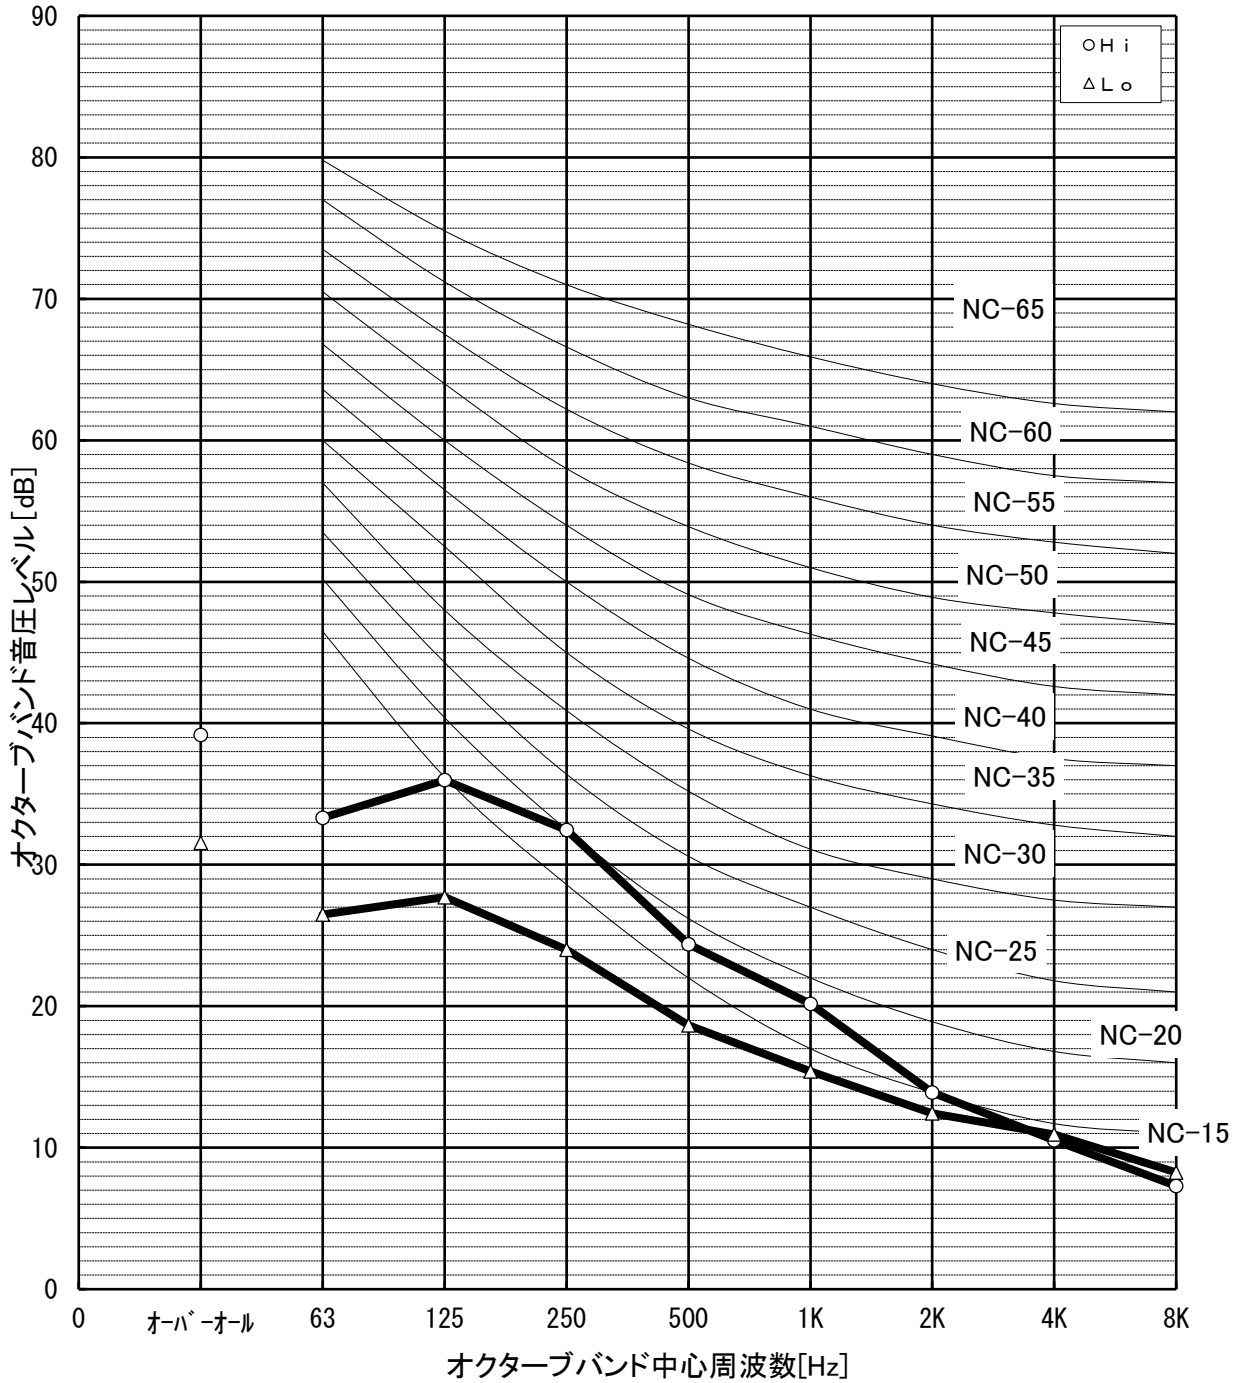

騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-30WSU ₂ (60Hz)
暗騒音	25dB以下	備考	吸込騒音 (1.5m)
測定場所	無響室		

定格静圧	騒音値
Hi: 39.0 Pa	32.5 dB(A)
Lo: 15.0 Pa	25.0 dB(A)

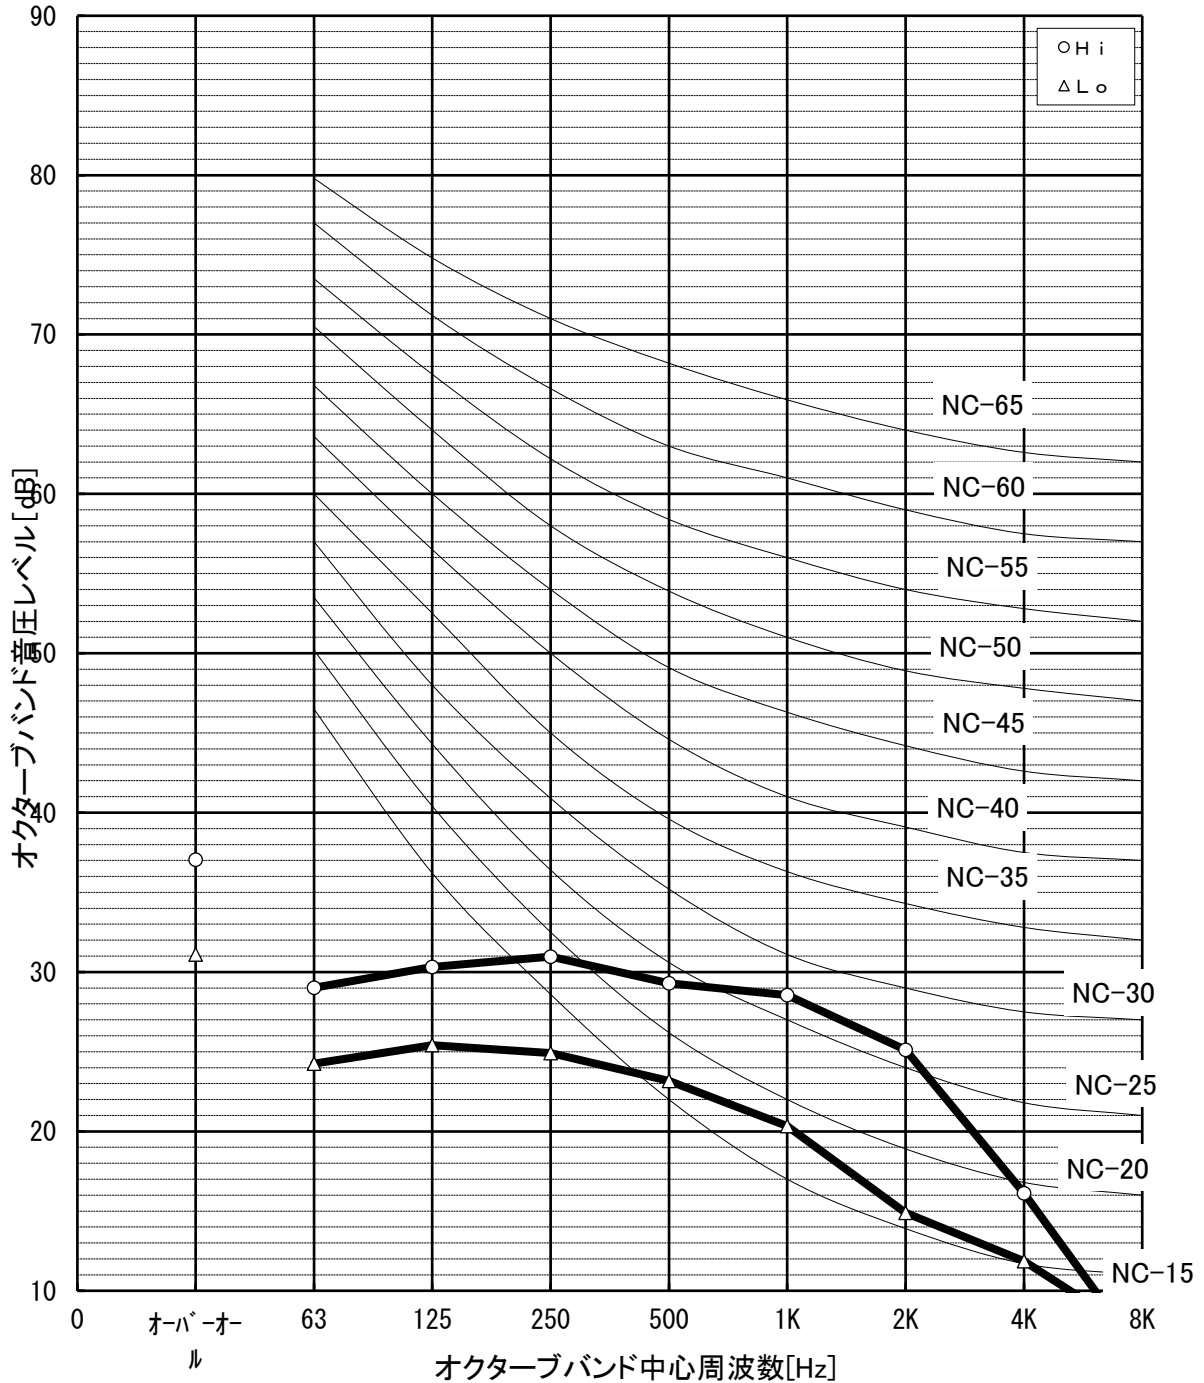

騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-30WSU ₂ (60Hz)
暗騒音	25dB以下		
測定場所	無響室	備考	吹出騒音 (45° 1.5m)

定格静圧	騒音値
Hi: 39.0 Pa	35.0 dB(A)
Lo: 15.0 Pa	25.0 dB(A)

