


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2006-03-30

被測定物 **BFS-40SC** (60Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	69 (Pa)	27.0 (dB-A)
Lo:	30 (Pa)	20.5 (dB-A)

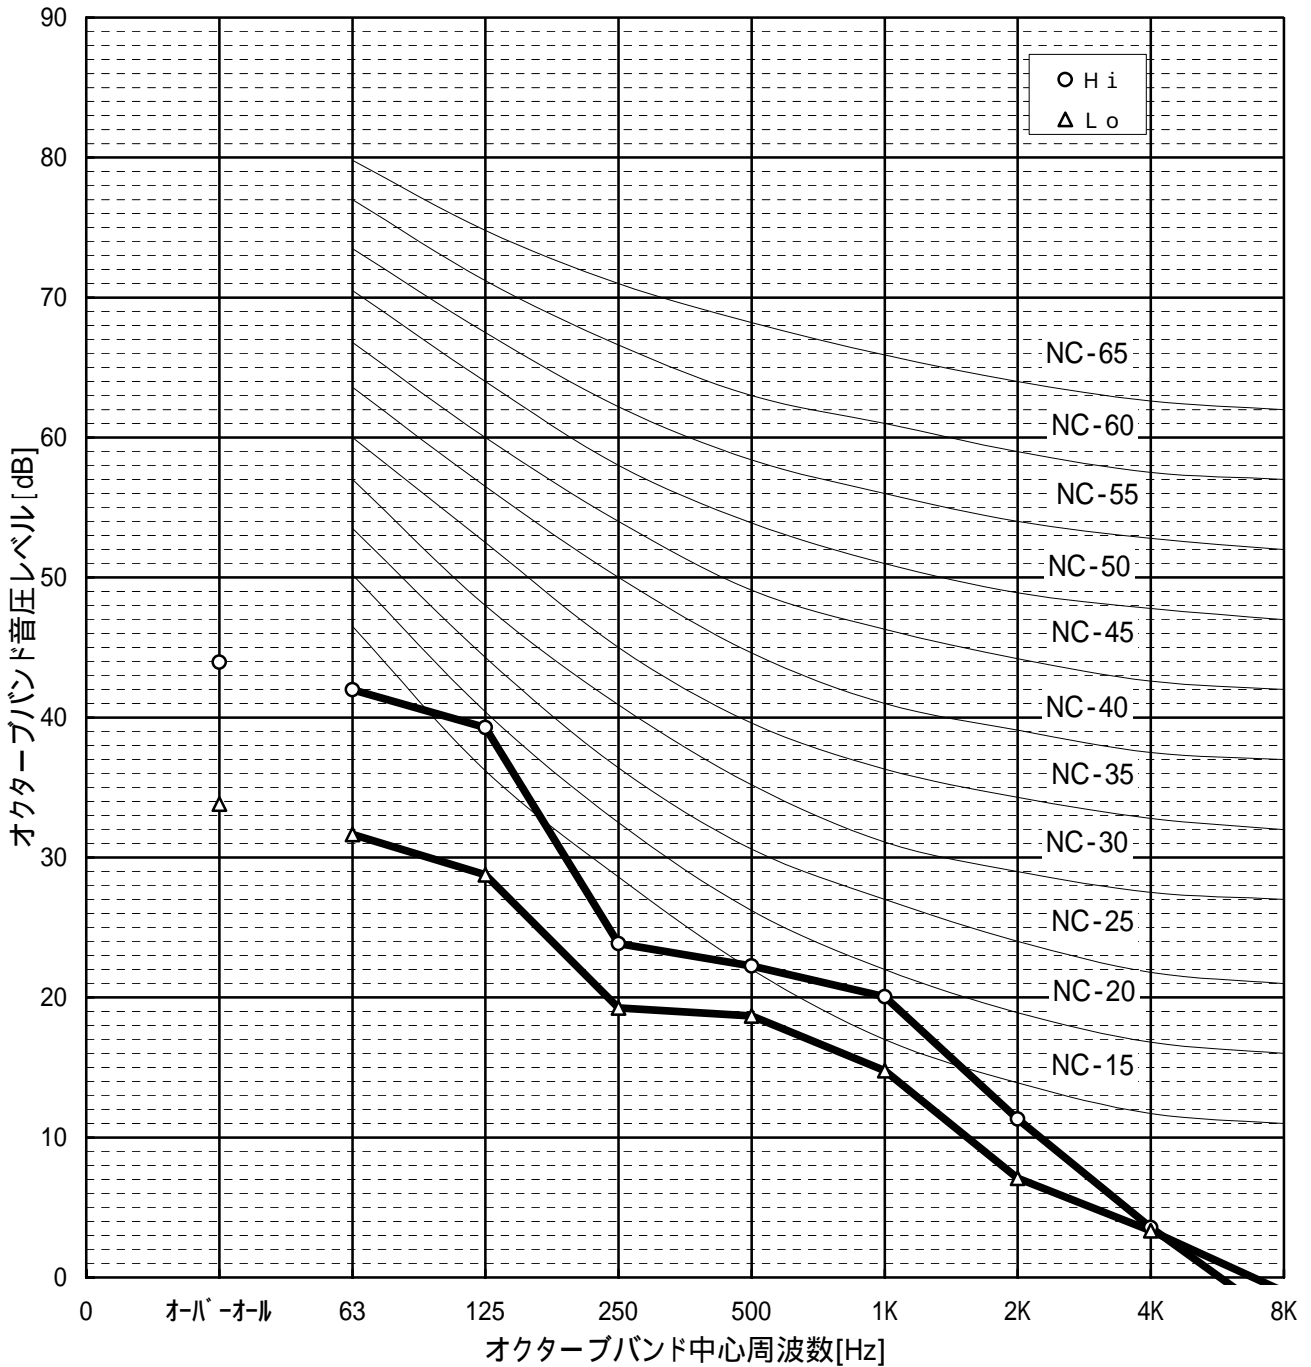


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2006-03-30

被測定物 **BFS-40SC** (60Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	69 (Pa)	38.0 (dB-A)
Lo:	30 (Pa)	31.0 (dB-A)

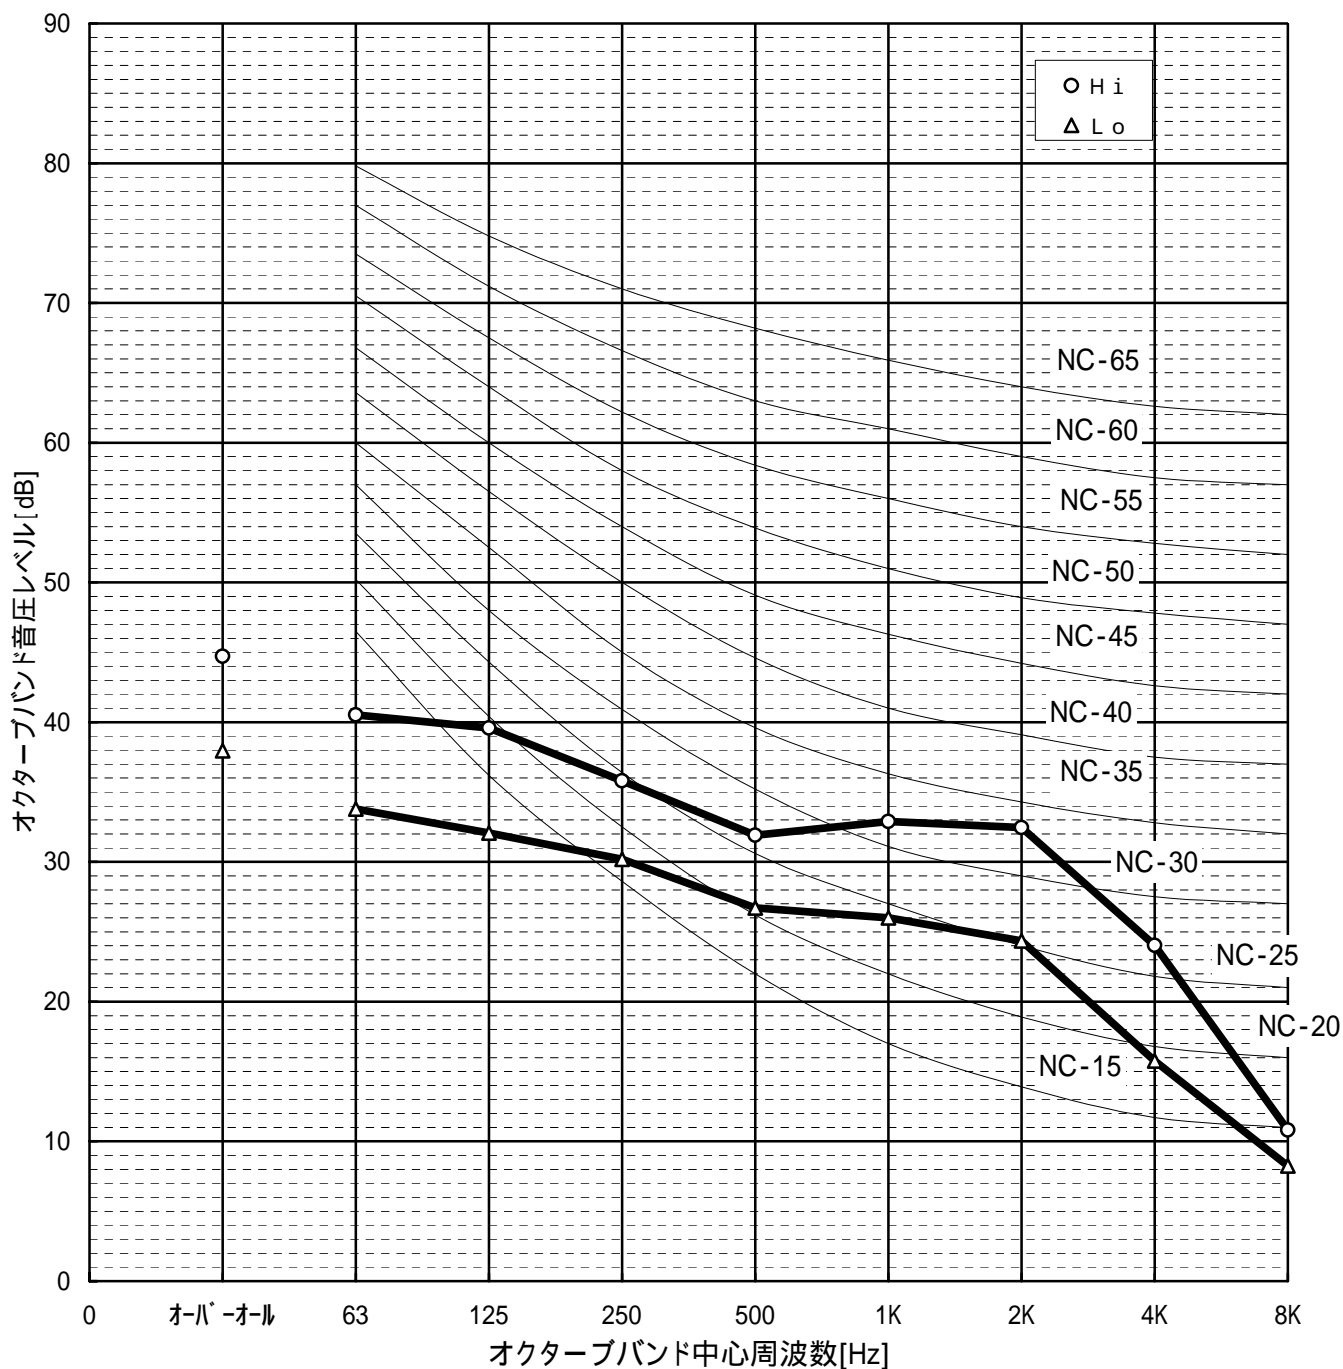

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度 -  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-40SC** (60Hz)  
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)  
定格静圧 騒音値  
Hi: 69 (Pa) 44.0 (dB-A)  
Lo: 30 (Pa) 33.0 (dB-A)

