

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 音騒音計測場所日
 暗騒音計測場所日
 定場場所日
 験験場所日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2017/12/7

被測定物 **BFS-40SG** (50Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	59 (Pa)	25.5 (dB-A)
弱:	30 (Pa)	21.5 (dB-A)

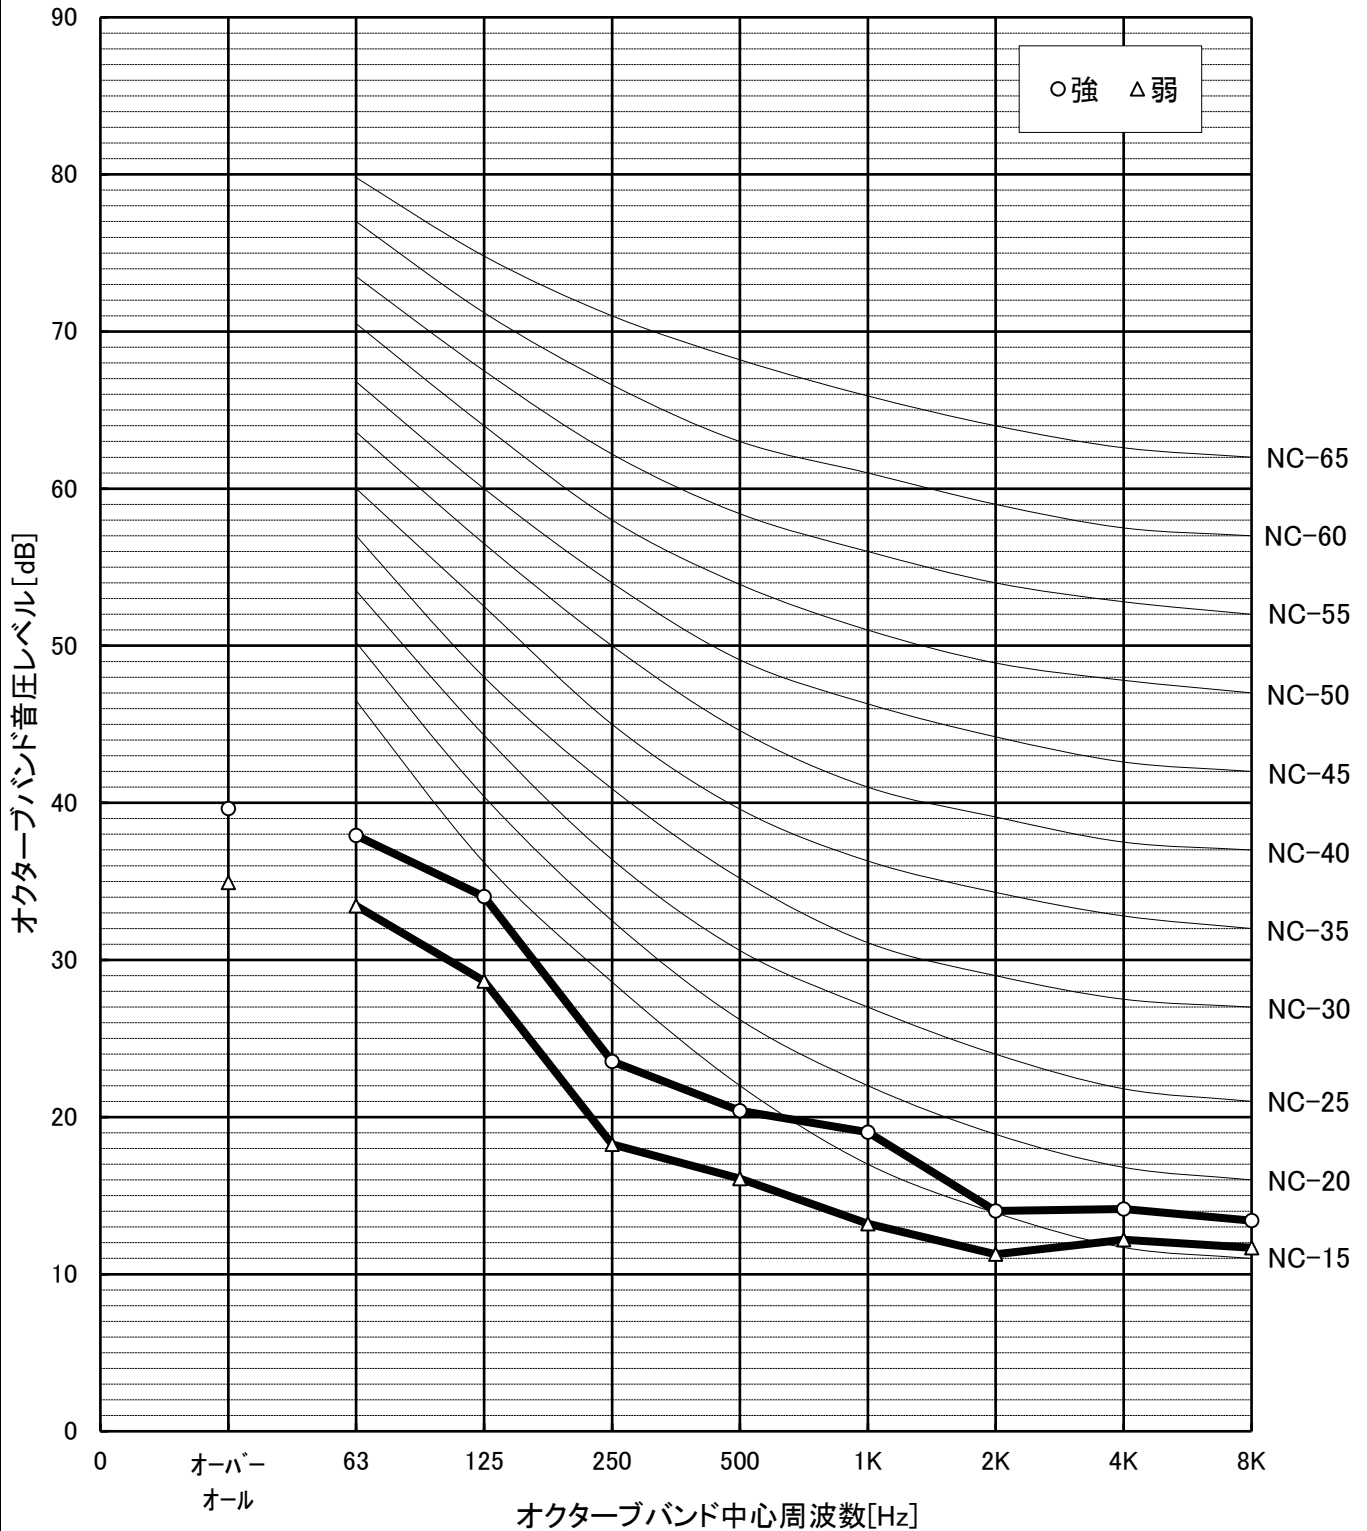


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2017/12/7

被測定物 BFS-40SG (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	59 (Pa)	37.5 (dB-A)
弱:	30 (Pa)	33.0 (dB-A)

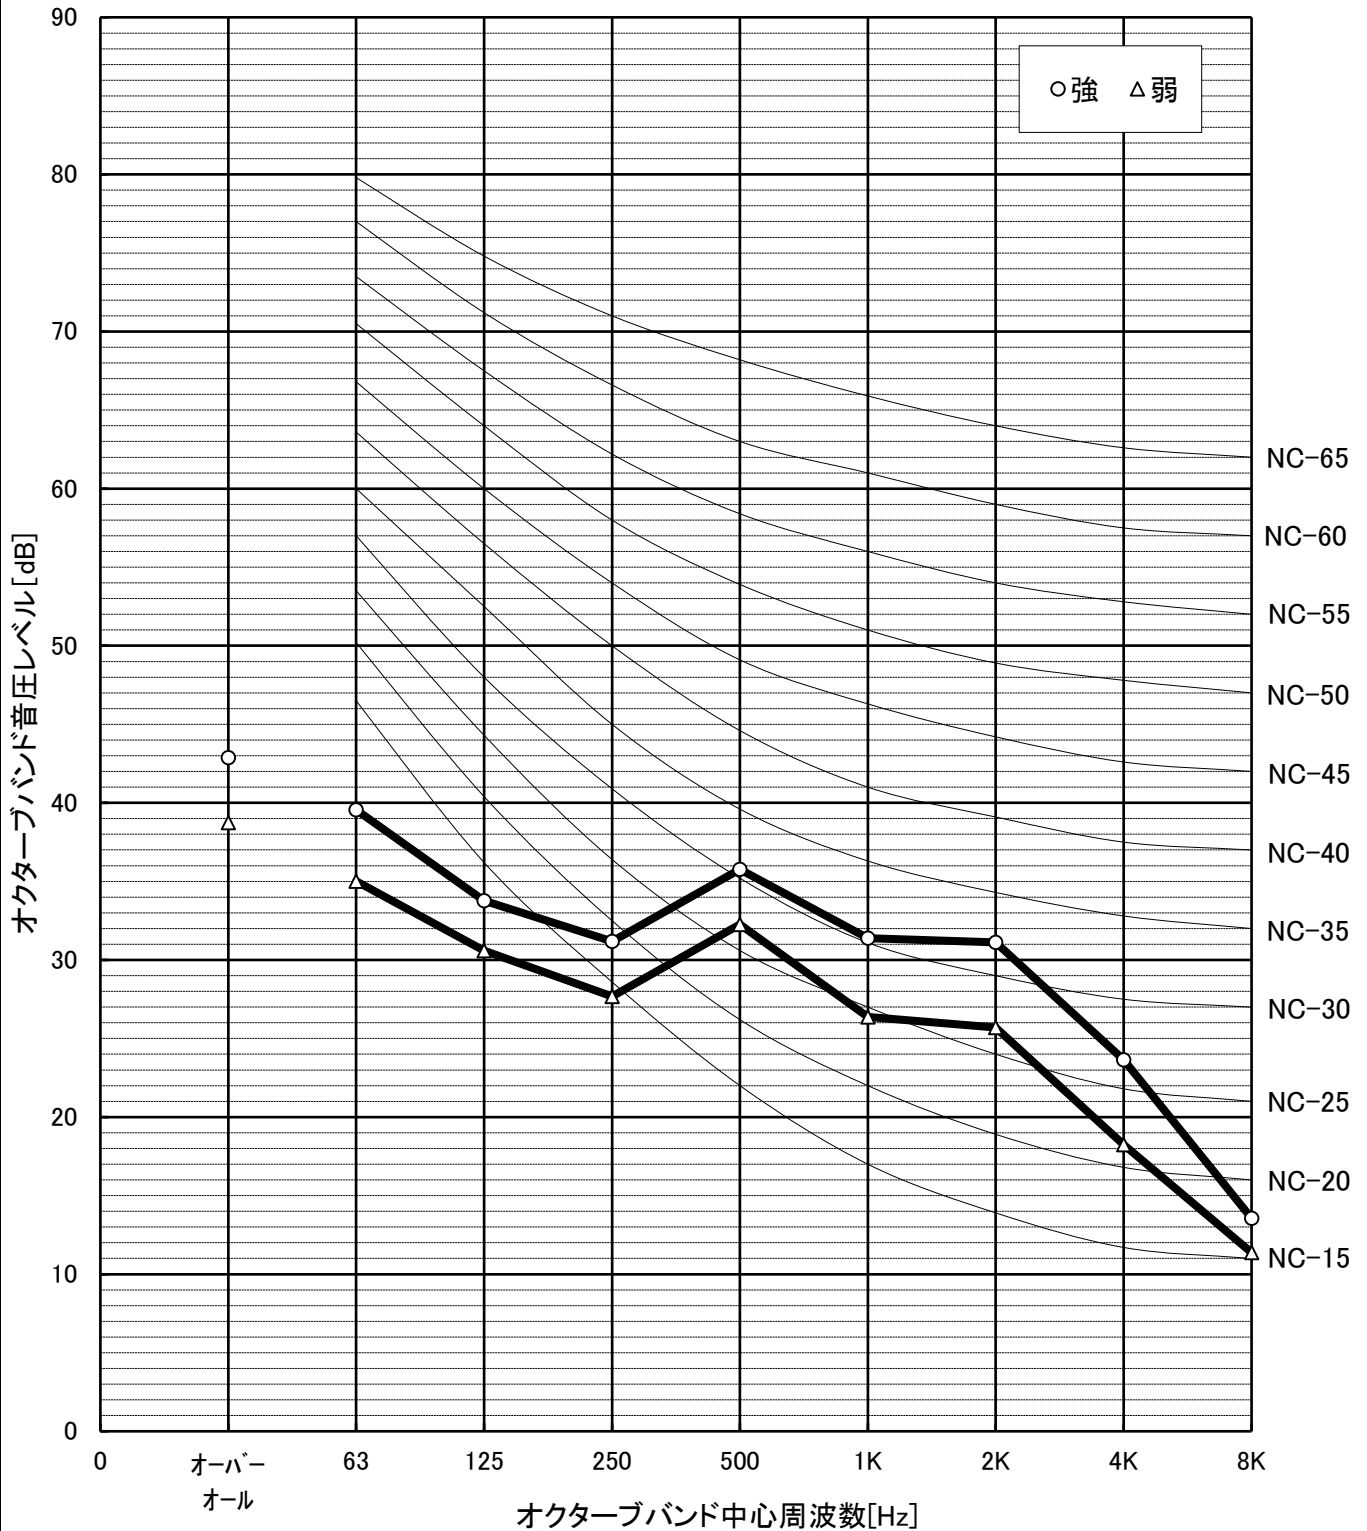

騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所 25dB以下
試験日 UR無響室
2017/12/7

被測定物 BFS-40SG (50Hz)
備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	59 (Pa)	43.0 (dB-A)
弱:	30 (Pa)	35.5 (dB-A)

