

# 騒音分析成績書


騒音計測場所日  
 音騒音計測場所日  
 暗騒音計測場所日  
 定場場所日  
 試験場所日

NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2017/12/7

被測定物 **BFS-40SG (60Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	69 (Pa)	27.0 (dB-A)
弱:	30 (Pa)	20.5 (dB-A)

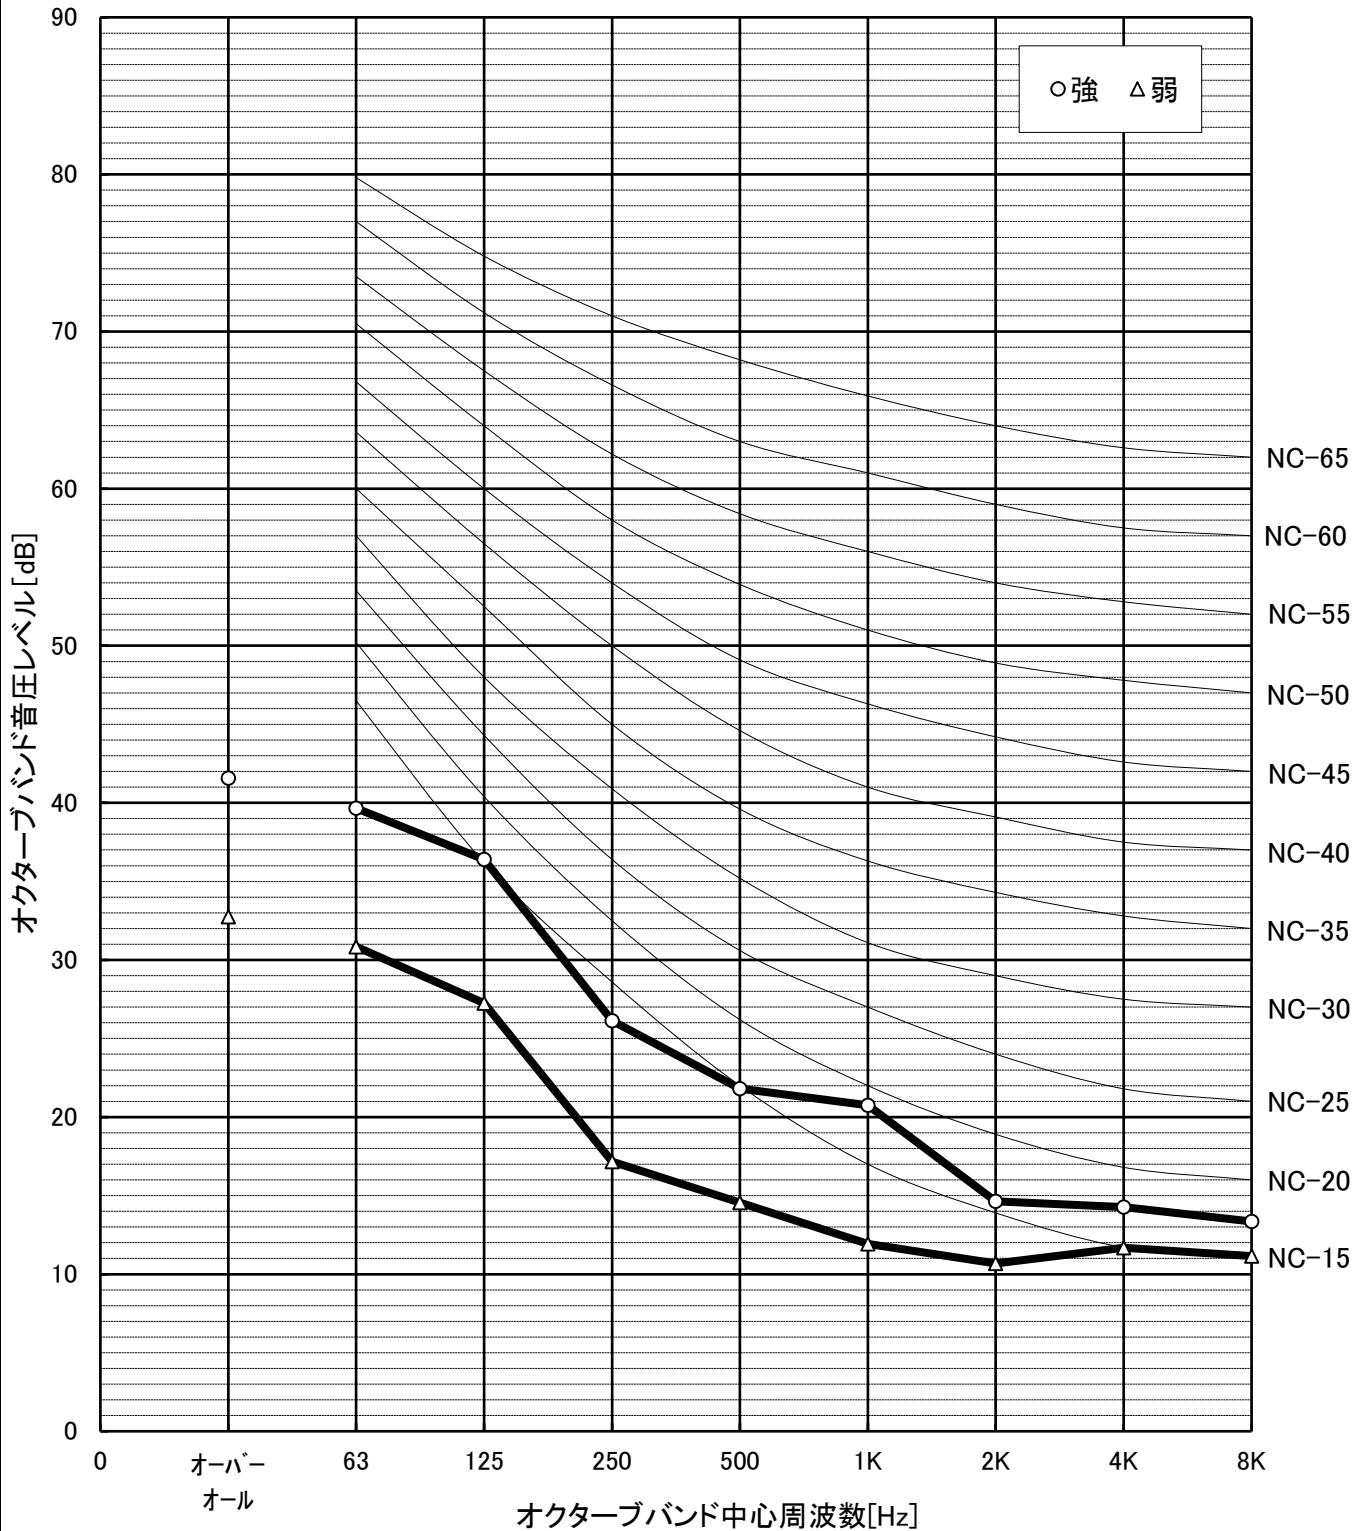


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2017/12/7

被測定物 BFS-40SG (60Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	69 (Pa)	38.0 (dB-A)
弱:	30 (Pa)	31.0 (dB-A)

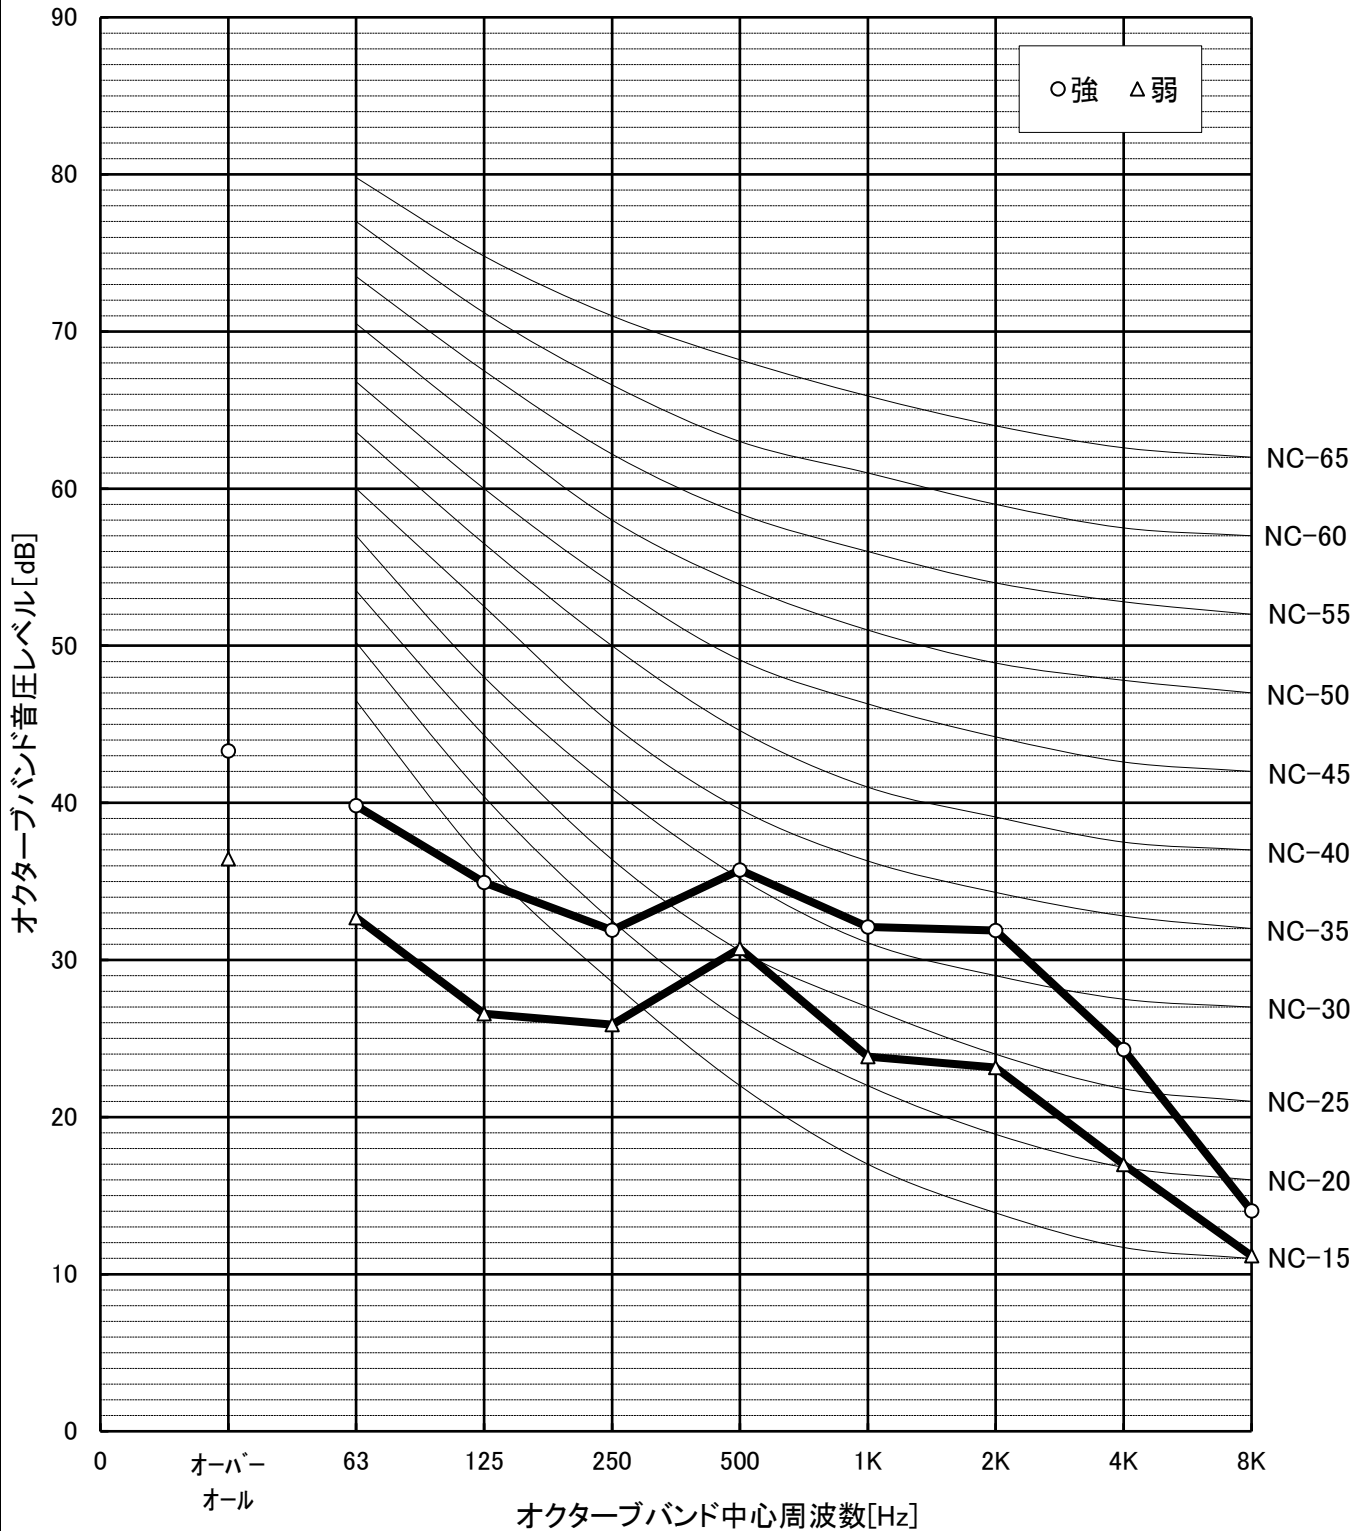

# 騒音分析成績書

騒音計音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 UR無響室  
 試験日 2017/12/7

被測定物 BFS-40SG (60Hz)  
 備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	69 (Pa)	44.0 (dB-A)
弱:	30 (Pa)	33.0 (dB-A)

