


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-40SL** (60Hz)

備考 側面騒音 (0.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	69 (Pa)	24.0 (dB-A)
Lo:	11 (Pa)	14.0 (dB-A)

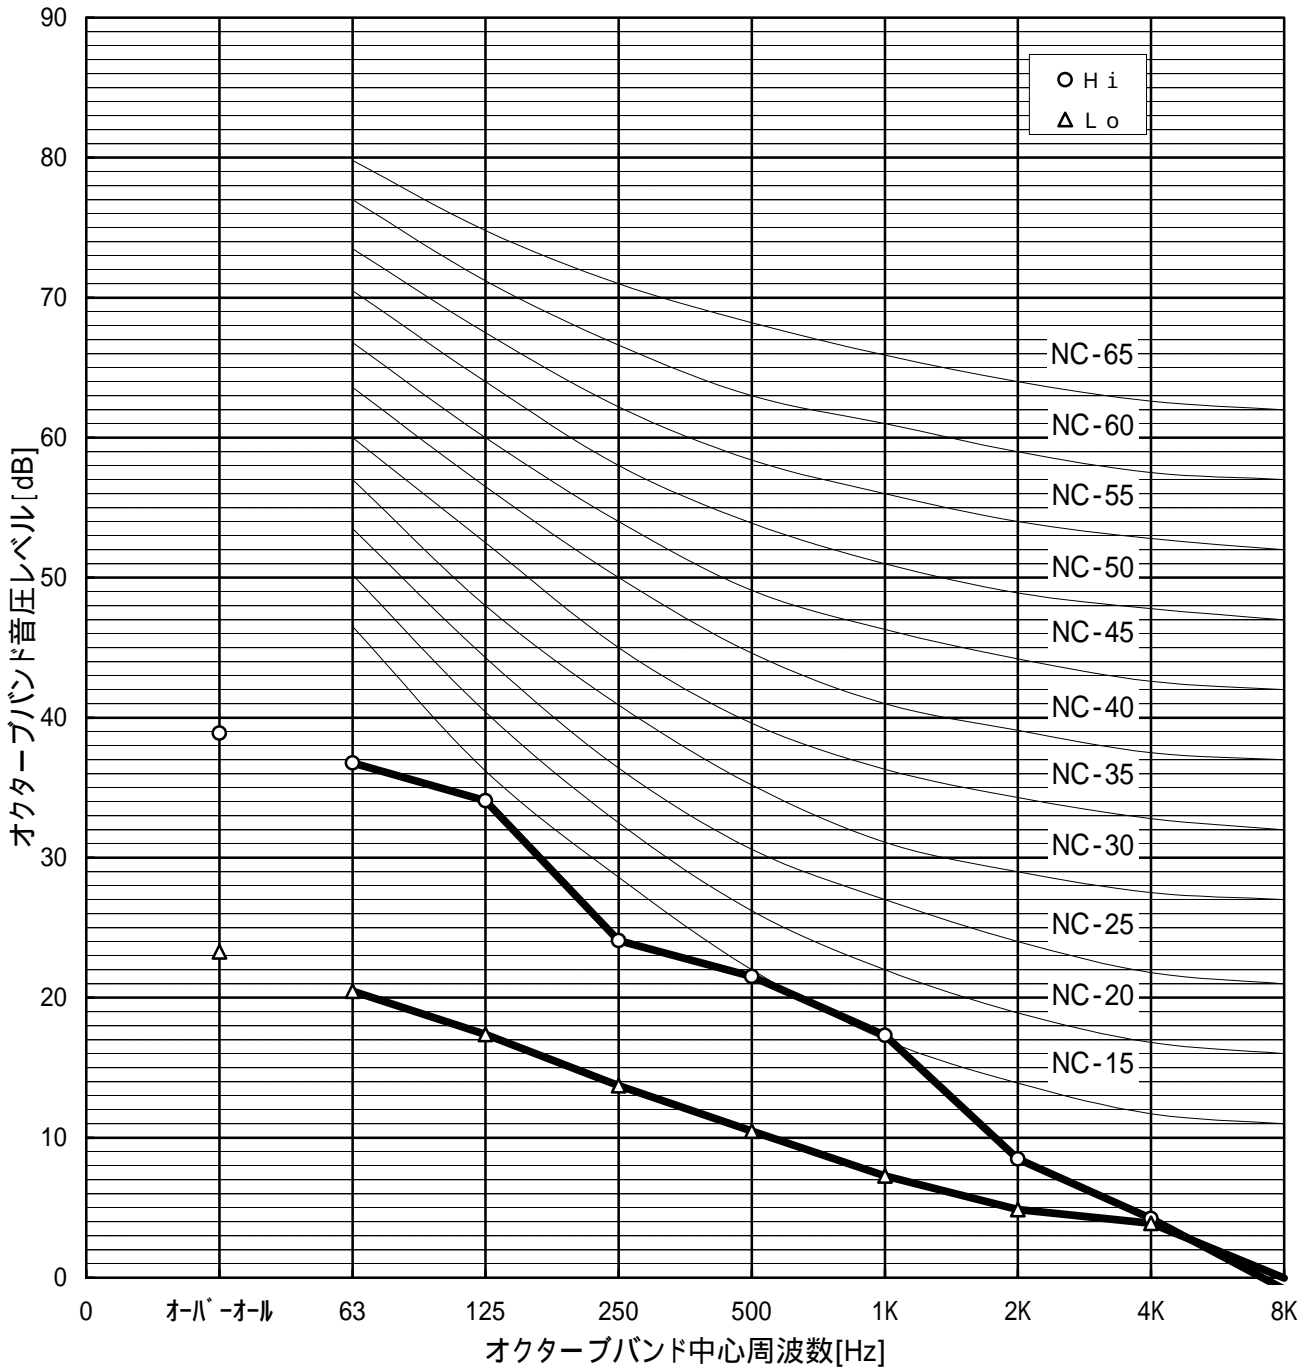


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA - 20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-40SL** (60Hz)

備考 吸込騒音 (0.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	69 (Pa)	34.5 (dB-A)
Lo:	11 (Pa)	18.0 (dB-A)

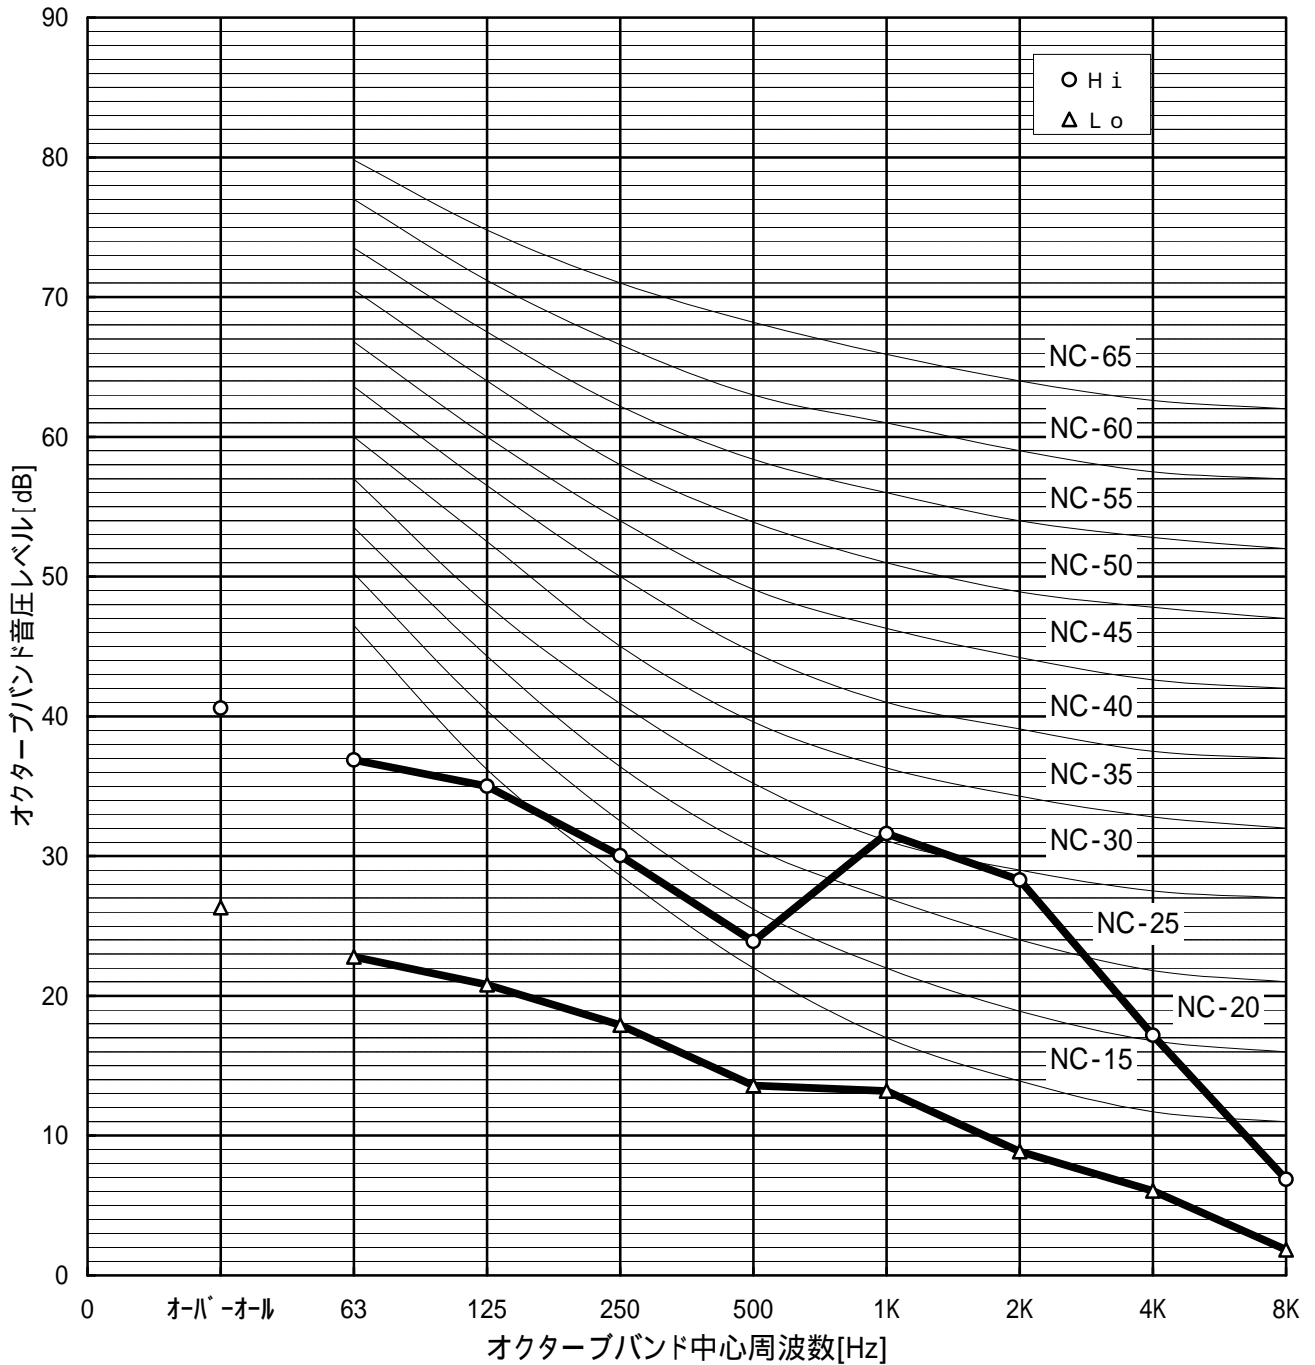

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度 -  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-40SL** (60Hz)

備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	69 (Pa)	40.0 (dB-A)
Lo:	11 (Pa)	17.0 (dB-A)

