


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/1/30

被測定物  
 BFS-40SLDC (50/60Hz)  
 備考  
 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	69 (Pa)	24 (dB-A)
弱:	11 (Pa)	11 (dB-A)

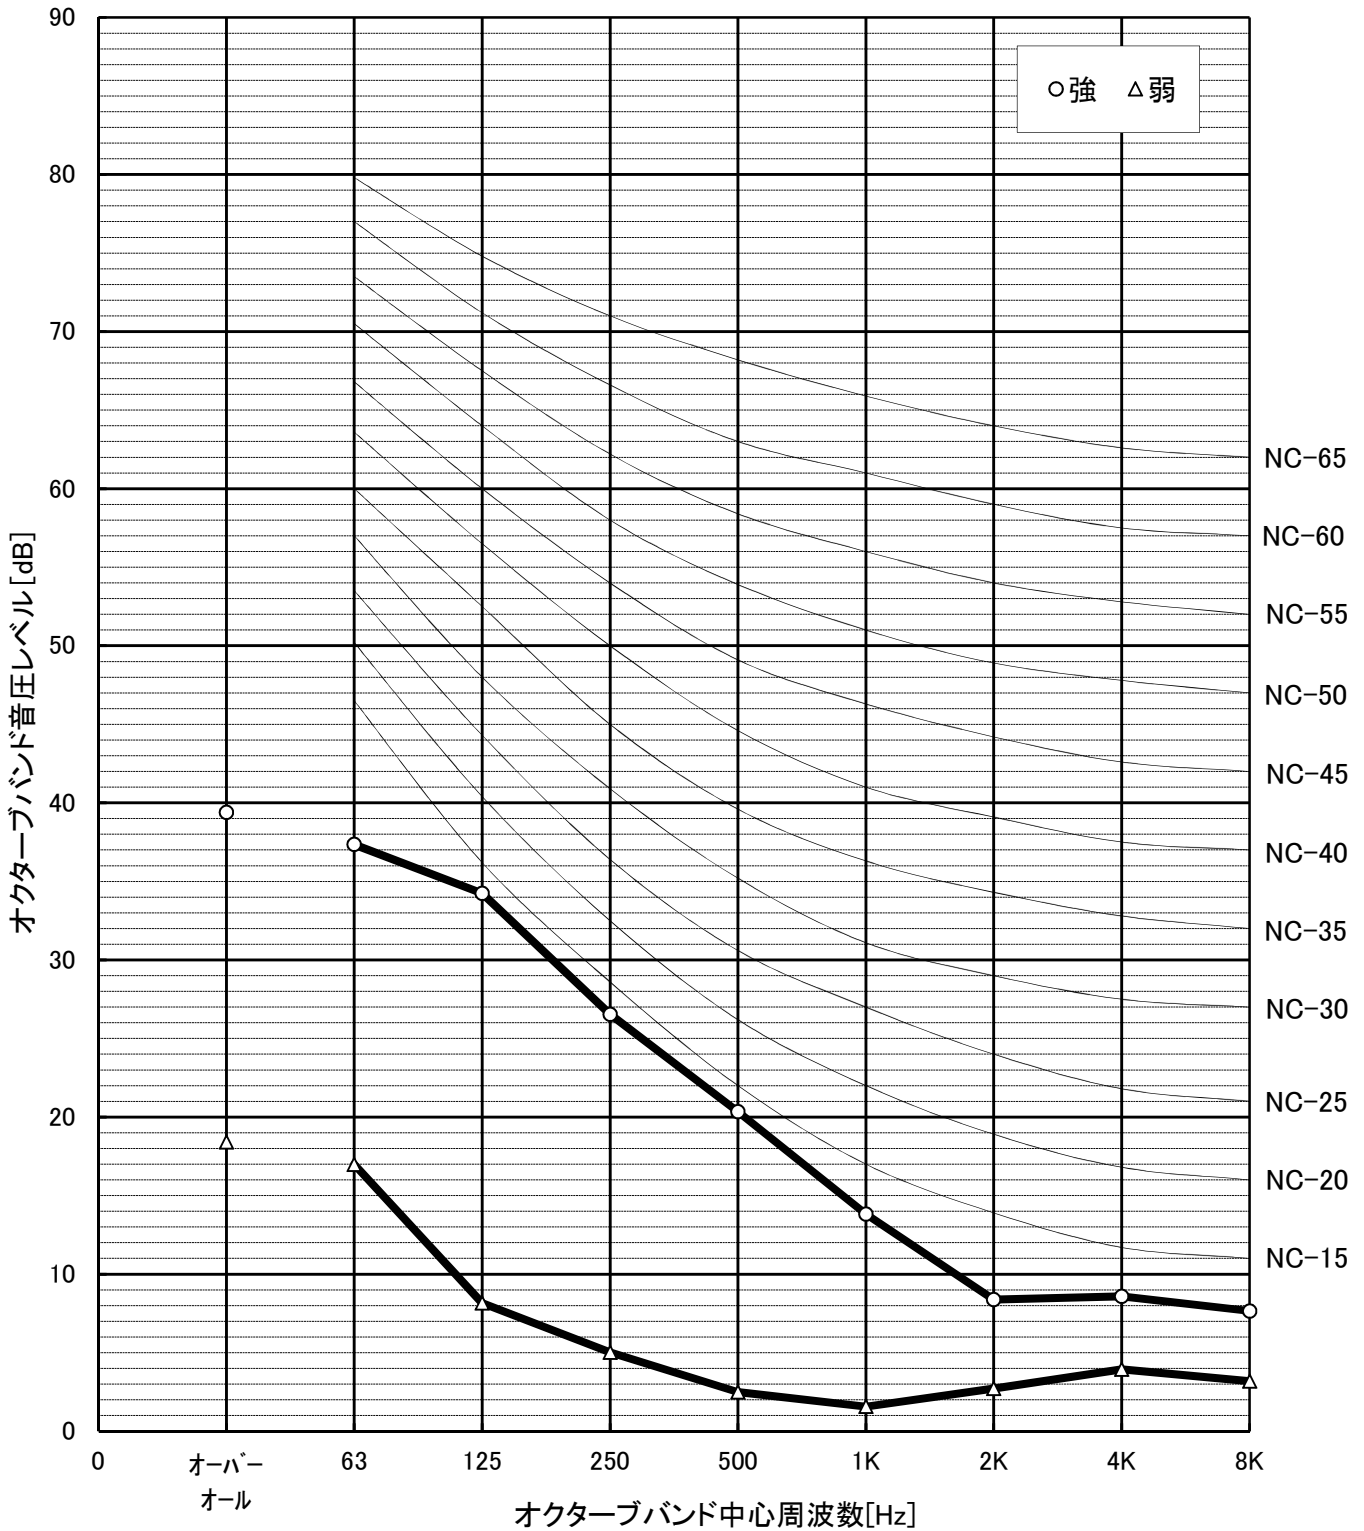


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/1/30

被測定物  
 BFS-40SLDC (50/60Hz)  
 備考  
 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	69 (Pa)	34.5 (dB-A)
弱:	11 (Pa)	17 (dB-A)

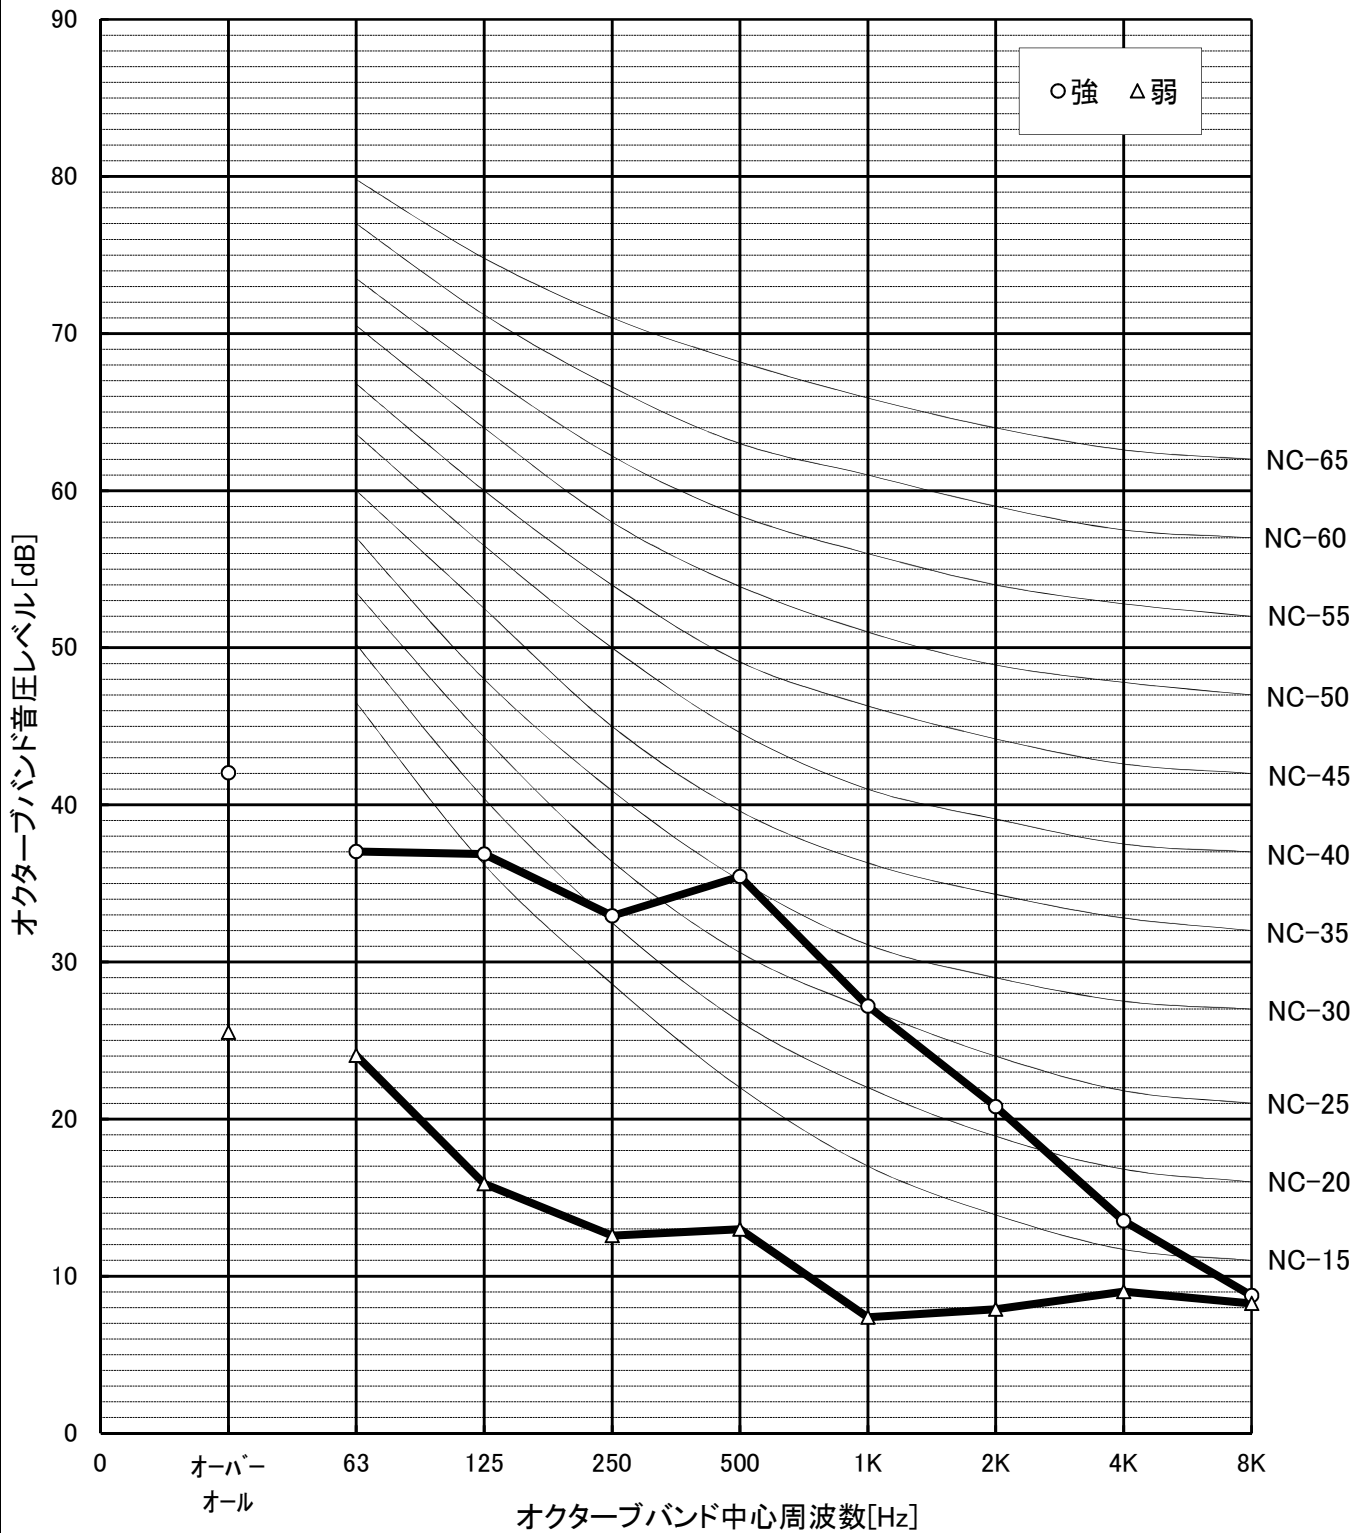

# 騒音分析成績書

騒音計音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 UR無響室  
 試験日 2019/1/30

被測定物 BFS-40SLDC (50/60Hz)  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	69 (Pa)	44 (dB-A)
弱:	11 (Pa)	23 (dB-A)

