


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2017/12/13

被測定物
 BFS-40SUG (50Hz)
 備考
 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	59 (Pa)	19.5 (dB-A)
弱:	31 (Pa)	16.5 (dB-A)

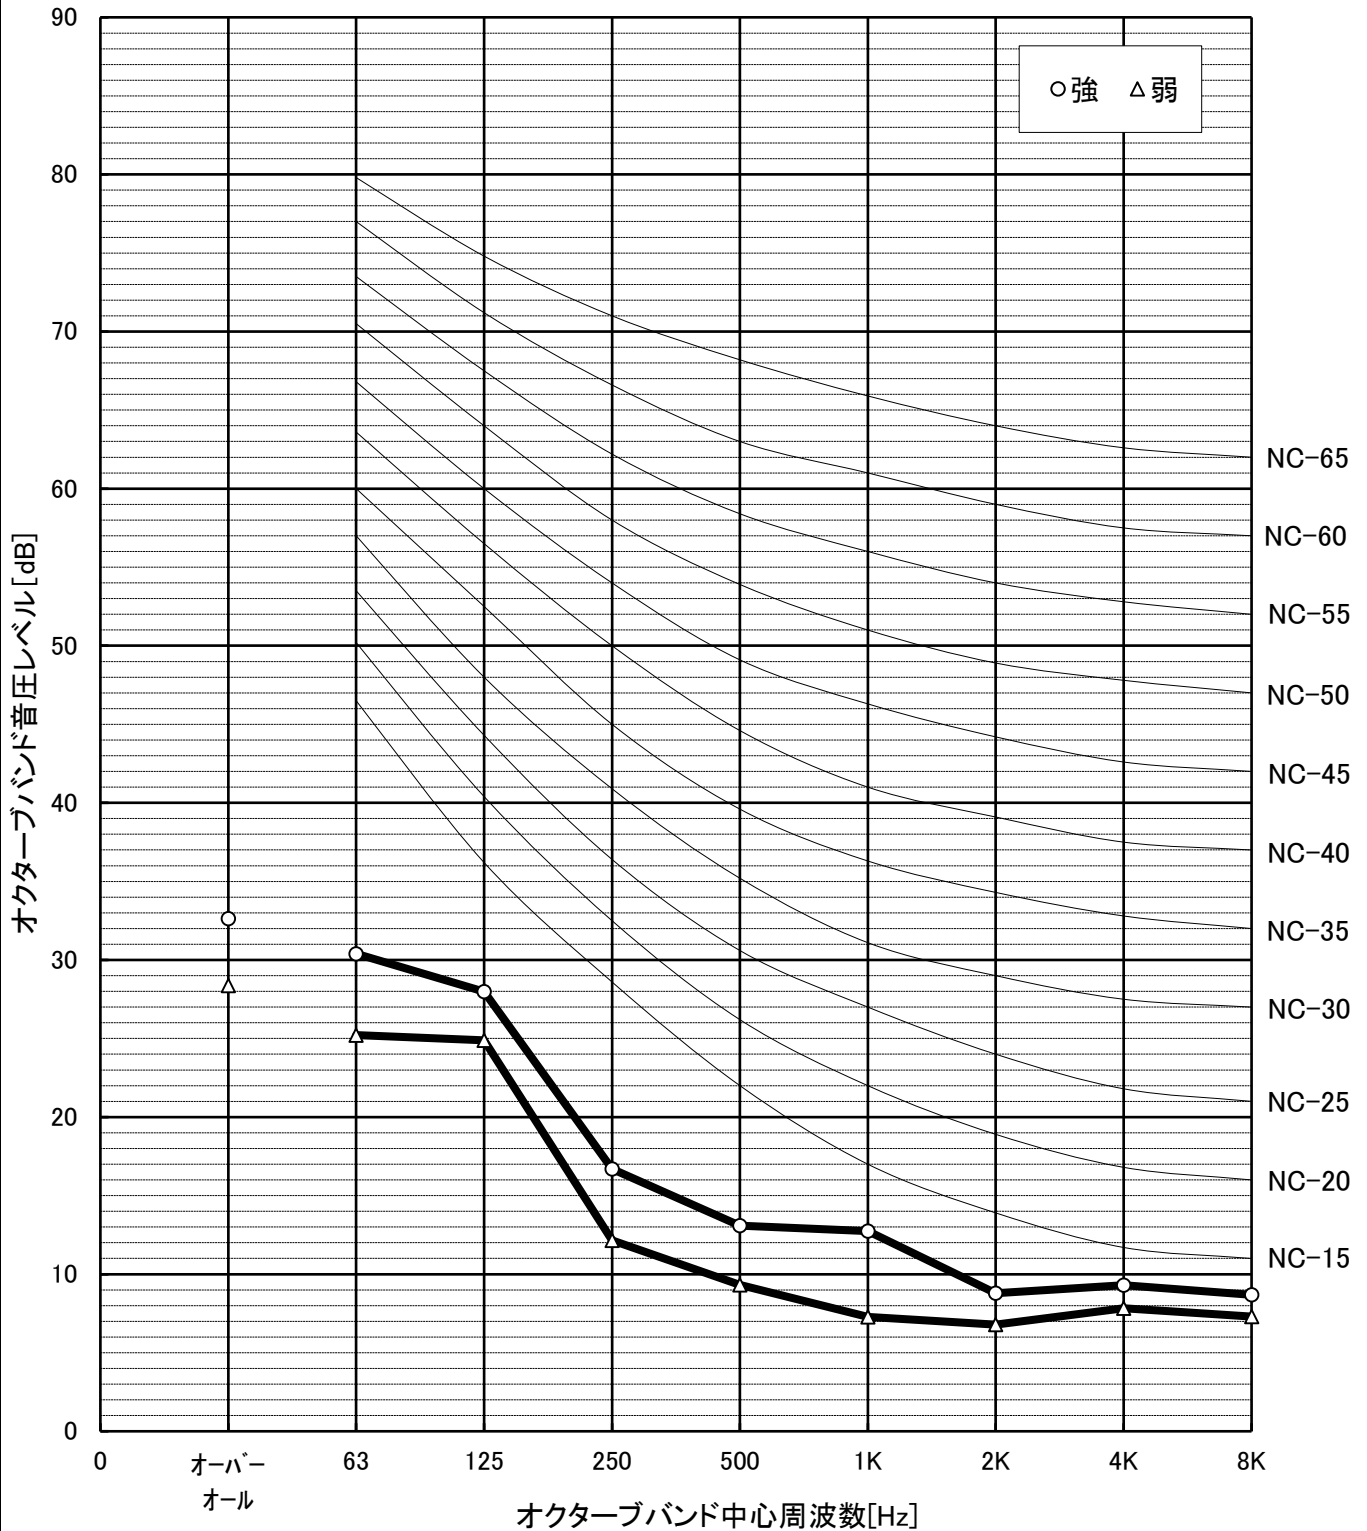


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2017/12/13

被測定物
 BFS-40SUG (50Hz)
 備考
 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	59 (Pa)	26.0 (dB-A)
弱:	31 (Pa)	21.5 (dB-A)

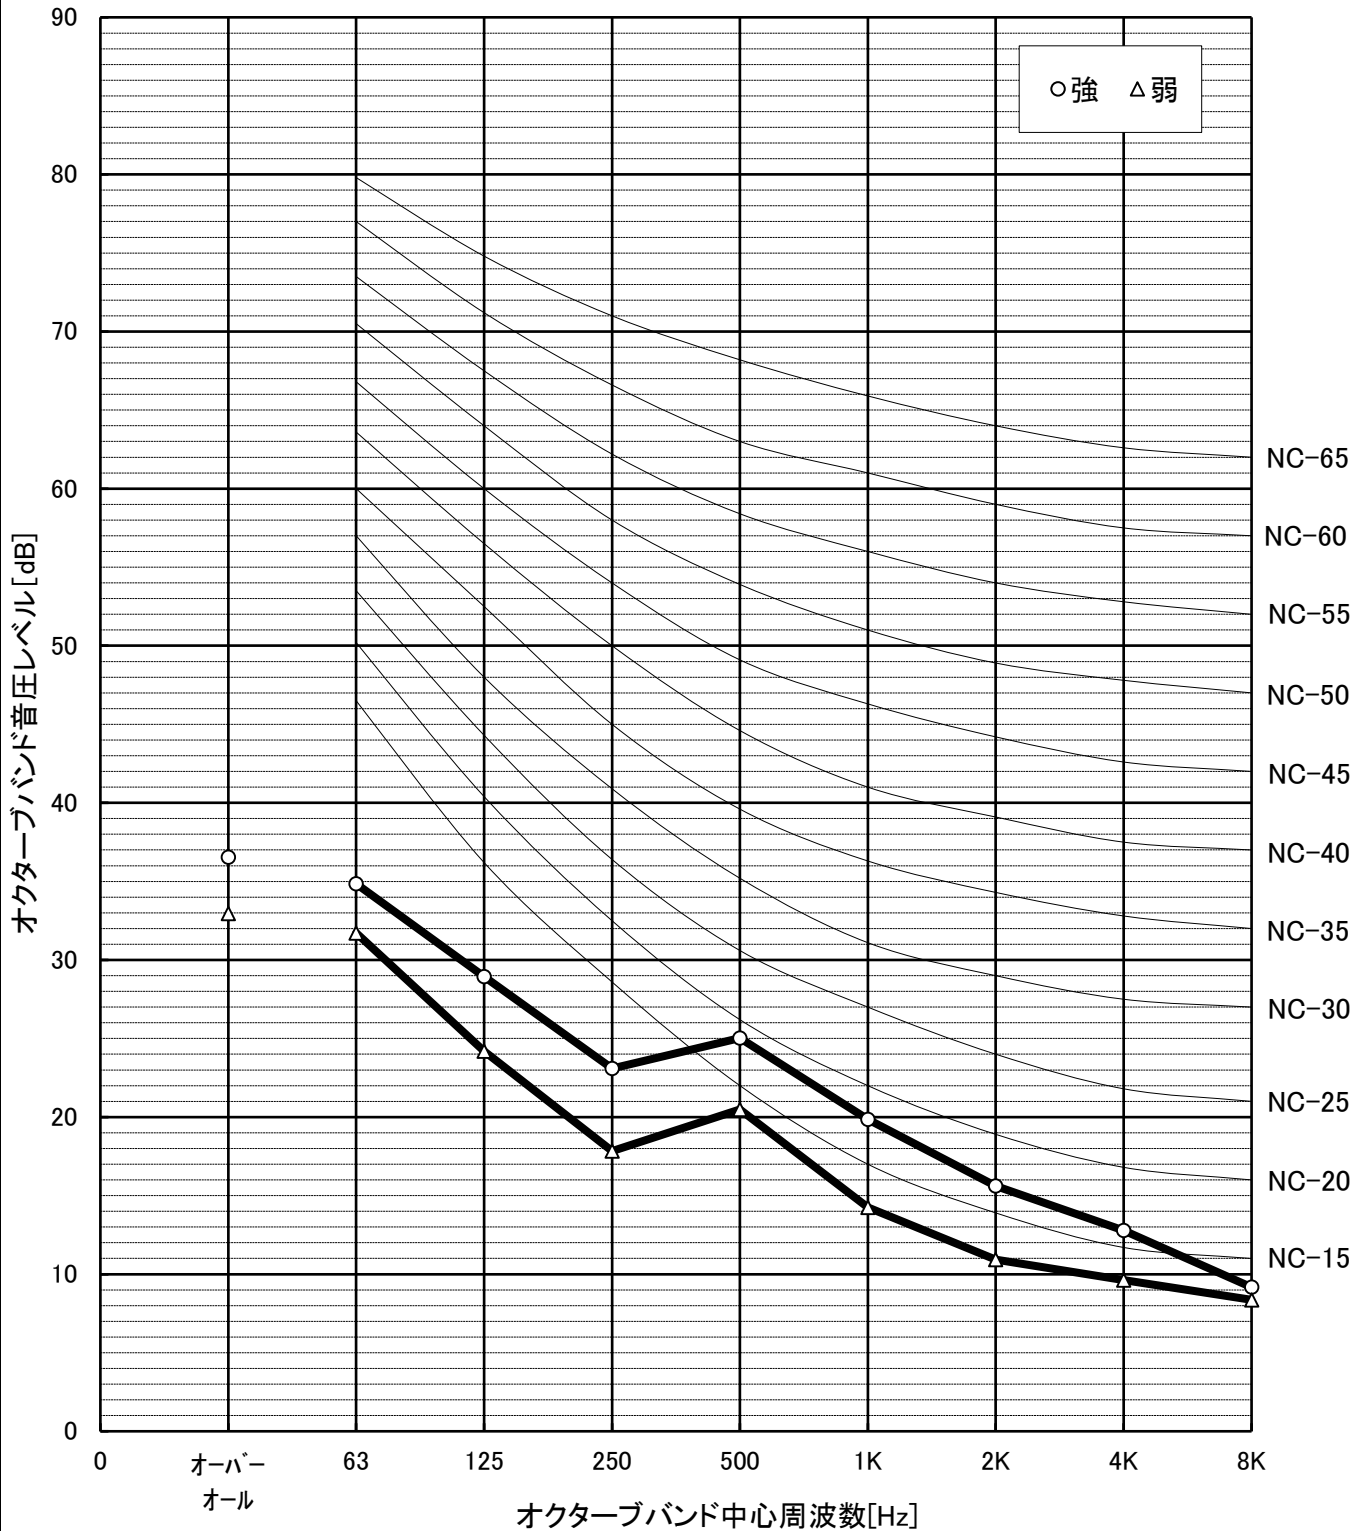

騒音分析成績書

騒音計音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2017/12/13

被測定物 BFS-40SUG (50Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	59 (Pa)	43.0 (dB-A)
弱:	31 (Pa)	35.0 (dB-A)

