


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2007.11.21

被測定物 BFS-40SY₁ (60Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 69 (Pa) 29.5 (dB-A)

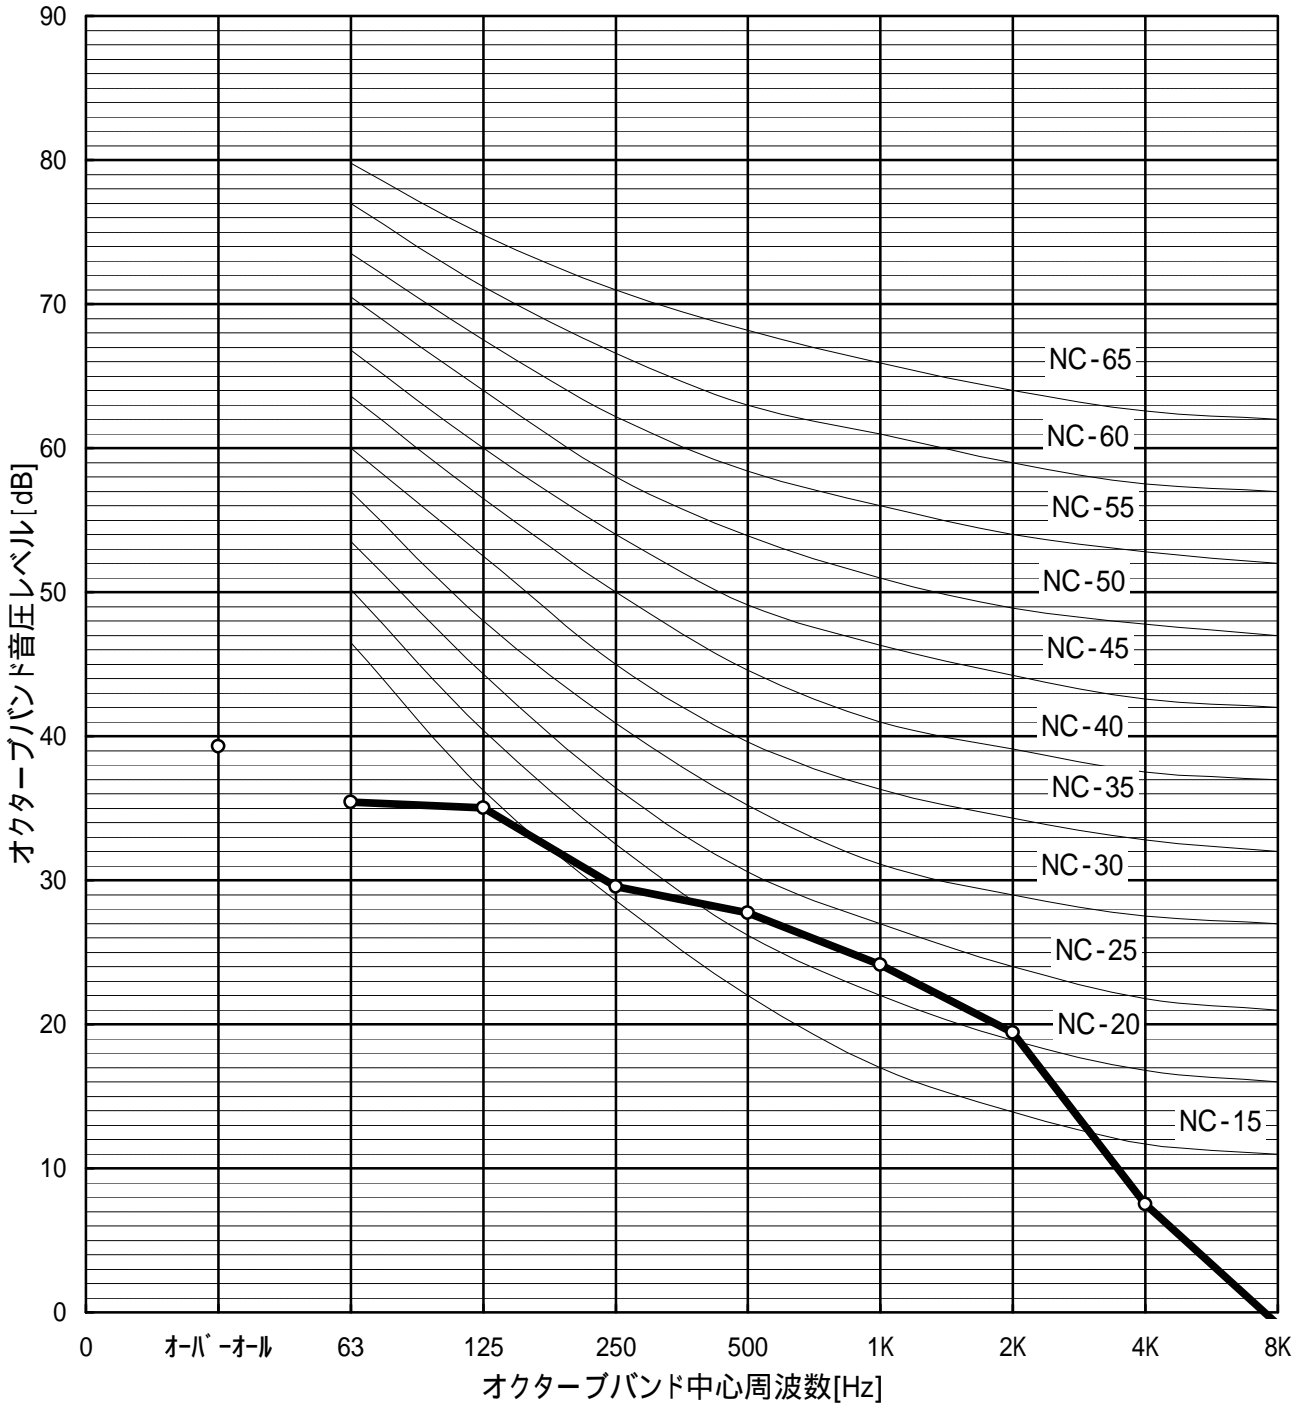

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2007.11.21

被測定物 BFS-40SY₁ (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 69 (Pa) 38 (dB-A)

