

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 計音所日
 騒音計測場所日
 暗騒音
 試験日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物 BFS-40SYA (50Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

定格静圧 騒音値
 59 (Pa) 25.5 (dB-A)

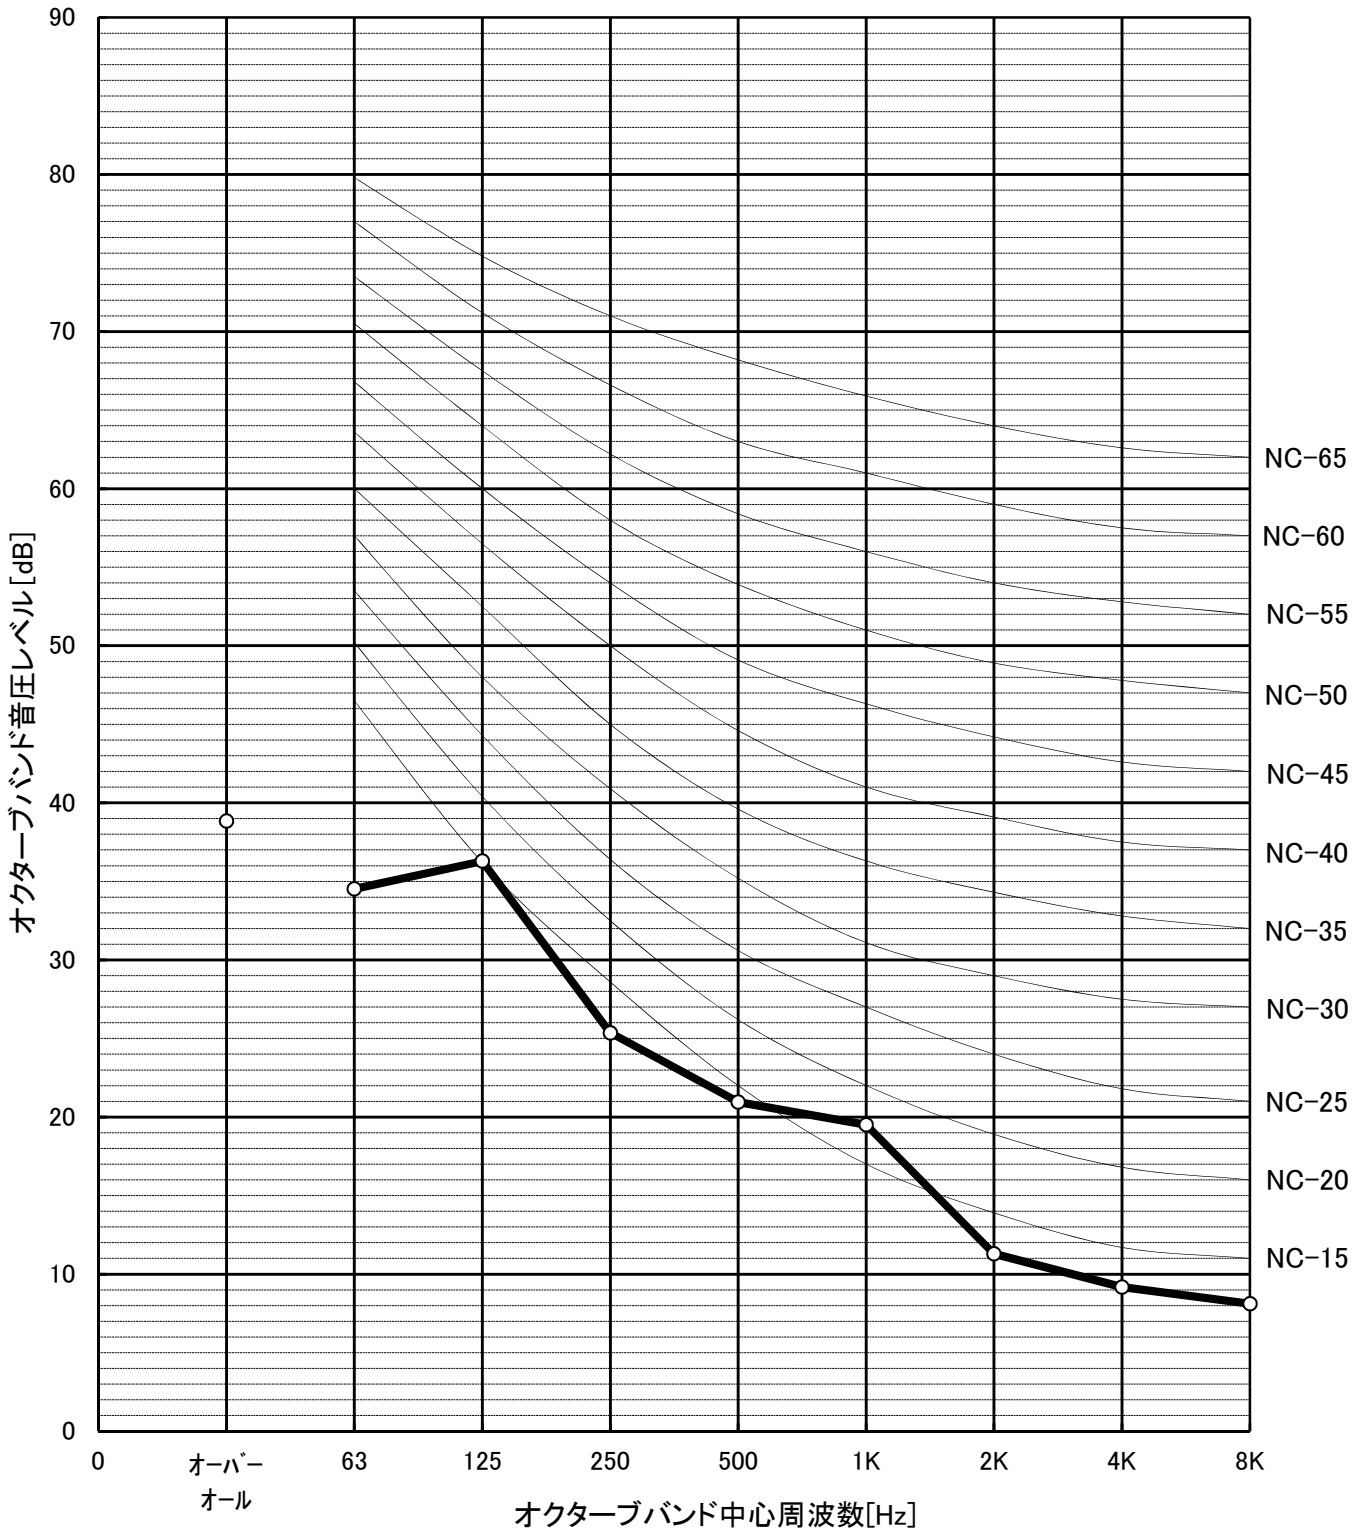


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-40SYA (50Hz)
 備考
 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧 騒音値
 59 (Pa) 38 (dB-A)

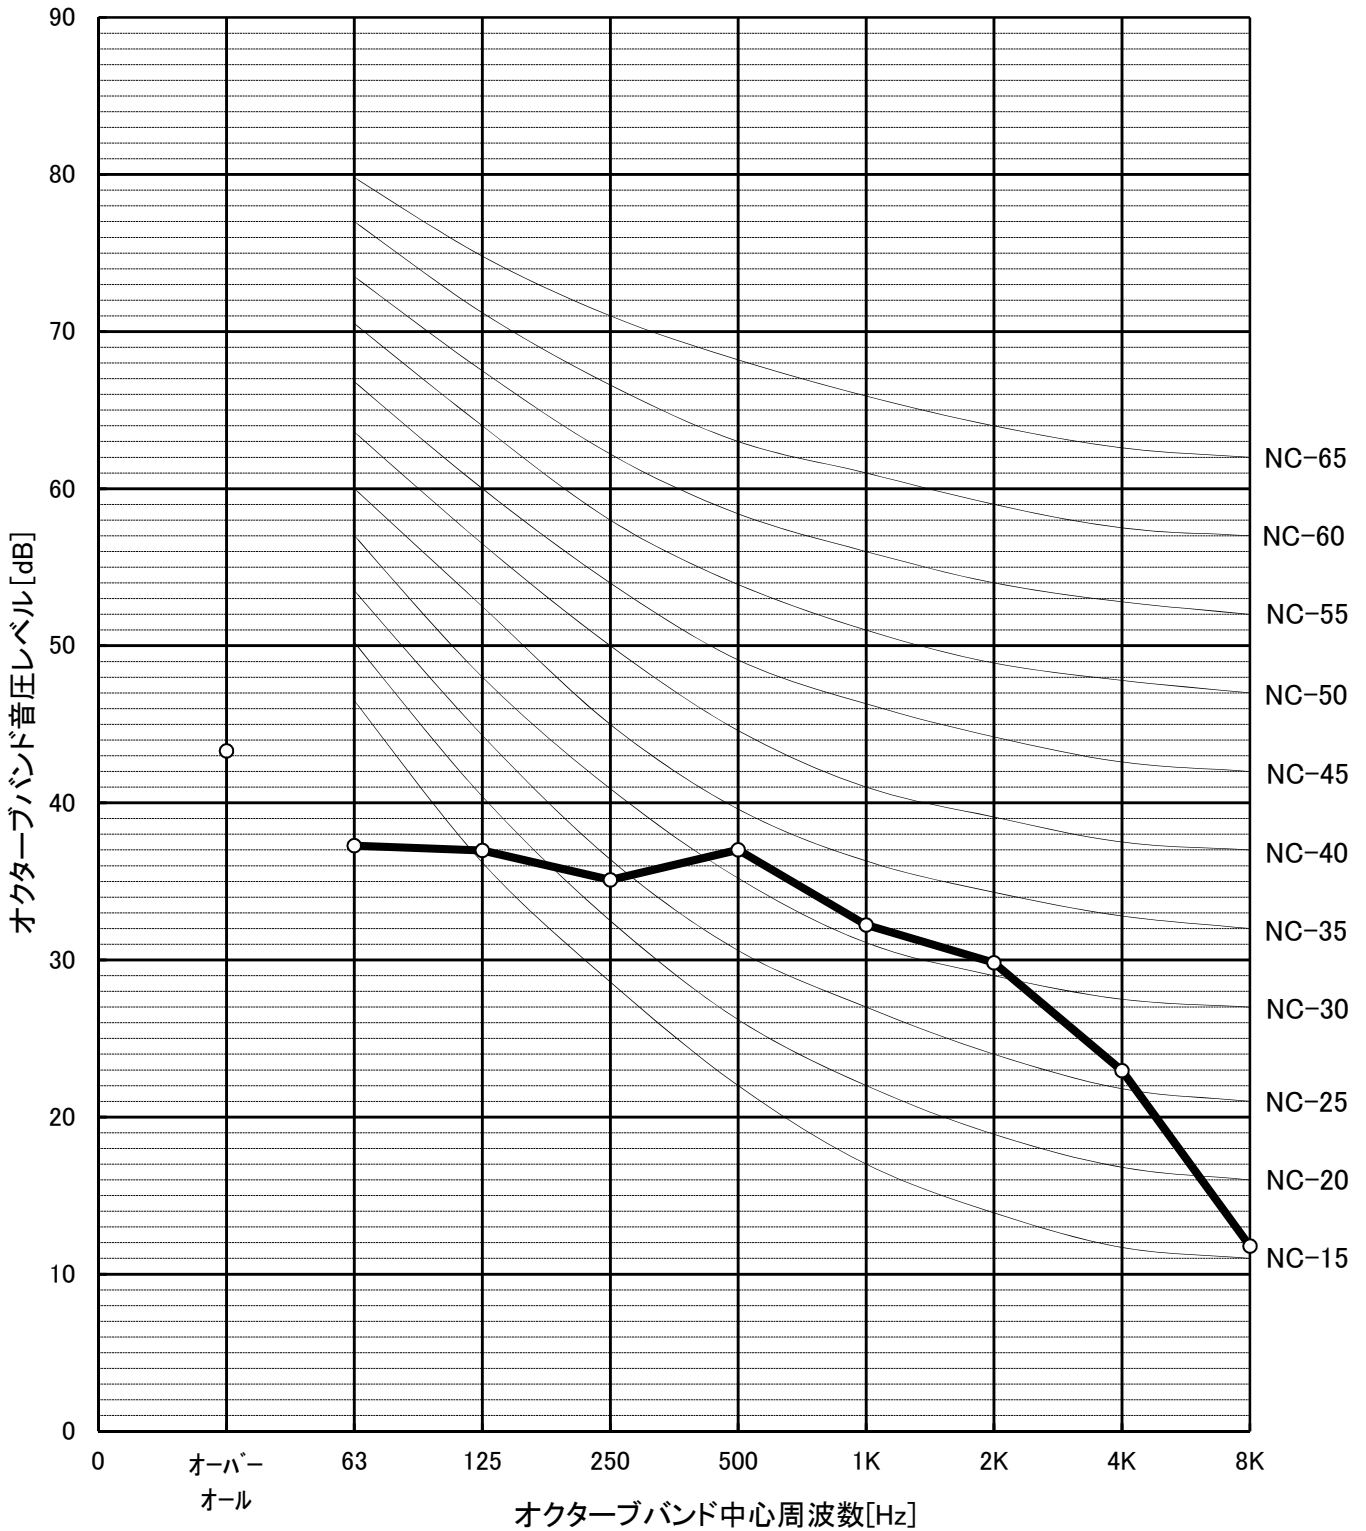

騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2019/2/8

被測定物 BFS-40SYA (50Hz)

備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

定格静圧 騒音値
59 (Pa) 43 (dB-A)

