


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-40SYA (60Hz)
 備考
 側面騒音 (1.5m)

定格静圧
 69 (Pa)
 騒音値
 27 (dB-A)

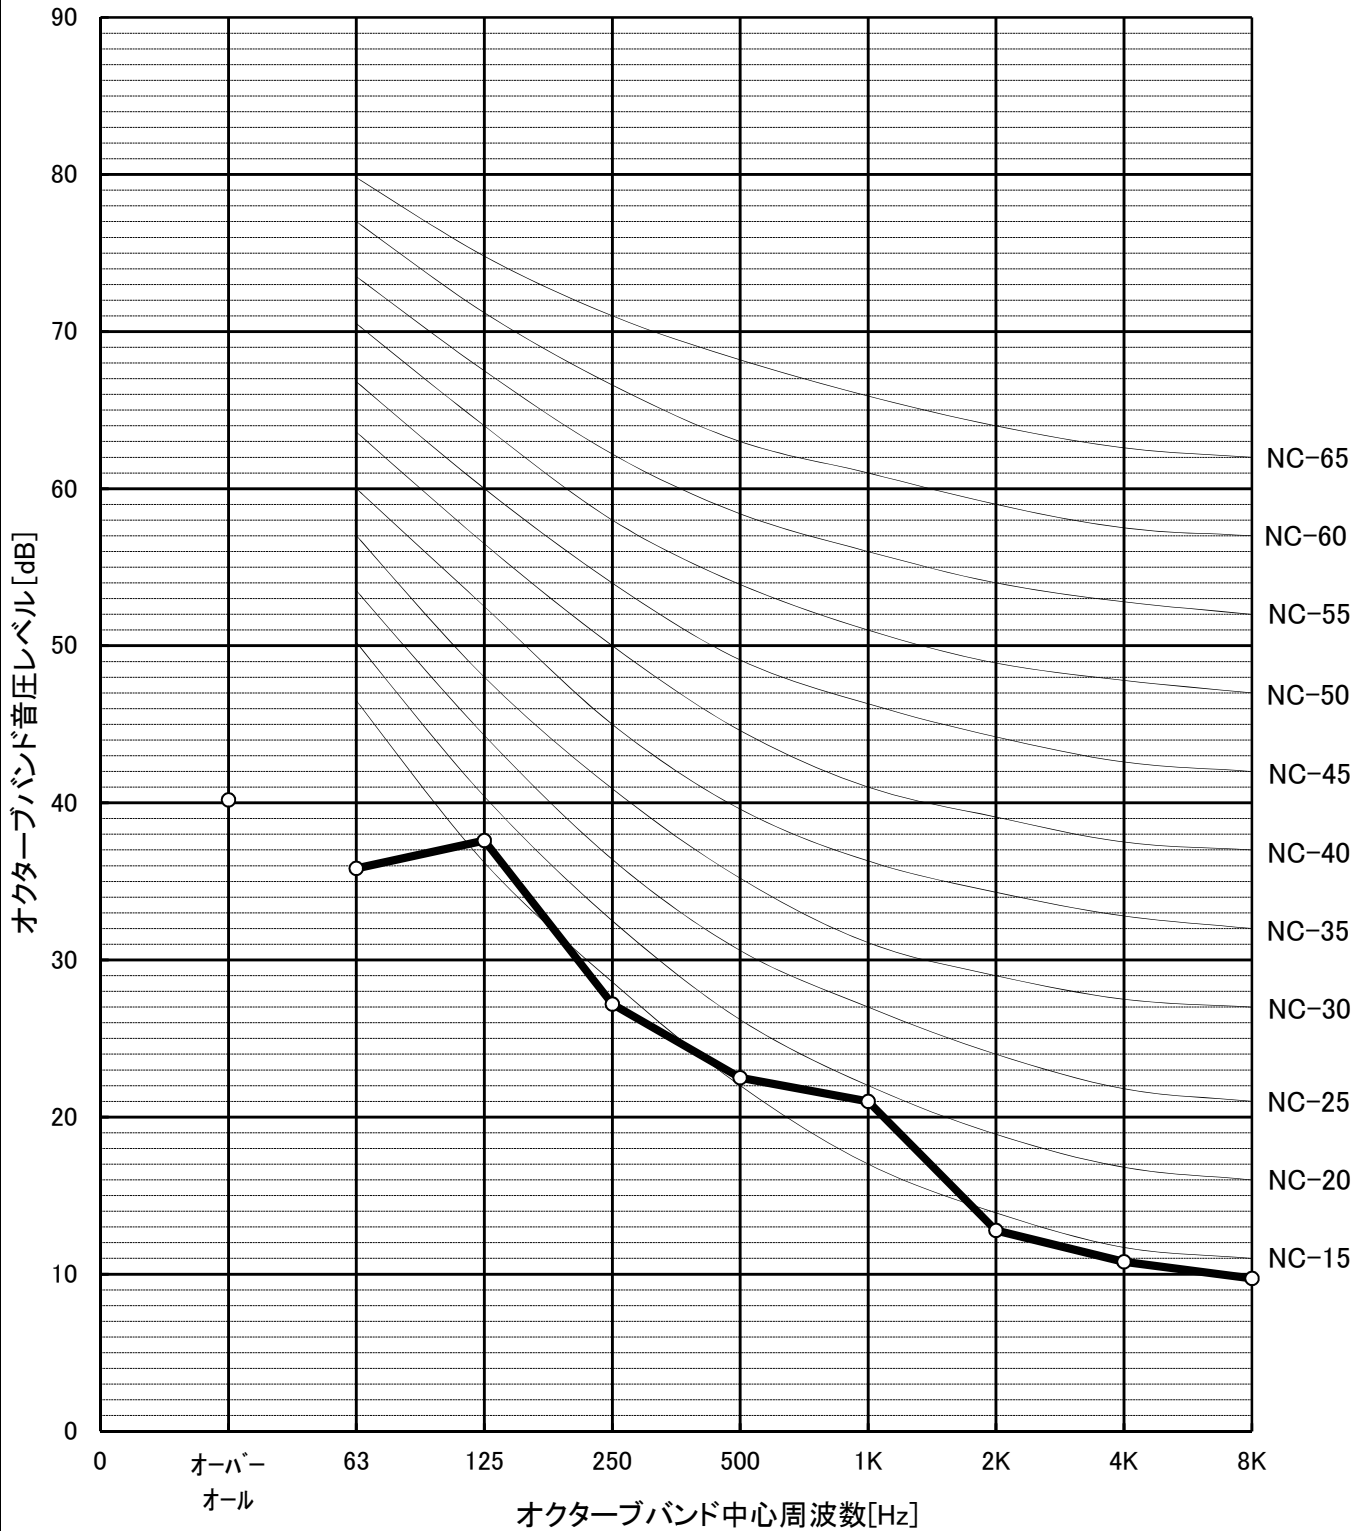


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-40SYA (60Hz)
 備考
 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧
 69 (Pa)
 騒音値
 38 (dB-A)

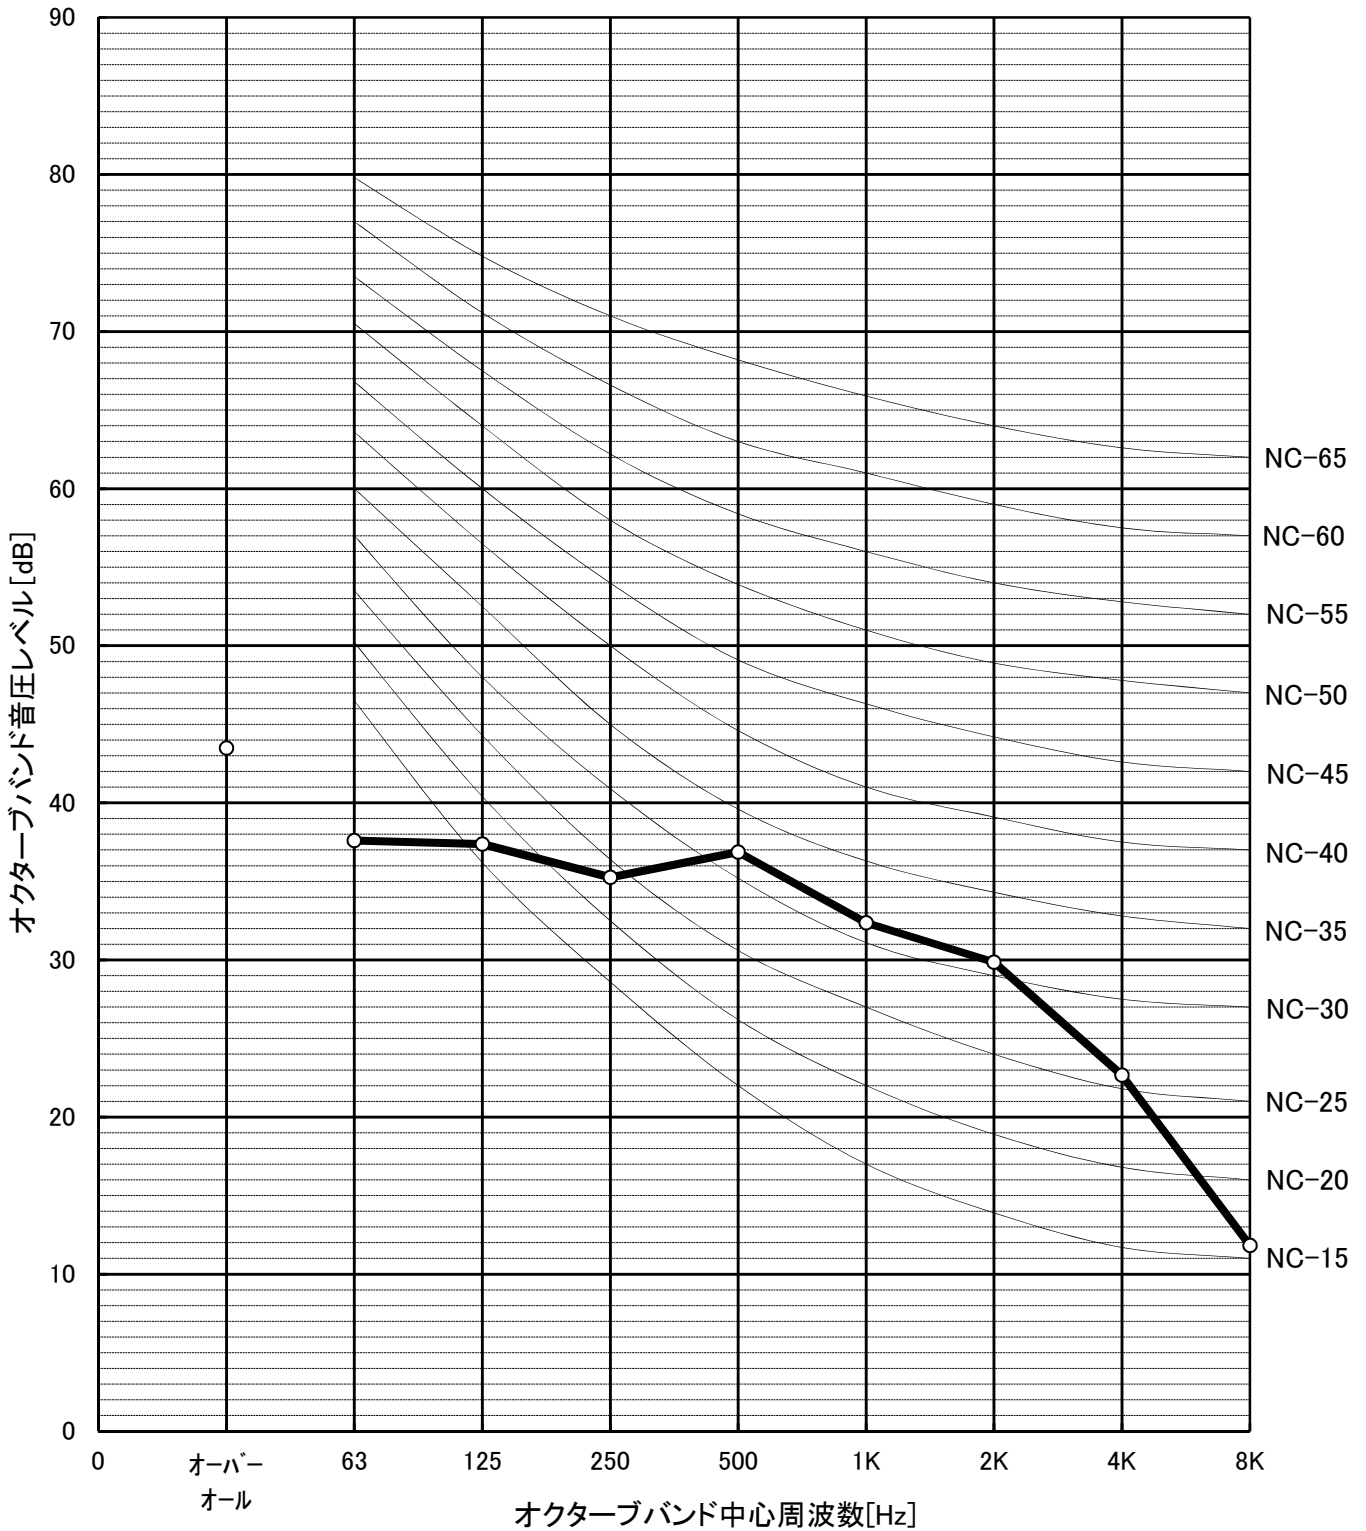

騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2019/2/8

被測定物 BFS-40SYA (60Hz)

備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

| | |
|---------|-----------|
| 定格静圧 | 騒音値 |
| 69 (Pa) | 44 (dB-A) |

