


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 2.5dB以下
 測定場所 大型無響室
 試験日 2003.4.3
 測定者 小林・鈴木


被測定物 BFS-450TUA (60Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 380 (Pa) 43 (dB)

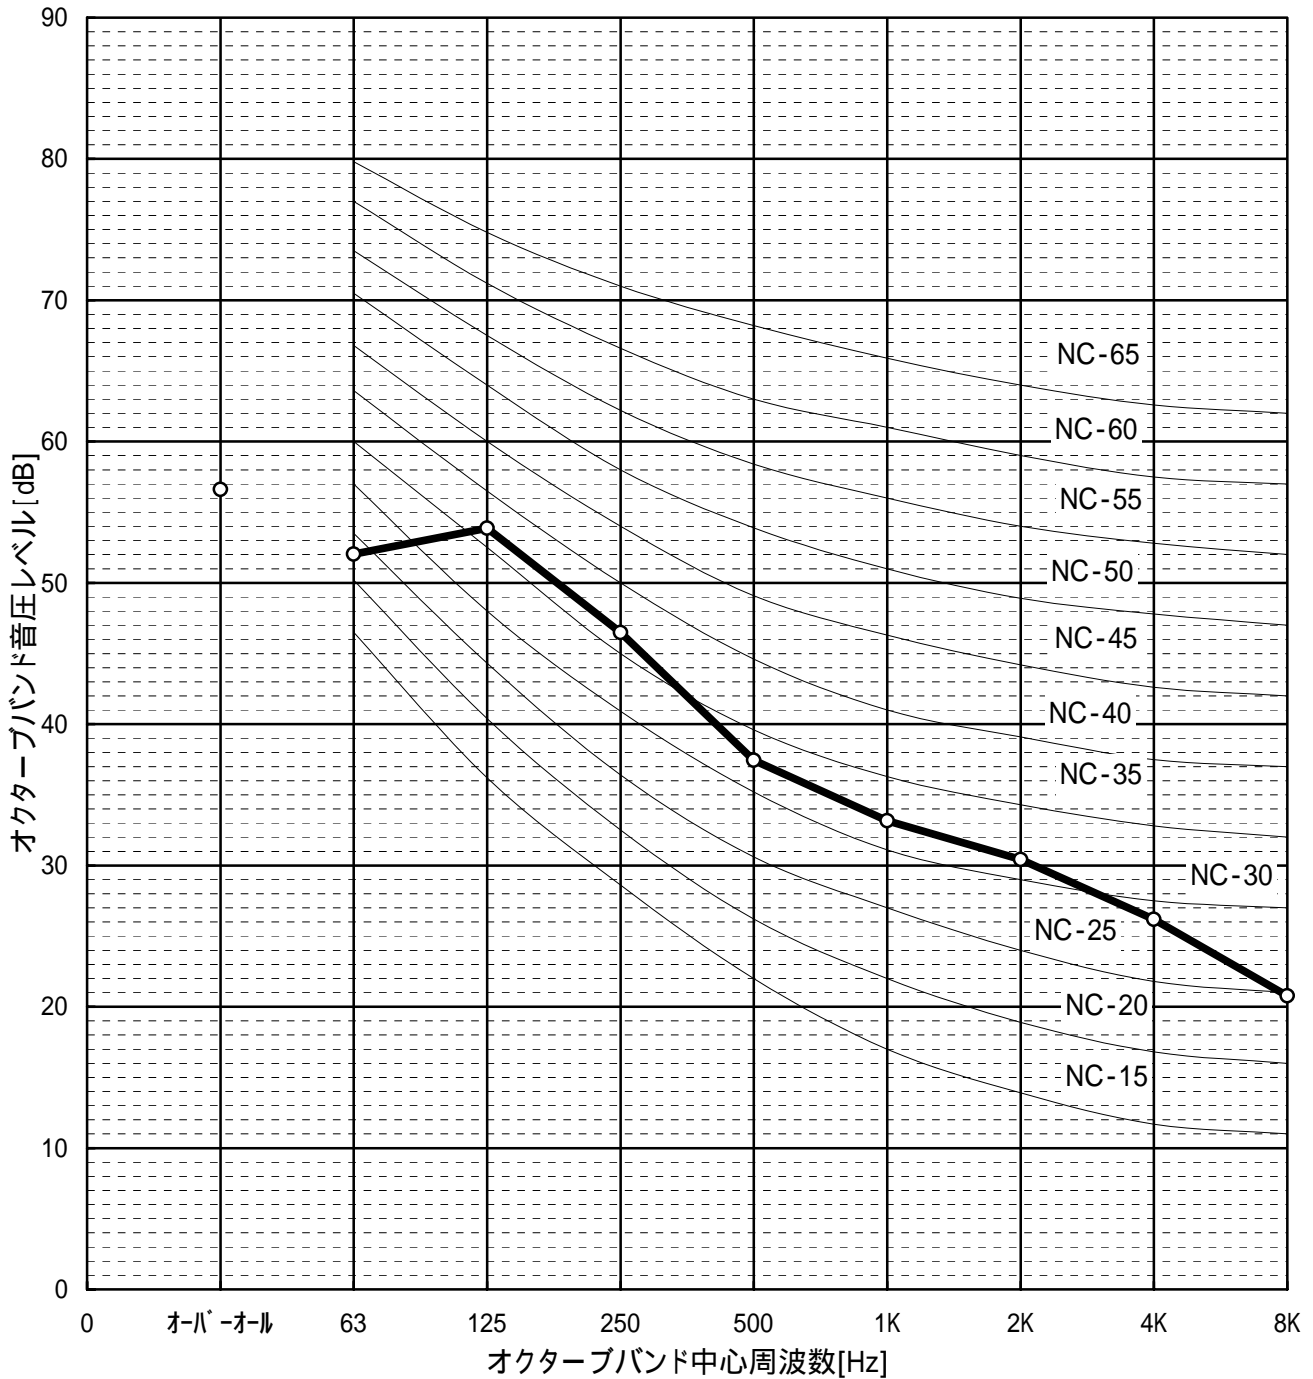

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 大型無響室
 試験日 2003.4.3
 測定者 小林・鈴木

被測定物 BFS-450TUA (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 380 (Pa) 53.5 (dB)

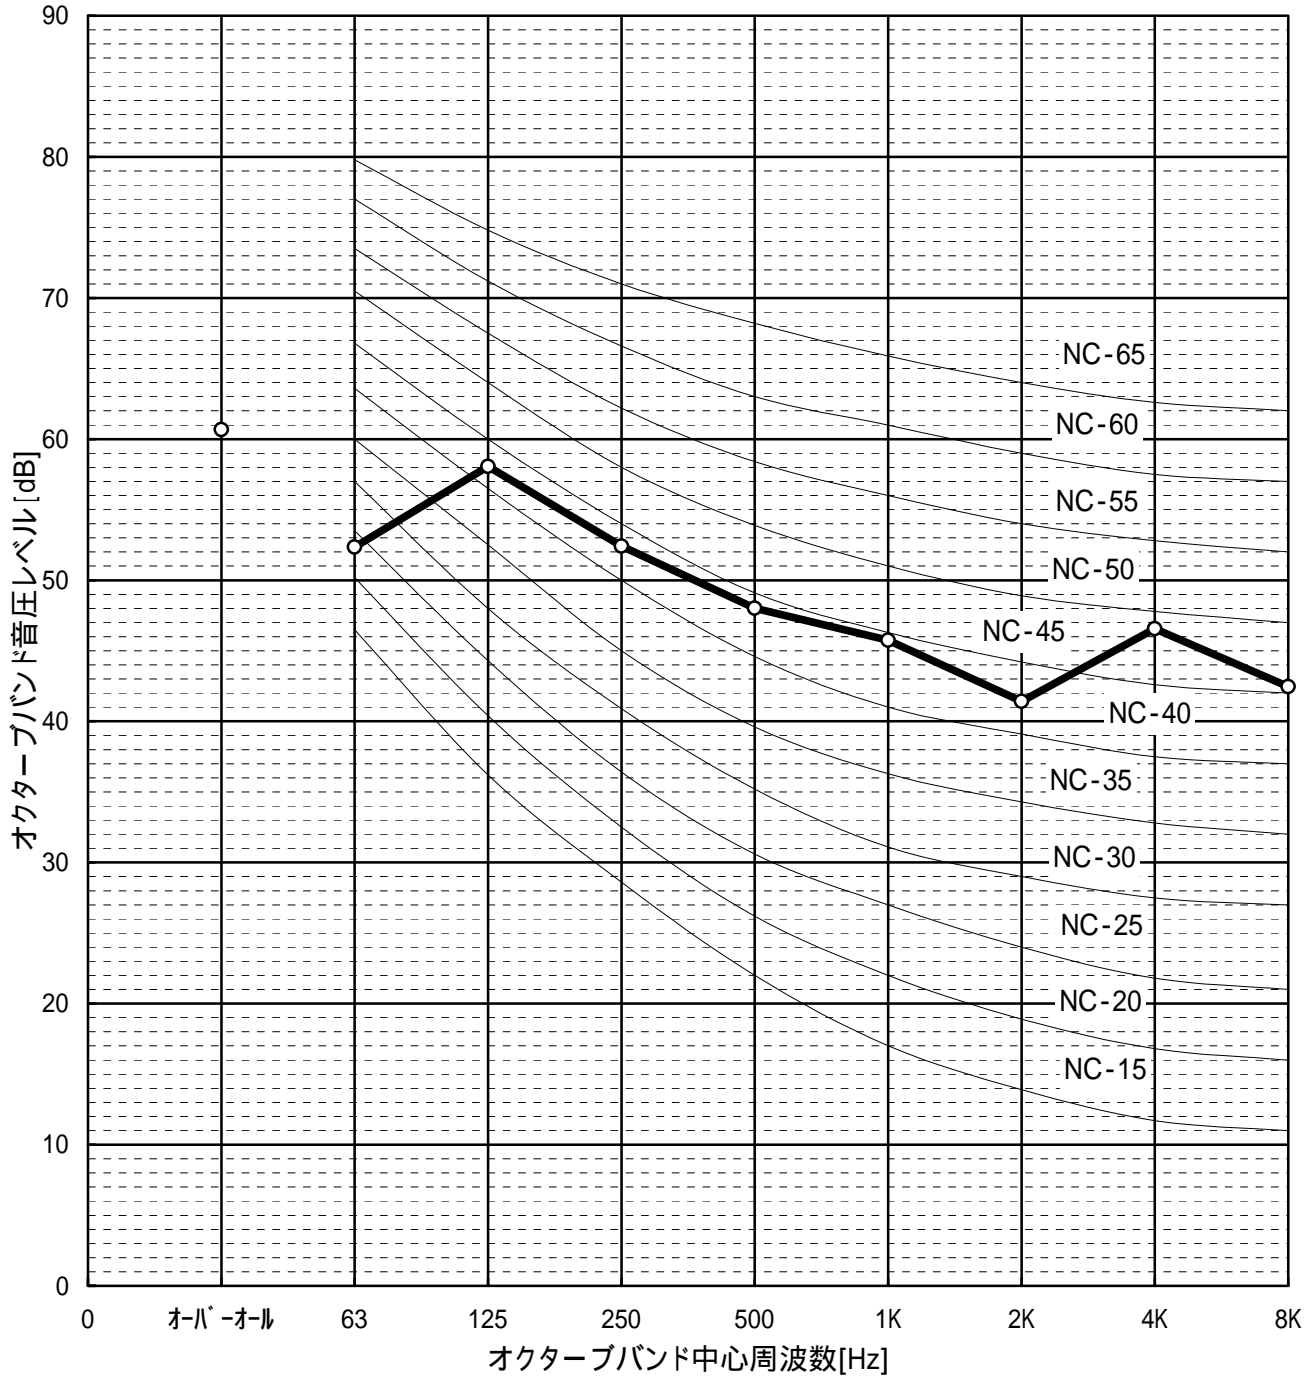

騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 BFS-450TUA (60Hz)
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)
定格静圧 騒音値
380 (Pa) 73.0 (dB-A)

