

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 音騒定場
 暗騒定場
 試験日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/2/6

被測定物
 備考

BFS-50SG (50Hz)
 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	130 (Pa)	24.0 (dB-A)
弱:	97 (Pa)	21.5 (dB-A)

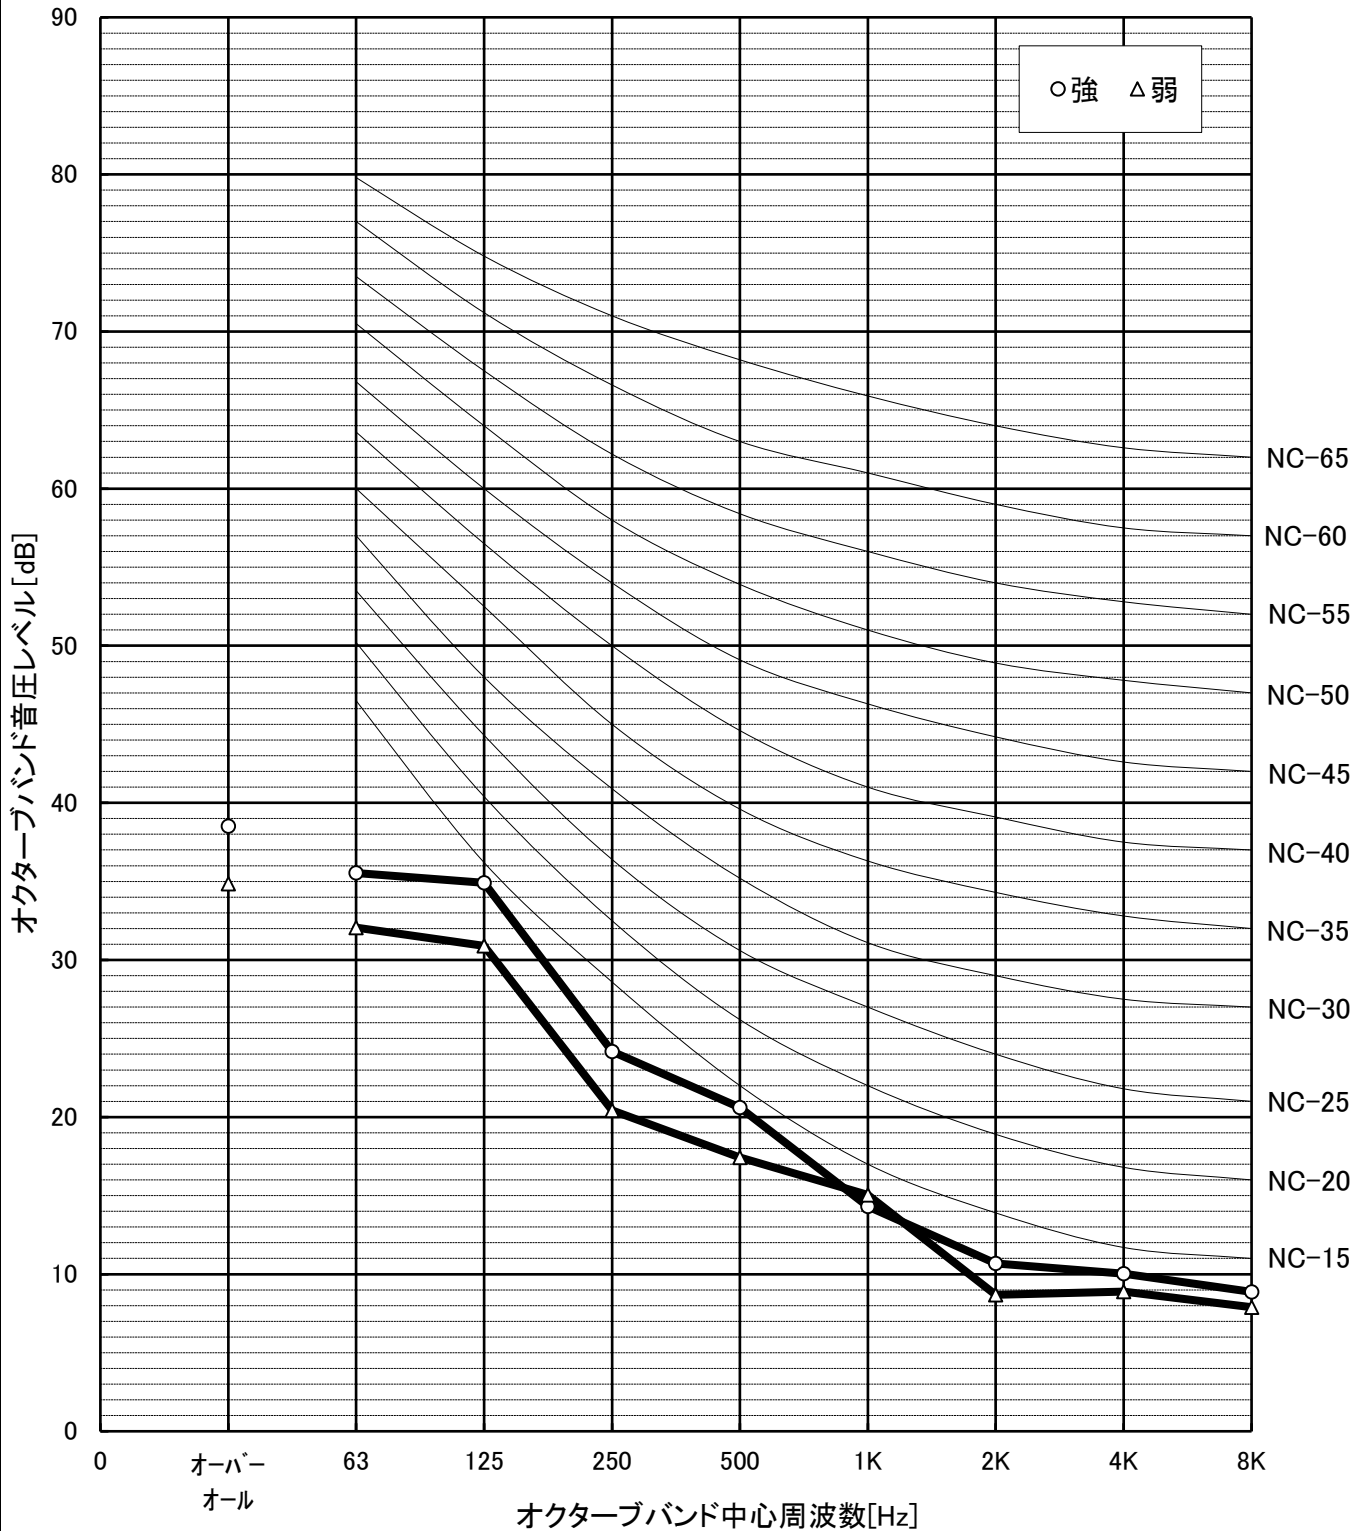


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/2/6

被測定物 BFS-50SG (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	130 (Pa)	36.0 (dB-A)
弱:	97 (Pa)	33.0 (dB-A)

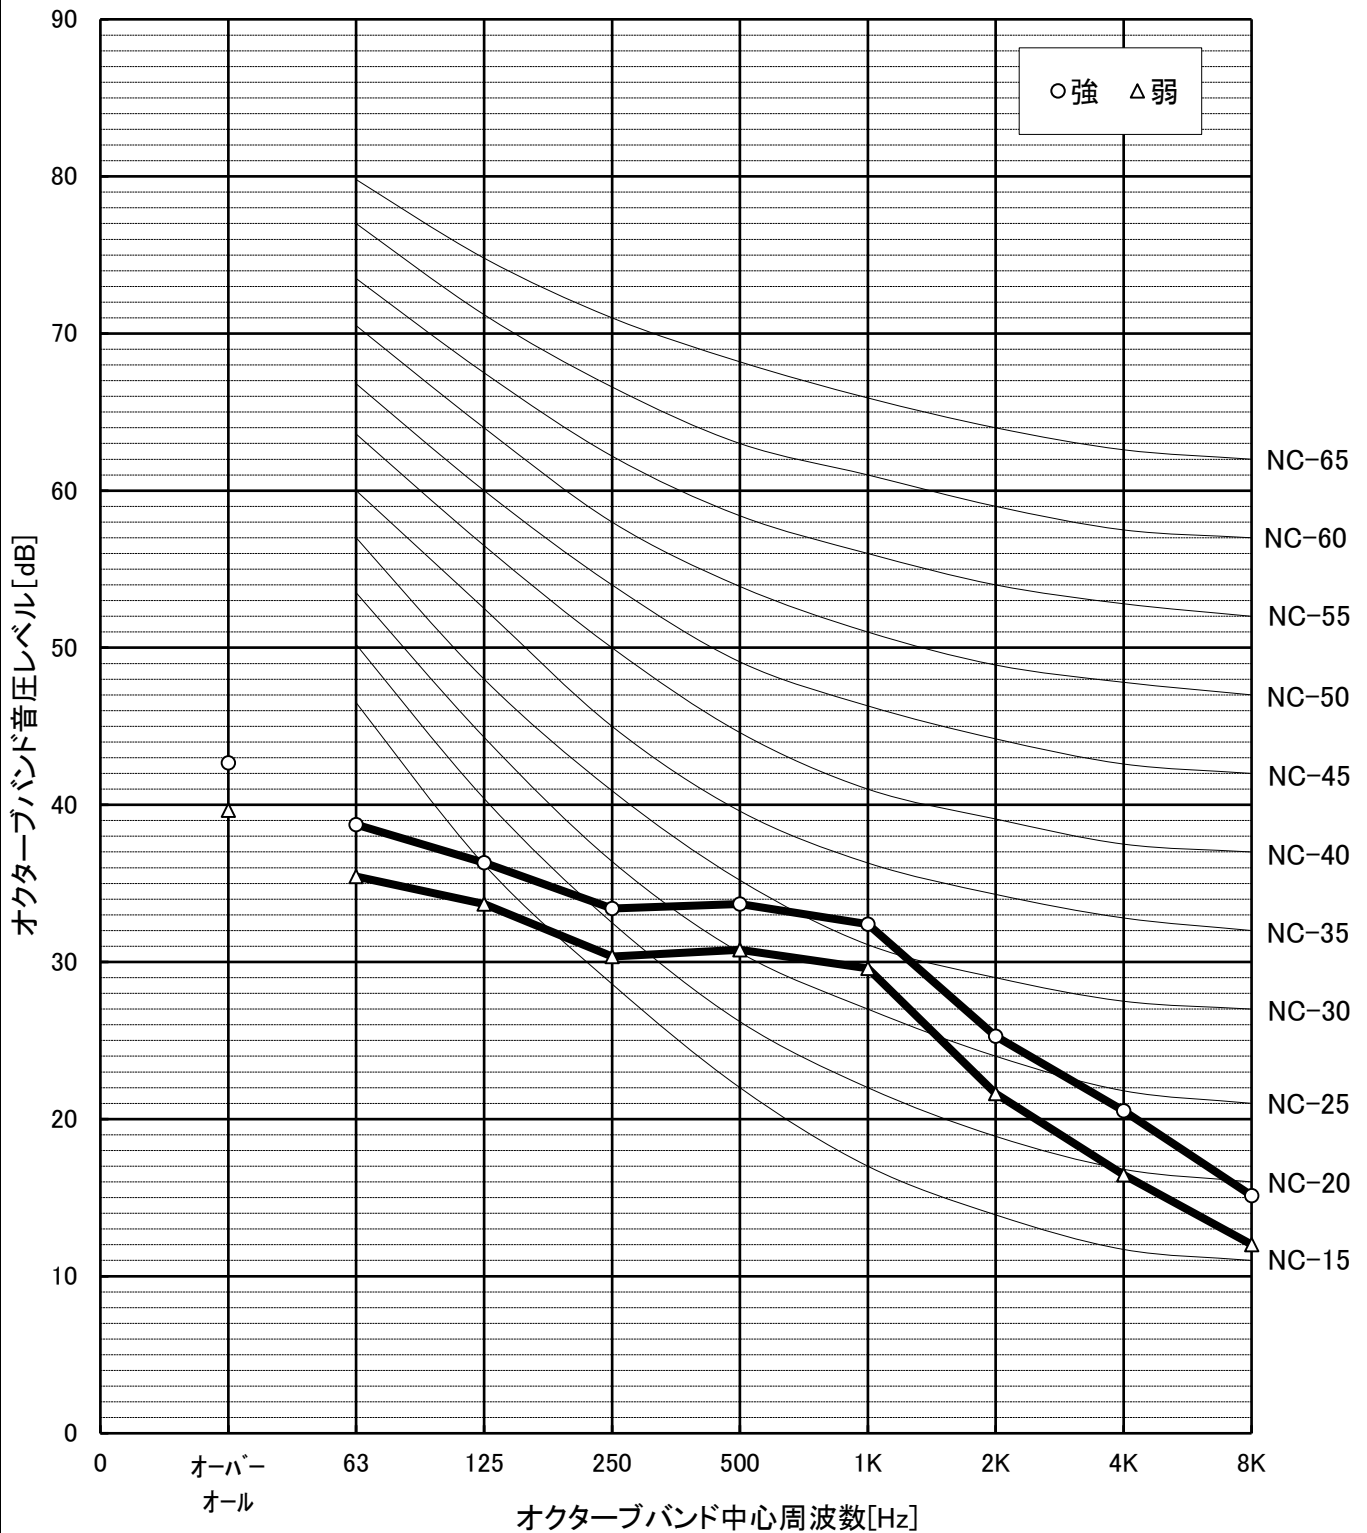

騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2018/2/6

被測定物 BFS-50SG (50Hz)
 備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	130 (Pa)	48.0 (dB-A)
弱:	97 (Pa)	42.0 (dB-A)

