

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 音騒定場
 暗騒定場
 試験日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/2/6

被測定物 **BFS-50SG (60Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	175 (Pa)	25.5 (dB-A)
弱:	100 (Pa)	19.0 (dB-A)

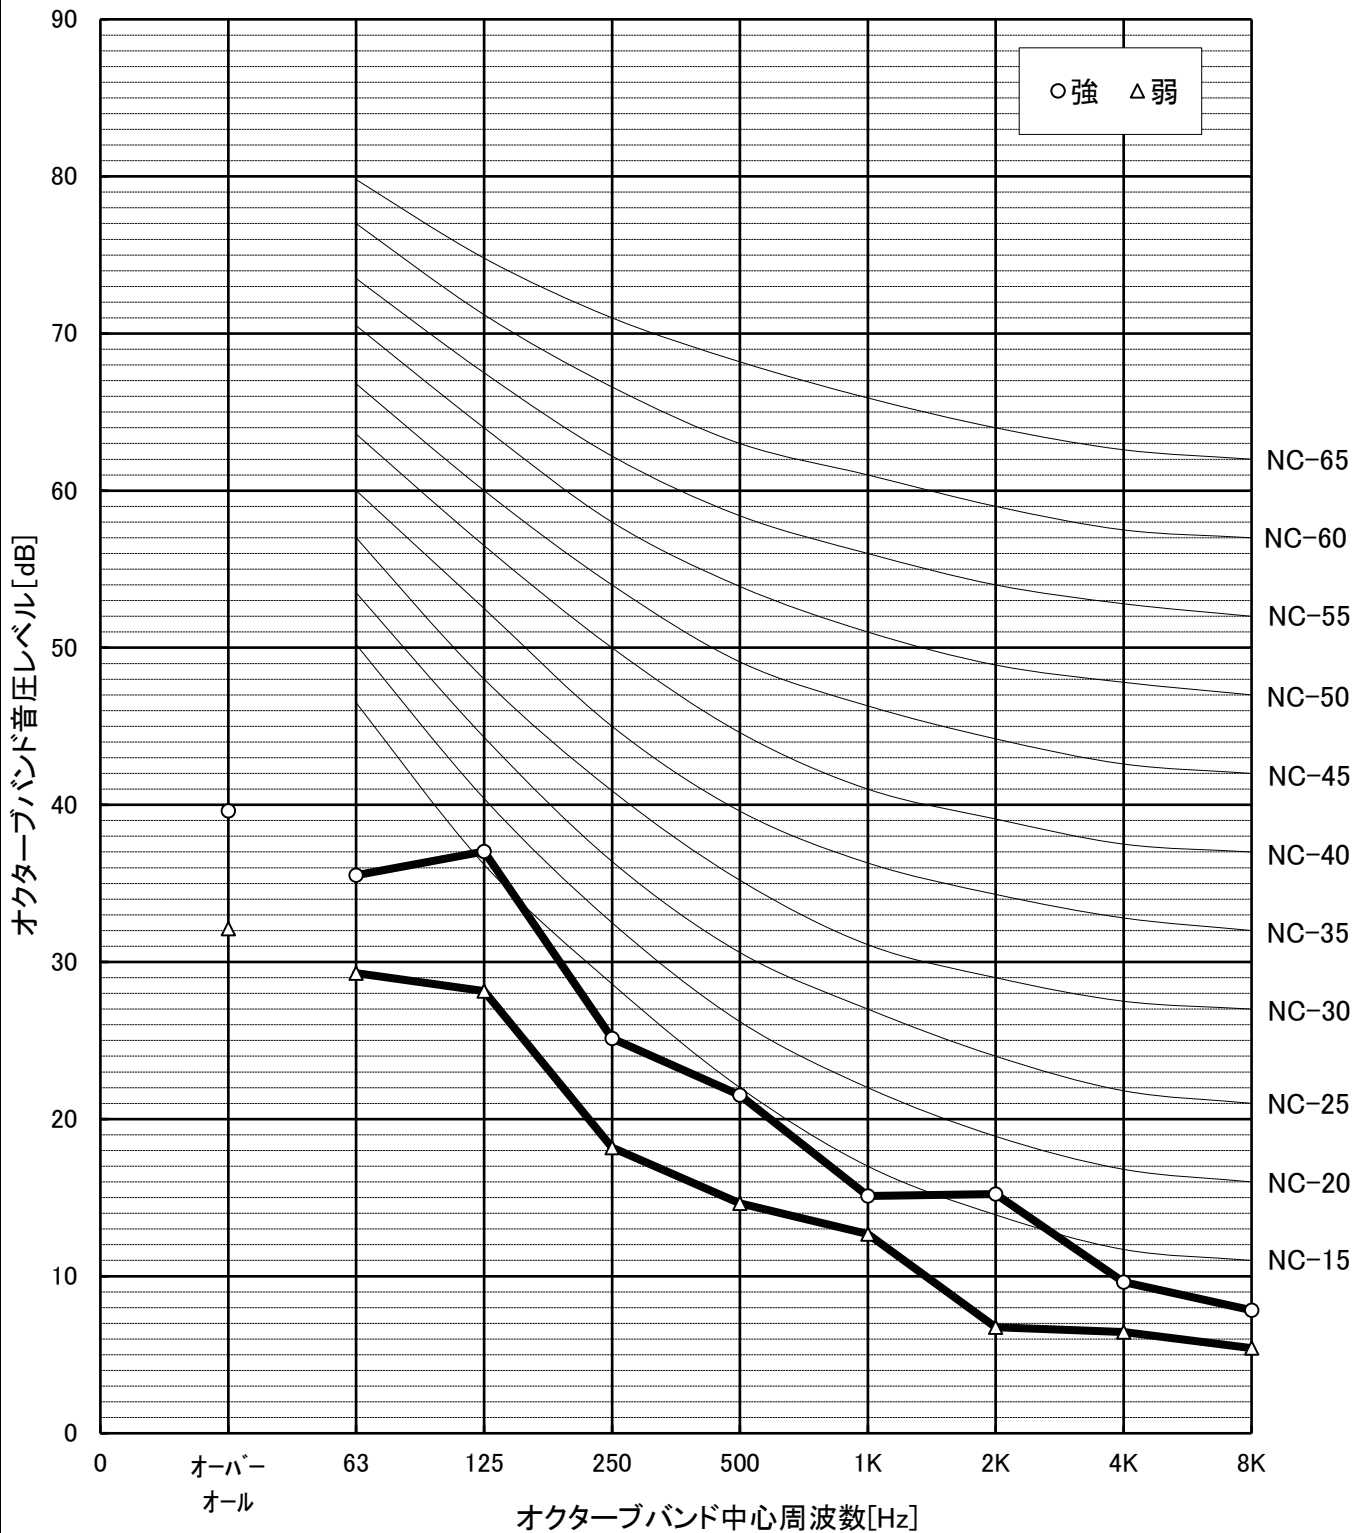

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 音騒音計測場所日
 暗騒音計測場所日
 定場場所日
 験験日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/2/6

被測定物 BFS-50SG (60Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	175 (Pa)	37.5 (dB-A)
弱:	100 (Pa)	31.5 (dB-A)

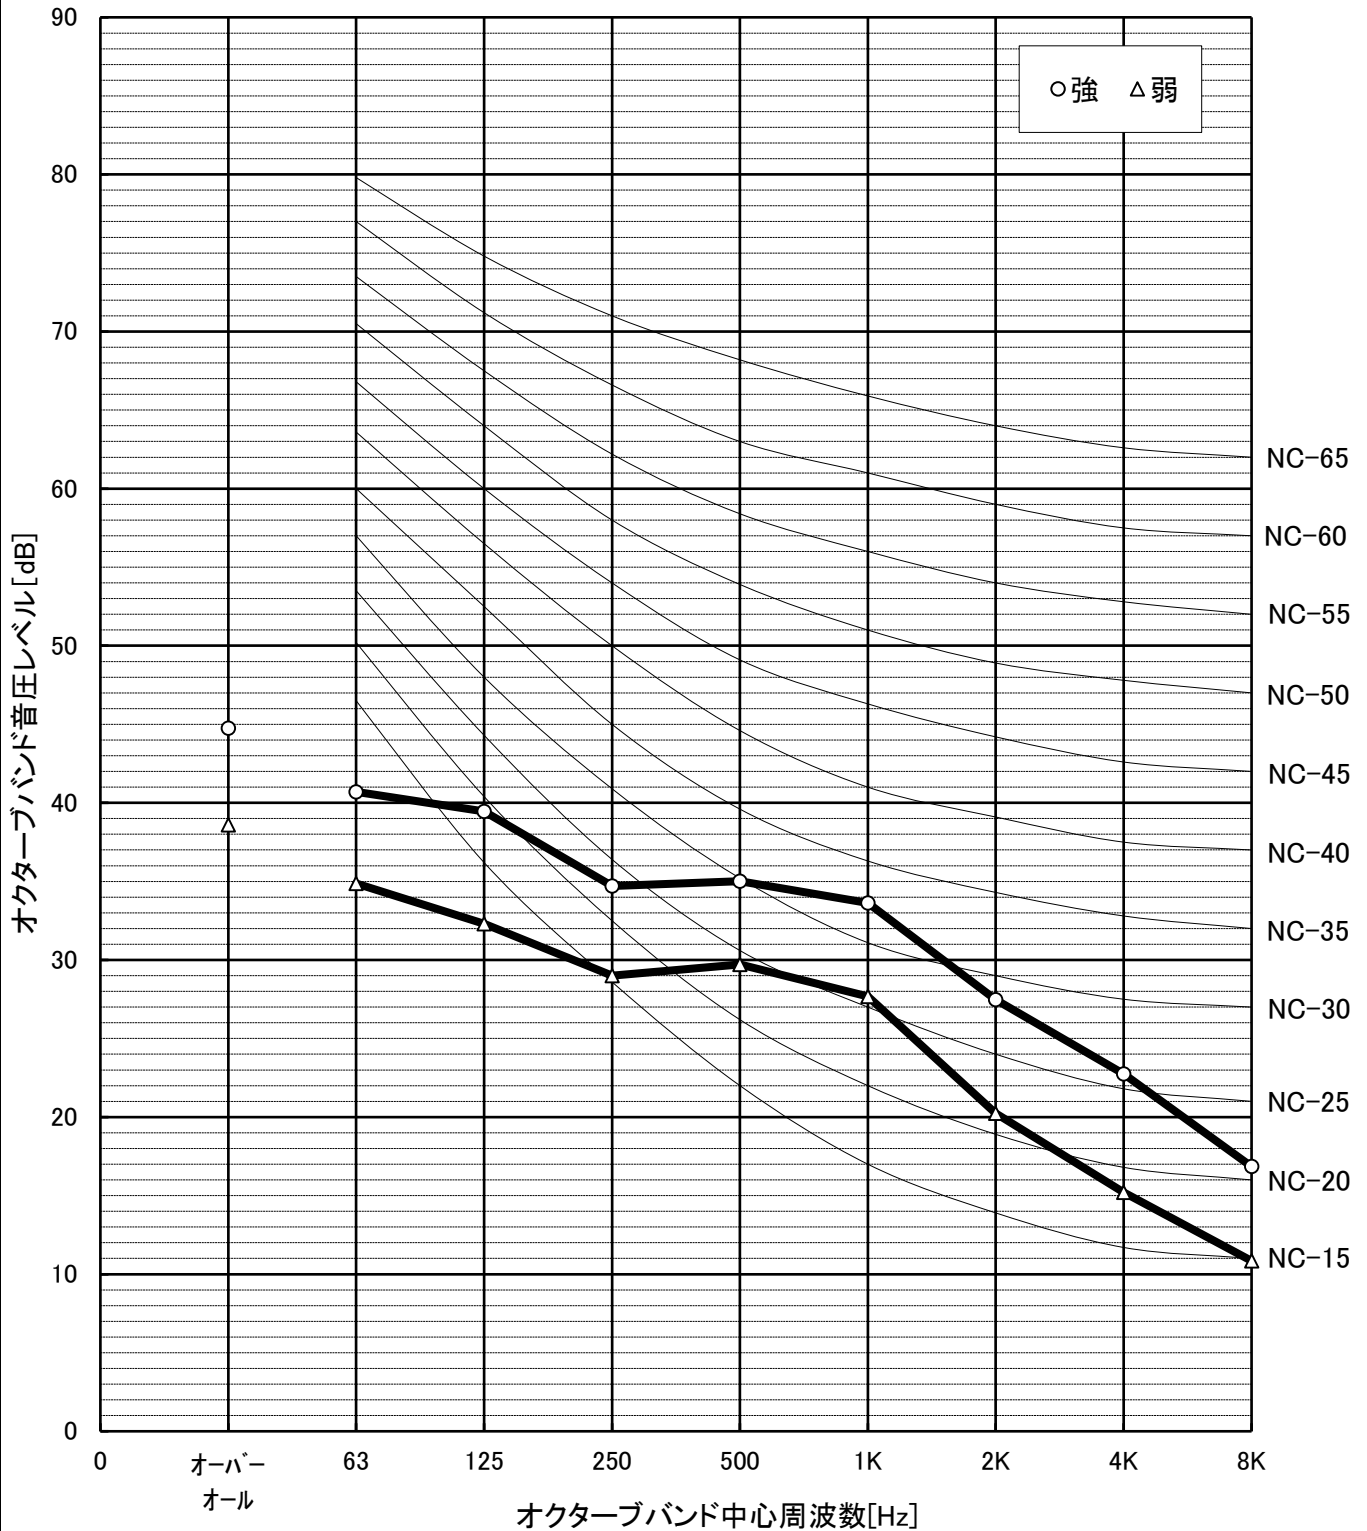

騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2018/2/6

被測定物 BFS-50SG (60Hz)
備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	175 (Pa)	49.0 (dB-A)
弱:	100 (Pa)	41.0 (dB-A)

