


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-50SKA₂ (60Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	200 (Pa)	32.0 (dB-A)
弱:	125 (Pa)	26.5 (dB-A)

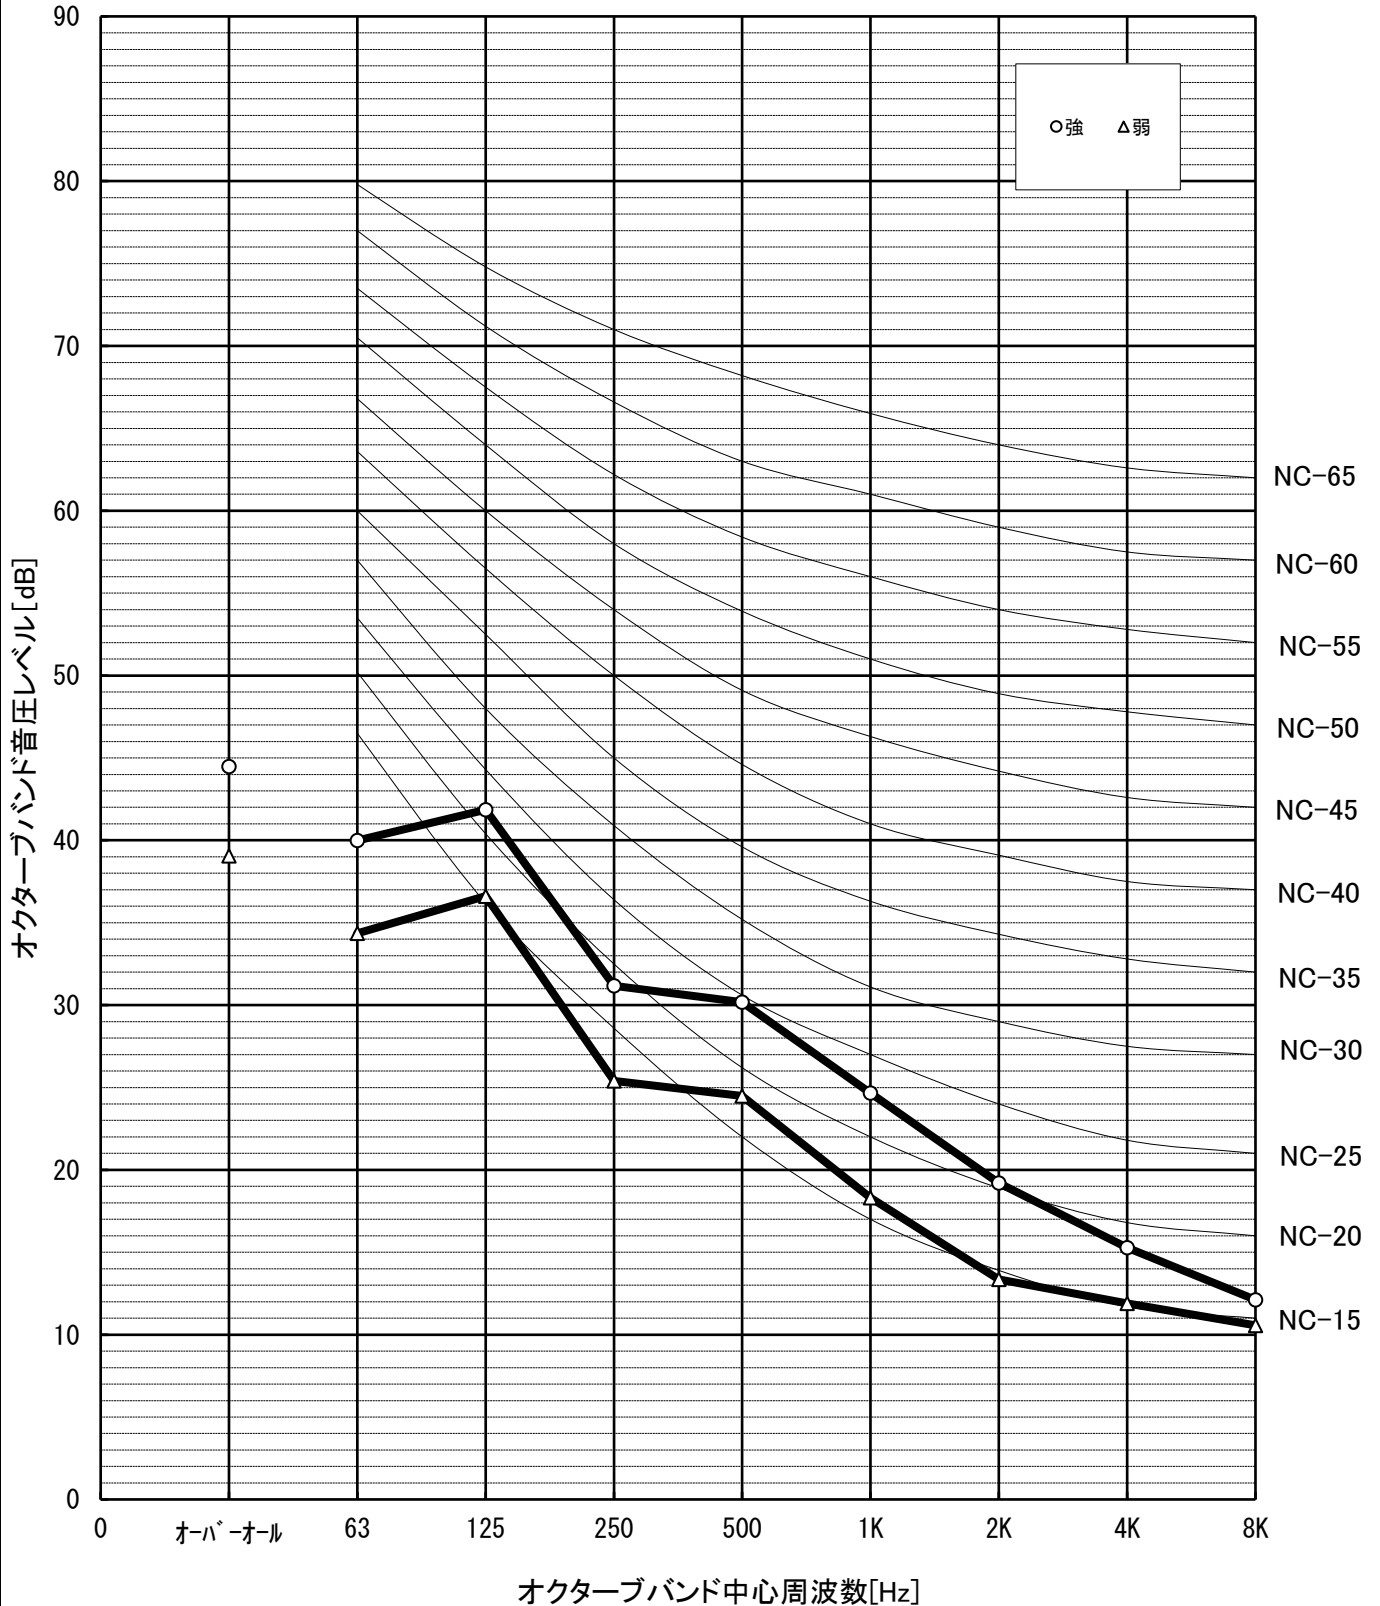


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-50SKA₂ (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	200 (Pa)	44.5 (dB-A)
弱:	125 (Pa)	40.0 (dB-A)

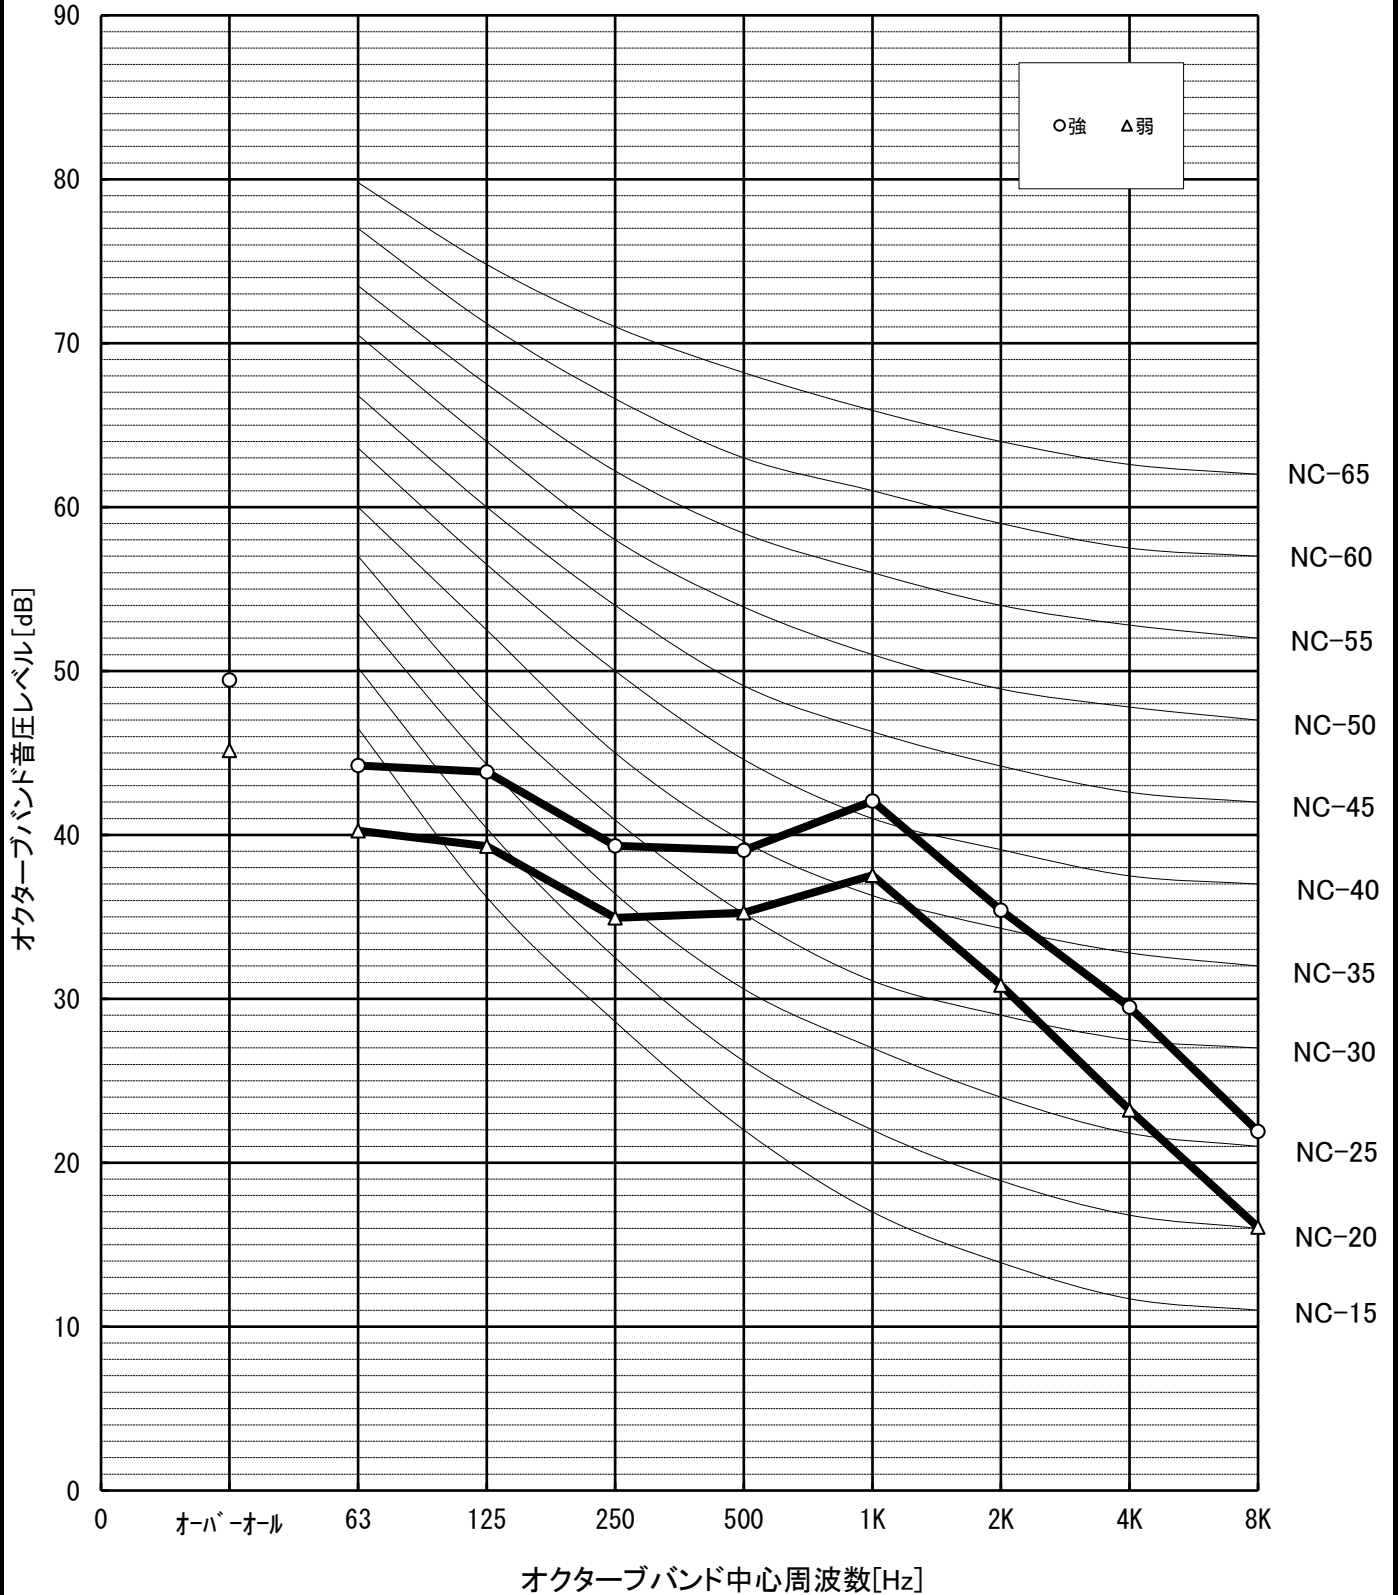

騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-50SKA₂ (60Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	200 (Pa)	51.5 (dB-A)
弱:	125 (Pa)	46.0 (dB-A)

