

騒音分析成績書


E S No
騒音計
周囲温度
暗騒音
測定場所
試験日

NL-52
25dB以下
UR無響室
2014-1-30

被測定物 **BFS-50SKA (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	145 (Pa)	30.5 (dB-A)
弱:	105 (Pa)	26.5 (dB-A)

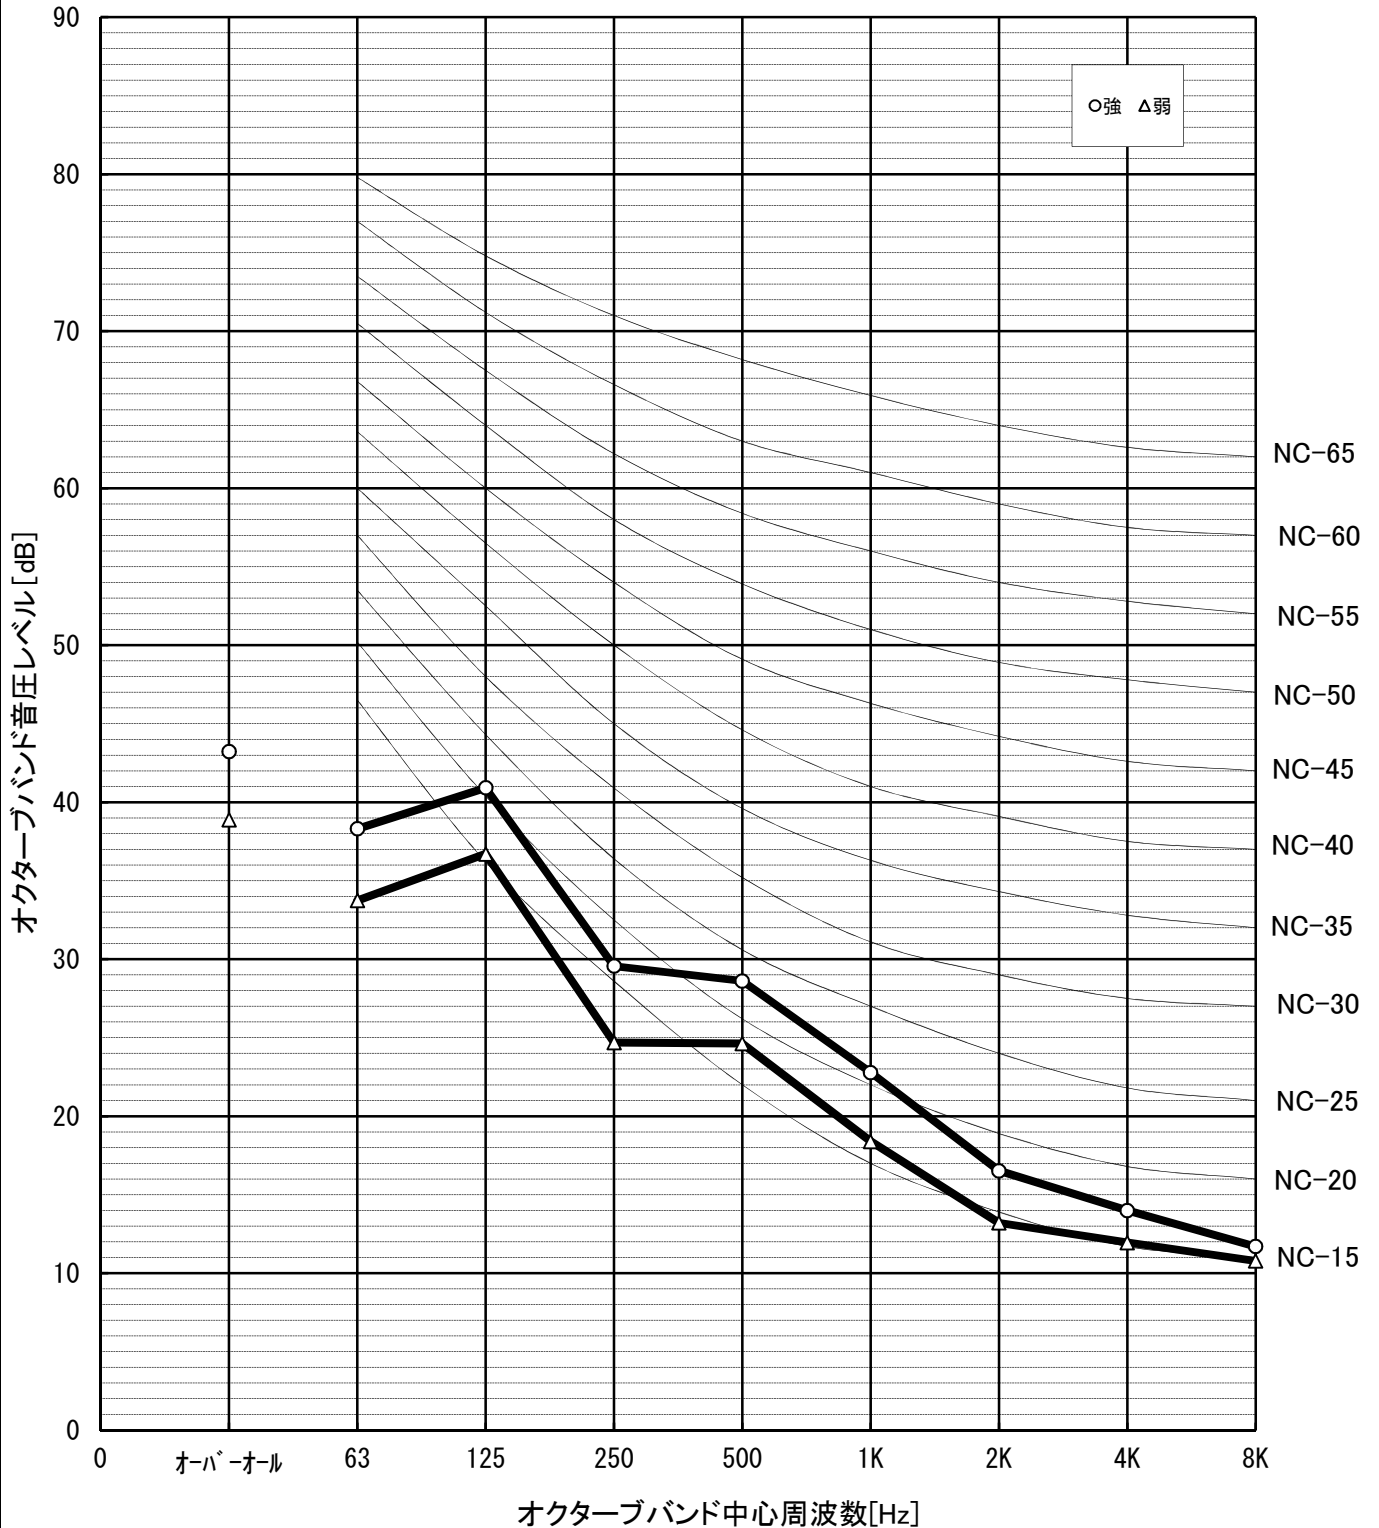

騒音分析成績書


E S No
騒音計
周囲温度
暗騒音
測定場所
試験日

NL-52
25dB以下
UR無響室
2014-1-30

被測定物 **BFS-50SKA (50Hz)**

備考 **吸込騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	145 (Pa)	42.5 (dB-A)
弱:	105 (Pa)	39.0 (dB-A)

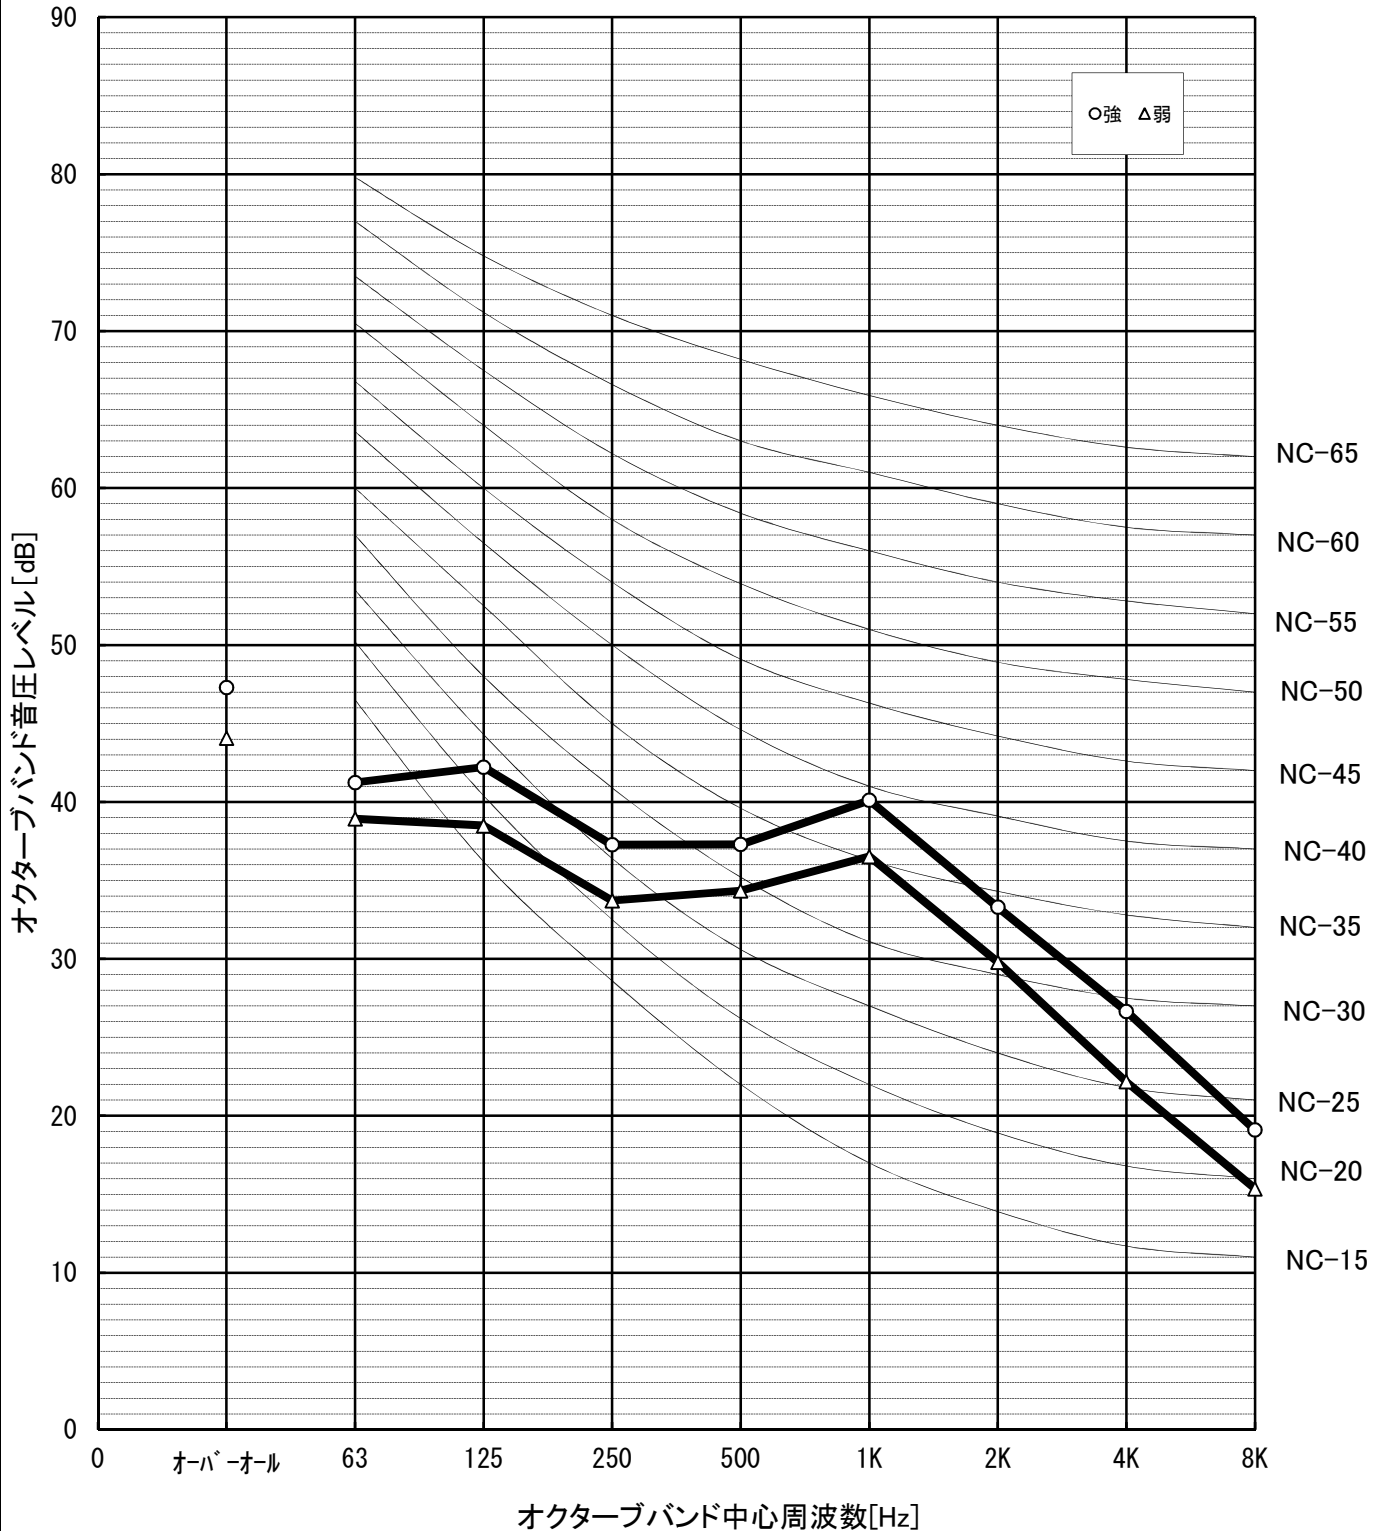

騒音分析成績書

E S No
騒音計
周囲温度
暗騒音
測定場所
試験日

NL-52
25dB以下
UR無響室
2014-1-30

被測定物 **BFS-50SKA (50Hz)**

備考 **吐出騒音 (斜め45° 1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	145 (Pa)	49.0 (dB-A)
弱:	105 (Pa)	45.5 (dB-A)

