


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/2/8

被測定物  
 BFS-50SXA (50Hz)  
 備考  
 側面騒音 (1.5m)

定格静圧  
 148 (Pa)  
 騒音値  
 29 (dB-A)

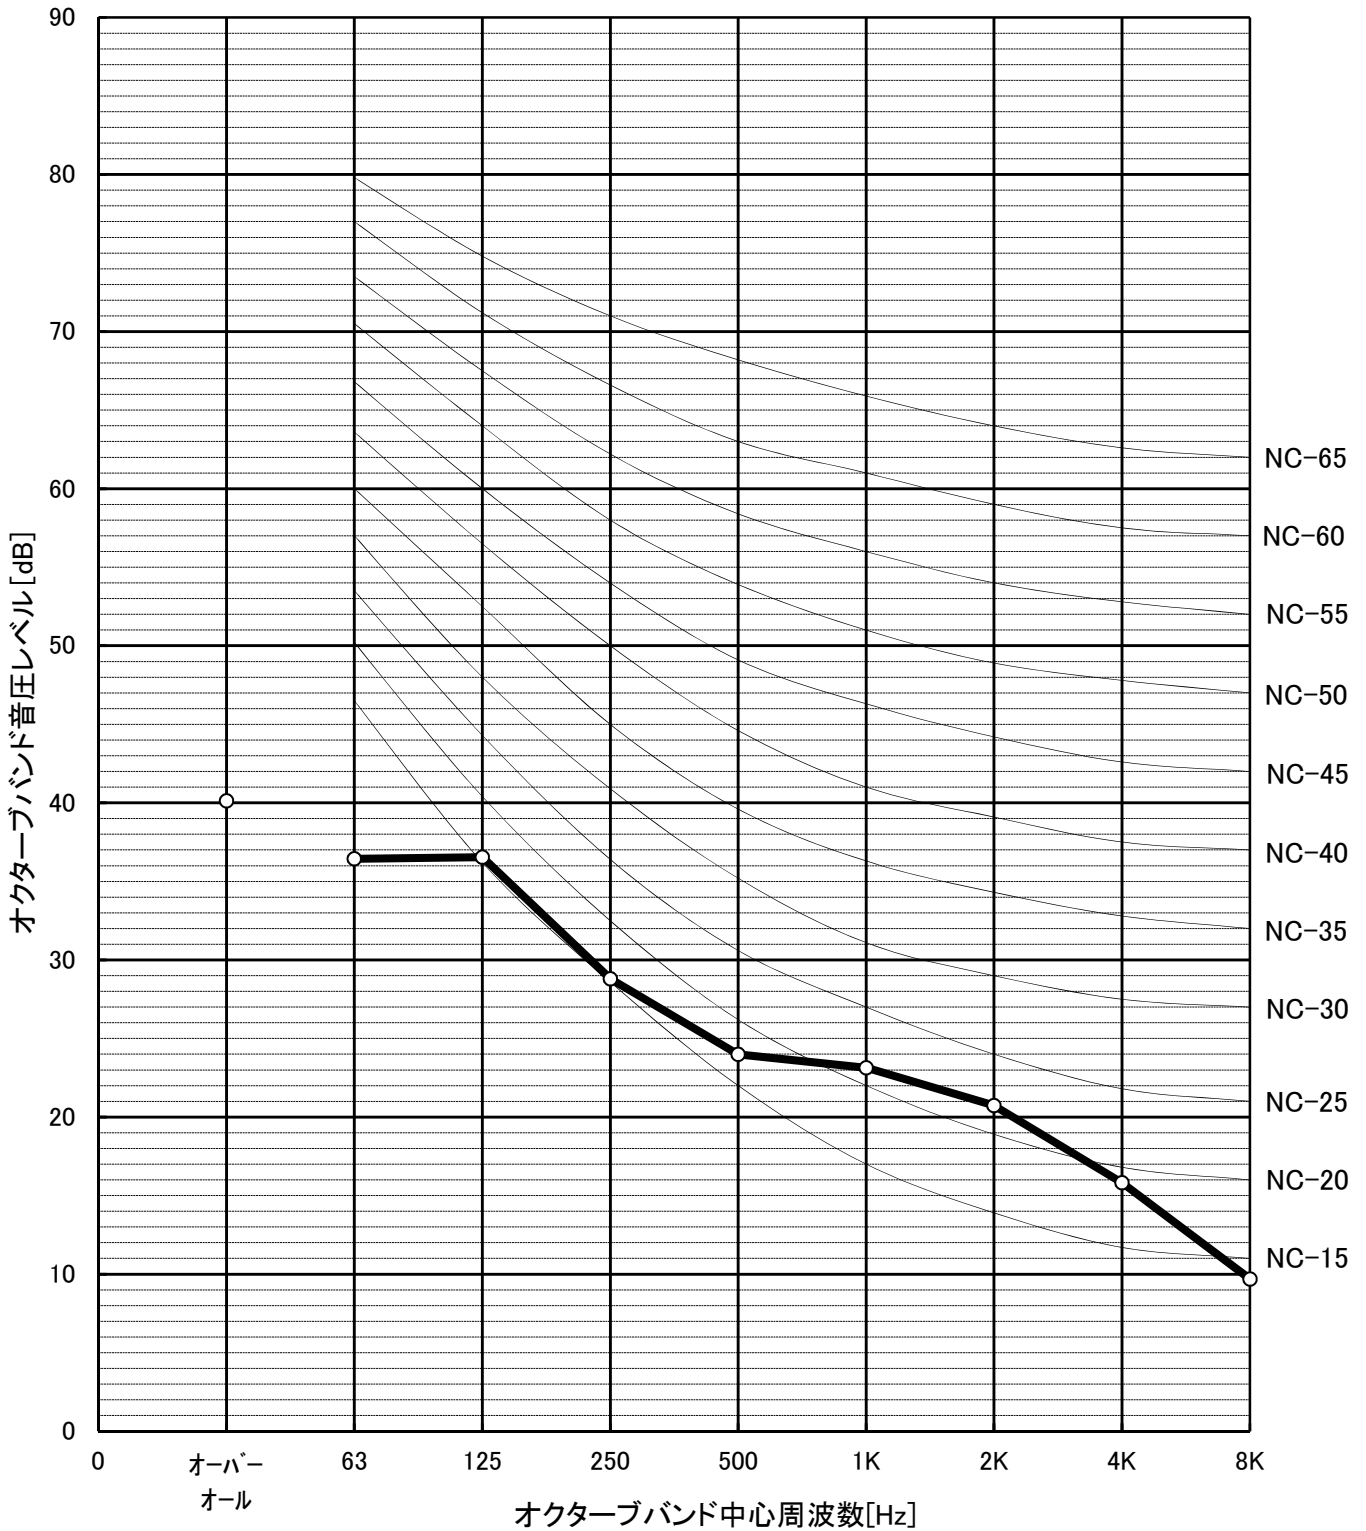


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/2/8

被測定物  
 BFS-50SXA (50Hz)  
 備考  
 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧  
 148 (Pa)  
 騒音値  
 47 (dB-A)

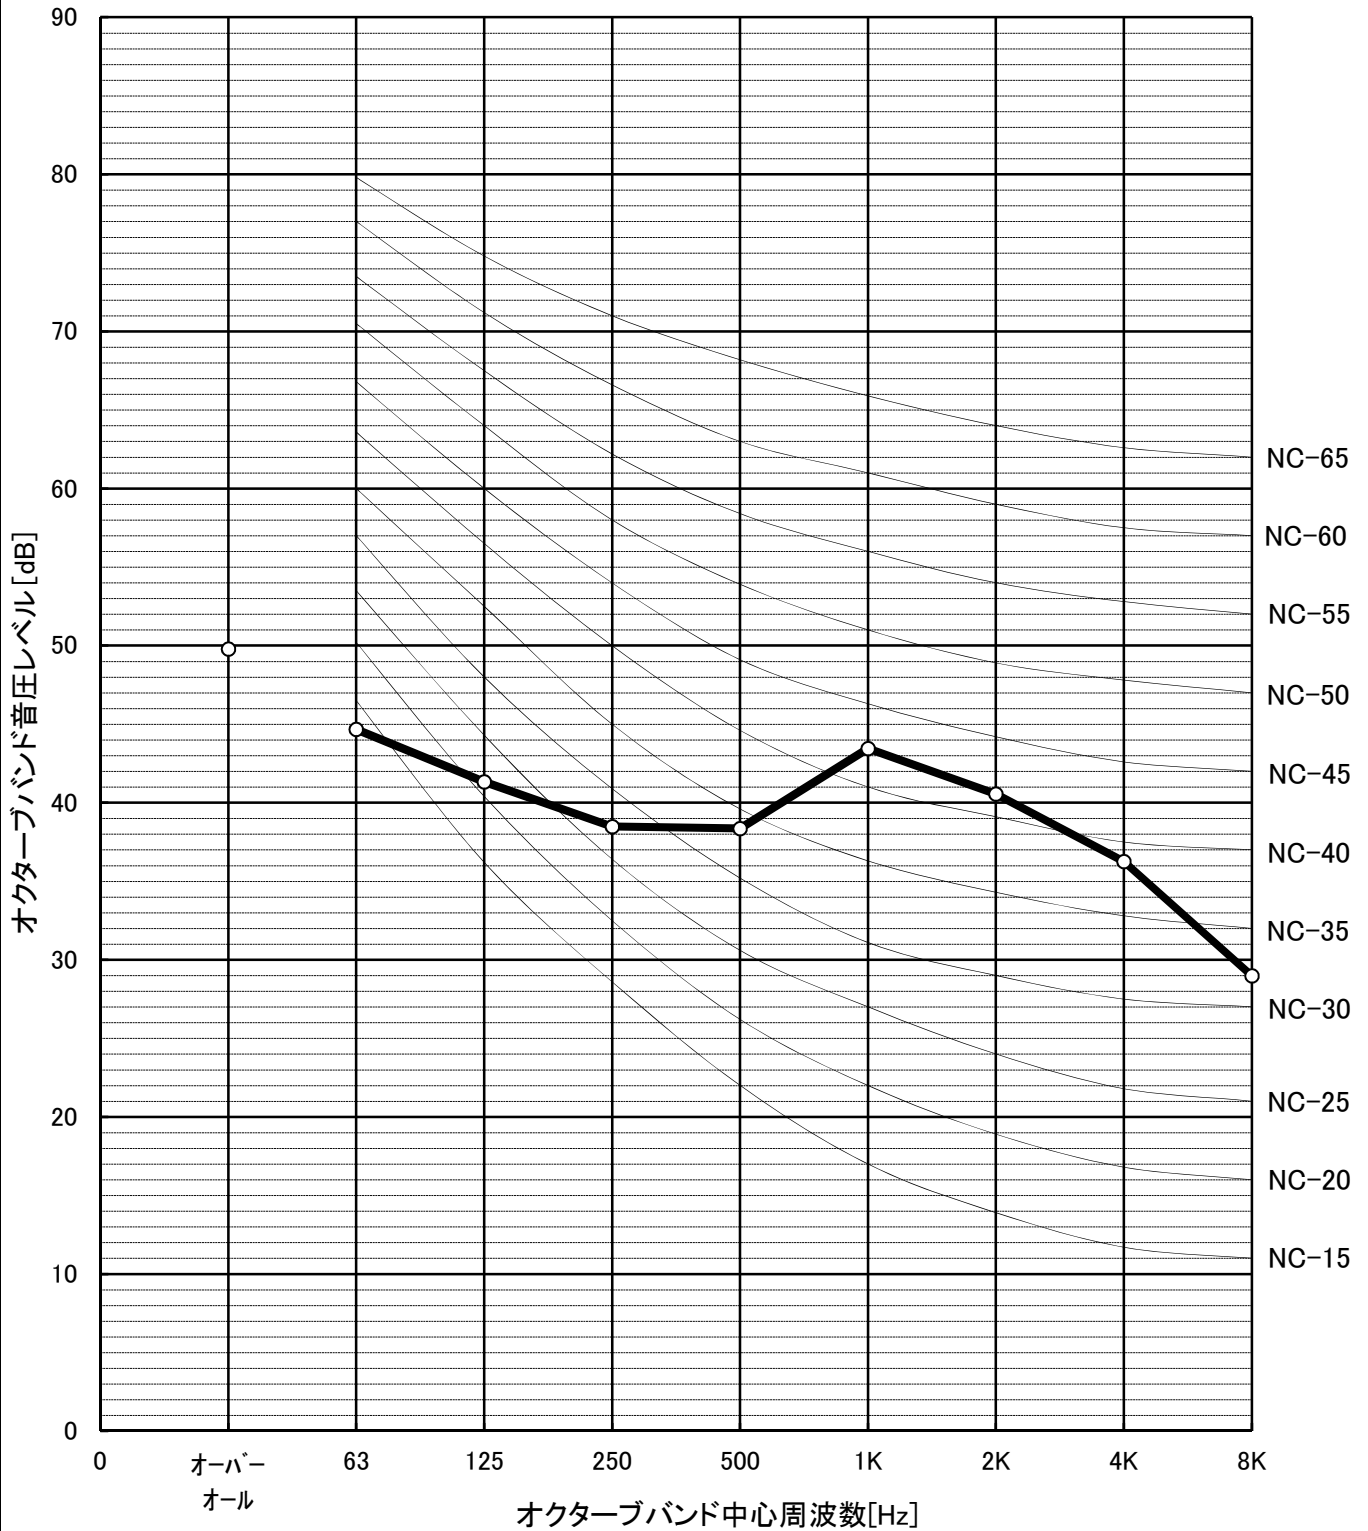

# 騒音分析成績書

騒音計音計  
暗騒音騒音  
測定場所25dB以下  
試験日UR無響室  
2019/2/8

被測定物 BFS-50SXA (50Hz)

備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

定格静圧	騒音値
148 (Pa)	48.5 (dB-A)

