


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 騒音計測場所日  
 暗騒音 25dB以下  
 試験場 UR無響室  
 試験日 2019/2/8

被測定物 BFS-50SXA (60Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)


定格静圧 騒音値  
 207 (Pa) 31.5 (dB-A)

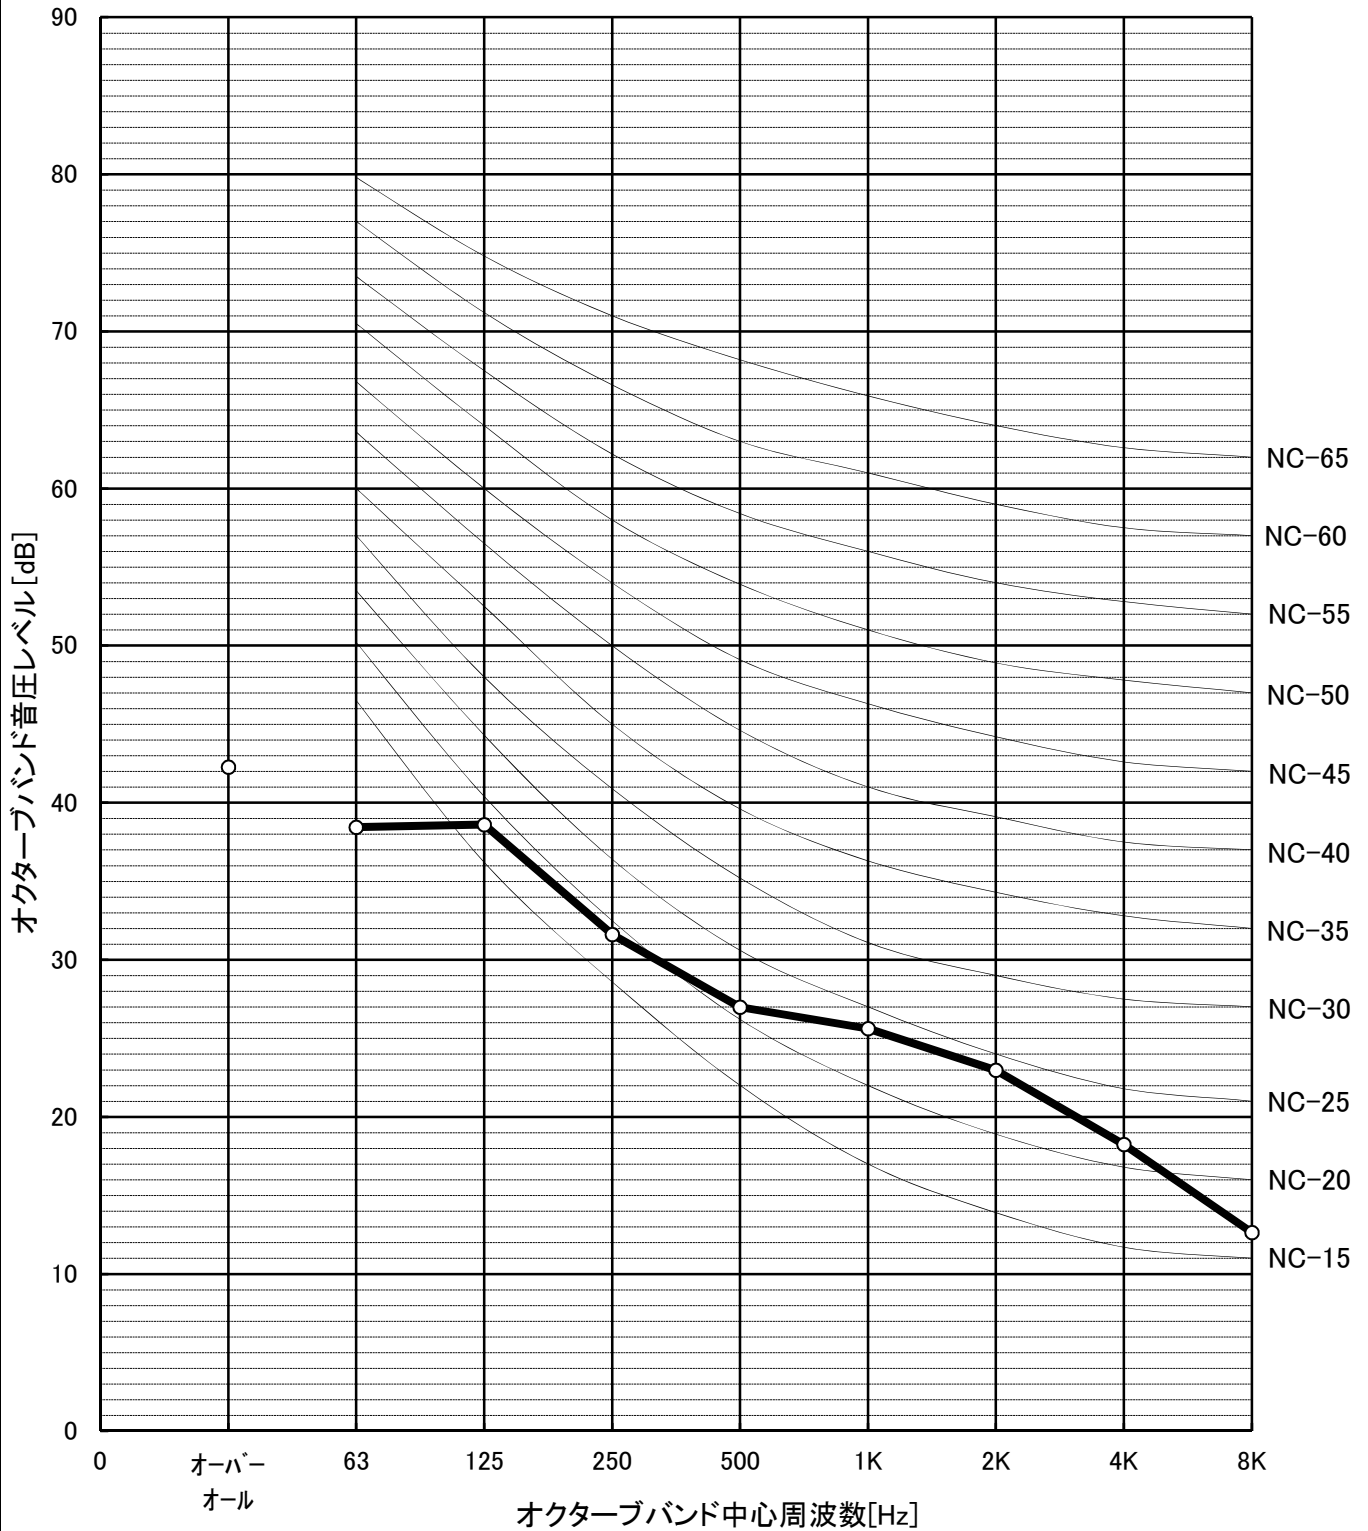

# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/2/8

被測定物 BFS-50SXA (60Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 207 (Pa) 48 (dB-A)

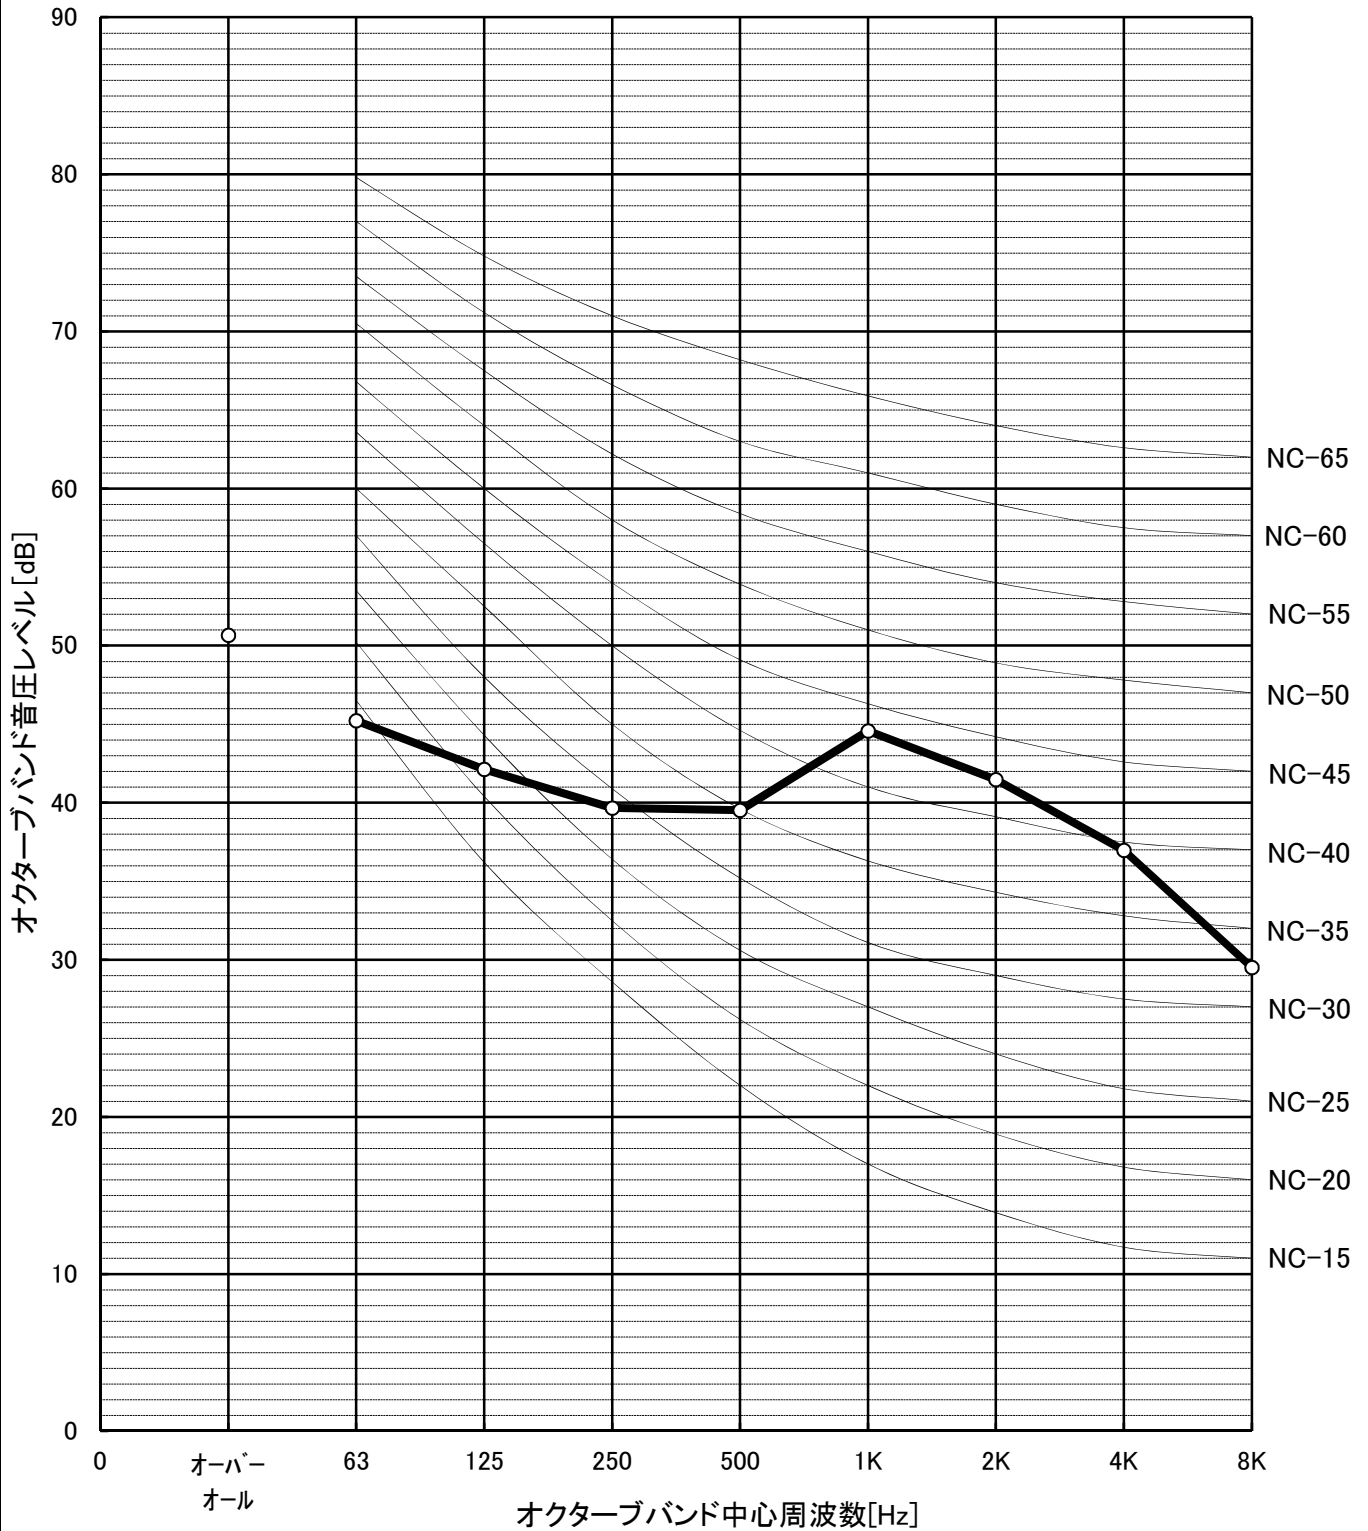

# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2019/2/8

被測定物  
 BFS-50SXA (60Hz)  
 備考  
 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧  
 207 (Pa)  
 騒音値  
 51.5 (dB-A)

