


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 大型無響室
 試験日 2002.3.25
 測定者 本田

被測定物 BFS-50SY (60Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 157 (Pa) 30 (dB)

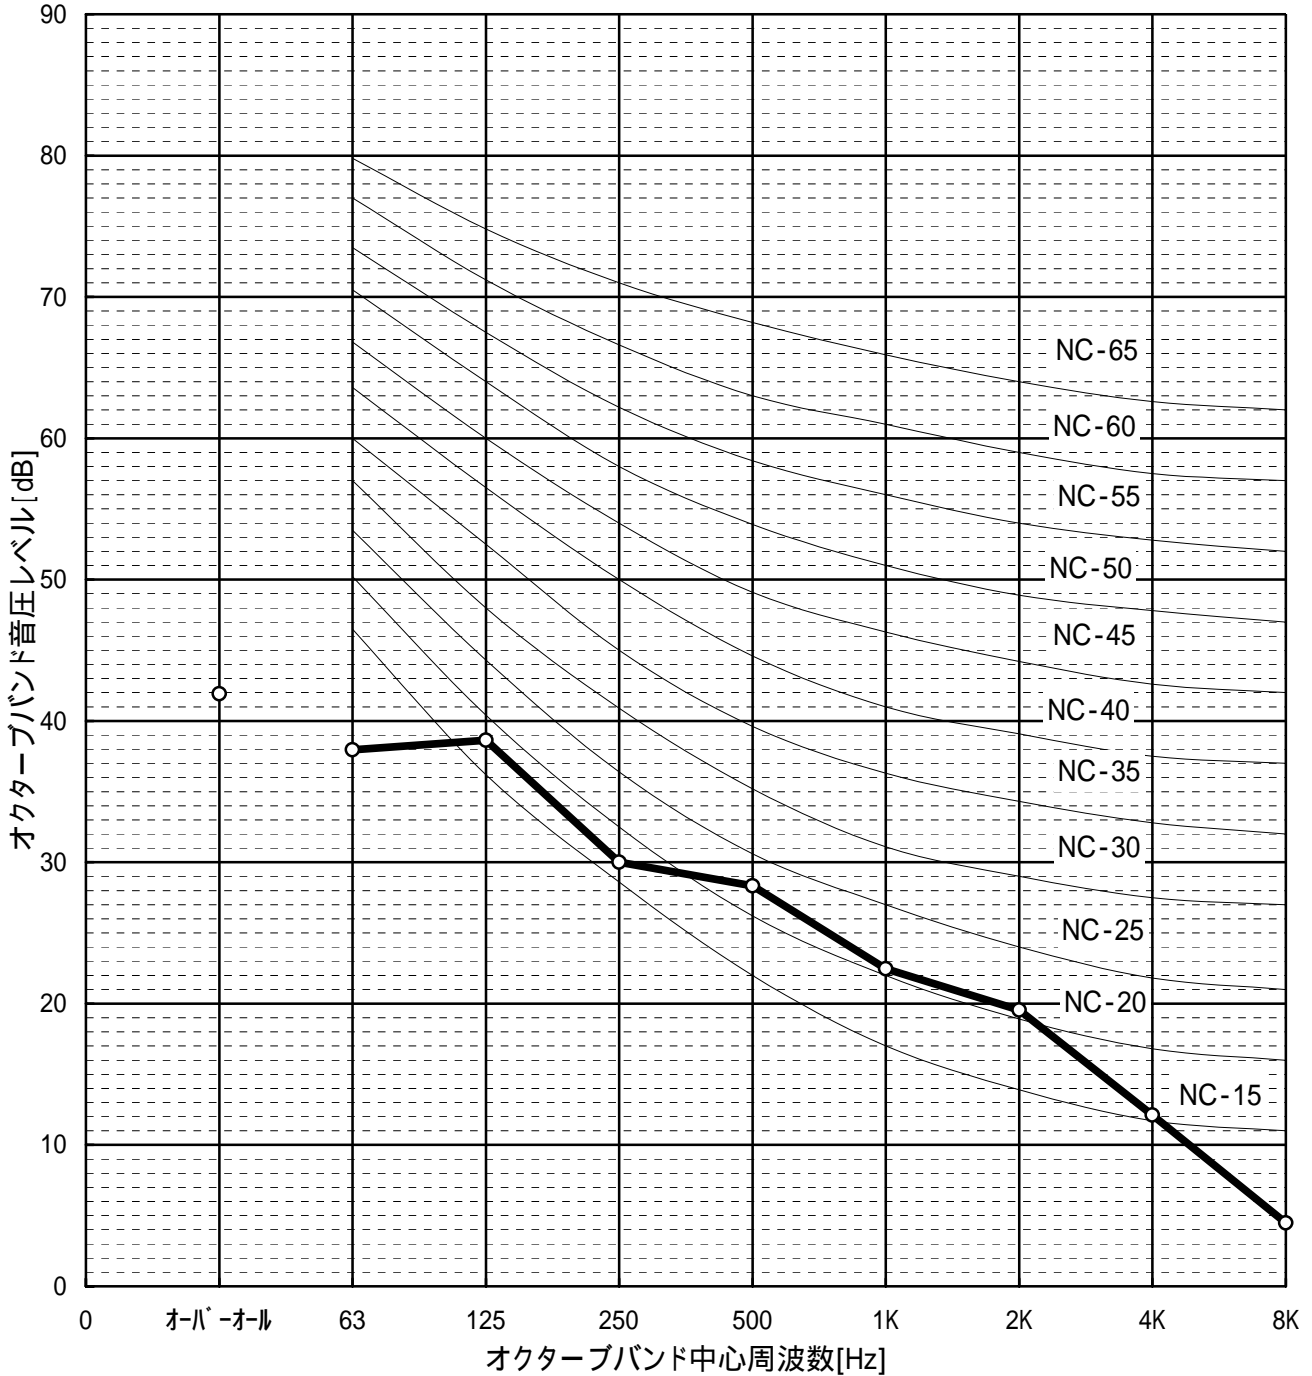

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25 dB以下
 測定場所 大型無響室
 試験日 2002.3.25
 測定者 本田

被測定物 BFS-50SY (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 157 (Pa) 39.5 (dB)

