



騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-50WSU ₂ (50Hz)
暗騒音	25dB以下	備考	側面騒音 (1.5m)
測定場所	無響室		
		定格静圧	騒音値
		Hi: 98.0 Pa	31.0 dB(A)
		Lo: 80.0 Pa	28.0 dB(A)

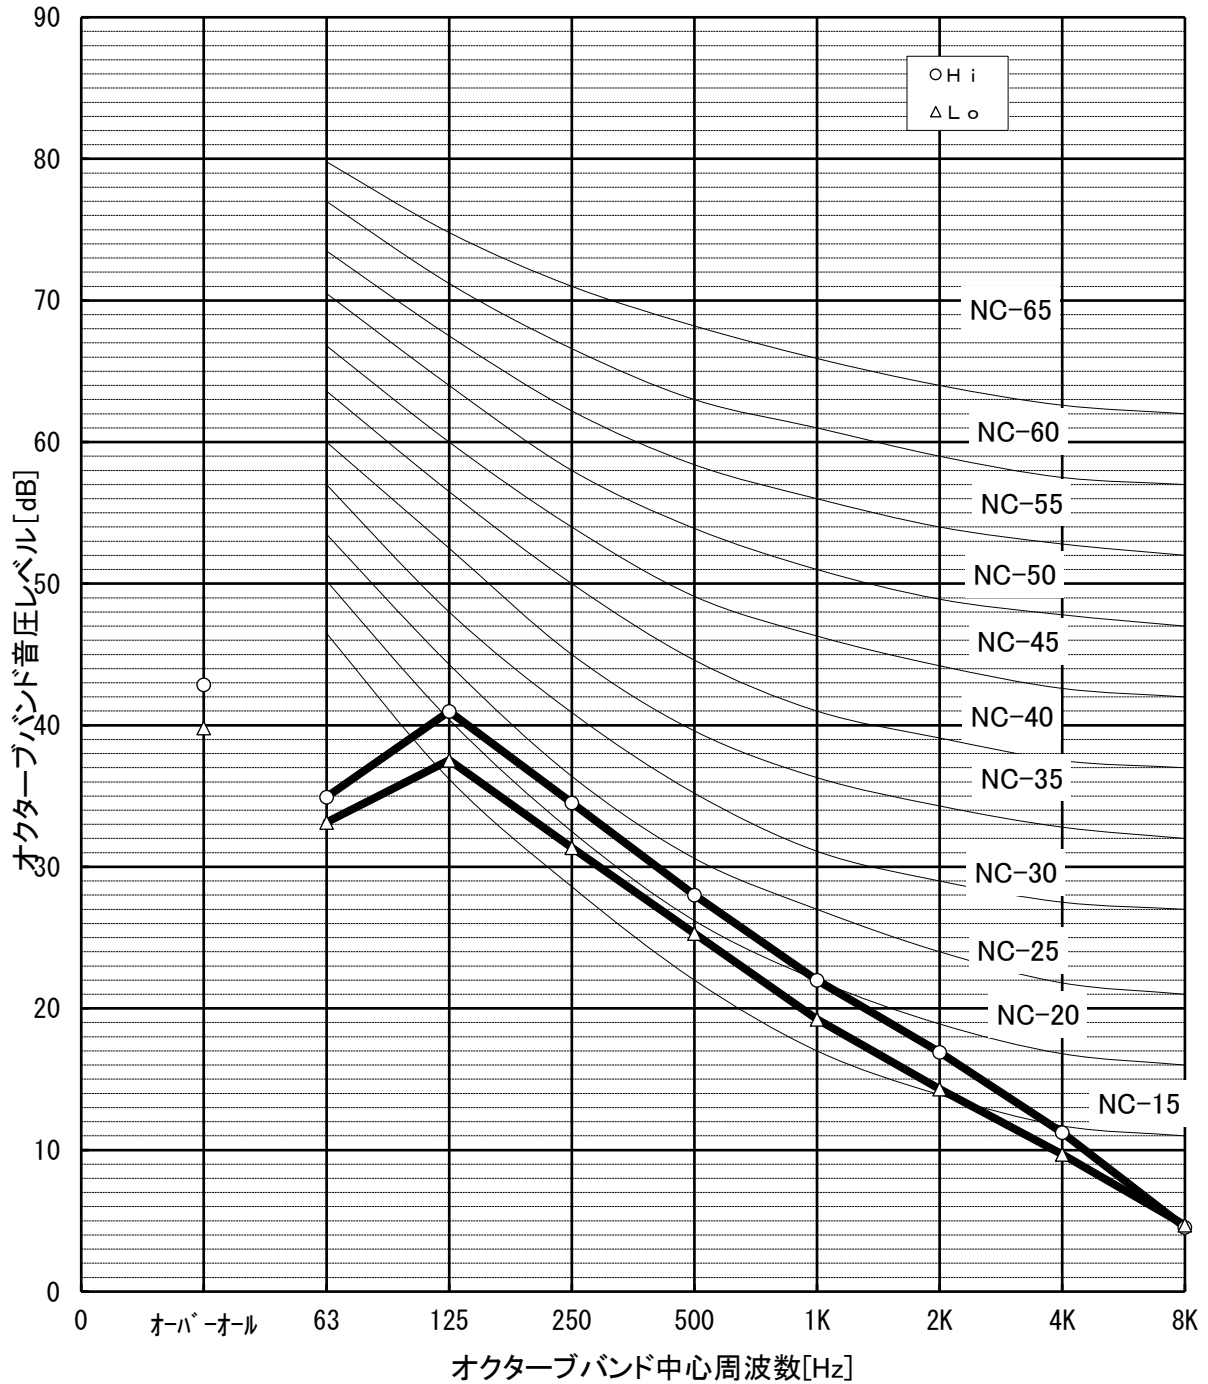

騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-50WSU ₂ (50Hz)
暗騒音	25dB以下	備考	吸込騒音 (1.5m)
測定場所	無響室		
		定格静圧	騒音値
		Hi: 98.0 Pa	34.5 dB(A)
		Lo: 80.0 Pa	31.5 dB(A)

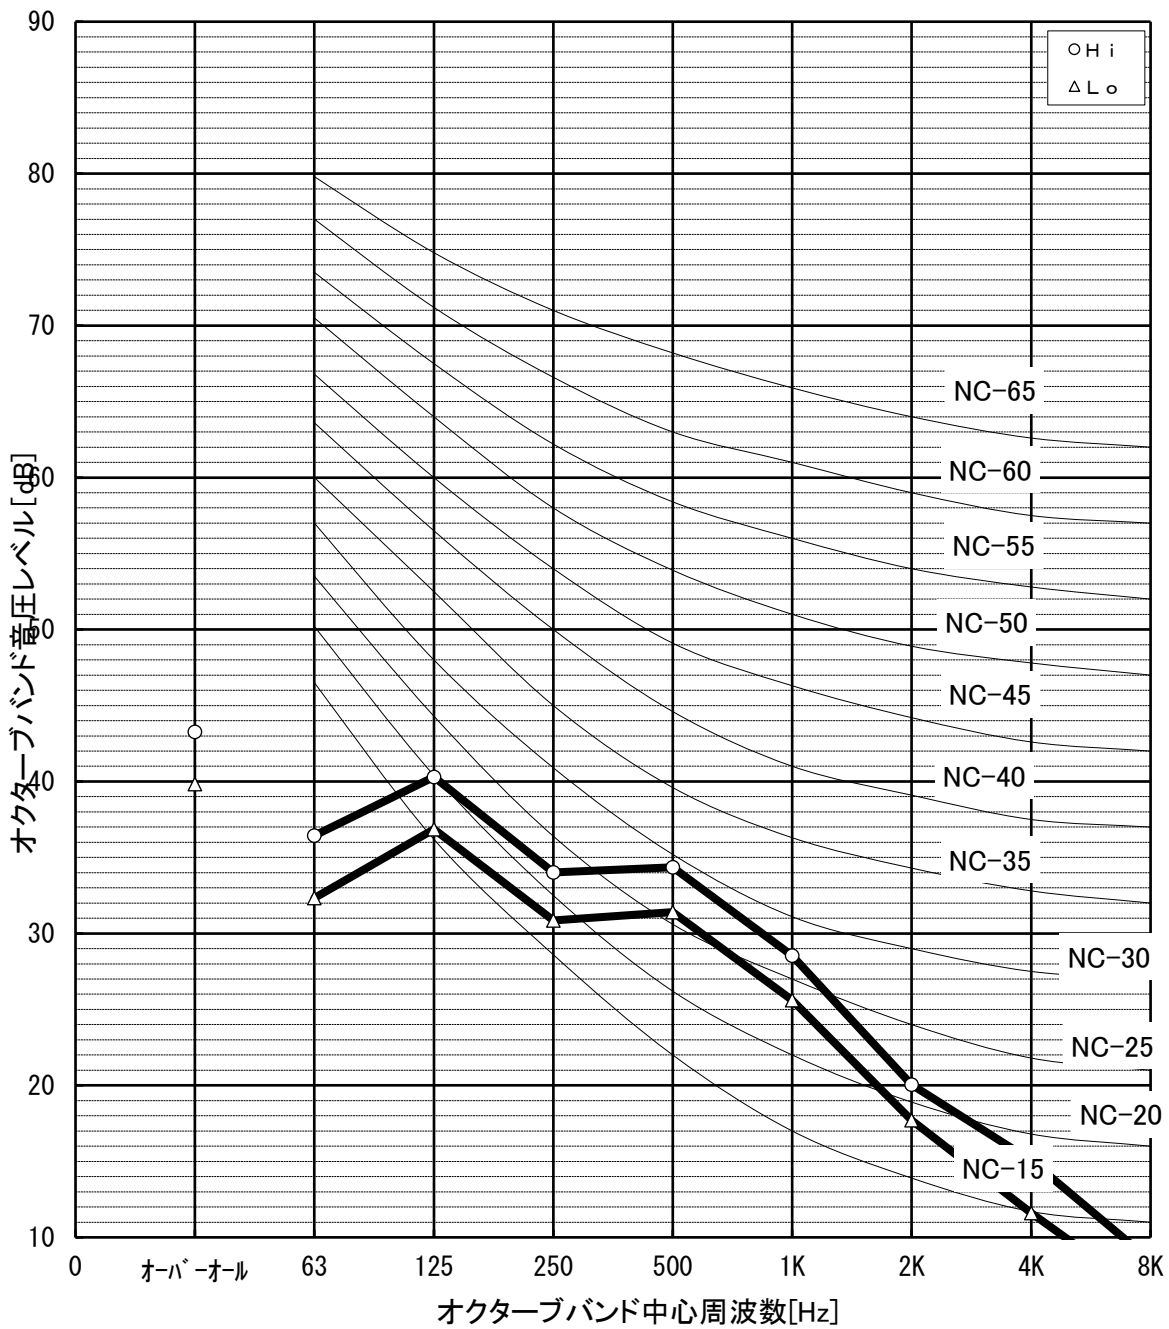

騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-50WSU ₂ (50Hz)
暗騒音	25dB以下	備考	吹出騒音 (45° 1.5m)
測定場所	無響室		
		定格静圧	騒音値
		Hi: 98.0 Pa	34.5 dB(A)
		Lo: 80.0 Pa	31.5 dB(A)

