


# 騒音分析計算書

騒音計 NA-20  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-50WSU<sub>2</sub> (60Hz)


備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	157 Pa	32.5 dB(A)
Lo:	98 Pa	27 dB(A)

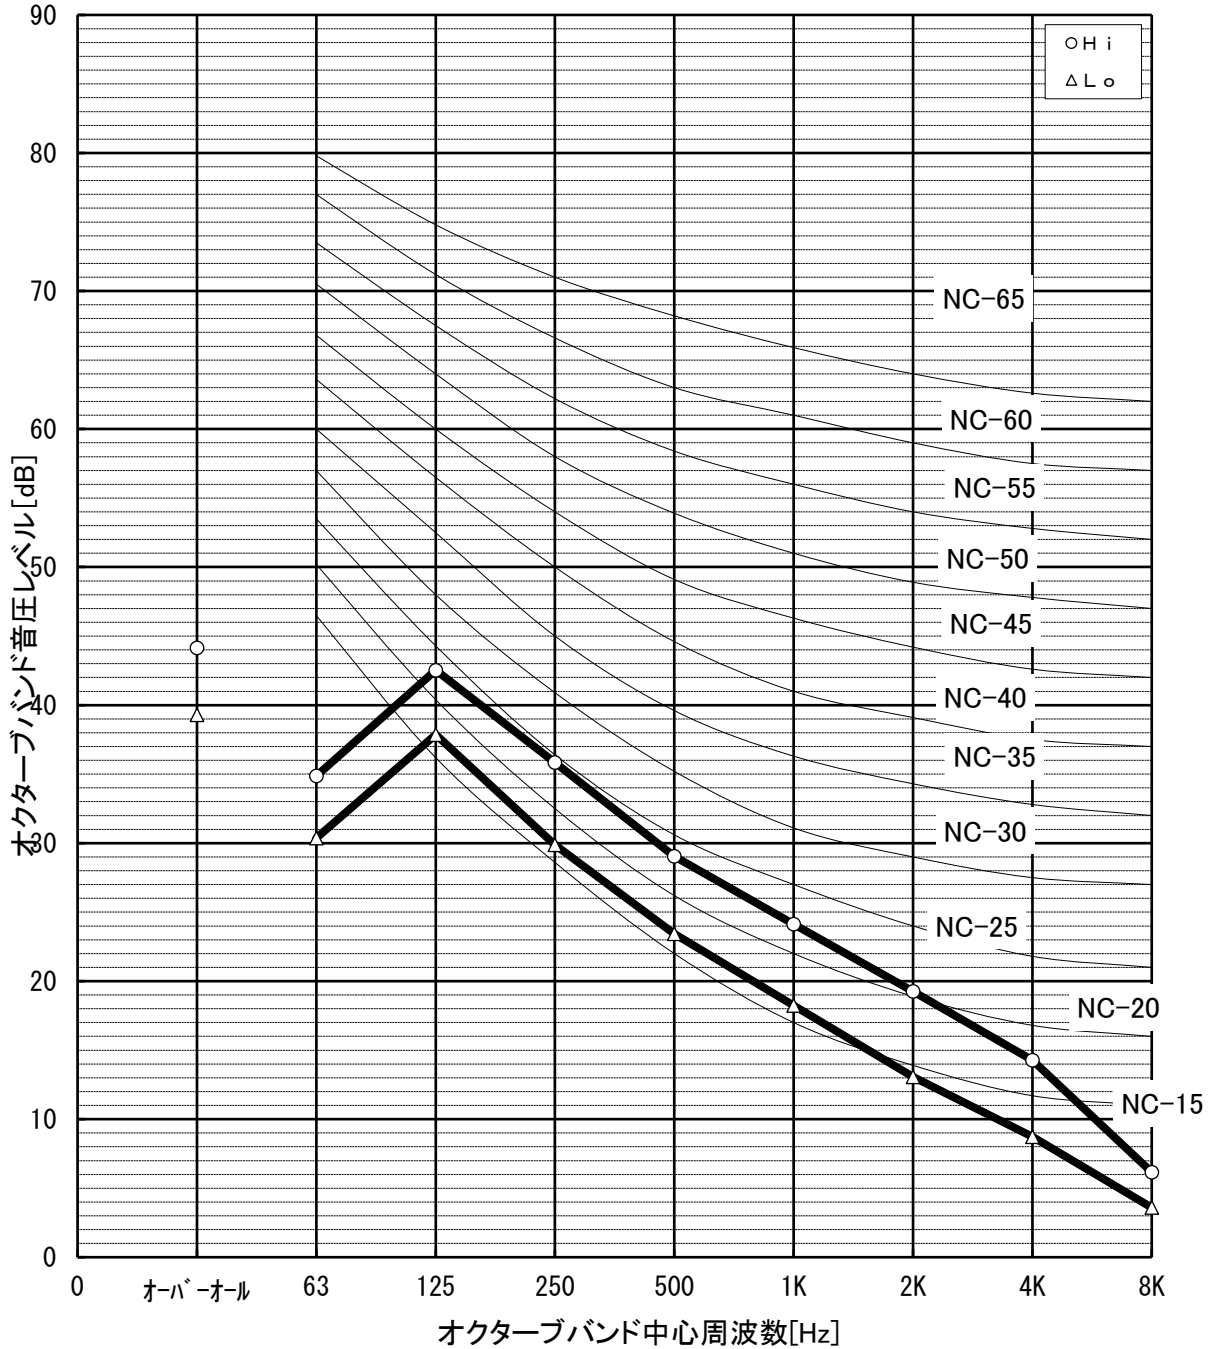

# 騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-50WSU <sub>2</sub> (60Hz)
暗騒音	25dB以下	備考	吸込騒音 (1.5m)
測定場所	無響室		
		定格静圧	騒音値
		Hi: 157.0 Pa	35.5 dB(A)
		Lo: 98.0 Pa	31.0 dB(A)

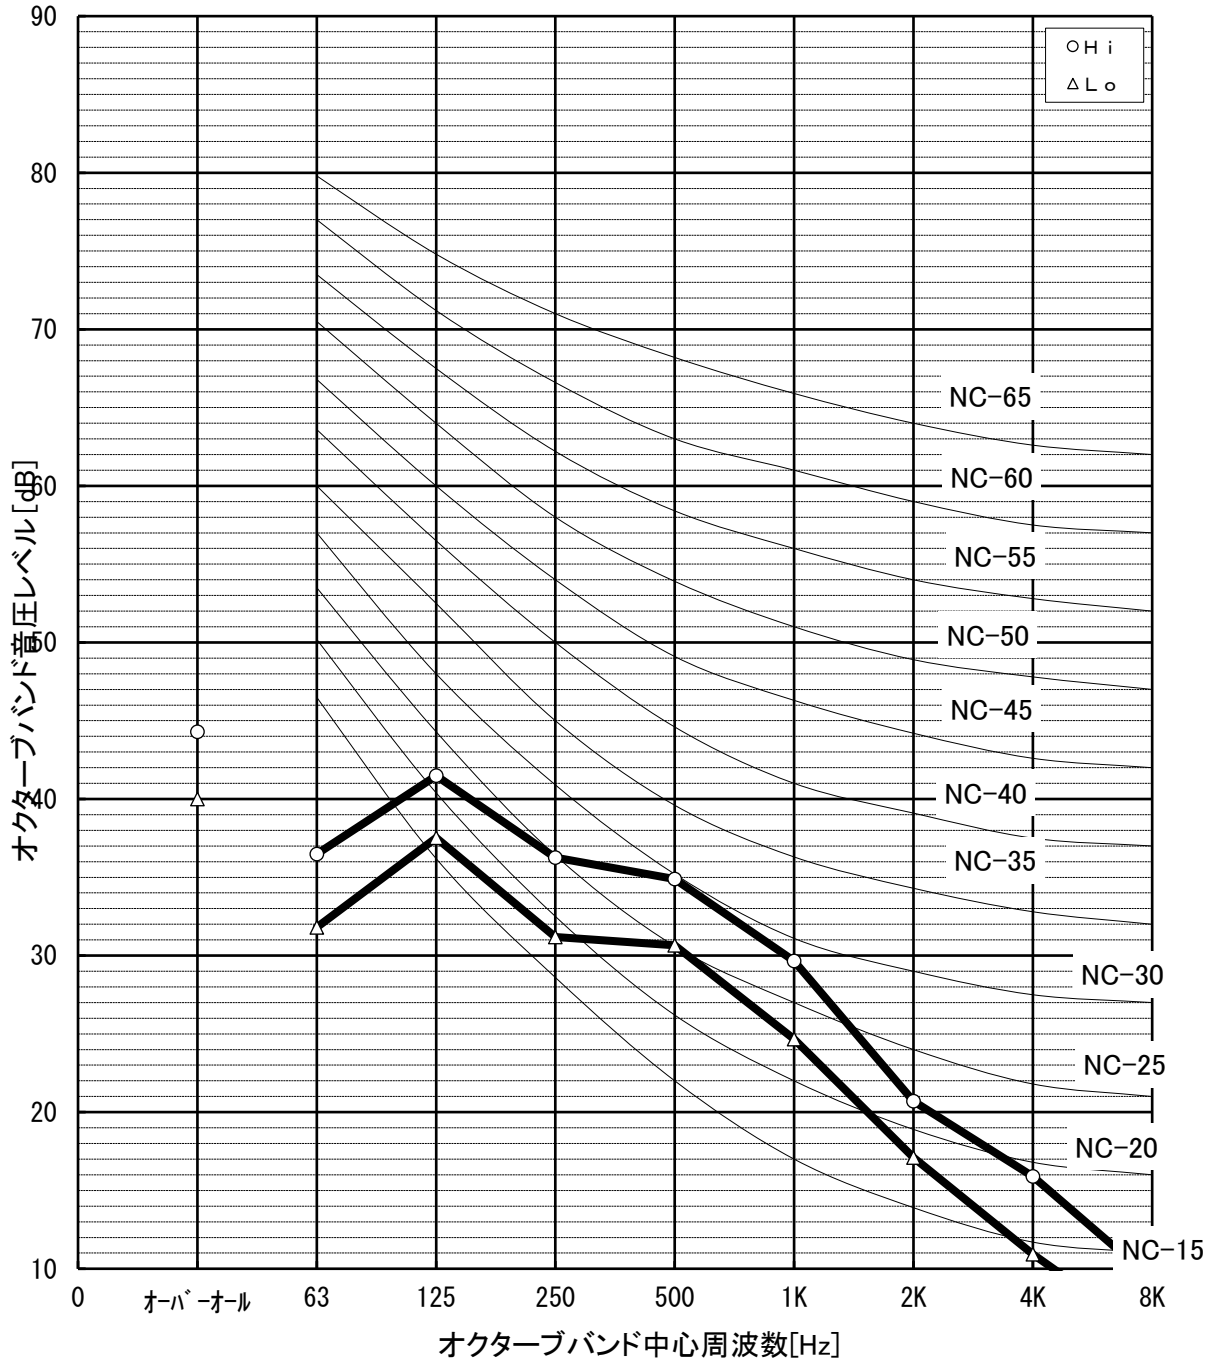

# 騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-50WSU <sub>2</sub> (60Hz)
暗騒音	25dB以下	備考	吹出騒音 (45° 1.5m)
測定場所	無響室		
		定格静圧	騒音値
		Hi: 157.0 Pa	35.5 dB(A)
		Lo: 98.0 Pa	31.0 dB(A)

